

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-SEC-015

PROCÉDURE EN CAS D'INTERCEPTION DE GAZ LORS DU FORAGE AU DIAMANT

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir la procédure sécuritaire si un forage au diamant intercepte des gaz sous-terre

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le Surintendant SST. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Les travailleurs ont la responsabilité de respecter la procédure. Les superviseurs doivent s'assurer que la procédure est respectée rigoureusement. Ils doivent aussi s'assurer que les détecteurs sont calibrés et testés.

Équipements nécessaires

ÉPI de base du site
Détecteurs de gaz selon les besoins :

- Détecteur portatif 6 gaz (avec LEL)
- Détecteur portatif 4 gaz (LEL)
- Détecteur fixe (LEL)

Bornes de calibration des détecteurs
Bouteilles de gaz de calibration pour détecteurs fixes
Ruban rouge
Étiquette d'identification pour ruban rouge

PROCÉDURE EN CAS D'INTERCEPTION DE GAZ LORS DU FORAGE AU DIAMANT

INSTALLATIONS ET SURVEILLANCE DES DÉTECTEURS

- 1- Dans le cas où la foreuse est équipée d'un détecteur de gaz fixe :
 - a. Le détecteur doit être calibré tous les jours selon les spécifications du fabricant et du client;
 - b. La sonde doit être placée à moins de 2 mètres au-dessus des tiges au point de contact avec le roc;
 - c. Si un gaz est détecté, la foreuse sera arrêtée immédiatement par le système de détection;
 - d. Les travailleurs doivent quand même avoir un détecteur de gaz LEL portatif en leur possession;

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE METTRE LE SYSTÈME HORS FONCTION SOUS PEINE DE MESURES DISCIPLINAIRES

- 2- Les détecteurs de gaz portatifs doivent être utilisés selon la politique du client (calibration-bump tests);
- 3- Les détecteurs portatifs doivent être ouverts à la surface, dans un endroit aéré et exempt de gaz contaminés;

NB : Il est possible que pendant la descente par la cage, les cellules de détection des gaz réagissent au changement de pression. Elles cesseront leur réaction quand le détecteur sera stable sur un niveau et réagiront à nouveau seulement si elles détectent des gaz.

- 4- Le détecteur portatif doit :
 - a. Être placé à moins de 2 mètres au-dessus des tiges au point de contact avec le roc;
 - b. Protégé des boues et de l'eau de forage;
 - c. Visible par les travailleurs

PROCÉDURE EN CAS D'INTERCEPTION DE GAZ


GAZ	LIMITES
CO (Monoxyde de carbone)	35 ppm
LEL ou LIE (Limite Inférieure d'Exposition gaz explosif)	5%
NO2 (Dioxyde d'azote)	3 ppm
H2S (Dioxyde de soufre)	10 ppm
NH3 (Ammoniac)	25 ppm

- 1- Dès que le détecteur réagi et qu'il dépasse la norme à respecter, la foreuse doit être arrêtée et l'alimentation électrique coupée au power pack;
- 2- S'assurer d'une bonne ventilation dans la baie de forage;

PROCÉDURE EN CAS D'INTERCEPTION DE GAZ LORS DU FORAGE AU DIAMANT

- 3- Les travailleurs doivent quitter leur baie de forage :
- a. Apporter le détecteur portatif avec eux;
 - b. Apporter votre radio et/ou vos téléphones;
 - c. Mettre un ruban rouge et une étiquette qui indique la présence de gaz;
 - d. Si d'autres travailleurs se trouvent à proximité, les avertir et leur demander de vous suivre;
 - e. Bloquer tout autre accès pouvant mener à la baie de forage avec un ruban rouge et une étiquette indiquant la présence de gaz;
 - f. S'éloigner jusqu'à ce le détecteur cesse de sonner;
 - g. Mettre le ruban et l'étiquette à cet endroit;
 - h. Appeler le superviseur et l'aviser de la situation;
- 4- Retourner vers la baie de forage au 15 minutes pour vérifier les gaz;
- 5- Quand la situation est rétablie, enlever tous les rubans et aviser le superviseur de la situation.

Ajouts ou modifications	Date	Par
Ajouter que les détecteurs fixes doivent être calibré selon specs du fabricant et du client Ajouter les noms des gaz dans le tableau Ajouter de s'assurer d'une bonne ventilation dans la baie de forage	13-09-2023	S. Tremblay

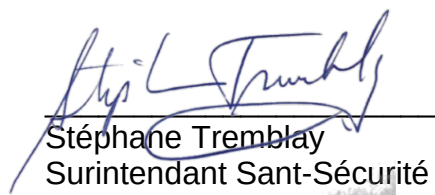

Stéphane Tremblay
Surintendant Sant-Sécurité