


КДПА.757461017ГЧ

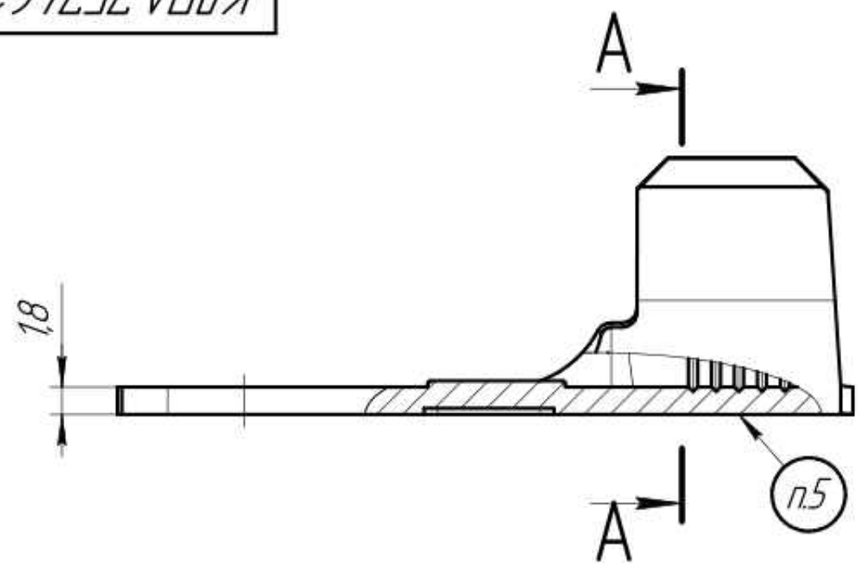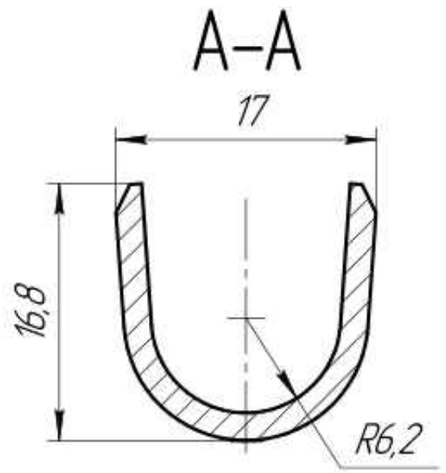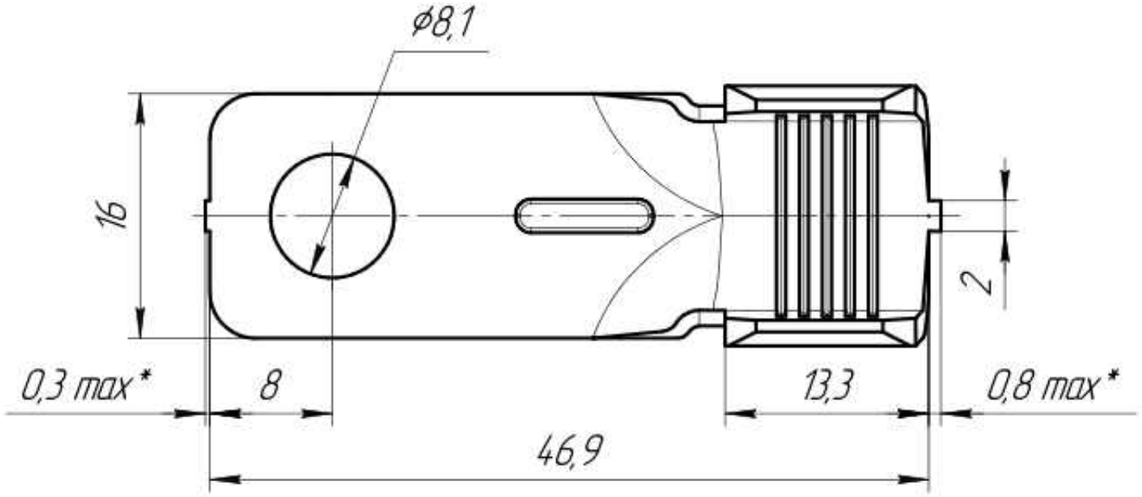


1. *Остаток от технологической перемычки после обрубки
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2: тК
3. Разновысотность лапок не более 0,3 мм
4. Покрытие: О-Ви6
5. Место маркировки товарного знака
6. Наконечник предназначен для монтажа на провод сечением 50 ... 70 мм$^2$
7. Состояние поставки – россыпью.
8. Остальные технические требования по ГОСТ 33667-2015

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Нконтр. | | | | |
| Утв. | | | | |

КДПА.757461.017ГЧ

Наконечник

Габаритный чертеж

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 15,3 г | 2,5:1 |
| Лист | Листов 1 | |

Лента ДПРНМ 1,8 НД М1 ГОСТ 1173-2006

АО "Завод "Копир"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.