


Schemat urządzenia SVC:

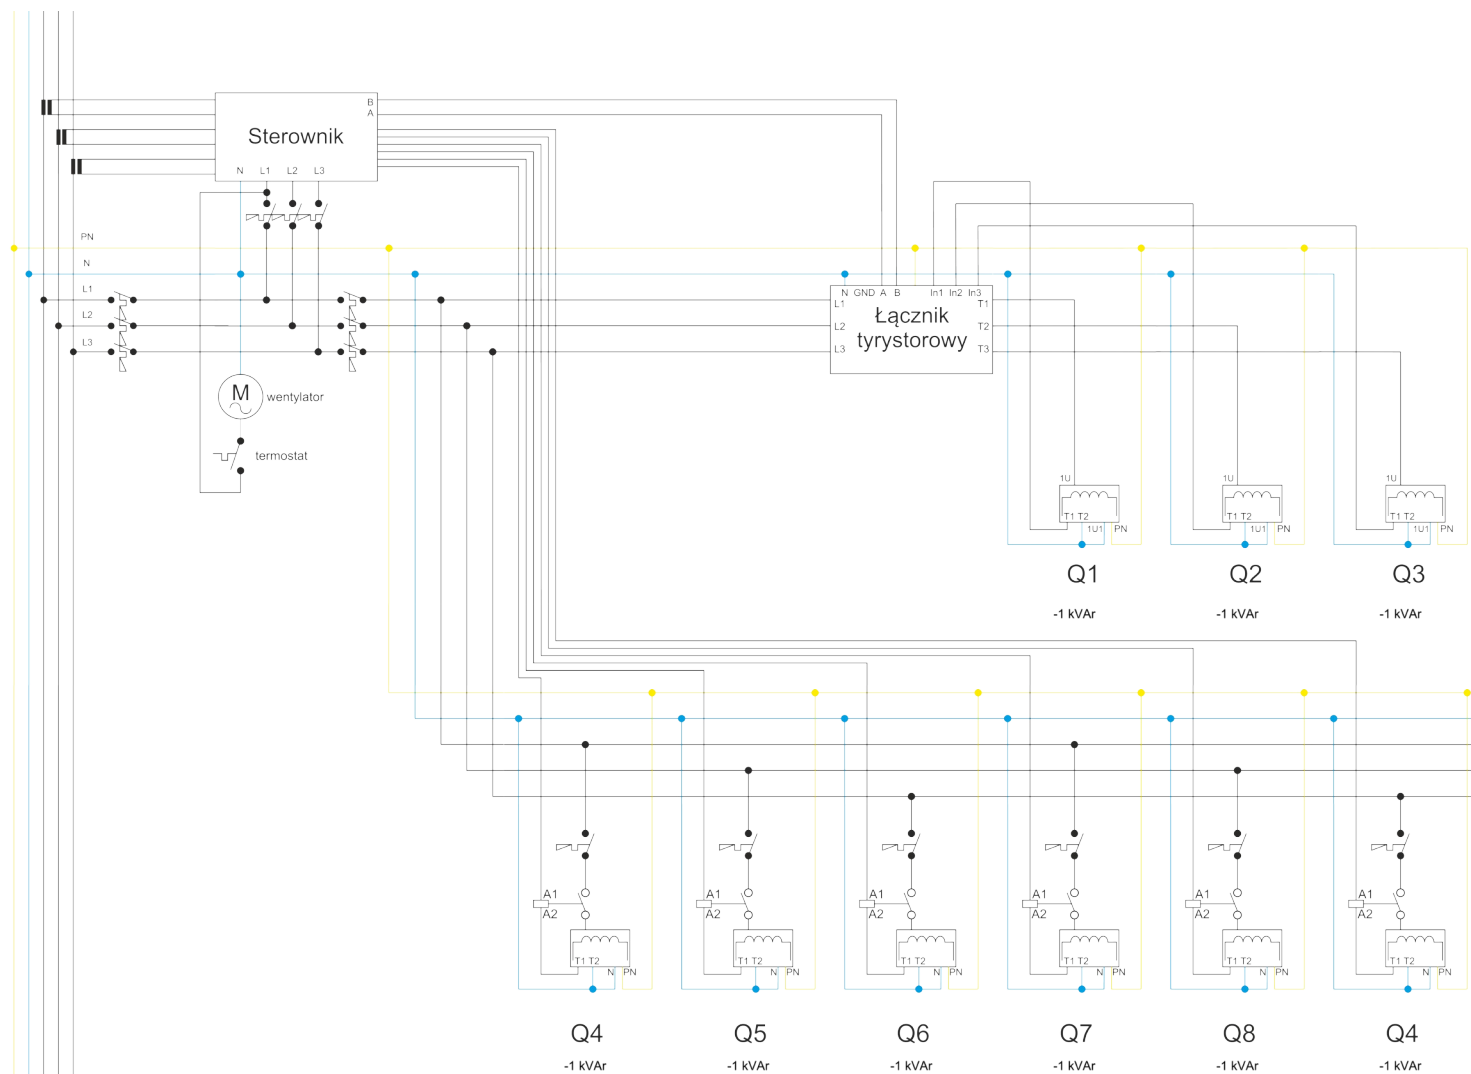

Legenda:

- Q1 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr
- Q2 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr
- Q3 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr
- Q4 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr
- Q5 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr
- Q6 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr
- Q7 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr
- Q8 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr
- Q9 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr
- Łącznik tyrystorowy o mocy 5 kVAr
- Sterownik z funkcją SVC

Wentylator 230V 0.12A, załączany termostatem KTS 011