


## Schemat urządzenia SVC:

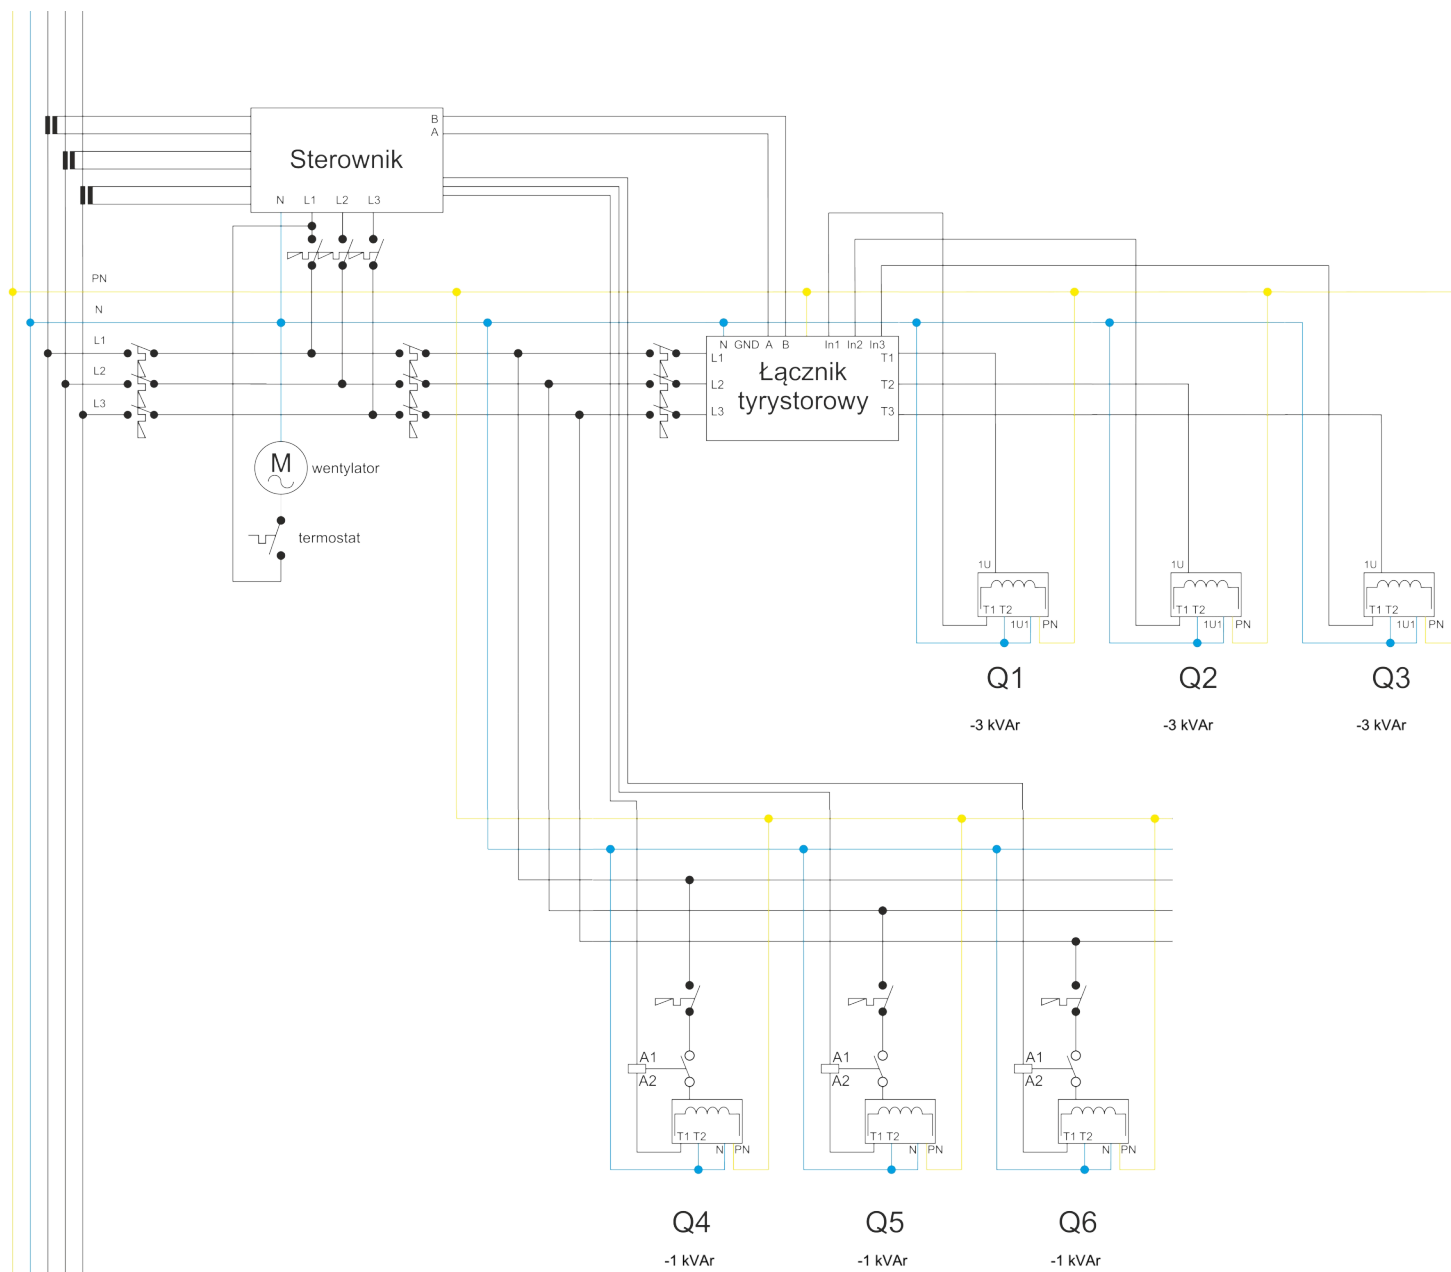

### Legenda:

Q1 - dławik 1 fazowy, moc -3 kVAr

Q2 - dławik 1 fazowy, moc -3 kVAr

Q3 - dławik 1 fazowy, moc -3 kVAr

Q4 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr

Q5 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr

Q6 - dławik 1 fazowy, moc -1 kVAr

Łącznik tyrystorowy o mocy 10 kVAr

Sterownik z funkcją SVC

Wentylator 230V 0.12A, załączany termostatem KTS 011