


Schemat urządzenia SVC:

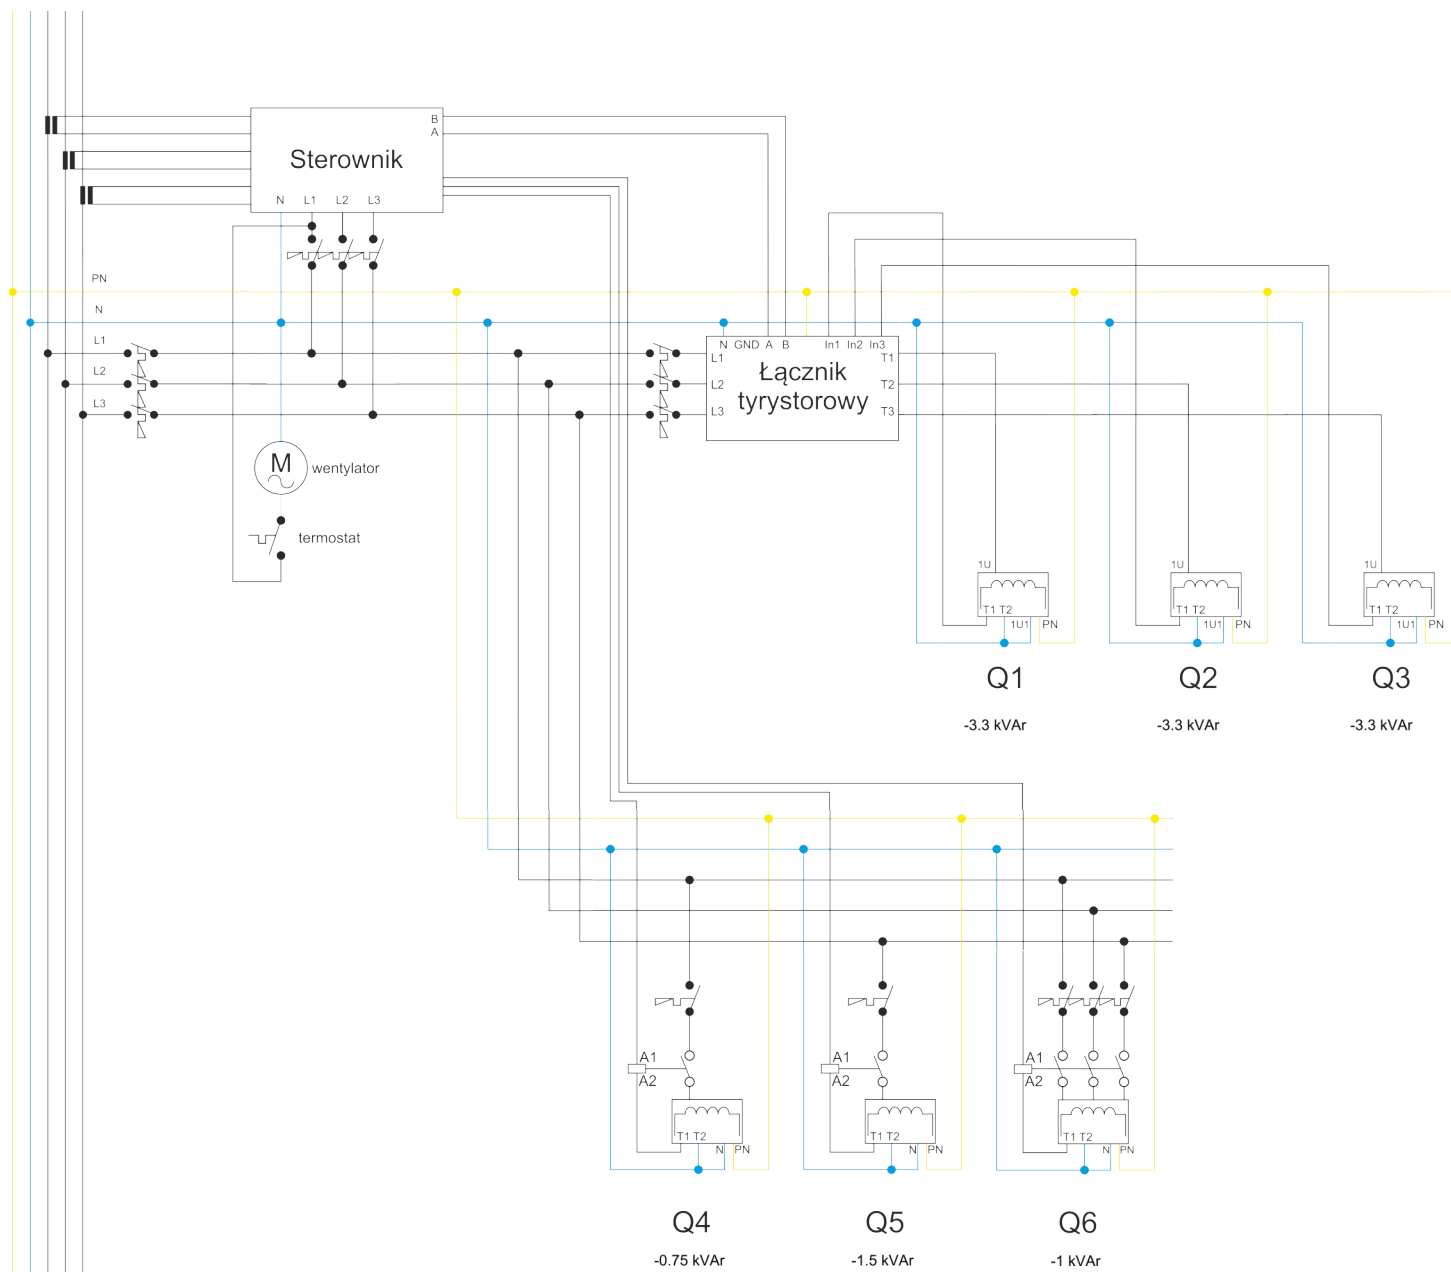

Legenda:

Q1 - dławik 1 fazowy, moc -3.3 kVAr

Q2 - dławik 1 fazowy, moc -3.3 kVAr

Q3 - dławik 1 fazowy, moc -3.3 kVAr

Q4 - dławik 1 fazowy, moc -0.75 kVAr

Q5 - dławik 1 fazowy, moc -1.5 kVAr

Q6 - dławik 3 fazowy, moc -1 kVAr

Łącznik tyrystorowy o mocy 10 kVAr

Sterownik z funkcją SVC

Wentylator 230V 0.12A, załączany termostatem KTS 011