Schaltungstechnische Unterlagen

Technical documentation

Gerätetyp:
Unit:

Kunde:
Customer:

Auftrags-Nr.:
Order No:

Serien-Nr.:
Ser.No:

Datum: 16.10.24
Date:

Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung vorbehalten!


Geben Sie bei Anfragen den Gerätetyp und die Seriennummer an!

We reserve the right to change the contents due to product or technicas improvement and innovation!

Please state type of equipment and serial number when contacting us!

Sesotec GmbH
Regener Straße 130 D-94513 Schönberg
Telefon (08554) 308-0 Fax (08554) 2606

E-mail: info@sesotec.com
Internet: http://www.sesotec.com
Service: Telefon: (08554) 308-173
E-mail: service.msg@sesotec.com

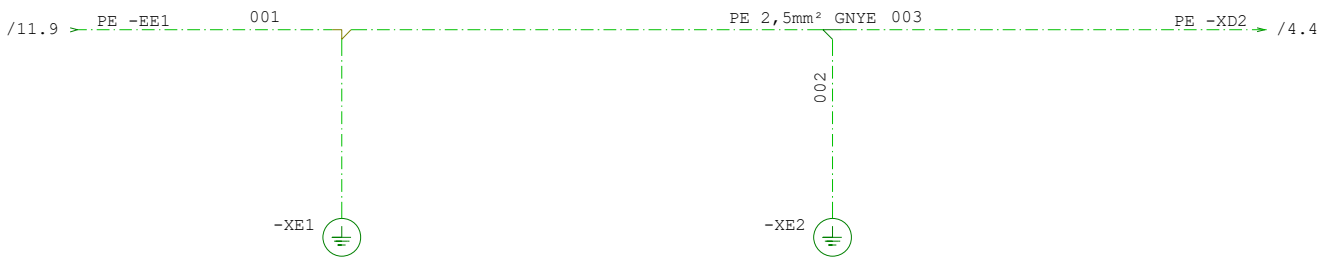

Erdung Schaltschrank

Erdung Schaltschranktüre

<- 1


3 ->

Datum	16.10.24	Kunde				
Bearb.	Süß J.	Auftrags-Nr.		Serien Nr.		
Norm	DIN 81346	Artikel-Nr.		Zeichn.Nr.		
Projekt	EX2_V2					

SESOTEC

Erdungssystem

+Detek.	
Blatt 2	
von 16 Bl.	

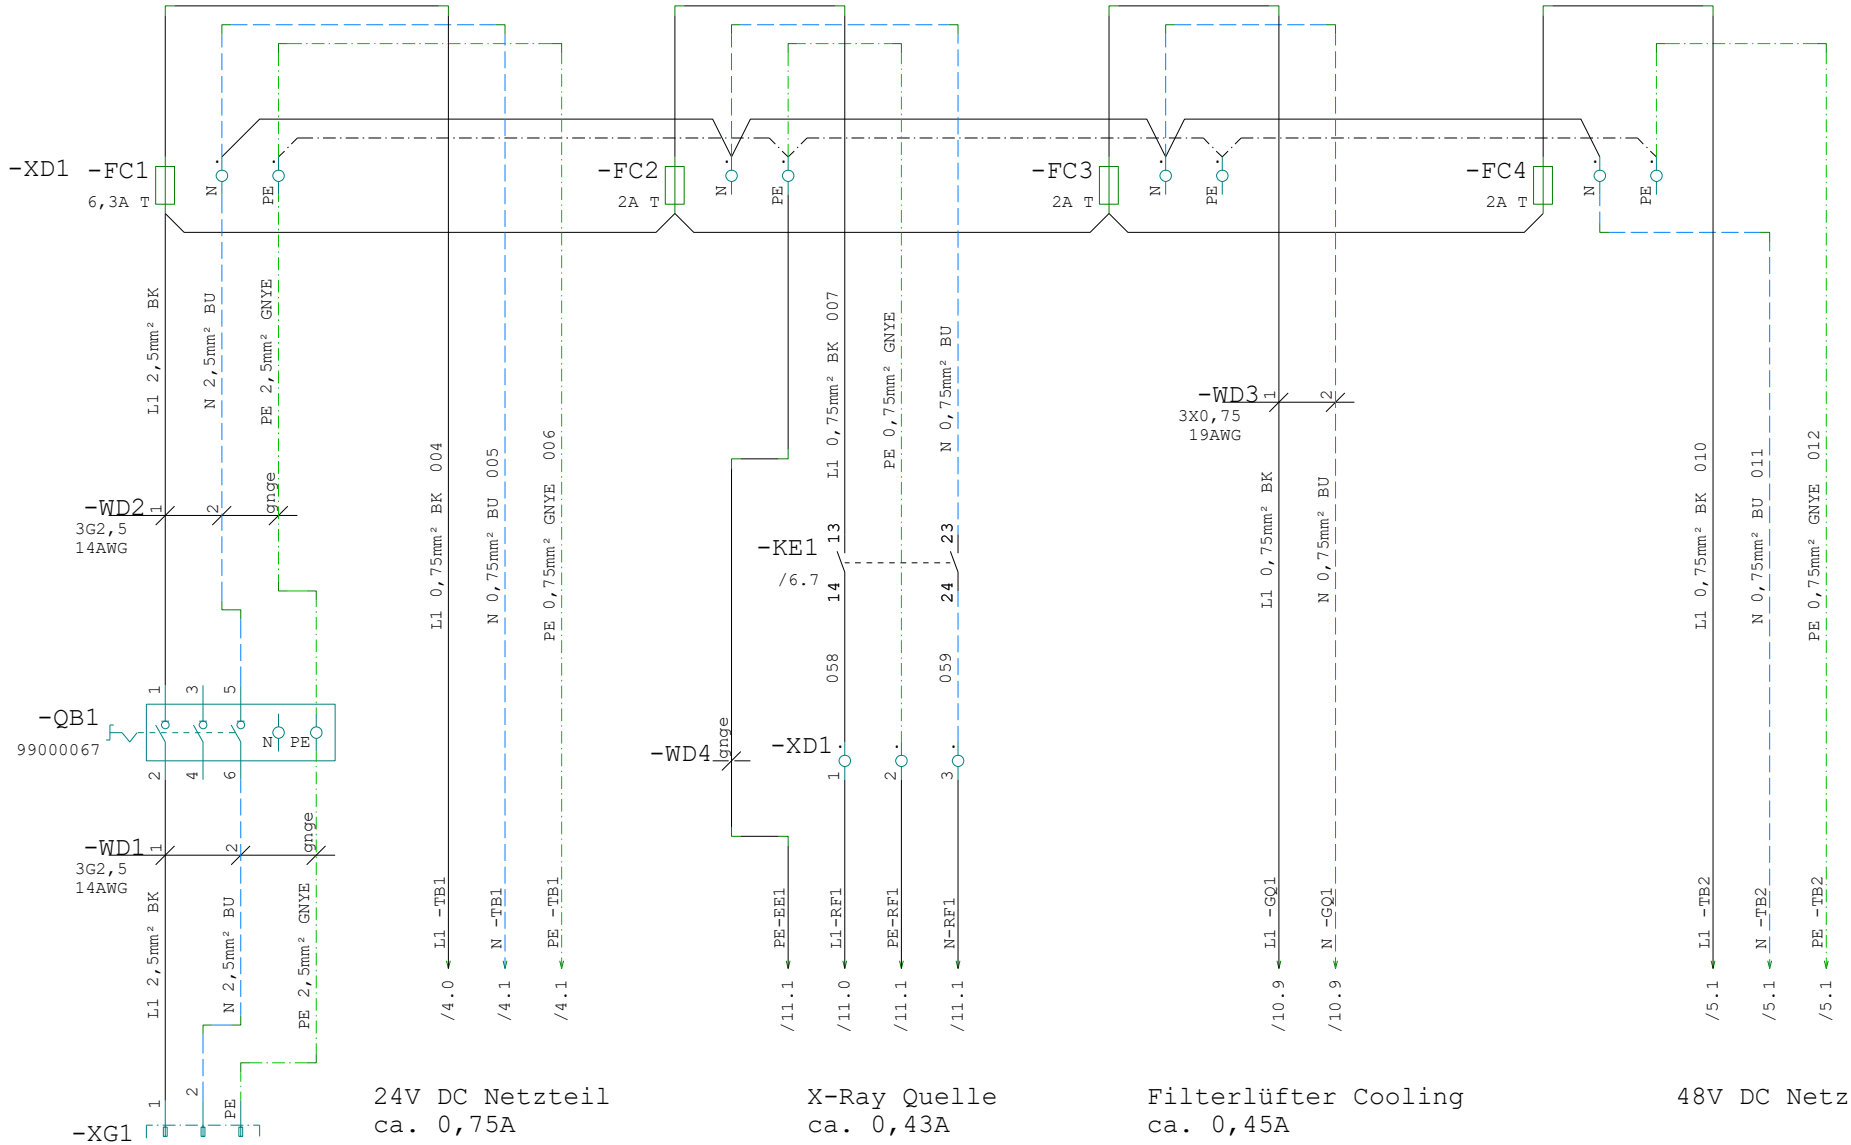

<- 2
4 ->

Datum	16.10.24	Kunde				
Bearb.	Süß J.	Auftrags-Nr.		Serien Nr.		
Norm	DIN 81346	Artikel-Nr.		Zeichn.Nr.		
Projekt	EX2_V2					


SESOTEC

230V Verteilung

+Detek.

Blatt 3

von 16 Bl.

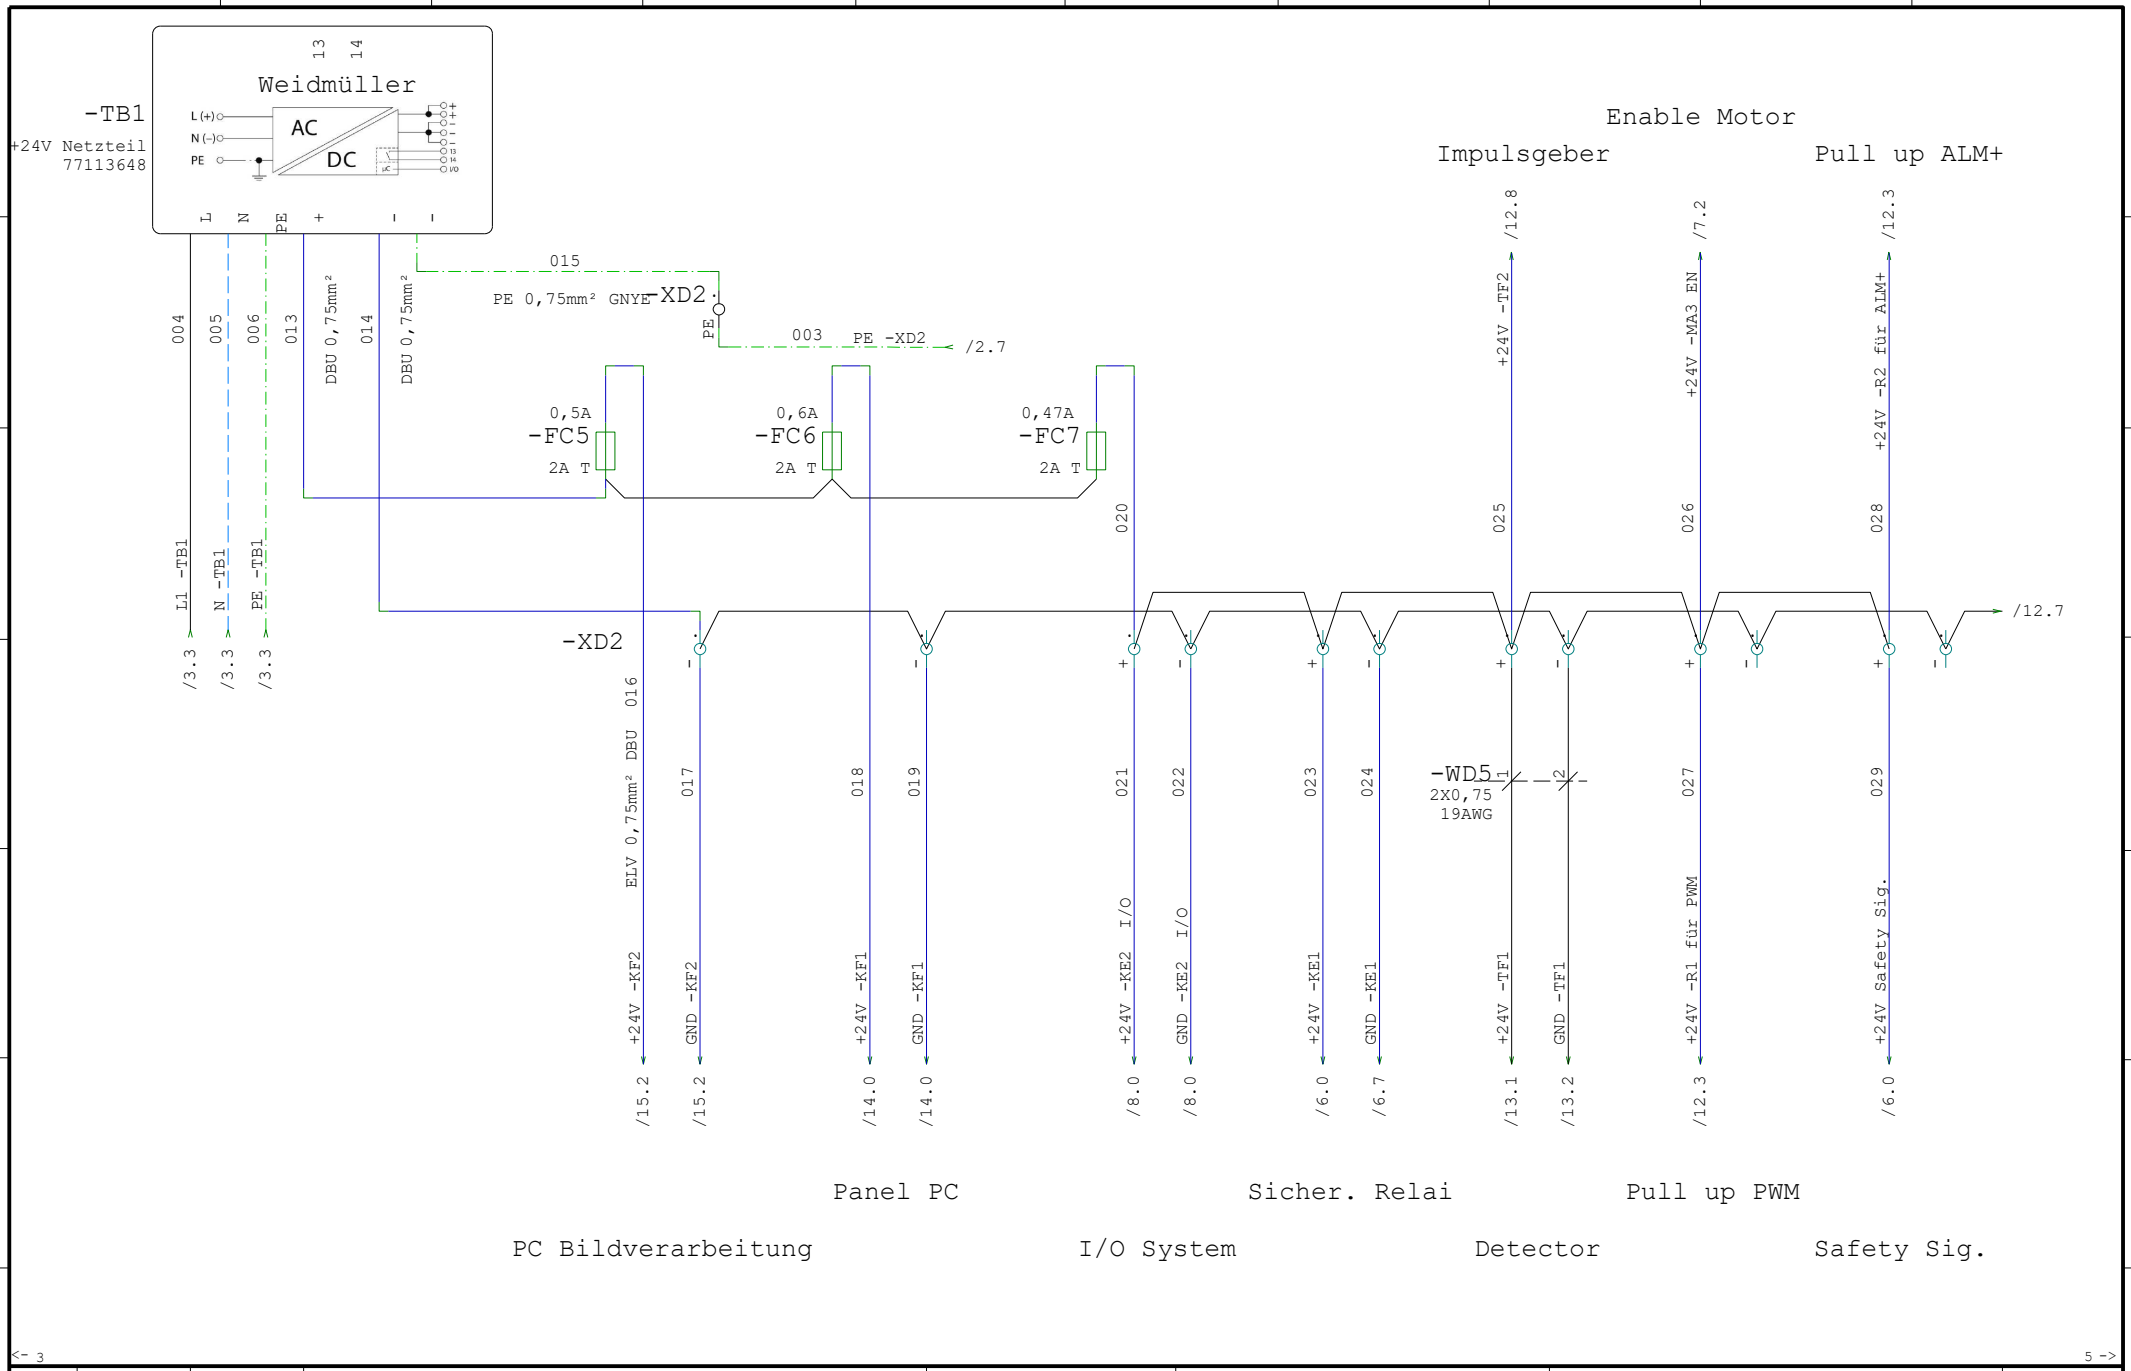

<- 3

5 ->

Datum	16.10.24	Kunde				
Bearb.	Süß J.	Auftrags-Nr.		Serien Nr.		
Norm	DIN 81346	Artikel-Nr.		Zeichn.Nr.		
Projekt	EX2_V2					


SESOTEC

24V Verteilung

+Detek.

Blatt 4


von 16 Bl.

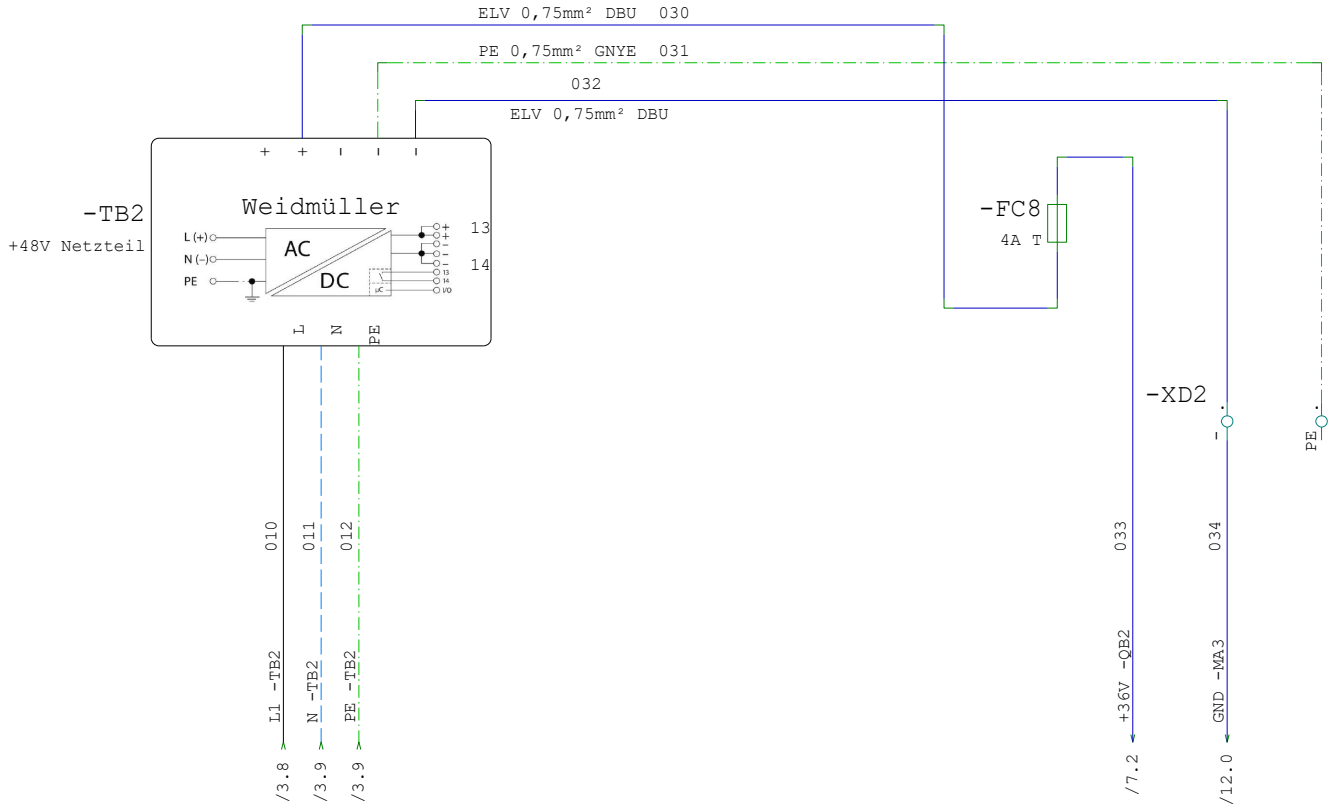


<- 4

6 ->

Datum	16.10.24	Kunde				SESOTEC	36V Verteilung
Bearb.	Süß J.	Auftrags-Nr.		Serien Nr.			+Detek.
Norm	DIN 81346	Artikel-Nr.		Zeichn.Nr.			Blatt 5
Projekt	EX2_V2						von 16 Bl.

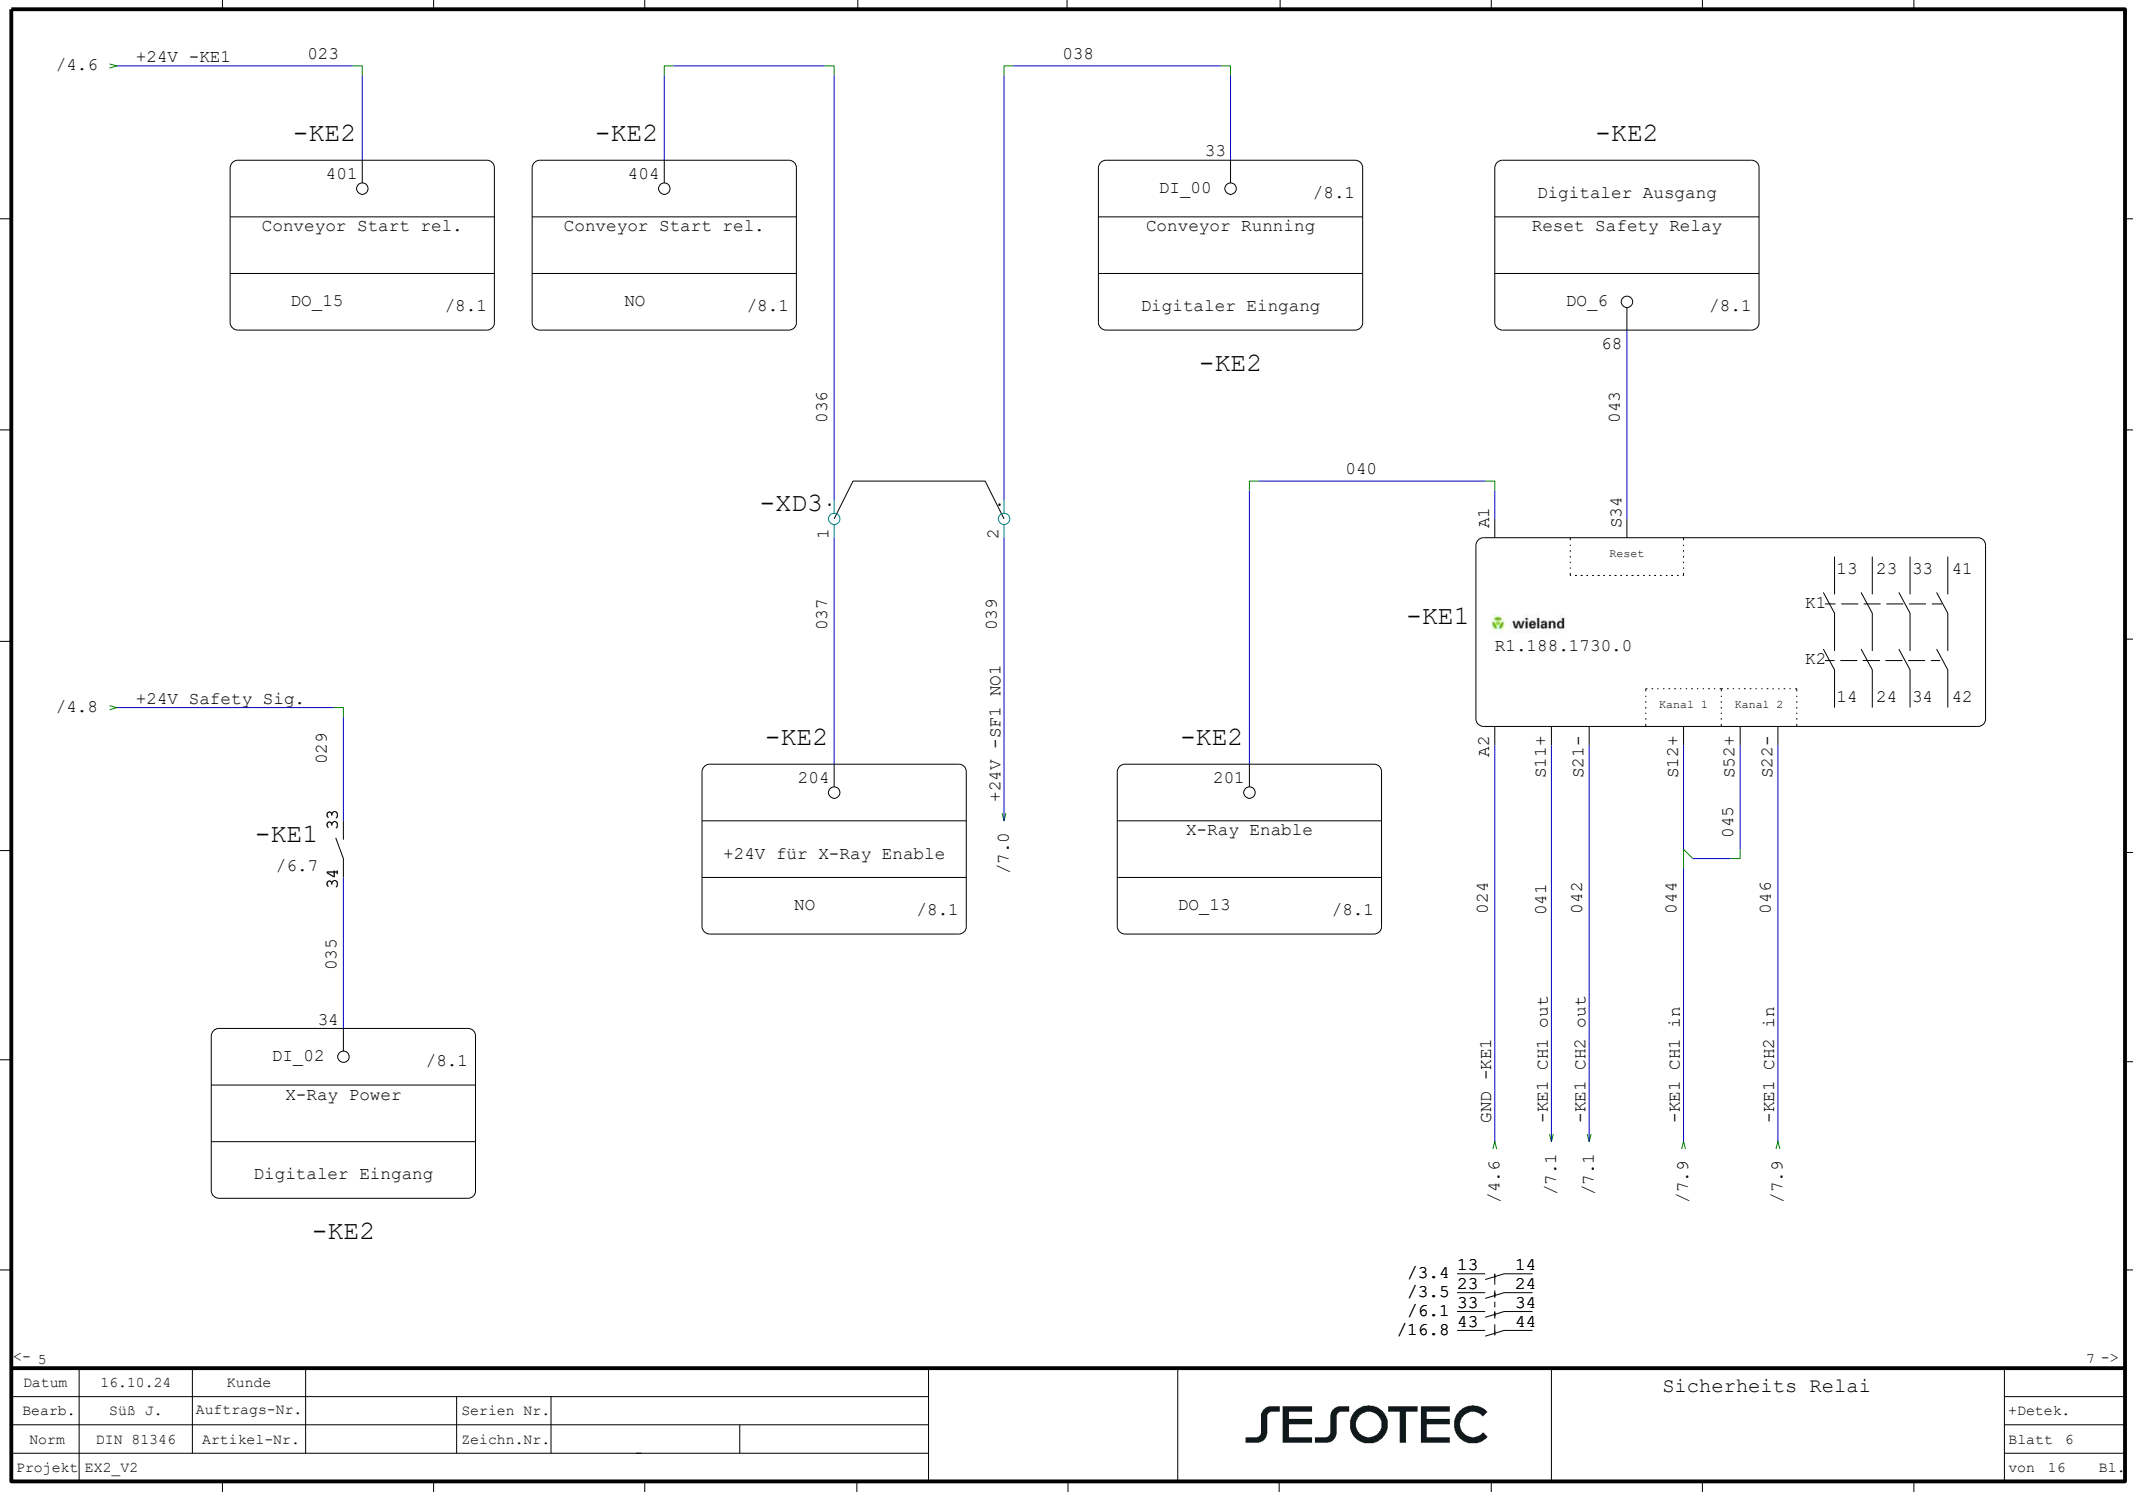
/4.6 +24V -KE1
023
-KE2
401
Conveyor Start rel.
DO_15 /8.1
-KE2
404
Conveyor Start rel.
NO /8.1
038
-KE2
33
DI_00 /8.1
Conveyor Running
Digitaler Eingang
-KE2
Digitaler Ausgang
Reset Safety Relay
DO_6 /8.1
68
043
036
-XD3
1
2
037
039
+24V -SF1 NO1
/7.0
040
-KE2
204
+24V für X-Ray Enable
NO /8.1
-KE2
201
X-Ray Enable
DO_13 /8.1
-KE1
wieland
R1.188.1730.0
Reset
Kanal 1
Kanal 2
K1
K2
13 23 33 41
14 24 34 42
A1
S34
A2
S11+
S21-
S12+
S52+
S22-
045
024
041
042
044
046
GND -KE1
-KE1 CH1 out
-KE1 CH2 out
-KE1 CH1 in
-KE1 CH2 in
/4.6
/7.1
/7.1
/7.9
/7.9
/4.8 +24V Safety Sig.
029
-KE1
/6.7
33
34
035
34
DI_02 /8.1
X-Ray Power
Digitaler Eingang
-KE2
/3.4 13 14
/3.5 23 24
/6.1 33 34
/16.8 43 44
<- 5
7 ->
Datum 16.10.24 Kunde
Bearb. Süß J. Auftrags-Nr. Serien Nr.
Norm DIN 81346 Artikel-Nr. Zeichn.Nr.
Projekt EX2_V2
SESOTEC
Sicherheits Relai
+Detek.
Blatt 6
von 16 Bl.

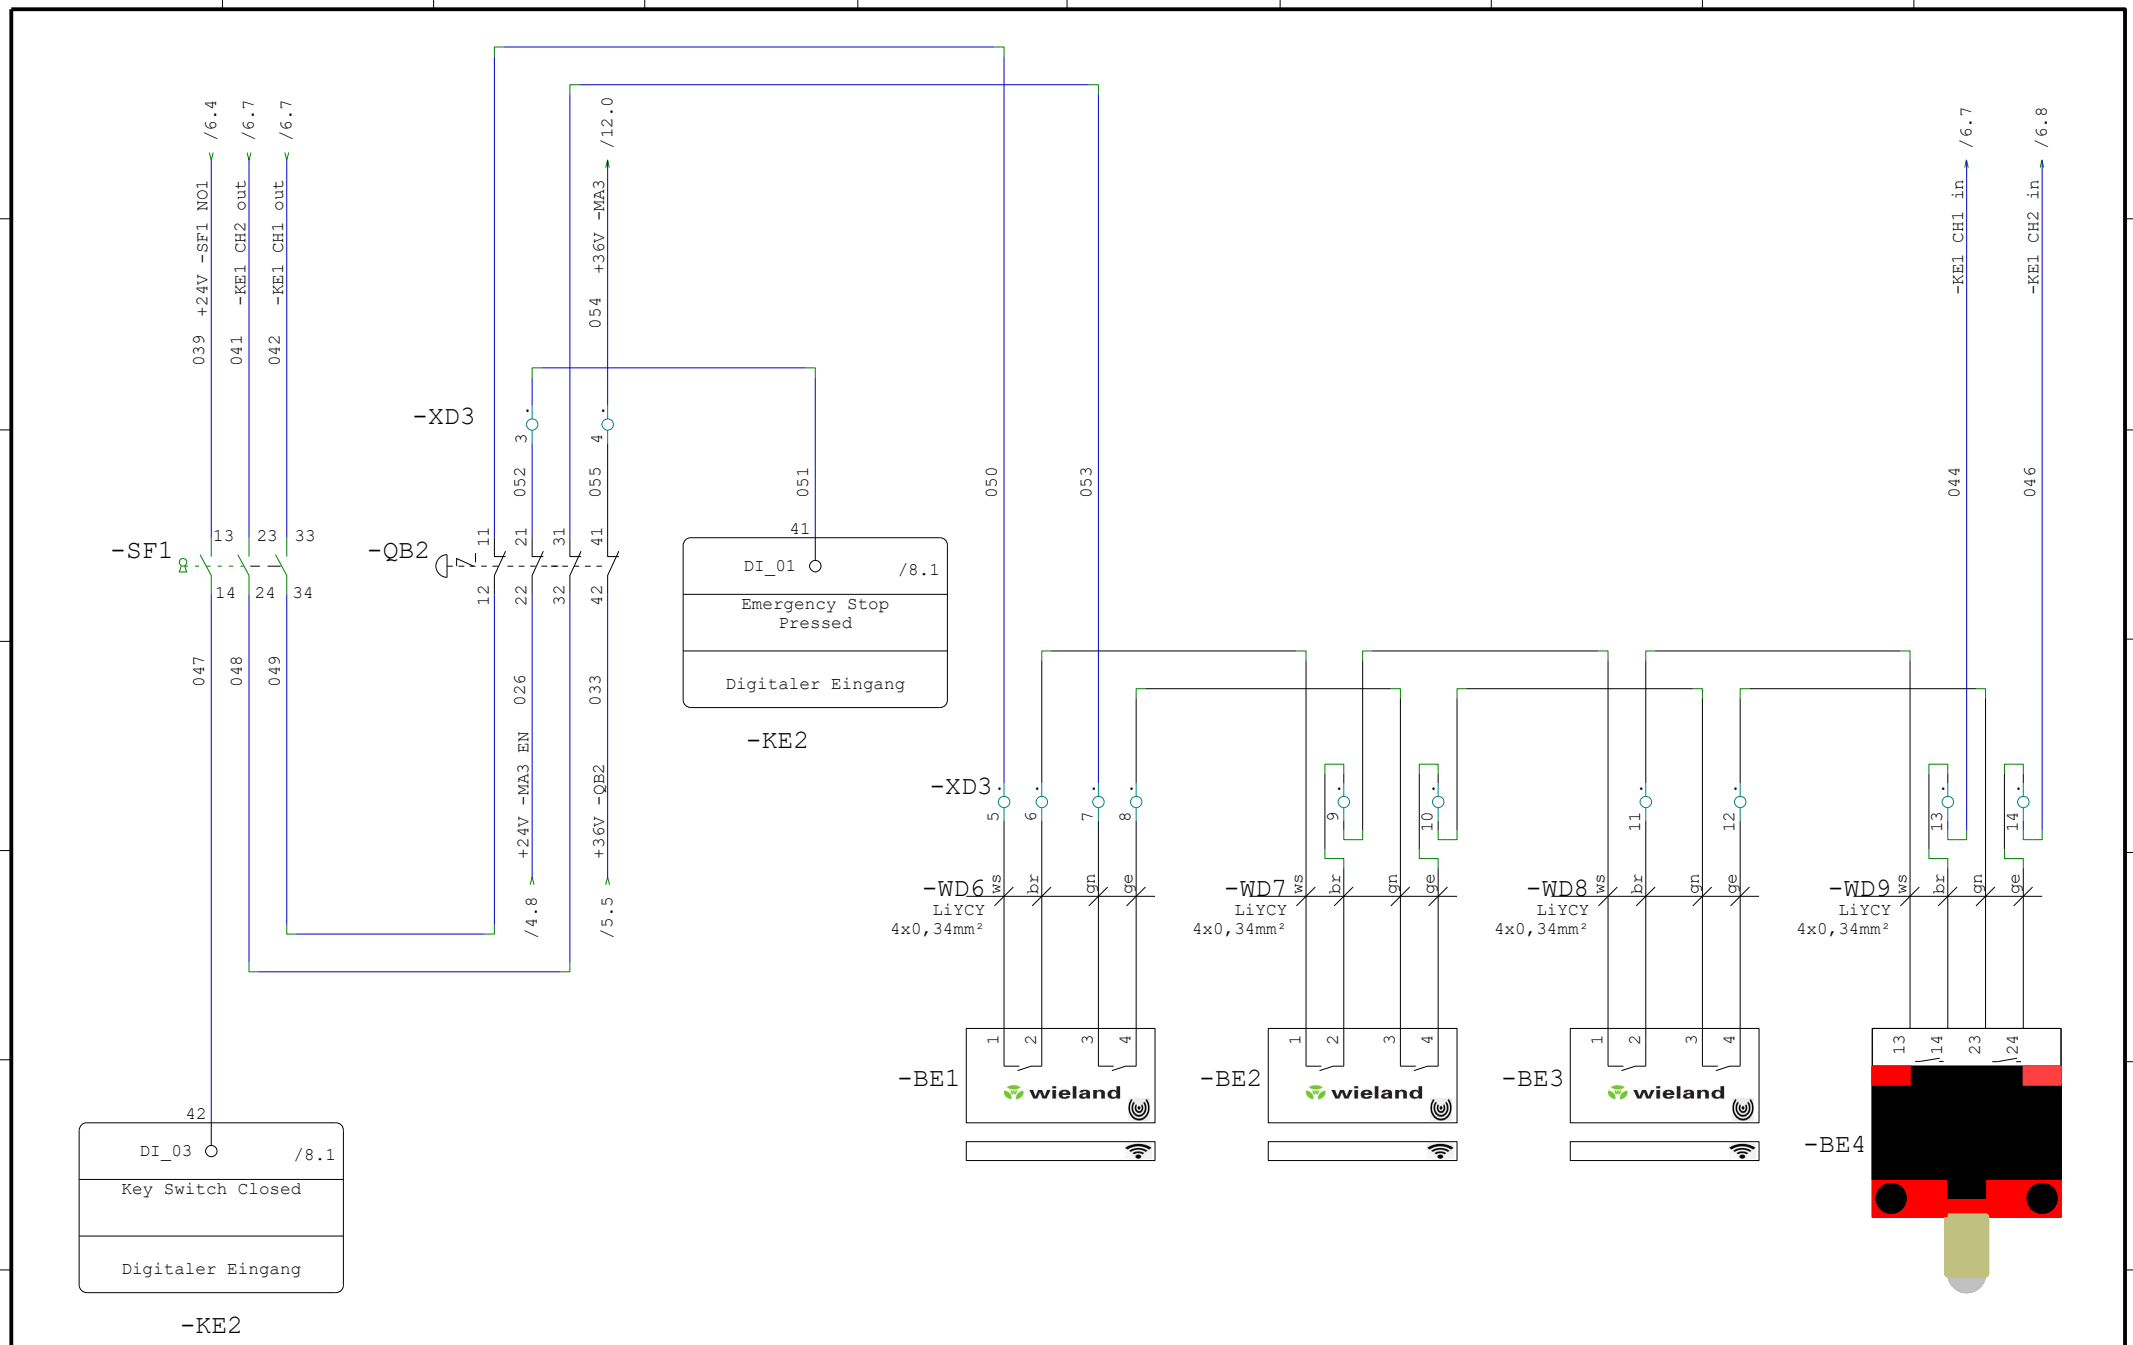

<- 6

8 ->

Datum	16.10.24	Kunde				SESOTEC	Sicherheits Kette
Bearb.	Süß J.	Auftrags-Nr.		Serien Nr.			+Detek.
Norm	DIN 81346	Artikel-Nr.		Zeichn.Nr.			Blatt 7
Projekt	EX2_V2						von 16 Bl.

/4.5 GND -KE2 I/O

/4.5 +24V -KE2 I/O

021 022

24V 0V






/15.4 ETH -KE2 I/O

-WD21 ws

Patchkabel 2m

LAN

-KE2

Digital Input 00-15	Digital Input 16-31	Digital Output DO 00-07 Low current	Digital Output DO 08-11 High current	Relay Output DO 12-15 max. 5A	Analog In/Output
					
		max 80mA	max 700mA		
Conveyor Running Emergency Stop Pressed X-Ray Power Key Switch Closed Error Motor X-Ray On Lamp Rel Out Low Air pressure Reject1 Verify Reject1 Bin full Reject1 Bin Status		Beacon Ready Beacon Error Auditcheck Necessary Buzzer Error Reset Safety Relay Conveyor Start	Reject1 Bin1 unlock Reject 2	1 HL_Test pres. sen. 2 X-Ray Enable 3 Motor Enable rel. Motor Enable rel. 4 Conveyor Start rel. Conveyor Start rel.	Conveyor Speed1 GND Conveyor Speed1 Conveyor Speed2 GND Conveyor Speed2 Lamp Monitor in Lamp Monitor out Tempsensor DC Tempsensor GND Tempsensor Measure
/6.5 33 DI_00 /7.3 41 DI_01 /6.1 34 DI_02 /7.0 42 DI_03 /12.5 35 DI_04 43 DI_05 36 DI_06 /16.5 44 DI_07 /8.5 37 DI_08 45 DI_09 38 DI_010 46 DI_011 39 DI_012 47 DI_013 40 DI_014 48 DI_015	49 DI_16 57 DI_17 50 DI_18 58 DI_19 51 DI_20 59 DI_21 52 DI_22 60 DI_23 53 DI_24 61 DI_25 54 DI_26 62 DI_27 55 DI_28 63 DI_29 56 DI_30 64 DI_31	65 DO_0 70 DO_1 66 DO_2 71 DO_3 67 DO_4 72 DO_5 /6.7 68 DO_6 73 DO_7 69 GND 74 GND	75 GND 79 DO_8 76 GND 80 DO_9 77 GND 81 DO_10 78 GND 82 DO_11	102 NC 101 DO_12 104 NO 202 NC 201 DO_13 204 NO 302 NC 301 DO_14 304 NO 402 NC 401 DO_15 404 NO	/12.7 83 GND /12.9 89 AO_00 84 GND 90 AO_01 /16.3 85 AI_+00 /10.2 91 AI_-00 86 AI_+01 92 AI_-01 87 GND 93 TP_00 88 GND 94 3,3V+

ELV 0,75mm² DBU 056

1

+24V Brücke Air Preasure

+24V1 /8.1

-KE2

45

DI_09 /8.1

Low Air pressure

Digitaler Eingang

-KE2

057

3

+24V Motor Enable rel.

+24V3 /8.1

-KE2

301

Motor Enable rel.

DO_14 /8.1

-KE2

<- 7

10 ->

Datum	16.10.24	Kunde				I/O System	
Bearb.	Süß J.	Auftrags-Nr.		Serien Nr.			+Detek.
Norm	DIN 81346	Artikel-Nr.		Zeichn.Nr.			Blatt 8
Projekt	EX2_V2						von 16 Bl.

SESOTEC

-KE2
91
Lamp Monitor out
AI_-00 /8.1

-WD12
7G0,75
1 2 3 4 5

-UA1
-EA1 X1 X2
Rot
Klemmelement

-WD12
7G0,75
0 6

-KE2
18
GND18 /8.1

Optional



Buzzer

Audit Check blue

X-Ray on red


Error orange

Ready green

L1 -GQ1 /3.6
N -GQ1 /3.7

-WD3
3X0,75
19AWG
1 2

-GQ1
U1 U2 PE
M
1 2

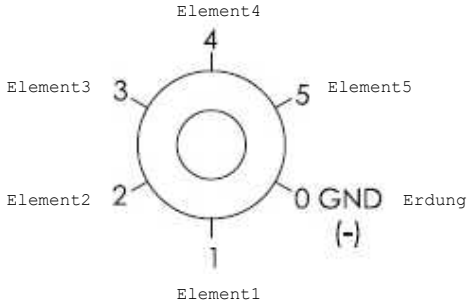


<- 8
11 ->


Datum	16.10.24	Kunde				
Bearb.	Süß J.	Auftrags-Nr.		Serien Nr.		
Norm	DIN 81346	Artikel-Nr.		Zeichn.Nr.		
Projekt	EX2_V2					


SESOTEC

Leuchte/Filterlüfter

+Detek.
Blatt 10
von 16 Bl.

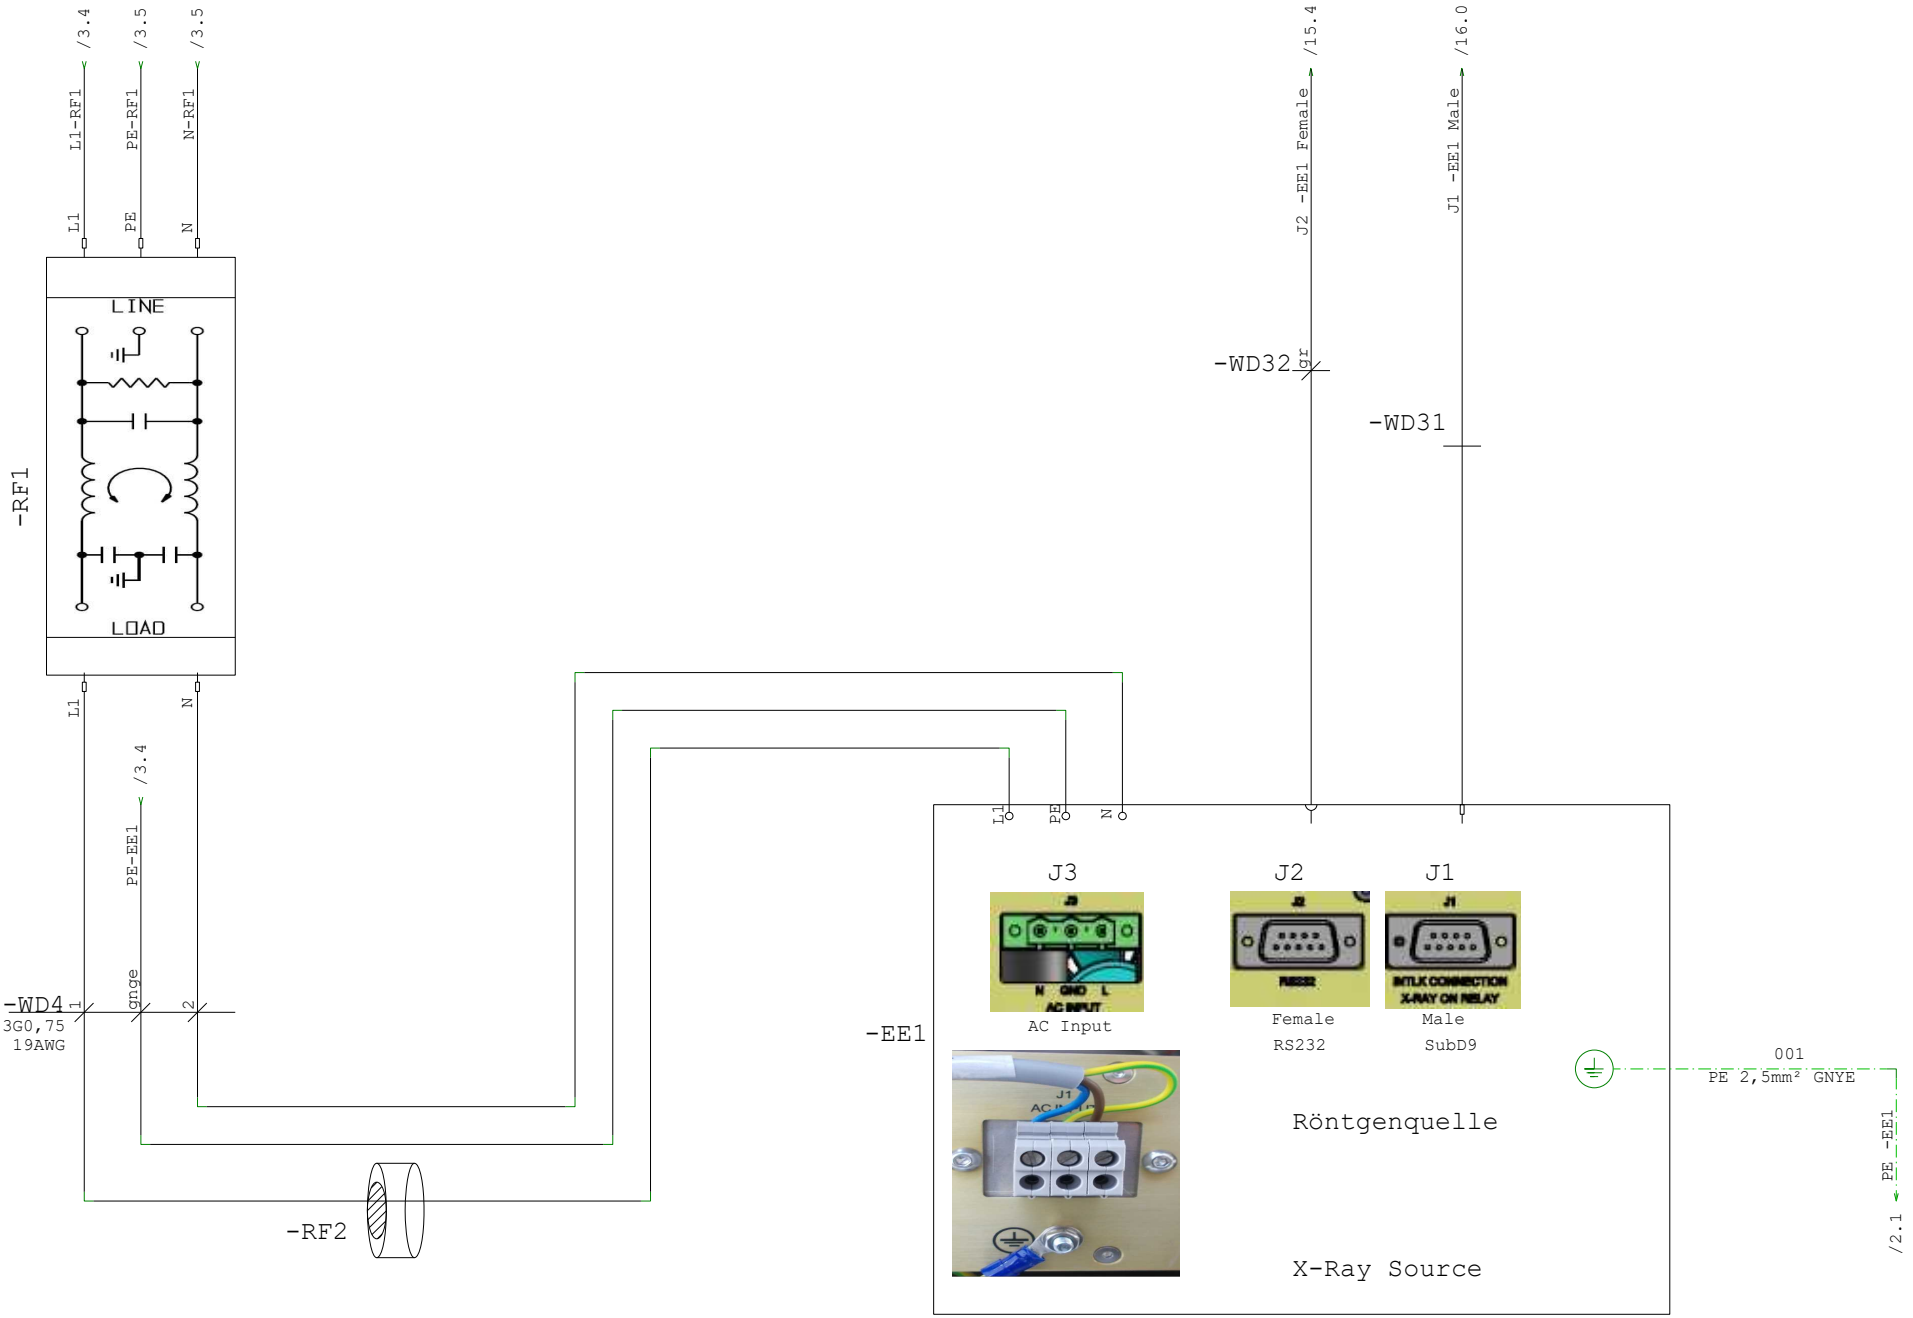

/3.4
/3.5
/3.5
L1-RF1
PE-RF1
N-RF1
L1
PE
N
LINE
-RF1
LOAD
L1
N
/3.4
PE-EE1
-WD4
3G0,75
19AWG
gnge
1
2
-RF2
/15.4
/16.0
J2 -EE1 Female
J1 -EE1 Male
-WD32
gr
-WD31
L1
PE
N
J3
J2
J1
AC Input
Female
RS232
Male
SubD9
-EE1
Röntgenquelle
X-Ray Source
001
PE 2,5mm² GNYE
PE -EE1
/2.1
<- 10
12 ->
Datum 16.10.24 Kunde
Bearb. Süß J. Auftrags-Nr. Serien Nr.
Norm DIN 81346 Artikel-Nr. Zeichn.Nr.
Projekt EX2_V2
SESOTEC
Röntgenquelle
+Detek.
Blatt 11
von 16 Bl.

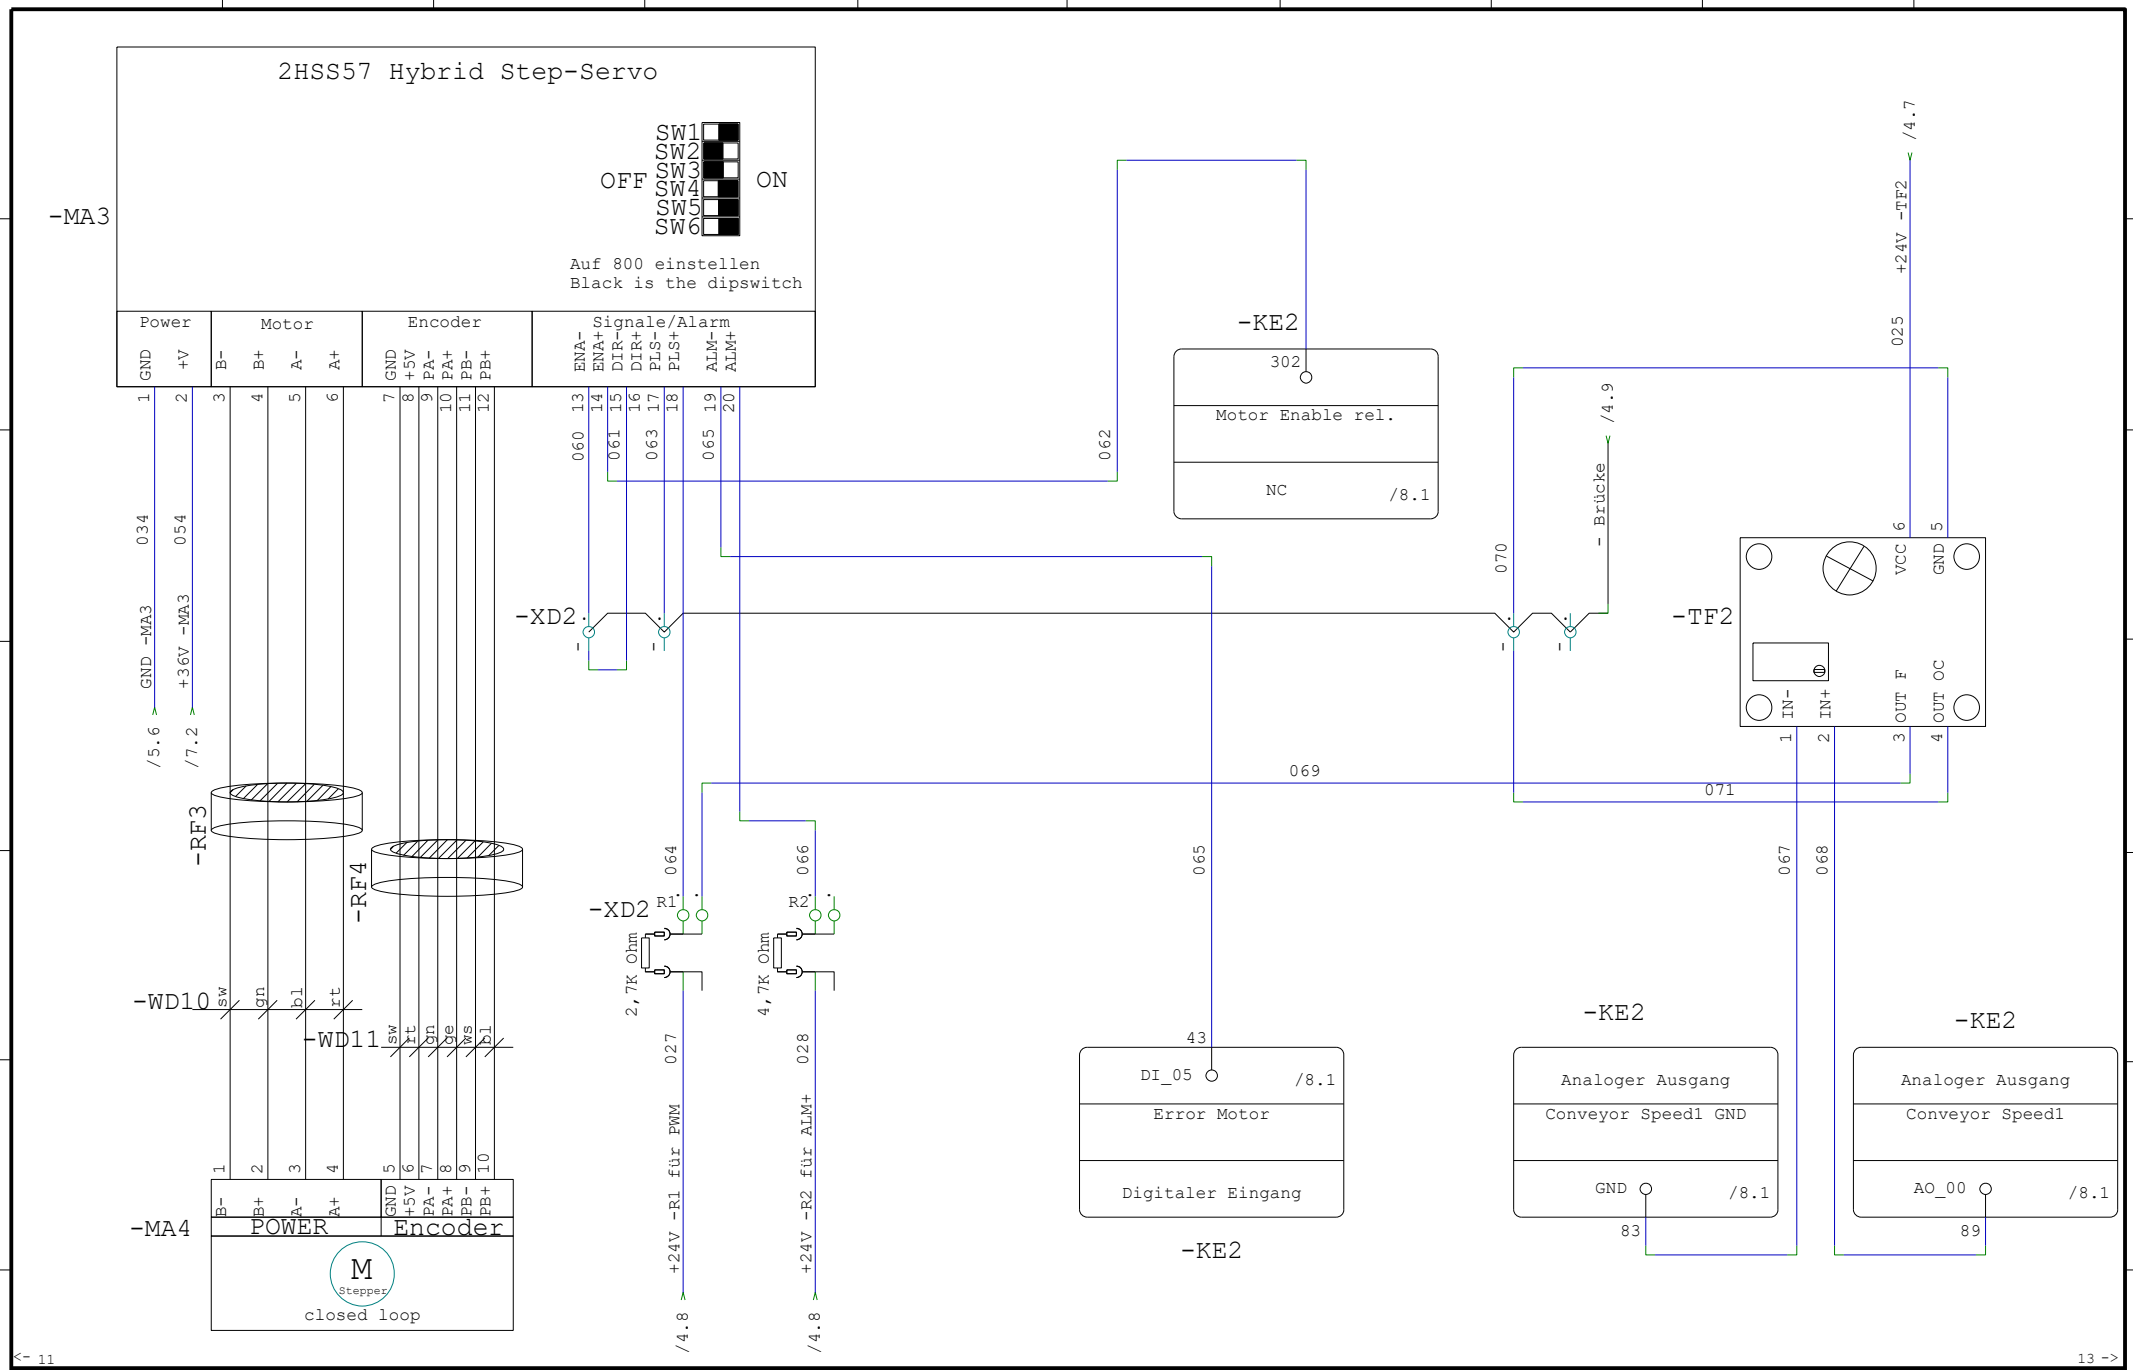
2HSS57 Hybrid Step-Servo
-MA3
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
OFF
ON
Auf 800 einstellen
Black is the dipswitch
Power
Motor
Encoder
Signale/Alarm
GND
+V
B-
B+
A-
A+
GND
+5V
PA-
PA+
PB-
PB+
ENA-
ENA+
DIR-
DIR+
PLS-
PLS+
ALM-
ALM+
-KE2
302
Motor Enable rel.
NC
/8.1
-XD2
-TF2
- Brücke
/4.9
/4.7
+24V -TF2
025
VCC
GND
IN-
IN+
OUT F
OUT OC
-RF3
-RF4
-WD10
-WD11
sw
gn
bl
rt
ge
ws
-MA4
POWER
Encoder
M
Stepper
closed loop
2,7K Ohm
4,7K Ohm
R1
R2
+24V -R1 für PWM
+24V -R2 für ALM+
/4.8
DI_05
Error Motor
Digitaler Eingang
Analoger Ausgang
Conveyor Speed1 GND
Conveyor Speed1
AO_00
GND
/8.1
034
054
060
061
062
063
065
066
067
068
069
070
071
027
028
064
GND -MA3
+36V -MA3
/5.6
/7.2
43
83
89
<- 11
13 ->
Datum 16.10.24
Kunde
Bearb. Süß J.
Auftrags-Nr.
Serien Nr.
Norm DIN 81346
Artikel-Nr.
Zeichn.Nr.
Projekt EX2_V2
SESOTEC
Motor/Motor Endstufe
+Detek.
Blatt 12
von 16 Bl.

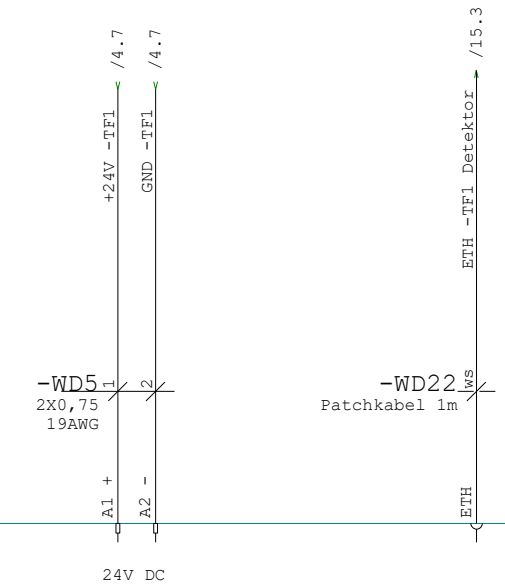

-TF1


Sesotec Detector



<- 12

14 ->

Datum	16.10.24	Kunde				SESOTEC	Detektor
Bearb.	Süß J.	Auftrags-Nr.		Serien Nr.			+Detek.
Norm	DIN 81346	Artikel-Nr.		Zeichn.Nr.			Blatt 13
Projekt	EX2_V2						von 16 Bl.

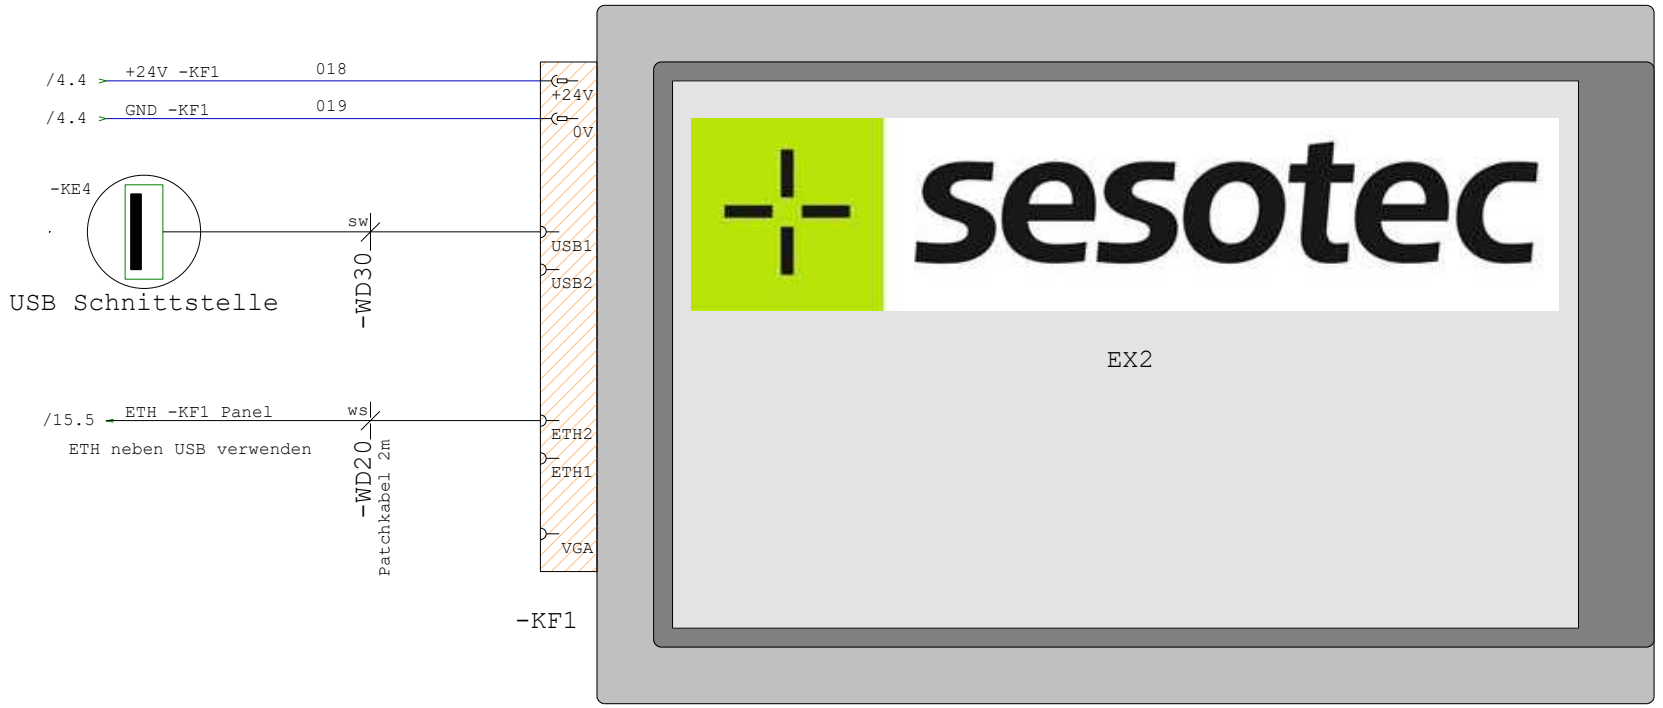


<- 13

15 ->

Datum	16.10.24	Kunde				Panel PC	
Bearb.	Süß J.	Auftrags-Nr.		Serien Nr.			+Detek.
Norm	DIN 81346	Artikel-Nr.		Zeichn.Nr.			Blatt 14
Projekt	EX2_V2						von 16 Bl.

SESOTEC

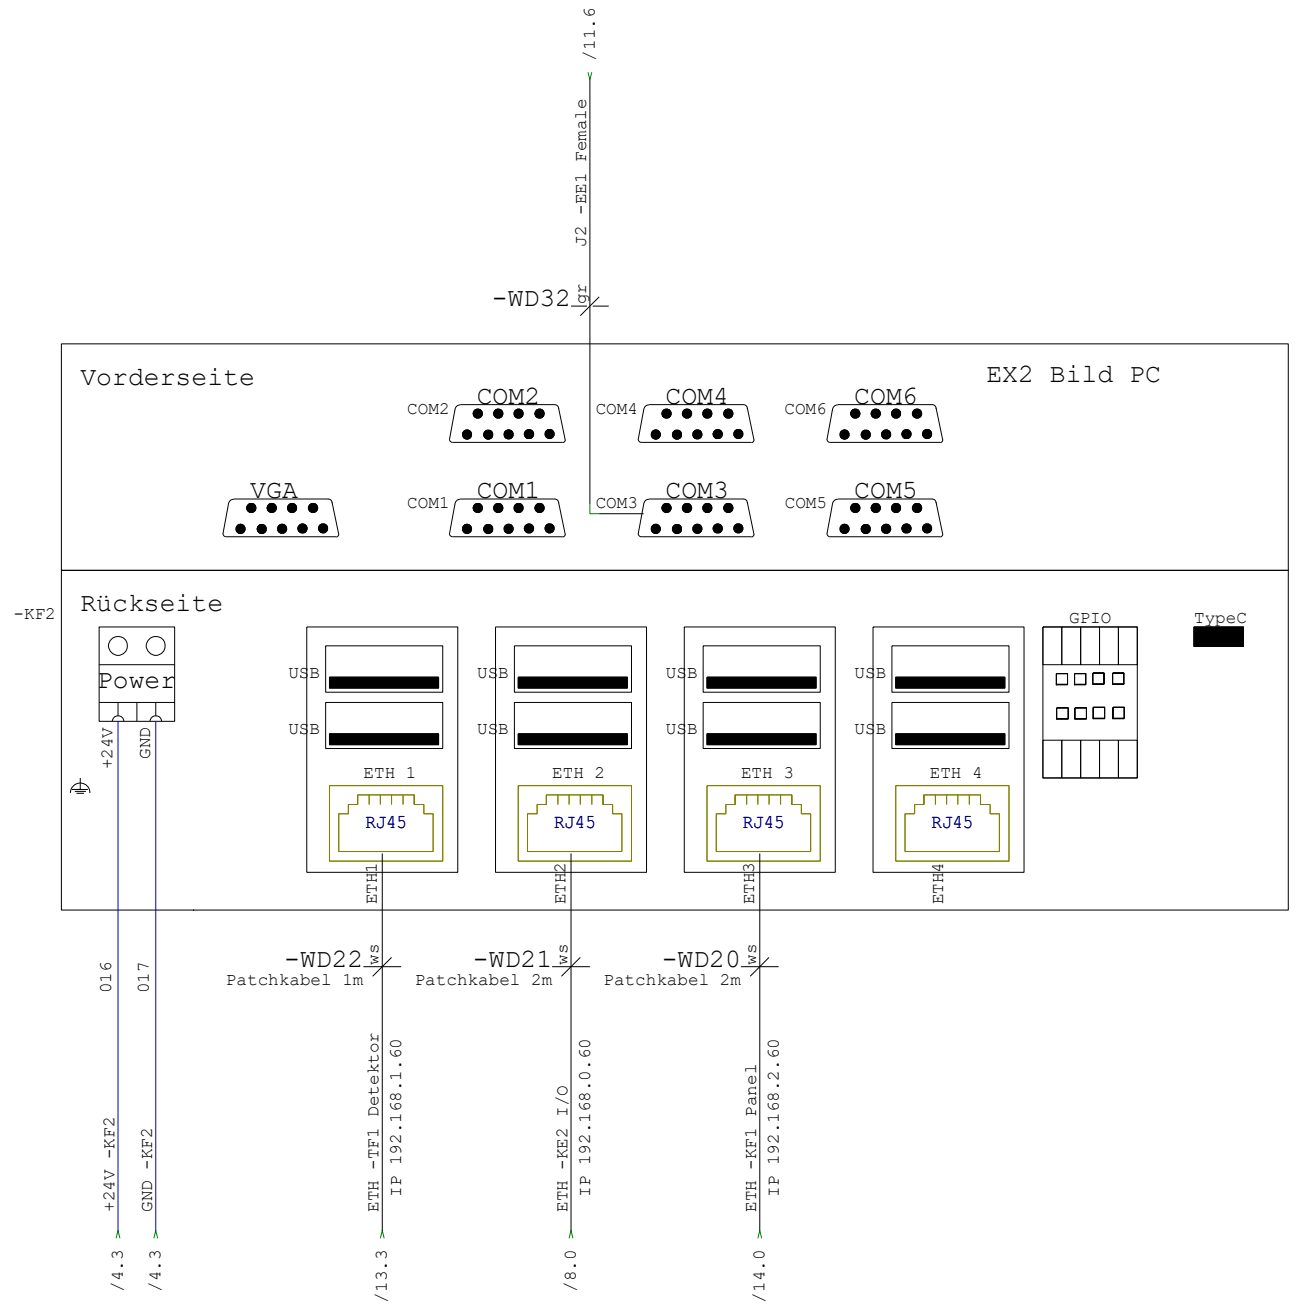

<- 14
16 ->

Datum	16.10.24	Kunde				
Bearb.	Süß J.	Auftrags-Nr.		Serien Nr.		
Norm	DIN 81346	Artikel-Nr.		Zeichn.Nr.		
Projekt	EX2_V2					


SESOTEC

Bildverarbeitungs PC

+Detek.

Blatt 15

von 16 Bl.

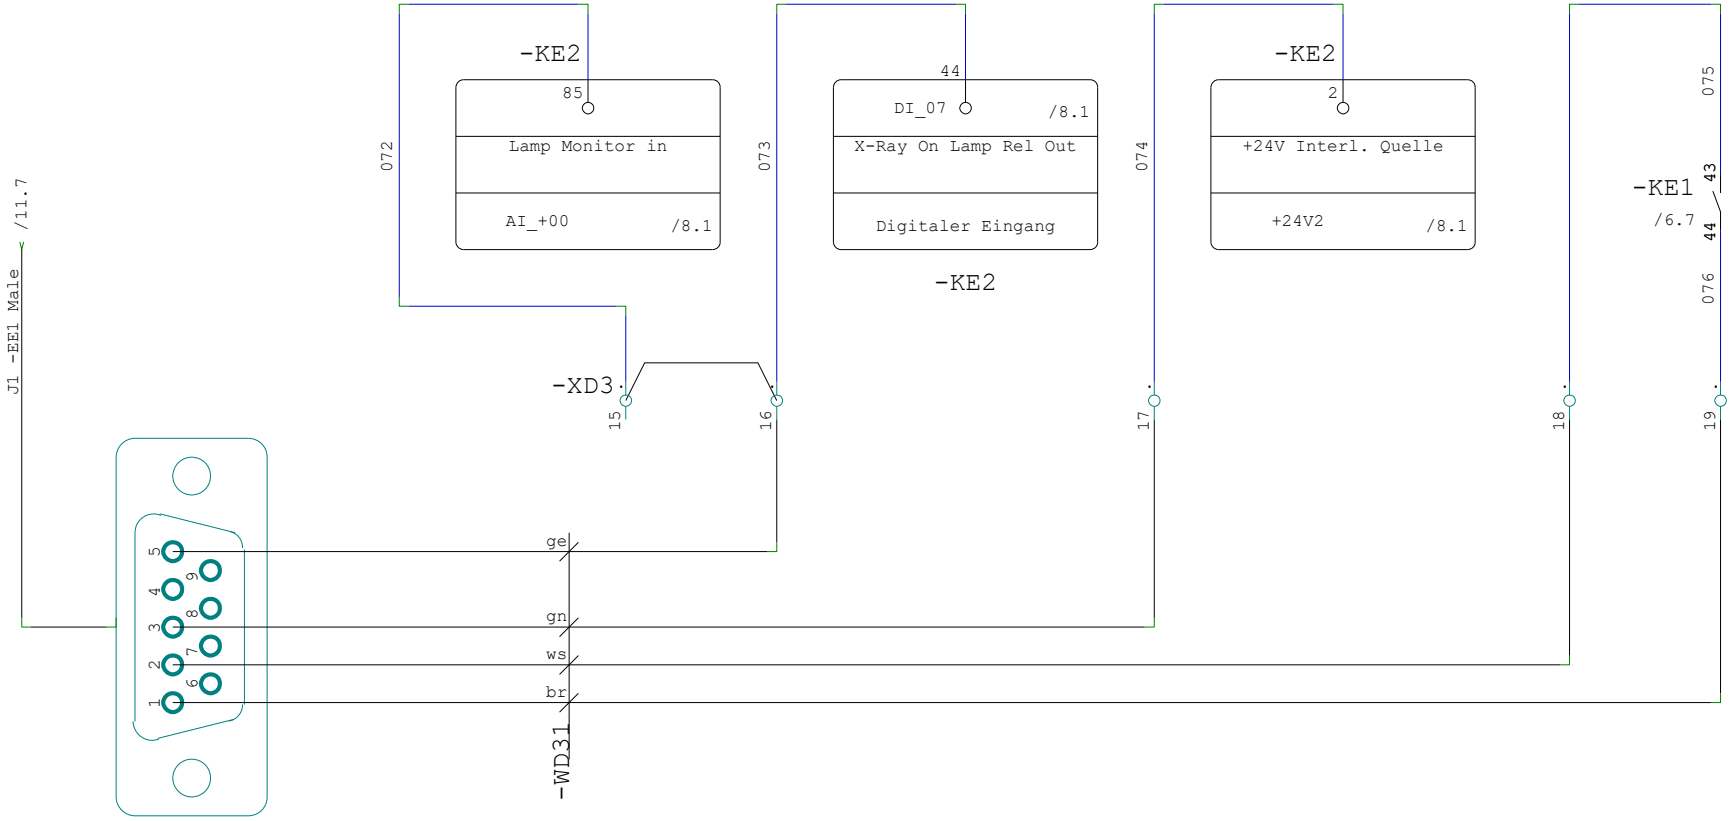

XRB analog interface cable/ page XRB analog interface cable

44008306

Datum	16.10.24	Kunde				
Bearb.	Süß J.	Auftrags-Nr.		Serien Nr.		
Norm	DIN 81346	Artikel-Nr.		Zeichn.Nr.		
Projekt	EX2_V2					

SESOTEC

Quellen Analog Kabel

+Detek.

Blatt 16

von 16 Bl.