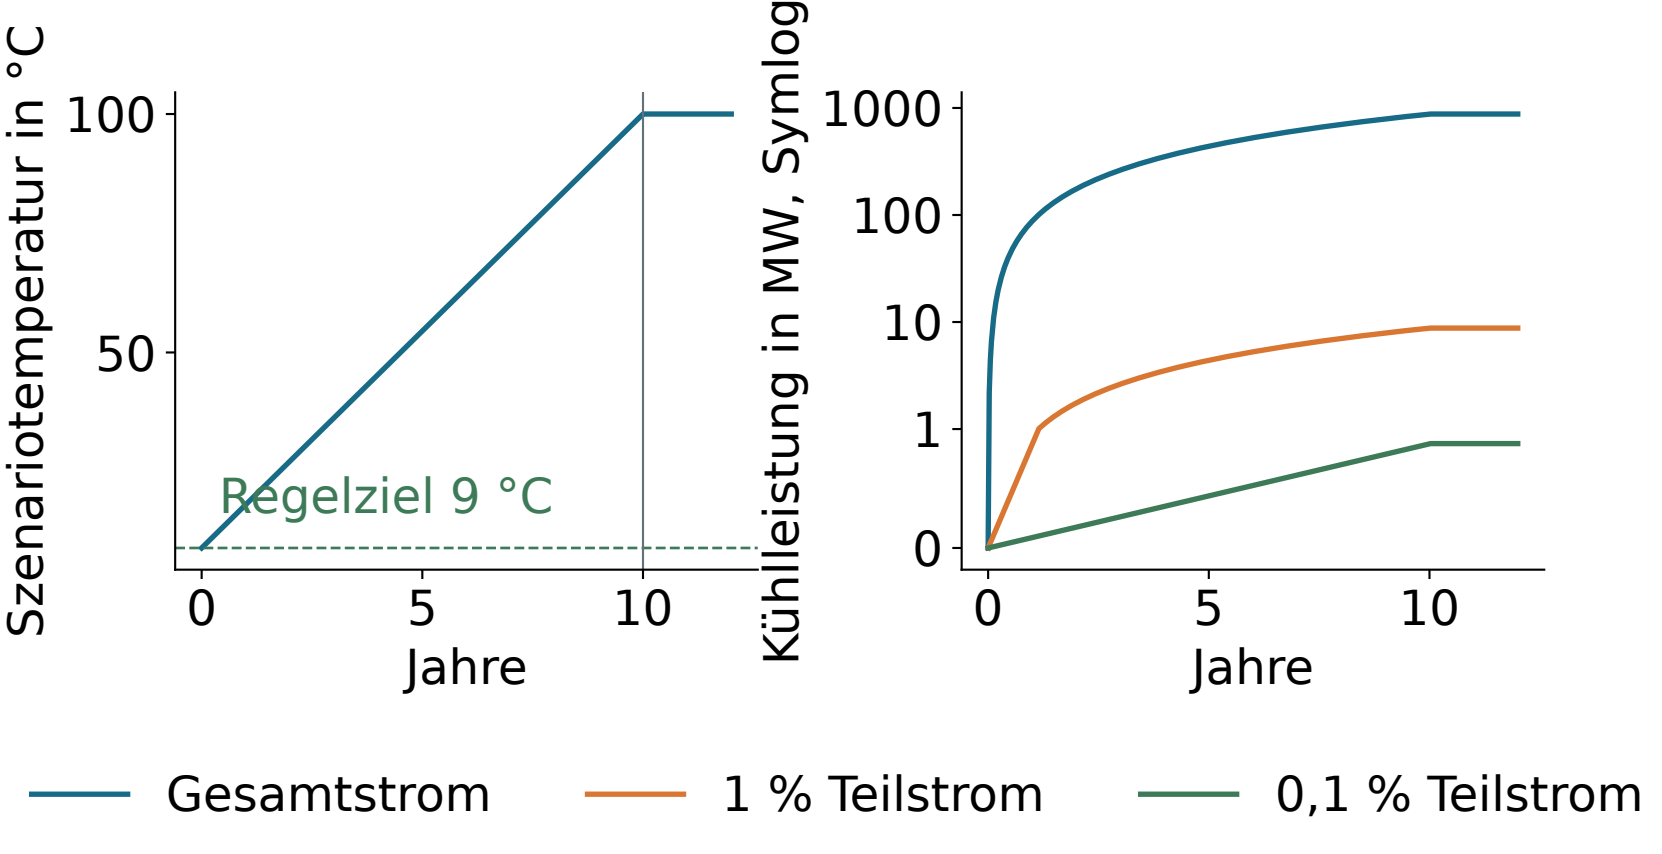
Szenariotemperatur in °C
100
50
Regelziel 9 °C
0
5
10
Jahre
Kühlleistung in MW, Symlog
1000
100
10
1
0
0
5
10
Jahre
Gesamtstrom
1 % Teilstrom
0,1 % Teilstrom