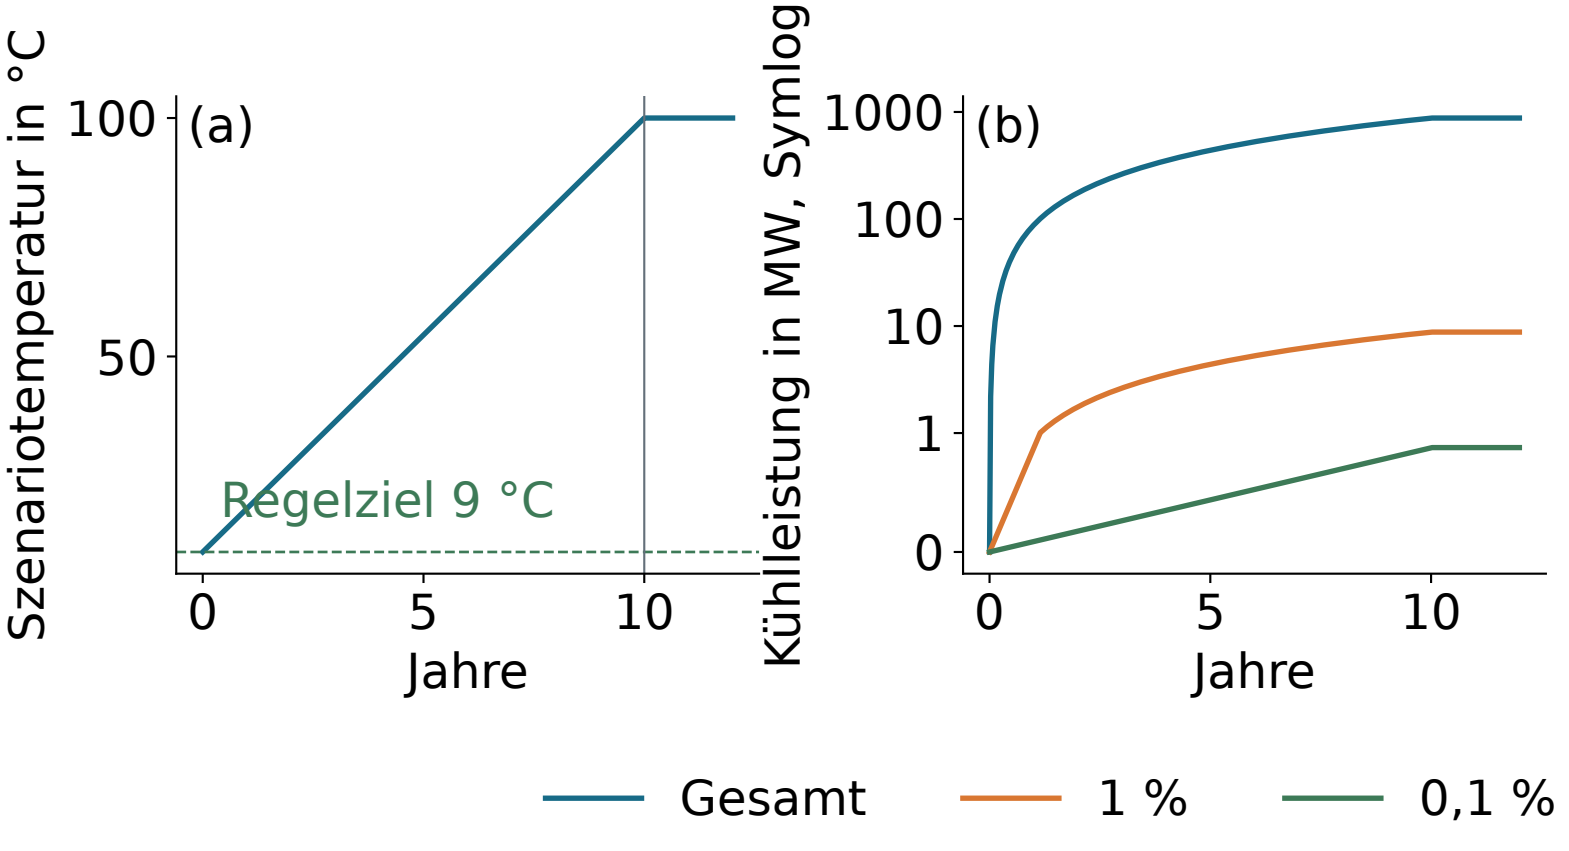
Szenariotemperatur in °C
100
50
(a)
Regelziel 9 °C
0
5
10
Jahre
Kühlleistung in MW, Symlog
1000
100
10
1
0
(b)
0
5
10
Jahre
Gesamt
1 %
0,1 %