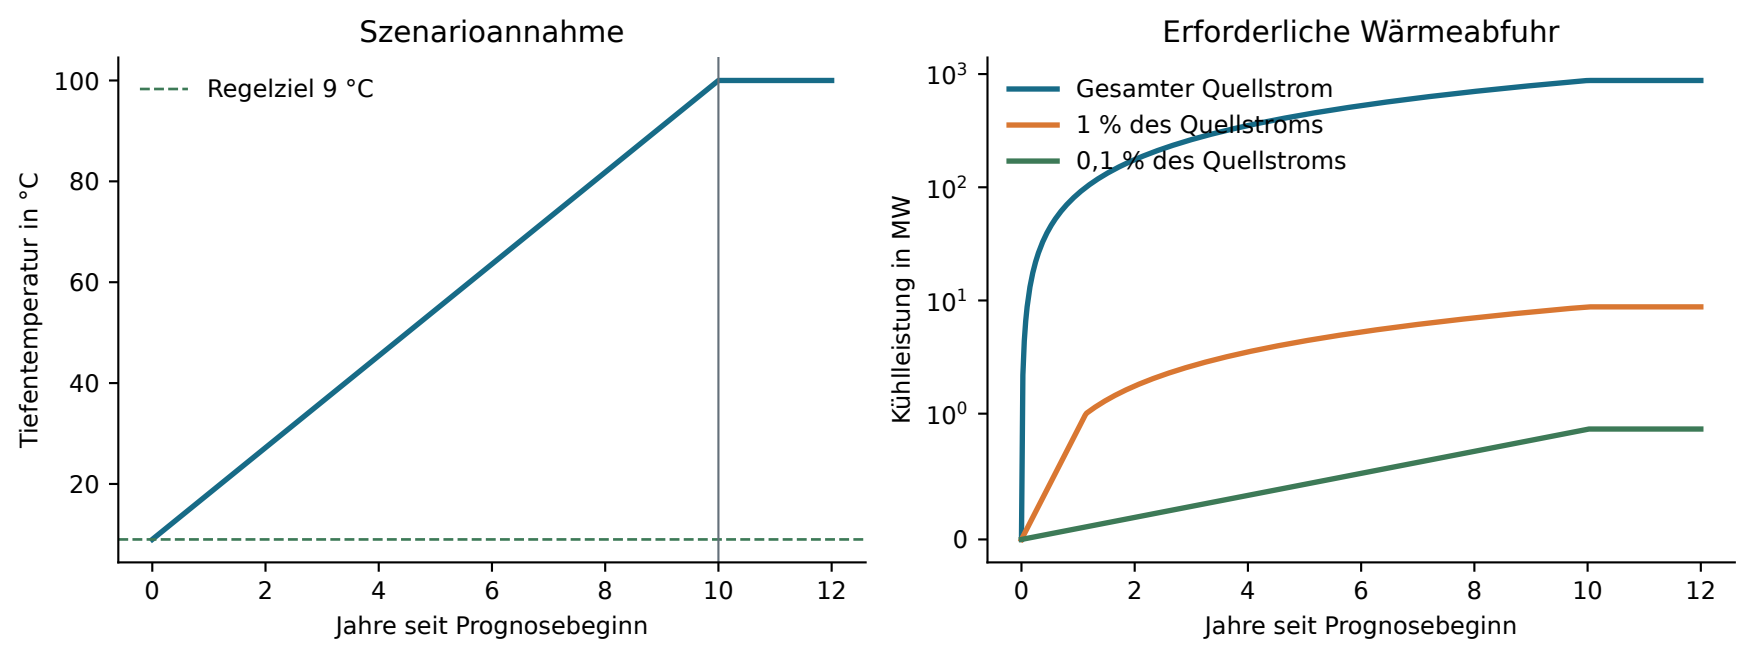
Szenarioannahme
Regelziel 9 °C
Tiefentemperatur in °C
100
80
60
40
20
0
2
4
6
8
10
12
Jahre seit Prognosebeginn
Erforderliche Wärmeabfuhr
Gesamter Quellstrom
1 % des Quellstroms
0,1 % des Quellstroms
Kühlleistung in MW
10^3
10^2
10^1
10^0
0
Jahre seit Prognosebeginn