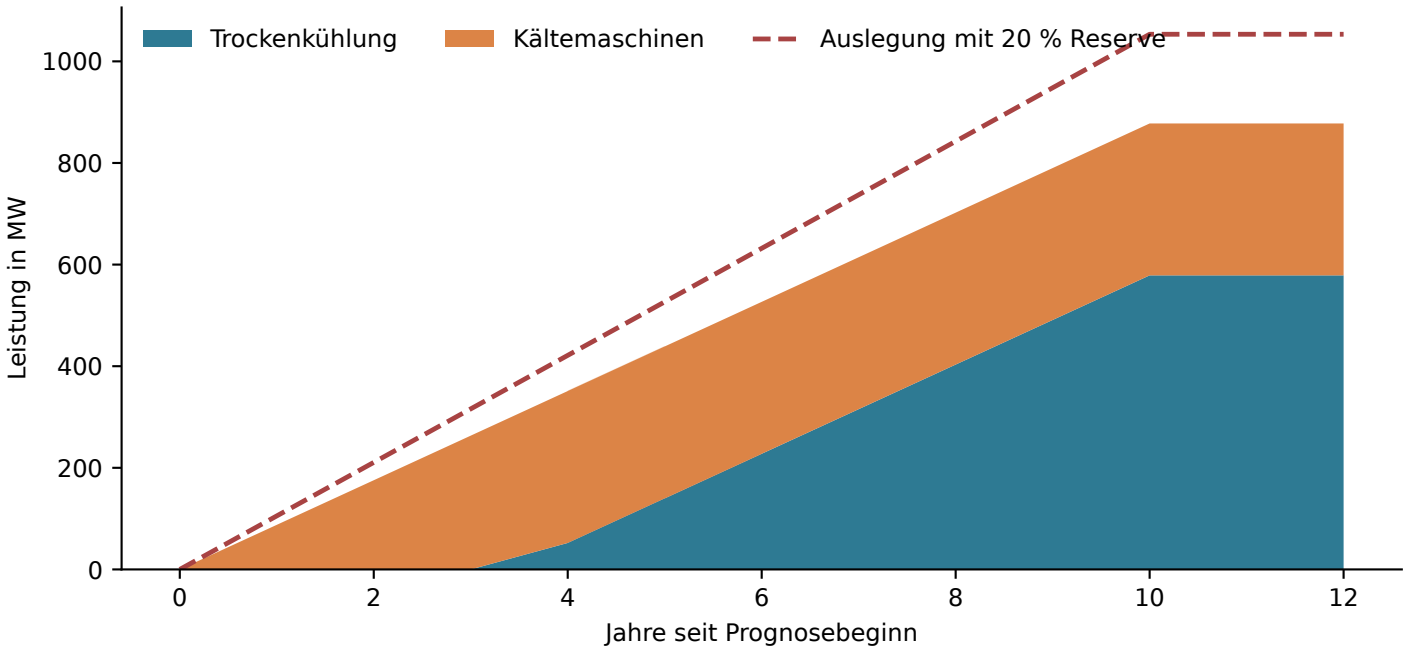
Modularer Ausbau der Vollstromkühlung
Trockenkühlung
Kältemaschinen
Auslegung mit 20 % Reserve
Leistung in MW
0
200
400
600
800
1000
0
2
4
6
8
10
12
Jahre seit Prognosebeginn