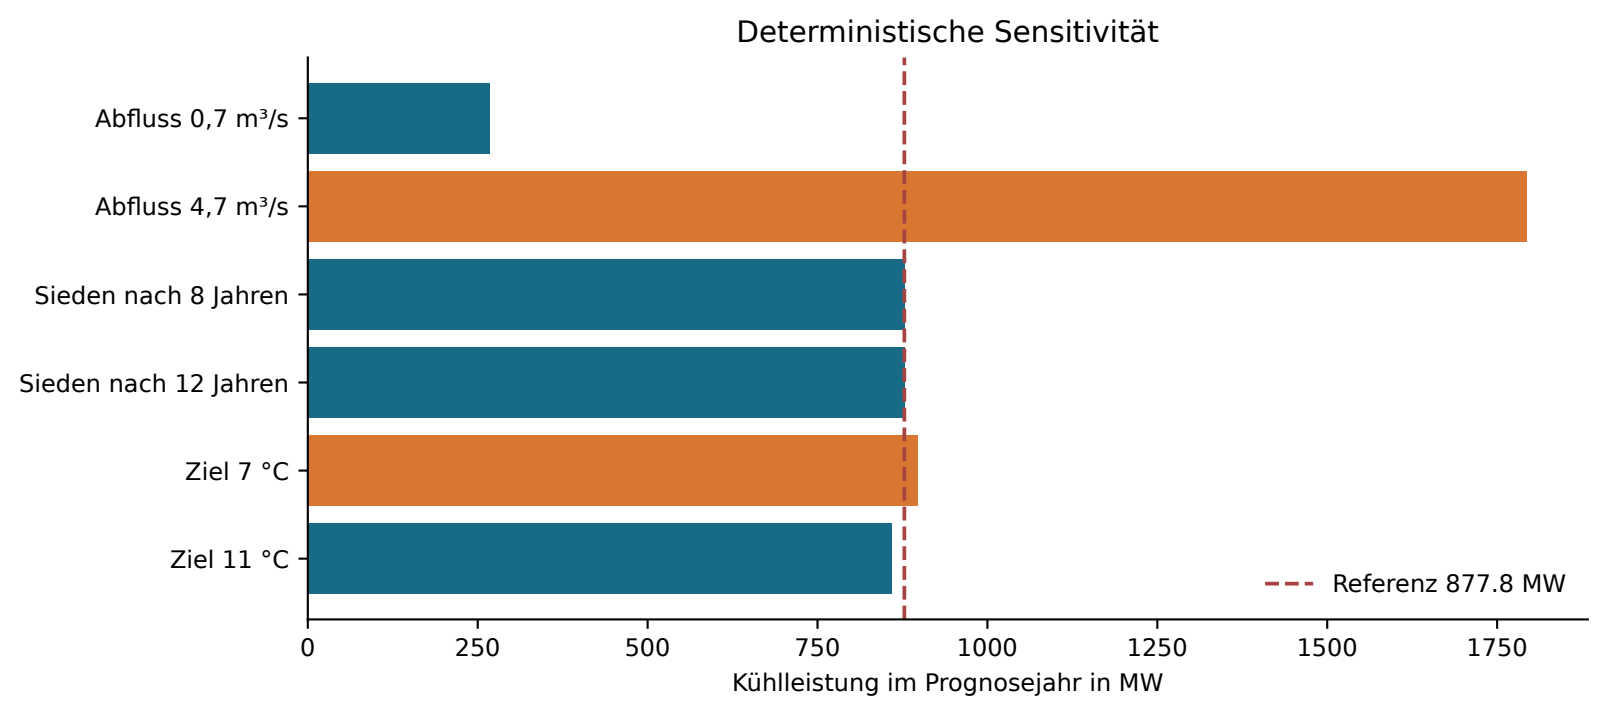
Deterministische Sensitivität
Abfluss 0,7 m³/s
Abfluss 4,7 m³/s
Sieden nach 8 Jahren
Sieden nach 12 Jahren
Ziel 7 °C
Ziel 11 °C
Referenz 877.8 MW
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
Kühlleistung im Prognosejahr in MW