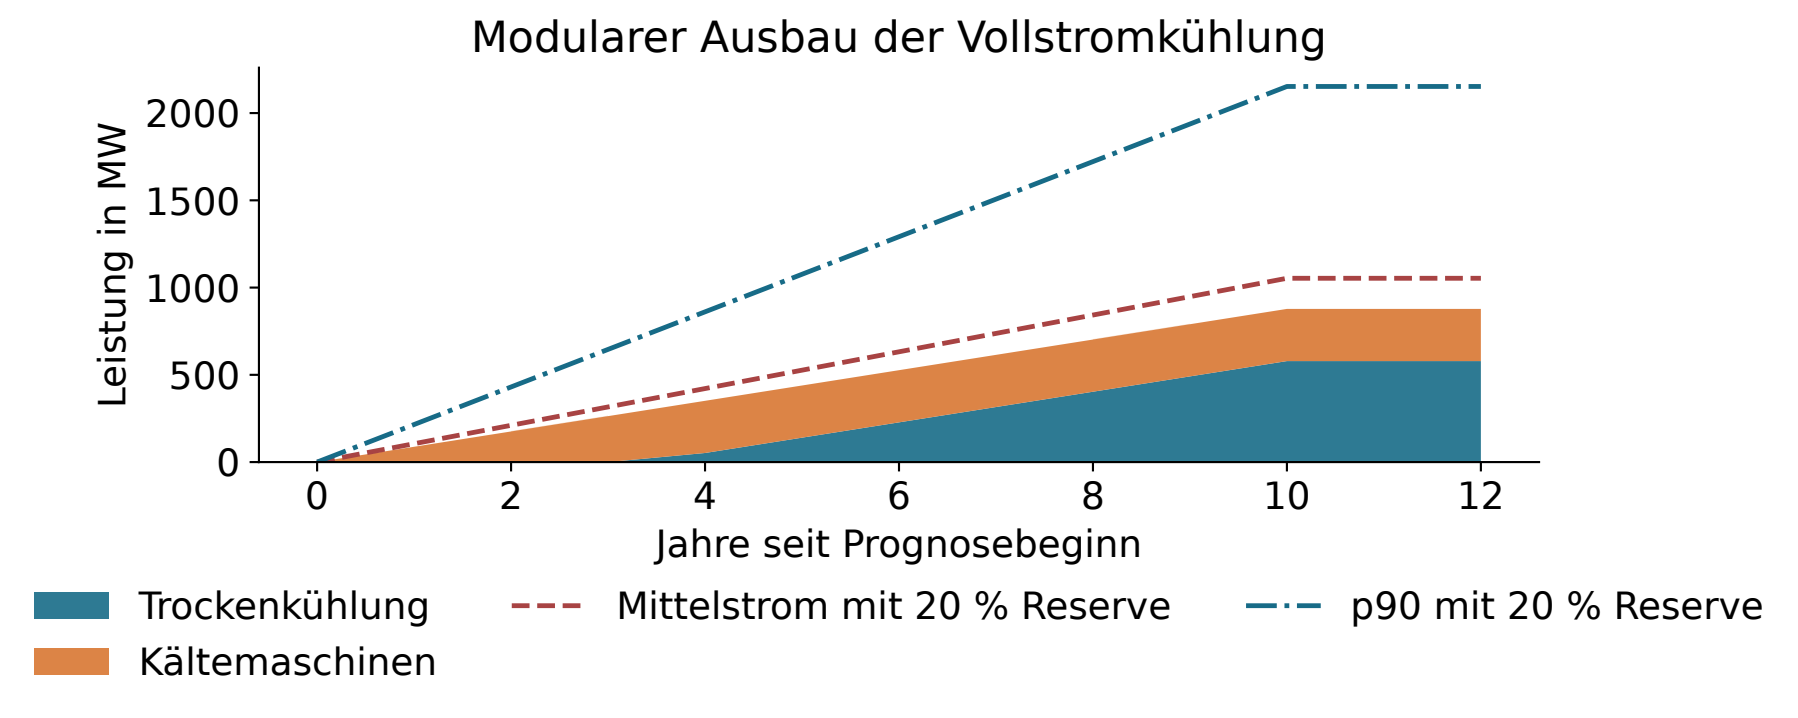
Modularer Ausbau der Vollstromkühlung
Leistung in MW
2000
1500
1000
500
0
0
2
4
6
8
10
12
Jahre seit Prognosebeginn
Trockenkühlung
Kältemaschinen
Mittelstrom mit 20 % Reserve
p90 mit 20 % Reserve