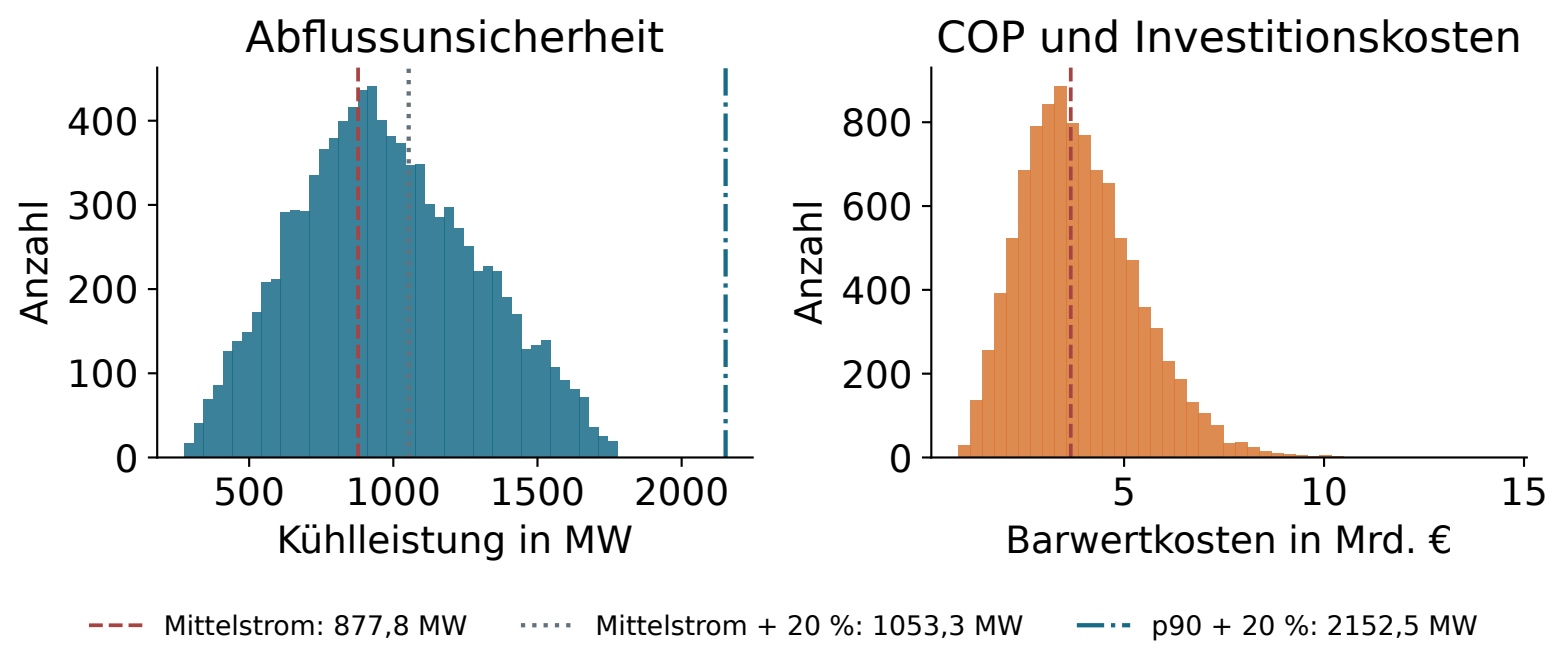
Abflussunsicherheit
Anzahl
0
100
200
300
400
500
1000
1500
2000
Kühlleistung in MW
COP und Investitionskosten
Anzahl
0
200
400
600
800
5
10
15
Barwertkosten in Mrd. €
Mittelstrom: 877,8 MW
Mittelstrom + 20 %: 1053,3 MW
p90 + 20 %: 2152,5 MW