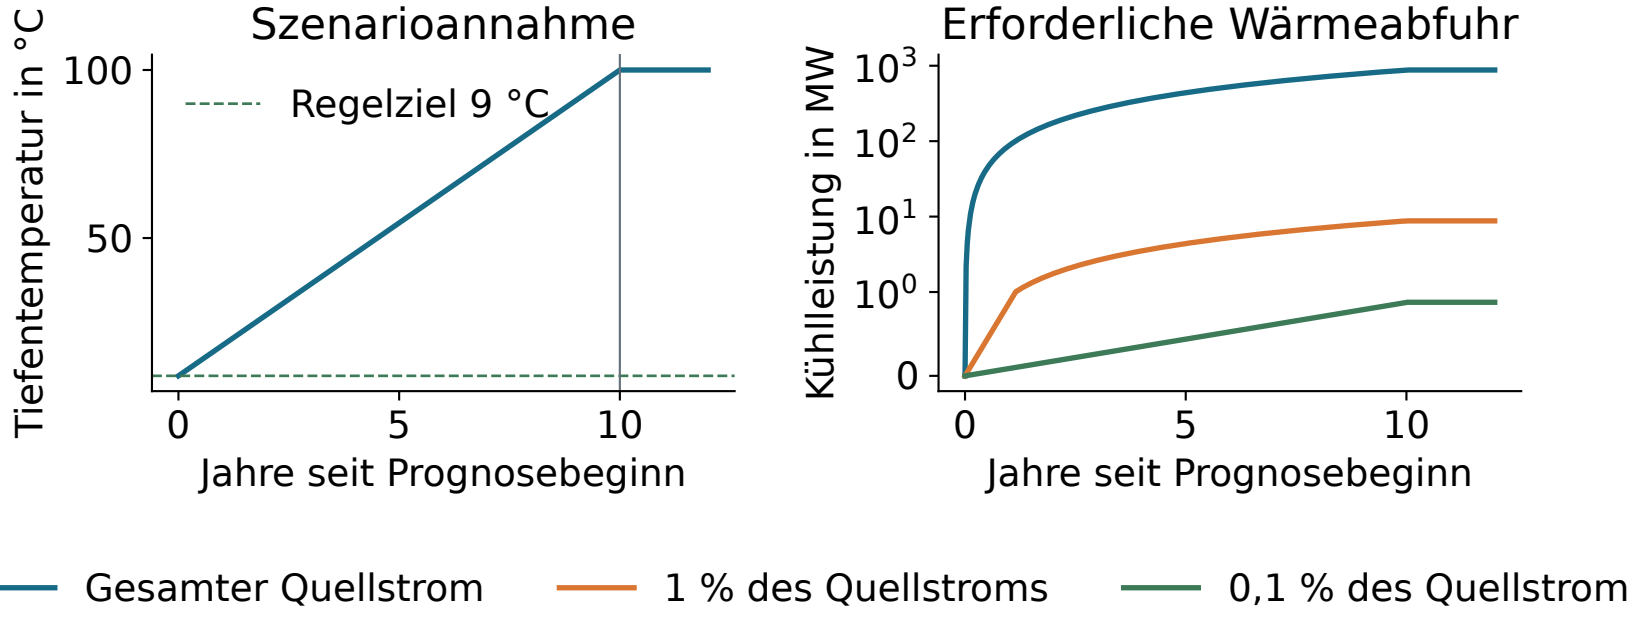
Szenarioannahme
Tiefentemperatur in °C
100
50
Regelziel 9 °C
0
5
10
Jahre seit Prognosebeginn
Erforderliche Wärmeabfuhr
Kühlleistung in MW
10^3
10^2
10^1
10^0
0
0
5
10
Jahre seit Prognosebeginn
Gesamter Quellstrom
1 % des Quellstroms
0,1 % des Quellstroms