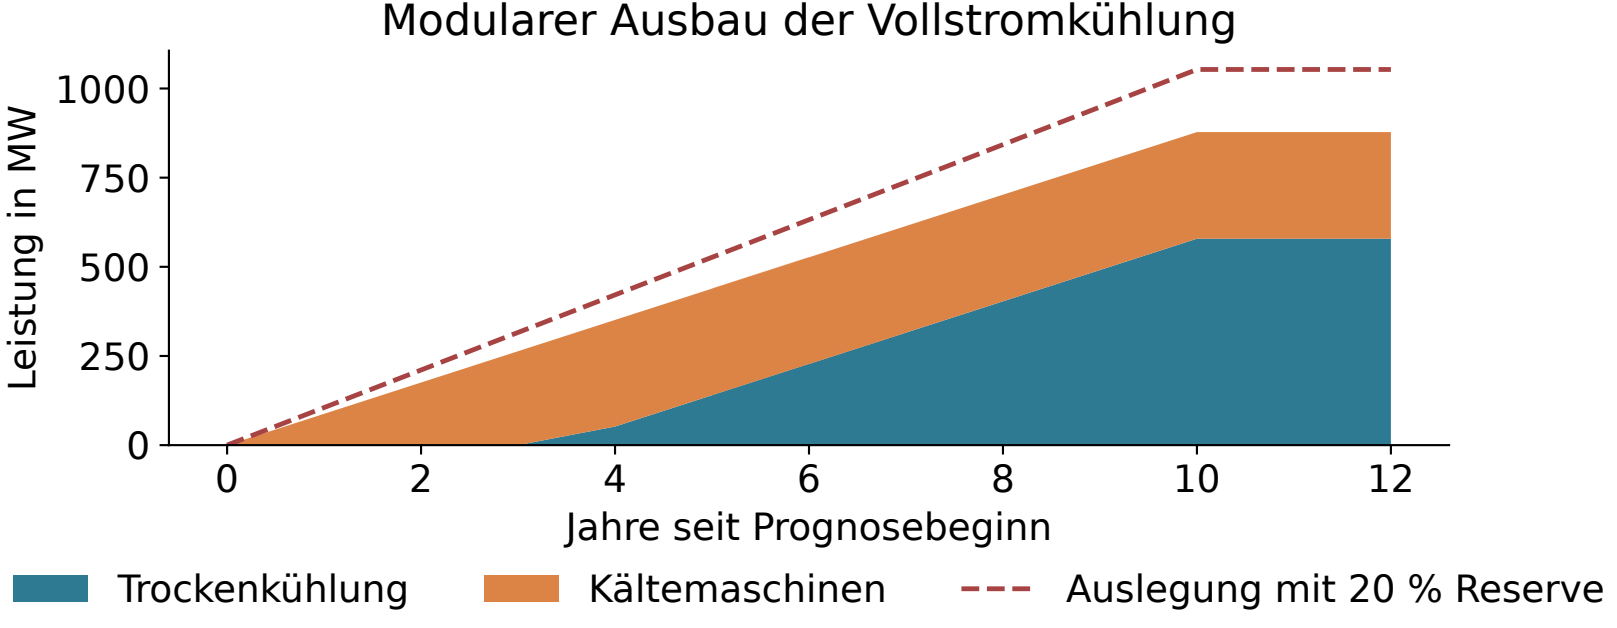
Modularer Ausbau der Vollstromkühlung
Leistung in MW
1000
750
500
250
0
0
2
4
6
8
10
12
Jahre seit Prognosebeginn
Trockenkühlung
Kältemaschinen
Auslegung mit 20 % Reserve