FDN: **12-jul-1932** Sexo: **Femenino** ID: **C99164004**



Consorci Sanitari Integral

OS Análisis de campo único

Central 24-2 Prueba de umbral

Fecha:

Hora:

Edad:

24-ene-2017 9:53

84

Monitor de fijación: Mirada/Mancha ciega


Objetivo de fijación: Central Pérdidas de fijación: 6/12 XX Errores falsos pos.: 12%


Errores falsos pos.: 12% Errores falsos neg.: 23% Duración: 04:31 Estímulo: III, Blanco Fondo: 31,5 asb Estrategia: SITA-Fast


Diámetro de pupila: Agudeza visual:


Rx: +2,75 DS -1,50 DC X 90

Foveal: Apagado

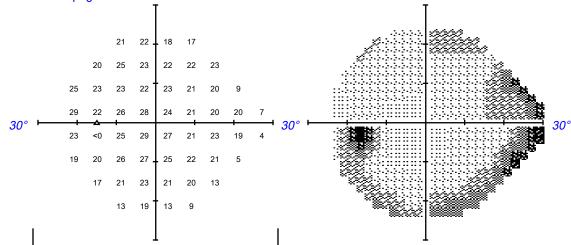









VFI: 83%

DM: -8,18 dB P < 0,5% PSD: 4,81 dB P < 0,5%

Desviación total



Desviación del modelo



*** Fiabilidad de la prueba baja ***

:: P < 5%∴ P < 2%Þ P < 1%■ P < 0,5%

مرتبي المستنب المستنب المسائلة المستنب المسائلة

Comentarios

Carl Zeiss Meditec - Copyright 2014 Todos los derechos reservados.

Firma




Paciente: GARCIA BARRANCO, LIBRADA

FDN: **12-jul-1932** Sexo: **Femenino** ID: **C99164004**



Consorci Sanitari Integral

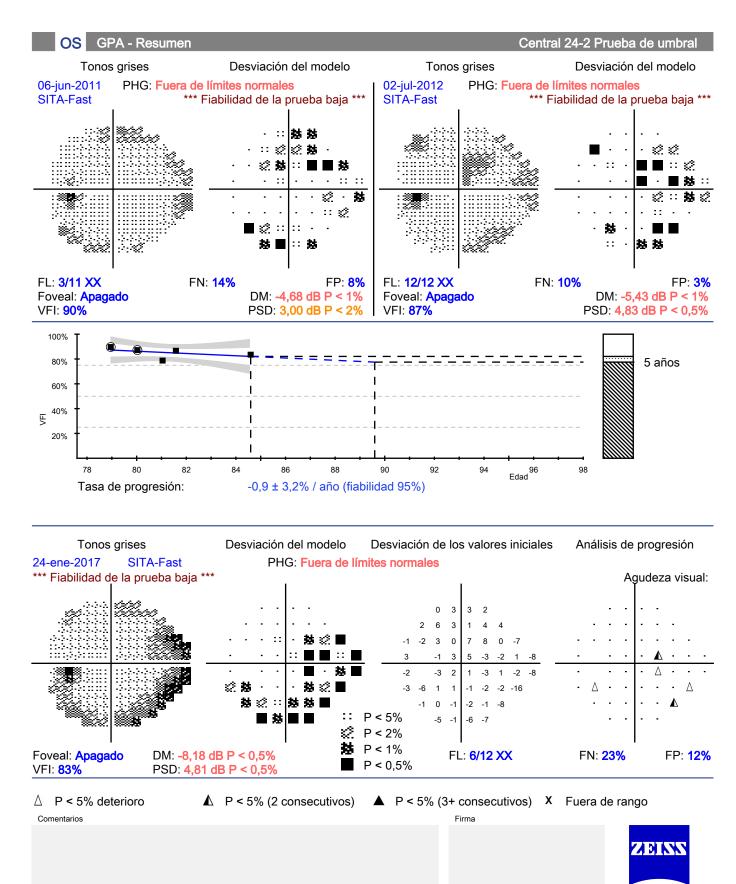

Página 1 de 1