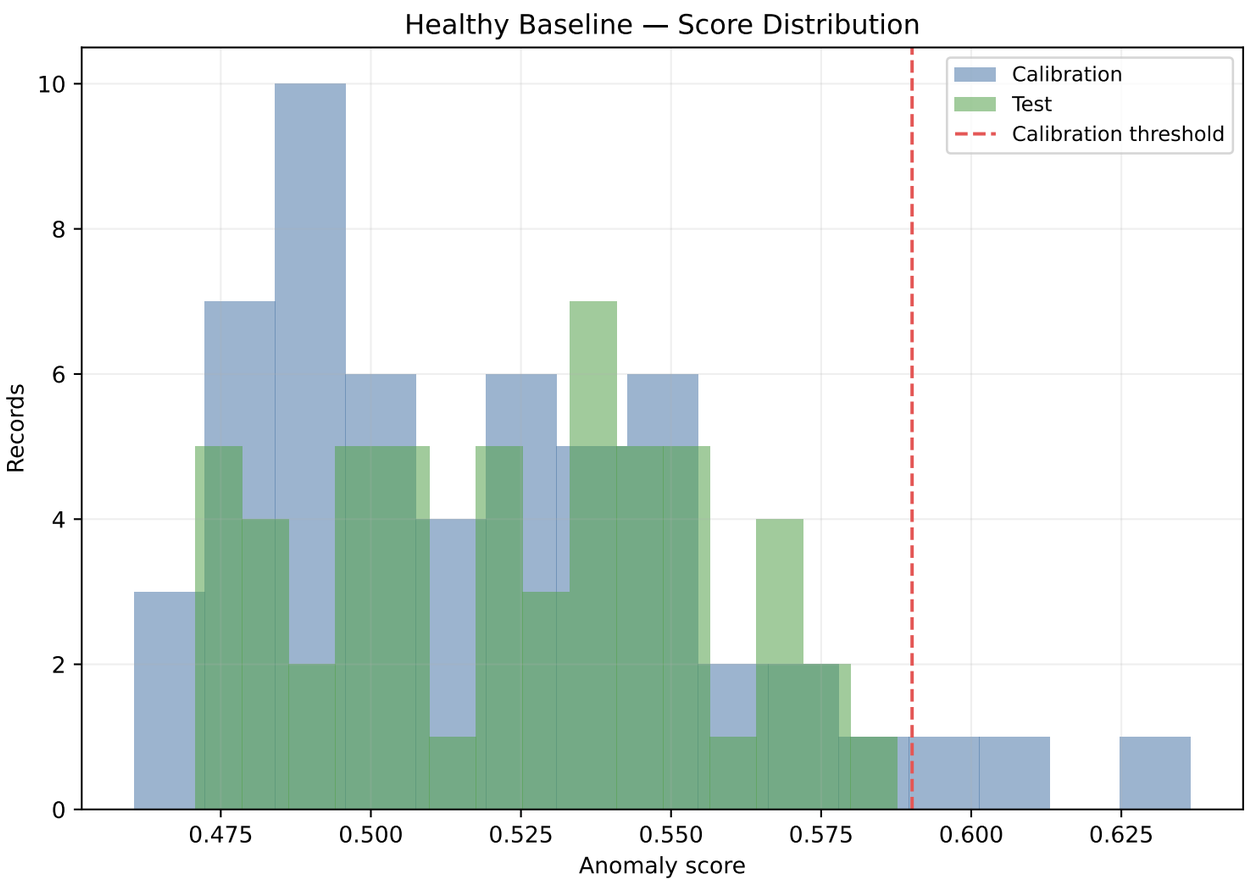
Healthy Baseline — Score Distribution
Calibration
Test
Calibration threshold
Records
Anomaly score
0
2
4
6
8
10
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0.625

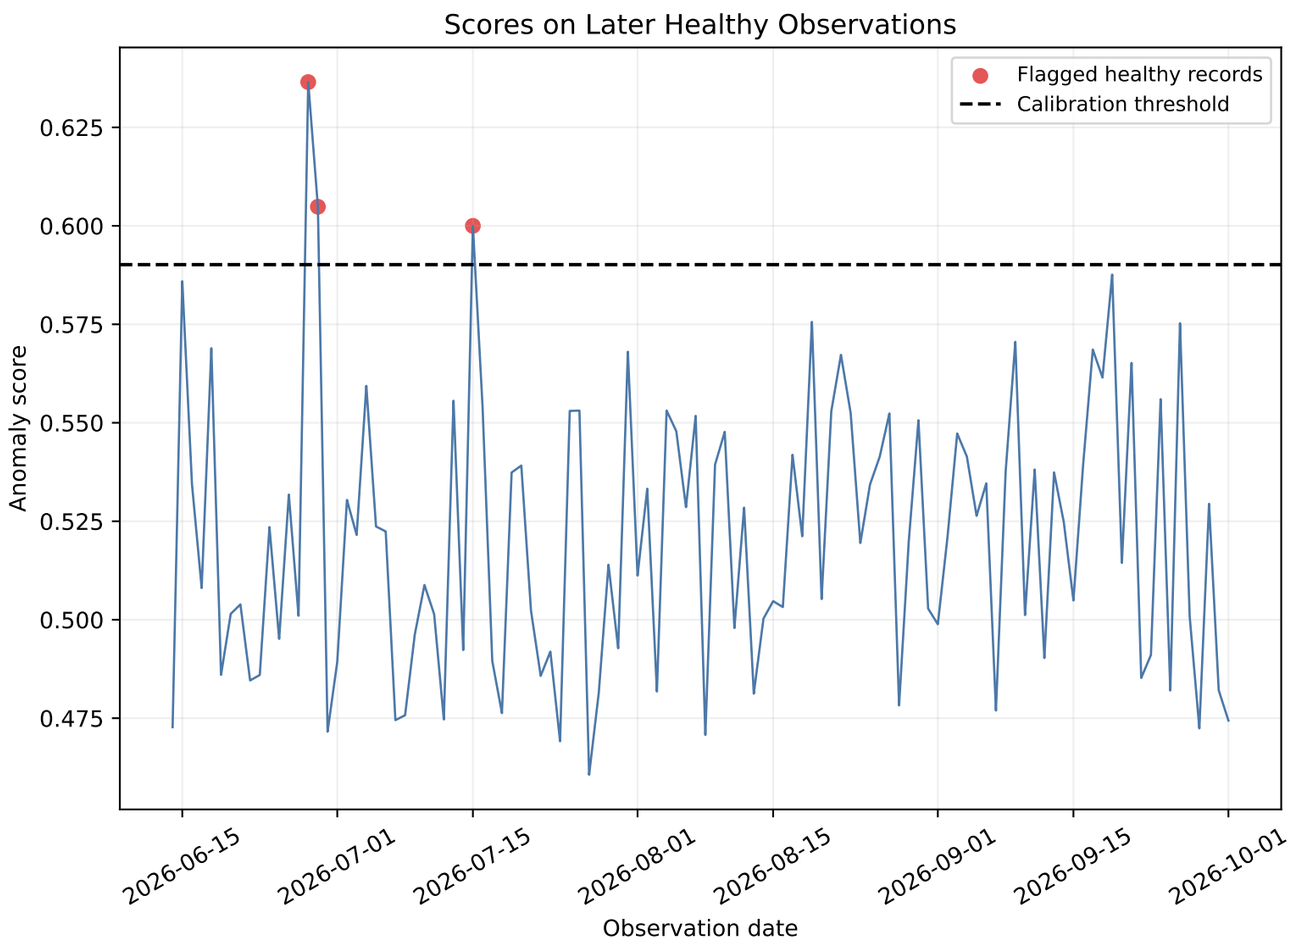
Scores on Later Healthy Observations
Flagged healthy records
Calibration threshold
Anomaly score
Observation date
0.475
0.500
0.525
0.550
0.575
0.600
0.625
2026-06-15
2026-07-01
2026-07-15
2026-08-01
2026-08-15
2026-09-01
2026-09-15
2026-10-01