



**AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

PARECER TÉCNICO Nº 849/ 2022 – GERLQA

PROCESSO	91062977	
ASSUNTO	Pedido de Licença Ambiental Prévia e de Instalação	
RAZÃO SOCIAL	Secretaria Municipal de Educação de Goiânia	
NOME FANTASIA	-	
CNPJ/CPF	04.973.965/0001-11	
ENDEREÇO	Rua AB-03 com Rua AB-22, APM-5, Residencial Alice Barbosa, Goiânia, Goiás.	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	-	
ATIVIDADE(S) LICENCIADA(S)	Construção CMEI Alice Barbosa	
PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA	Área do terreno de	4.000,00 m²,
	Área total da construção	1.459,00 m²
	Índice paisagístico	1.171,37m²
	Índice de controle de captação de água pluvial	14,12m³
PORTE: Excepcional	POTENCIAL POLUIDOR: Alto IN Nº 063, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019	

1 – DO PEDIDO

Em atendimento ao pedido para obtenção da **Licença Ambiental Prévia e de Instalação** para as obras de implantação de Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Padrão FNDE Tipo II, localizado na Rua AB-03 com Rua AB-22, APM-5, Residencial Alice Barbosa, cujo processo foi protocolado em 26/04/2022, a *Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental – GERLQA* tem a relatar:

2 – ANÁLISE TÉCNICA

Após análise dos autos, foram identificados os seguintes documentos para a obtenção das Licenças em questão:

2.1 – Documentos:

- **Preenchimento do Requerimento** (fls. 03/04): Análise: **cumprido**

Rua 75, esquina com Rua 66, nº. 137,
Edifício Monte Líbano, Centro – Goiânia –GO
CEP:74055-110 – Tel: 55 62 3524-1412
amma@amma.goiania.go.gov.br
ascomamma@gmail.com



Publicação do pedido de licença prévia e de instalação (fls. 05). Análise: **cumprido**

- Cadastro Municipal de Áreas Públicas (fls. 05). Análise: **cumprido**
- Certidão (fls. 06). Análise: **cumprido**

2.2- Estudos Ambientais

- **Laudo de Sondagem com ART** (fls. 09/11): o laudo foi executado pela empresa Supremacia Engenharia, ART: 1020190082022 e, informa que foram perfurados dois furos em setembro/2020, cujos níveis do lençol freático foram: SP1: SEM e, SP2: SEM, sendo as profundidades dos furos de 8,45 m e 7,45 m respectivamente. Análise: **CUMPRIDO**
- **PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM ART** (fls. 15/21) – O plano foi elaborado pela engenheira civil Renata Souza Costa, ART: 1020220117158. Em análise ao plano verificamos que o mesmo está de acordo com o Termo de Referência desta Agência.
Análise: **CUMPRIDO**
- **MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DA OBRA com ART (fls. 22 e 23)** foi elaborado pela engenheira civil Renata de Souza Costa; ART: 1020220117026 e, informa que se trata da implantação de Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, que possui o seguinte Quadro de Áreas:

- ✓ *Área do Terreno: 4.000,00 m²*
- ✓ *Área total Construída: 1.459,00 m²*
- ✓ *Área Permeável: 1.171,37 m².*

Ainda segundo o memorial, o abastecimento de água se dará pela rede da SANEAGO e, o esgotamento sanitário será por meio de fossa ecológica e 04 sumidouros.

- **PROJETO DE ARQUITETURA COM ART** (fls. 26) – o projeto foi elaborado pelo arquiteto Alexande Gonzaga Ferreira, RRT: SI9463322100 e, informa que se trata da implantação de CMEI Alice Barbosa, CMEI Padrão FNDE TIPO II e possui o seguinte Quadro de Áreas:

Área do terreno	4.000,00 m ²
Área total da construção	1.459,00 m ²
Índice paisagístico	1.177,82 m ² (29,44%) em cobertura vegetal
Índice de controle de captação de água pluvial	14,12 m ³ (04 caixas de infiltração)

- **PROJETO HIDROSSANITÁRIO SEM ART** (fls. 25) – o projeto foi elaborado pelo engenheiro civil Mário Ricardo Queiroz e Silva, CREA: 14.273/D-GO e, informa que serão implantados 04 poços de infiltração com diâmetro de 1,50m e altura de 2,60m, sendo o volume de cada poço de 4,59



m³, entretanto, no projeto somente foram locados 03 poços de infiltração. Com relação ao esgotamento sanitário o projeto não informou a memória de cálculo da fossa ecológica e dos sumidouros. Portanto, deverão ser informadas as fontes de alimentação dos poços; a locação dos 04 poços de infiltração e, a memória de cálculo do sistema de esgotamento sanitário.

Análise: **PARCIALMENTE CUMPRIDO**

3 – RELATÓRIO TÉCNICO Nº 227/2022 – GERLQA/PENDÊNCIAS

Para manifestação final, ou seja, para o deferimento do pedido de licença prévia e de instalação deverão ser juntados, conforme Relatório supracitado, as seguintes informações/documentos:

1. *ART do Projeto Hidrossanitário;*
2. *Locação dos 04 poços de infiltração e fonte de alimentação dos mesmos;*
3. *Memória de Cálculo do Sistema de Esgotamento Sanitário, fossa ecológica e sumidouros.*

4 – DA JUNTADA DAS PENDÊNCIAS

Às folhas 32/33 foi juntada memória de cálculo do sistema de esgotamento sanitário e, a memória de cálculo dos poços de infiltração.

Em análise ao Projeto Hidrossanitário verificamos que foram locadas as duas fossas sépticas, os 4 sumidouros e, os 4 poços de infiltração/caixa de recarga.

Segundo o documento supracitado para a definição do local de construção do sumidouro serão respeitadas algumas distâncias mínimas:

- a) 1,50m das construções, dos limites de terreno, dos sumidouros, das valas de infiltração e do ramal predial de água;
- b) 3,0m de árvores e de qualquer ponto da rede pública de abastecimento de água;
- c) 1,50m de poços freáticos e de corpos de águas de qualquer natureza;
- d) O fundo deve respeitar no mínimo 1,50m do lençol freático.

Ressaltamos que a eficiência e funcionalidade do sistema de esgotamento sanitário e das caixas de recarga são de inteira responsabilidade do profissional responsável, Mário Ricardo Queiroz e Silva, CREA: 14273/D-GO, ART: 1020200166204.

5 – DA ANÁLISE

Conforme relatado acima verificamos que o interessado juntou aos autos os documentos/projetos necessários para o deferimento do pedido, ou seja, licença prévia e de instalação.

6 – RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Informamos que, para quaisquer supressões de exemplar arbóreo presente na área do empreendimento, deverá ser requerido, por meio de processo próprio junto à Gerência de Arborização Urbana – GERARB, a Autorização para Supressão.



A presente licença não autoriza o rebaixamento permanente ou sazonal do lençol freático na área. O mesmo só poderá ser feito mediante aprovação expressa em Parecer Técnico, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, (e legislações de cada área, por exemplo: RDC 222/2018 e CONAMA 358/2005) que estabelece que o **empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo**, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

A AMMA reserva-se o direito de revogar a presente licença em caso de descumprimento de suas condicionantes ou de qualquer dispositivo que fira a legislação ambiental vigente, assim como, a omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiem a sua expedição, ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.


É importante ressaltar que a Licença a ser emitida abrange apenas os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na aprovação do projeto, tais como SEPLANH, SANEAGO, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, entre outros.


Salientamos ainda que, a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's encontram-se juntadas nos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

RESSALTA-SE QUE A LICENÇA AQUI PLEITEADA NÃO AUTORIZA O REBAIXAMENTO PERMANENTE DO LENÇOL FREÁTICO.

Este Parecer deverá ser parte integrante da Licença Prévia e de Instalação





Assim, considerado as *Questões Técnicas*, não existem pendências processuais que impeçam a emissão da *Licença Prévia e de Instalação* para o empreendimento em questão. Considera-se que a análise é feita com base nas documentações apresentadas pelo interessado.

Desta forma, considerando-se o exposto neste Parecer, esta Gerência manifesta-se **FAVORÁVEL** à emissão da **Licença Ambiental Prévia (LP) e Licença Ambiental de Instalação**, requerida pela **Secretaria Municipal de Educação** para as obras de implantação de um *Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Alice Barbosa*, localizado na Rua AB-03 com Rua AB-22, APM-5, Residencial Alice Barbosa, Goiânia, Goiás.

8. ENCAMINHAMENTO

Face ao exposto acima, encaminham-se os autos à *Chefia de Advocacia Setorial – CHEADV* para emissão da *Licença Prévia e de Instalação*.


É o Parecer.
Goiânia, 25 de julho de 2022.


Célia Maria Mota

Eng. Agrônoma - DIRLIN/GERLQA

Ciente:

Antônio Junio Gonçalves da Cruz
Gerente - GERLQA

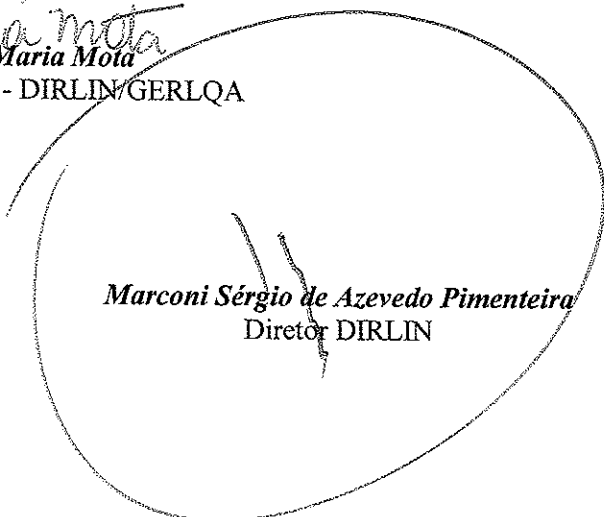
Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor DIRLIN

