


PROEFVENTILATOR T26

PERSYSTEEM

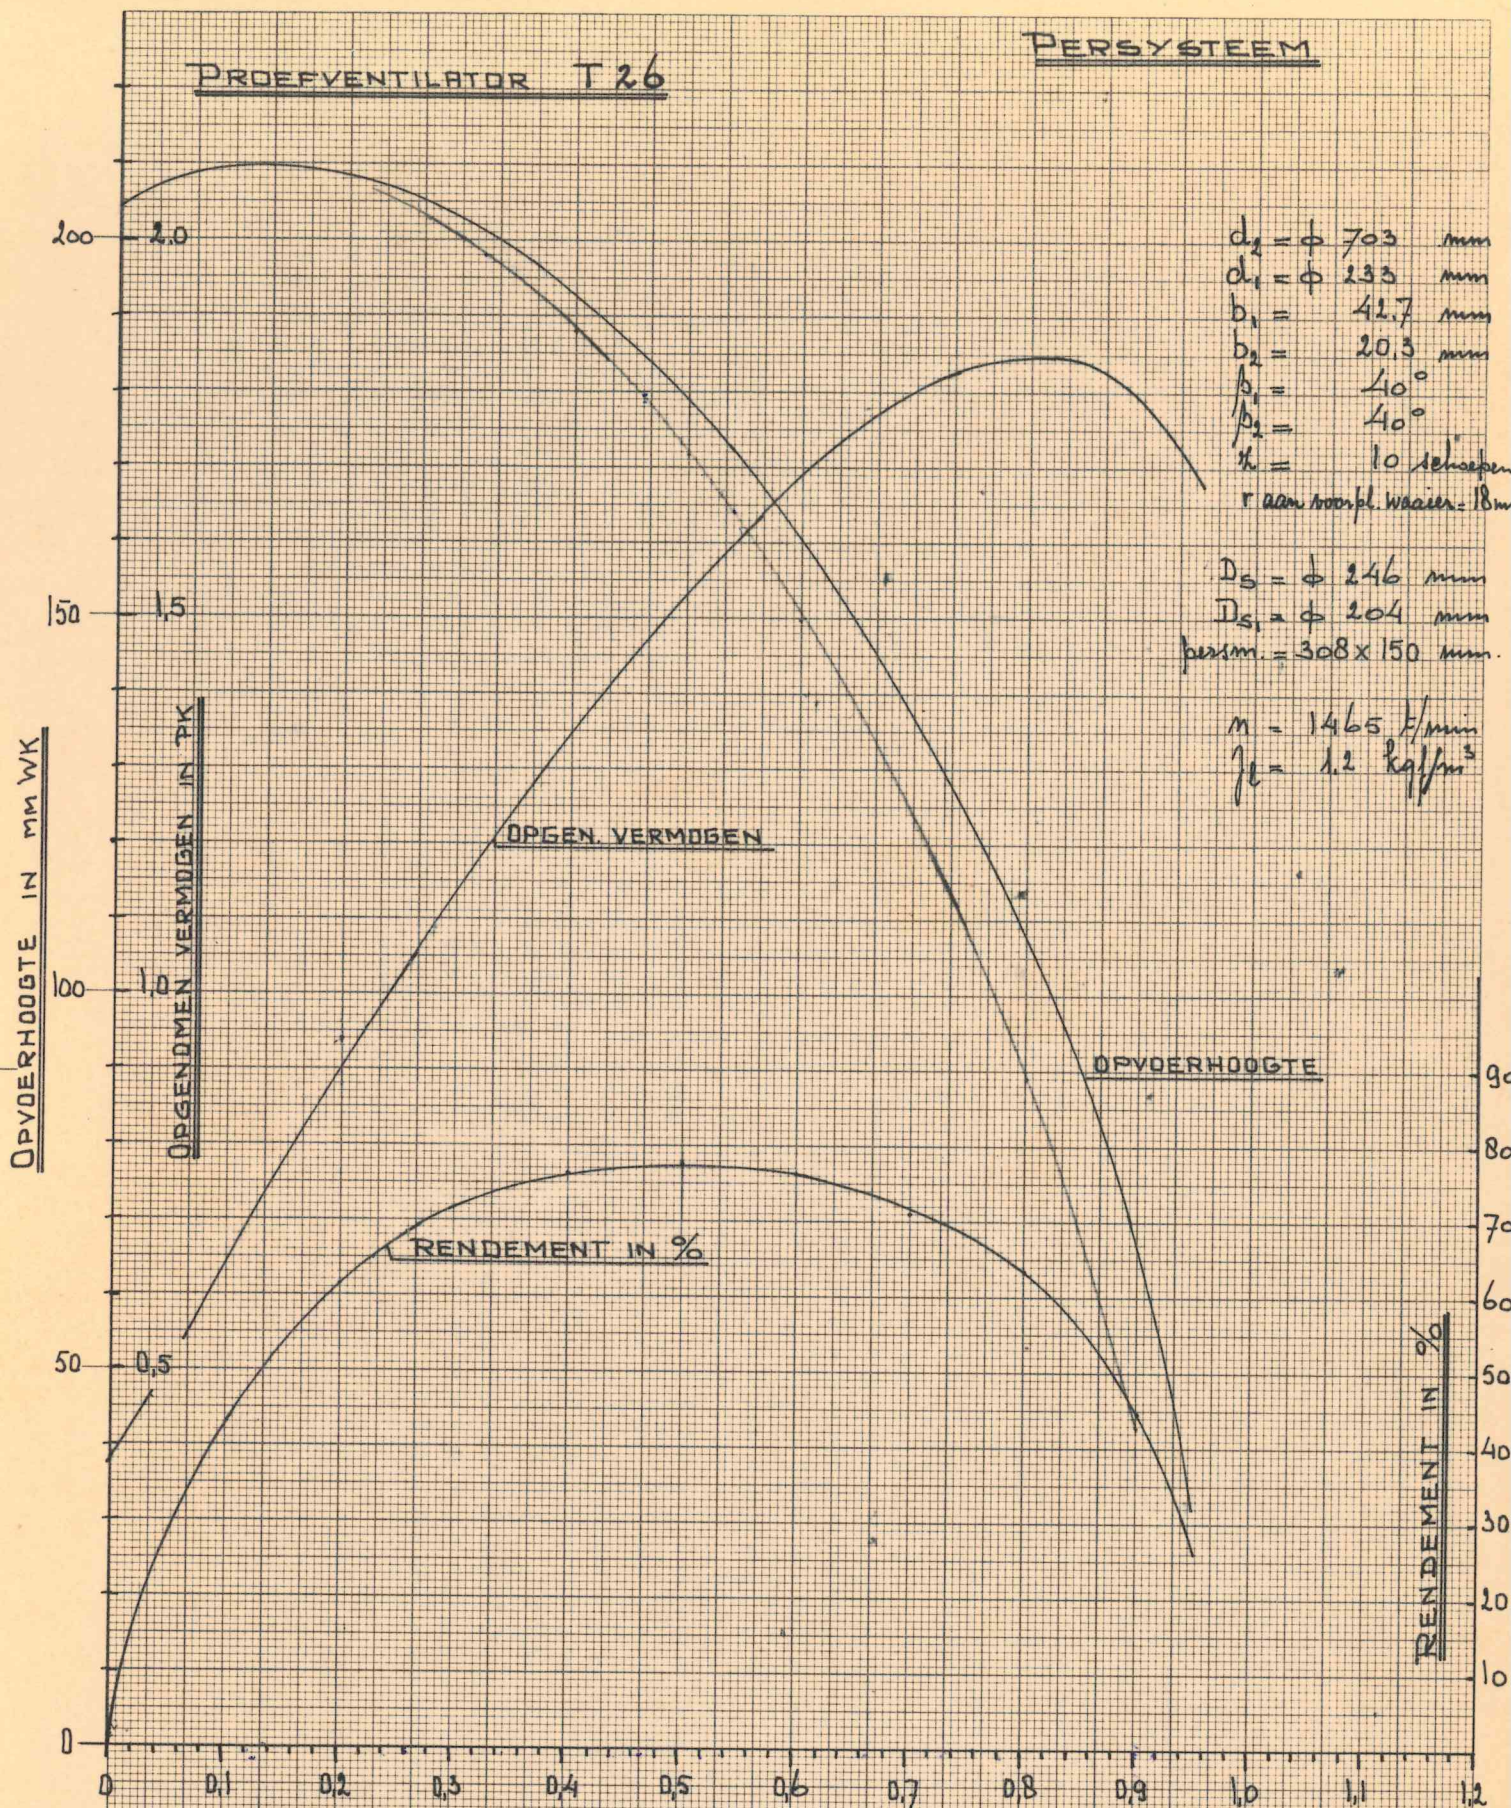

$d_2 = \phi 703 \text{ mm}$
 $d_1 = \phi 233 \text{ mm}$
 $b_1 = 42.7 \text{ mm}$
 $b_2 = 20.3 \text{ mm}$
 $\beta_1 = 40^\circ$
 $\beta_2 = 40^\circ$
 $z = 10 \text{ schepen}$
 $r \text{ aan roterpl. waaijer} = 18 \text{ mm}$

$D_2 = \phi 246 \text{ mm}$
 $D_1 = \phi 204 \text{ mm}$
 $\text{persim.} = 308 \times 150 \text{ mm}$

$m = 1465 \text{ f/min}$
 $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$

TOT	204	209.5	208.5	202.6	192.6	178.3	160	136.3	107.5	66
STAT	204	209.2	207.35	200	180	171.3	149.7	122.5	89.1	42.9
J	0.38	0.66	0.9	1.135	1.35	1.53	1.69	1.8	1.845	1.785
Q	42.5	61.5	71.7	76	76	76.5	76.2	71.5	63.2	45

8 mei 1969