

電気配線 凡例

		記号		記号
ダウンライト	Ⓓ	直付け照明	ⒸⒻ	
引掛けシーリング		フック照明		FL+2100
ペンダント照明		間接照明		
スポットライト		階段フック		記号表記下 段板+2100
		記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)	
ホテルスイッチ	●	FL+930	手すりと干渉 する部分 路面+1000	
ホテルスイッチ(3〜4路)	●3〜4	FL+930		
パナソニック・調光スイッチ	●L ●調光	FL+930		
センサースイッチ	●S	FL+930		
コンセント(2〜4口)		FL+250		
非常用コンセント		非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)	
フロアコンセント				
防水アース付コンセント		NPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200	
アース付コンセント		2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900	
アース付専用コンセント		専用 2E	FL+900	
200Vコンセント・EV用コンセント			基礎天+300	
エアコン用コンセント		AC	コンセント：天井付 エアコン用：天井-350	
IH用200Vコンセント		IH	設備図参照	
食洗器用コンセント		D	設備図参照	
テレビ端子		TV	FL+250	
CD管空配管		TEL		LAN
テレビドアホン・玄関子機			テレビドアホン：FL+1400	
煙感知器・熱感知器		S		H
煙感知器・熱感知器		S		H
水栓			洗濯機用FL+1300	
混合水栓			図面参照	
防犯カメラ			FL+2500 (軒下)FL+2200	
分電盤			可能な限り天井寄せ取付	
電気メーター		WH		
コントロールユニット		RM	FL+1200	
給湯器用リモコン		R	FL+1400	
パナソニック換気リモコン		K	FL+1200	
DSDD用スイッチ・センサー 給気機		Dx		Dt
蓄電池モニター		C	(将来用は点線) FL+1200	
パワコンモニター		P	FL+1200	
ガス給湯器		ガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100	
◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモワイド 21スクエアタイプ /ホリト ※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで 位置を変更する可能性があります 予めご了承ください ◎スイッチ・コンセントBOXについては 全て省令準耐火仕様とする				
現場への申し送り事項				
セキュリティ工事		有 ・ 無		
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事				


Design Date 2025/9/11

Project Title 33-59-N-11-027


Drawing Title 1階電気図

Scale 1/50 Sheet No. 6

〒535-0022
大阪市旭区新森2-23-12
Tel：06-6954-0648
一級建築士事務所
大阪府知事（チ）第12462号
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡

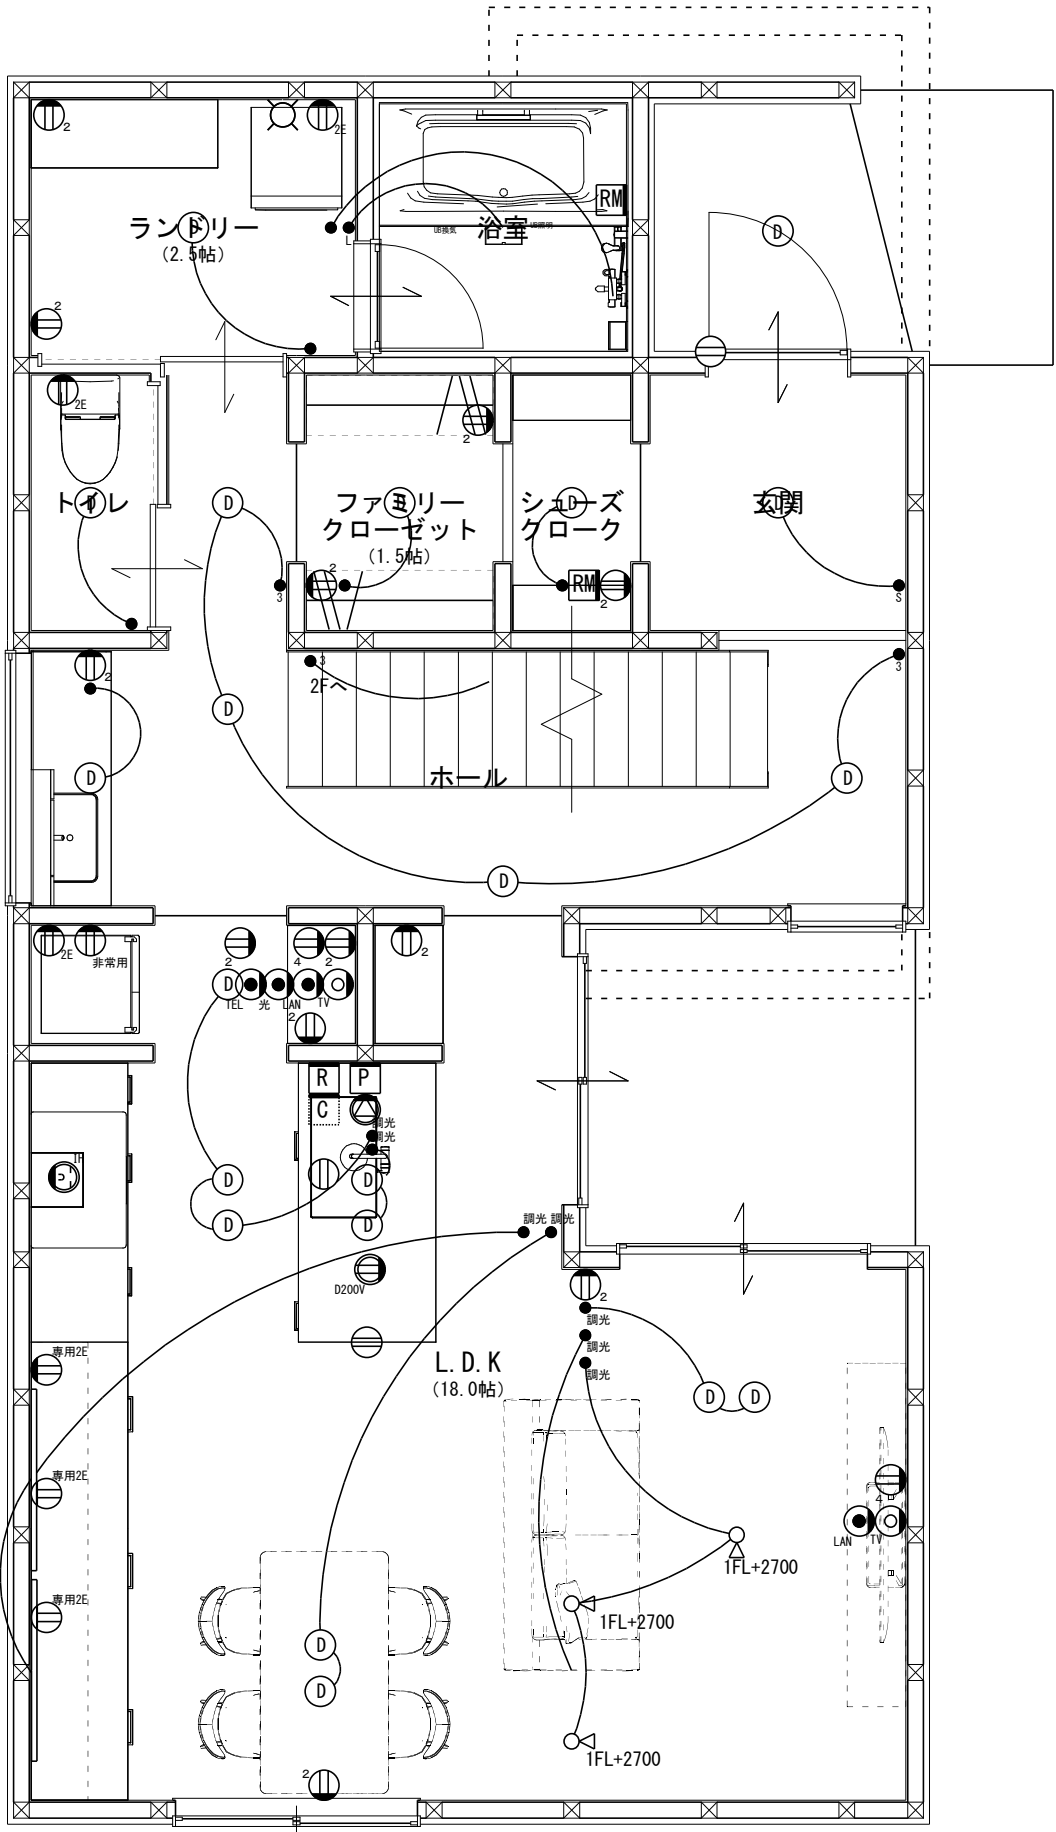

※設備は設備図面をご参照ください。

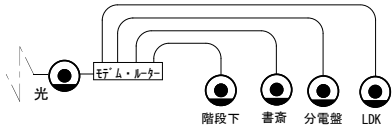

電気配線 凡例

	記号		記号
ダウナイト	ⓓ	直付け照明	ⓐⓑ
引掛けシーリング	ⓓ	フック照明	ⓐⓑ FL+2100
ペンダント照明	ⓓ	間接照明	ⓐⓑ
スポットライト	ⓓ	階段フック	ⓐⓑ 記号表記下 段板+2100

	記号	取付H等 (Hは器具芯までの高さ)
ホテルスイッチ	●	FL+930 手すりと干渉する部分 路面+1000
ホテルスイッチ (3〜4路)	● 3〜4	FL+930
パナソニック・調光スイッチ	● L ● 調光	FL+930
センサースイッチ	● S	FL+930

コンセント (2〜4口)	ⓐⓑ 2〜4	FL+250
非常用コンセント	ⓐⓑ 非常用	(太陽光自立コンセント 間仕切り壁又は天井付)
フロアコンセント	ⓐⓑ	
防水アース付コンセント	ⓐⓑ WPE	基礎天+300 ガス給湯器用基礎天+200
アース付コンセント	ⓐⓑ 2E	トイレ用FL+250/洗濯機用FL+1300 冷蔵庫用FL+1900
アース付専用コンセント	ⓐⓑ 専用 2E	FL+900

200Vコンセント・EV用コンセント	ⓐⓑ EV	基礎天+300
エアコンコンセント	ⓐⓑ AC	コンセント：天井付 エアコンリブ：天井-350
IH用200Vコンセント	ⓐⓑ IH	設備図参照
食洗器用コンセント	ⓐⓑ 100V 200V	設備図参照
テレビ端子	ⓐⓑ TV	FL+250
CD管空配管	ⓐⓑ TEL LAN	TEL：電話用 FL+250 LAN：LANケーブル用FL+250

テレビドアホン・玄関子機	ⓐⓑ	テレビドアホン：FL+1400
煙感知器・熱感知器	S H	天井付：壁〜器具芯 600mm以上の離隔
煙感知器・熱感知器	S H	壁付：天井面〜器具芯 150〜500mm以内に設置
水栓	ⓐⓑ	洗濯機用FL+1300
混合水栓	ⓐⓑ	図面参照
防犯カメラ	ⓐⓑ	FL+2500 (軒下)FL+2200

分電盤	ⓐⓑ	可能な限り天井寄せ取付
電気メーター	WH	
コントロールユニット	RM	FL+1200
給湯器用リモコン	R	FL+1400
パナソニック換気リモコン	K	FL+1200

DSDD用スイッチ・センサー 給気機	DS DS DS	FL+1200
蓄電池モニター	C C	(将来用は点線) FL+1200
パナソニックモニター	P	FL+1200
ガス給湯器	ガス給湯器	給湯器上端を基礎天+1100

◎コンセント・スイッチ Panasonic コスモライト 21スクエアタイプ / ホワイト
※スイッチ・コンセント・照明等構造の兼合いで
位置を変更する可能性があります
予めご了承ください
◎スイッチ・コンセントBOXについては
全て省令準耐火仕様とする

現場への申し送り事項	
セキュリティ工事	有 ・ 無
※可能な限りコンセント、スイッチの縦のラインを揃える事	


Design	Date
	2025/9/11

Project Title	33-59-N-11-027
---------------	----------------

Drawing Title	2階電気図
---------------	-------

Scale	Sheet No.
1/50	7

〒535-0022
大阪市旭区新森2-23-12
Tel : 06-6954-0648
一級建築士事務所
大阪府知事 (チ) 第12462号
一級建築士 登録 (大臣) 253524 田中聡

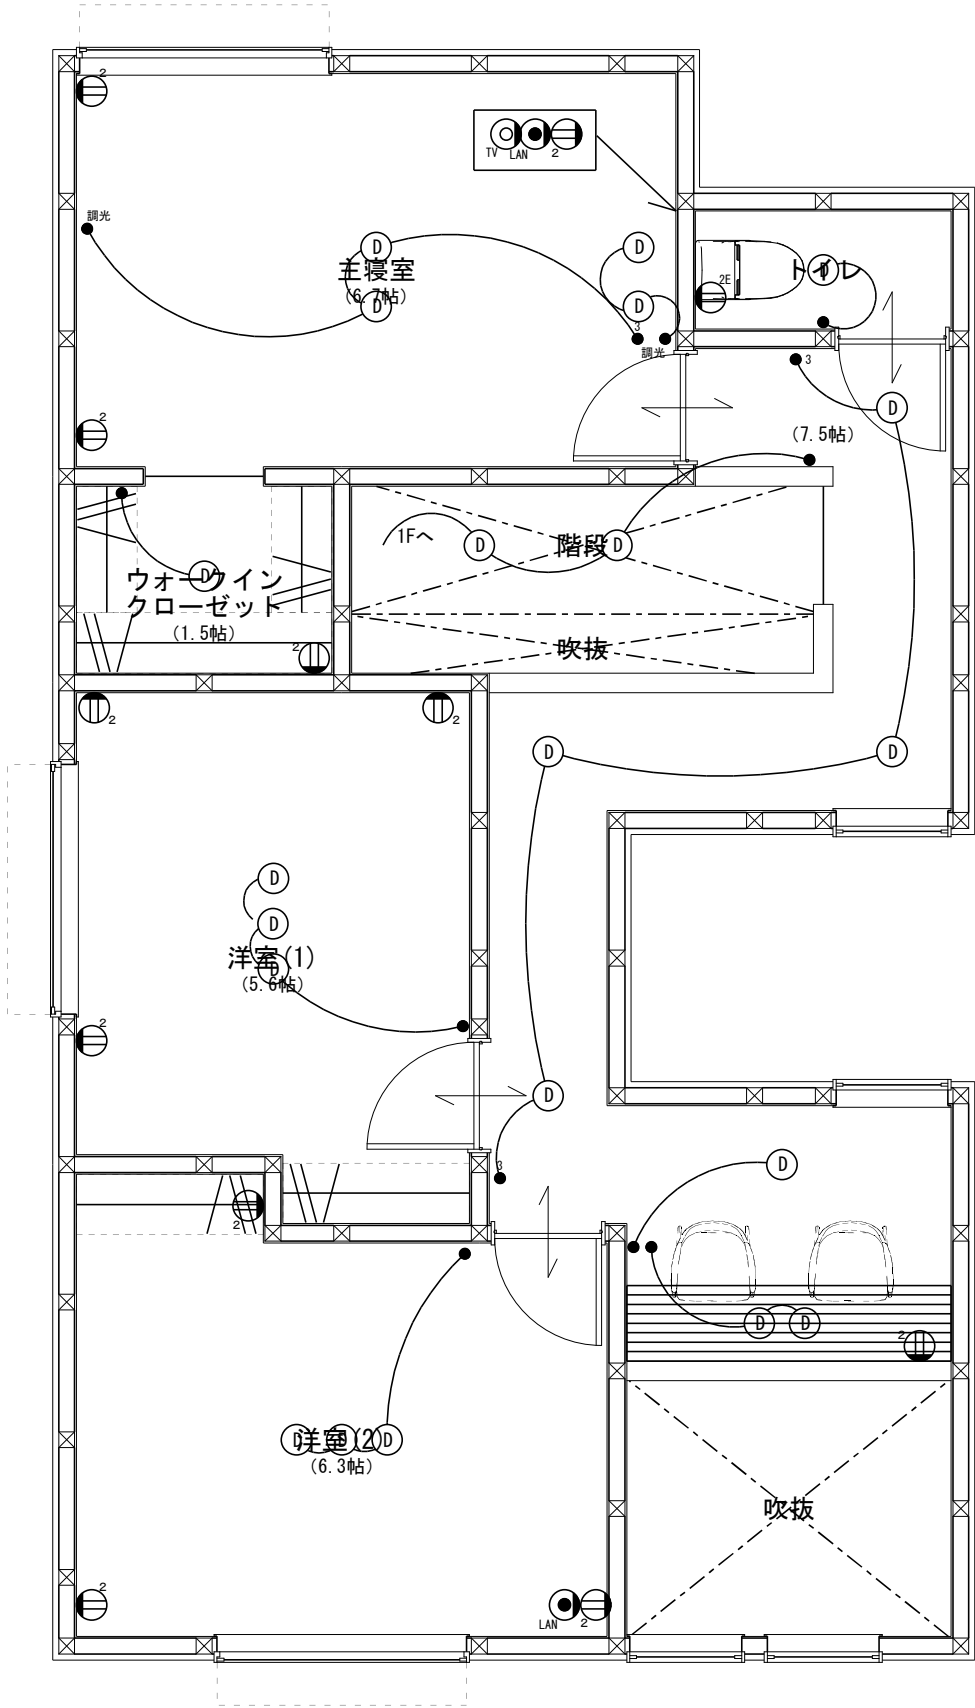

※設備は設備図面をご参照ください。

