

配置図凡例		
	1 F	汚水樹
	2 F	最終汚水樹
		雨水樹
		最終雨水樹
		非常進入路

Design Date 2025/9/8

Project Title 33-63-N-22-030



Drawing Title 配置図

Scale 1/50 Sheet No. 1

〒535-0022  
大阪市旭区新森2-23-12  
Tel : 06-6954-0648  
一級建築士事務所  
大阪府知事 (チ) 第12462号  
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡



外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する  
可能性がございます。ご了承ください。

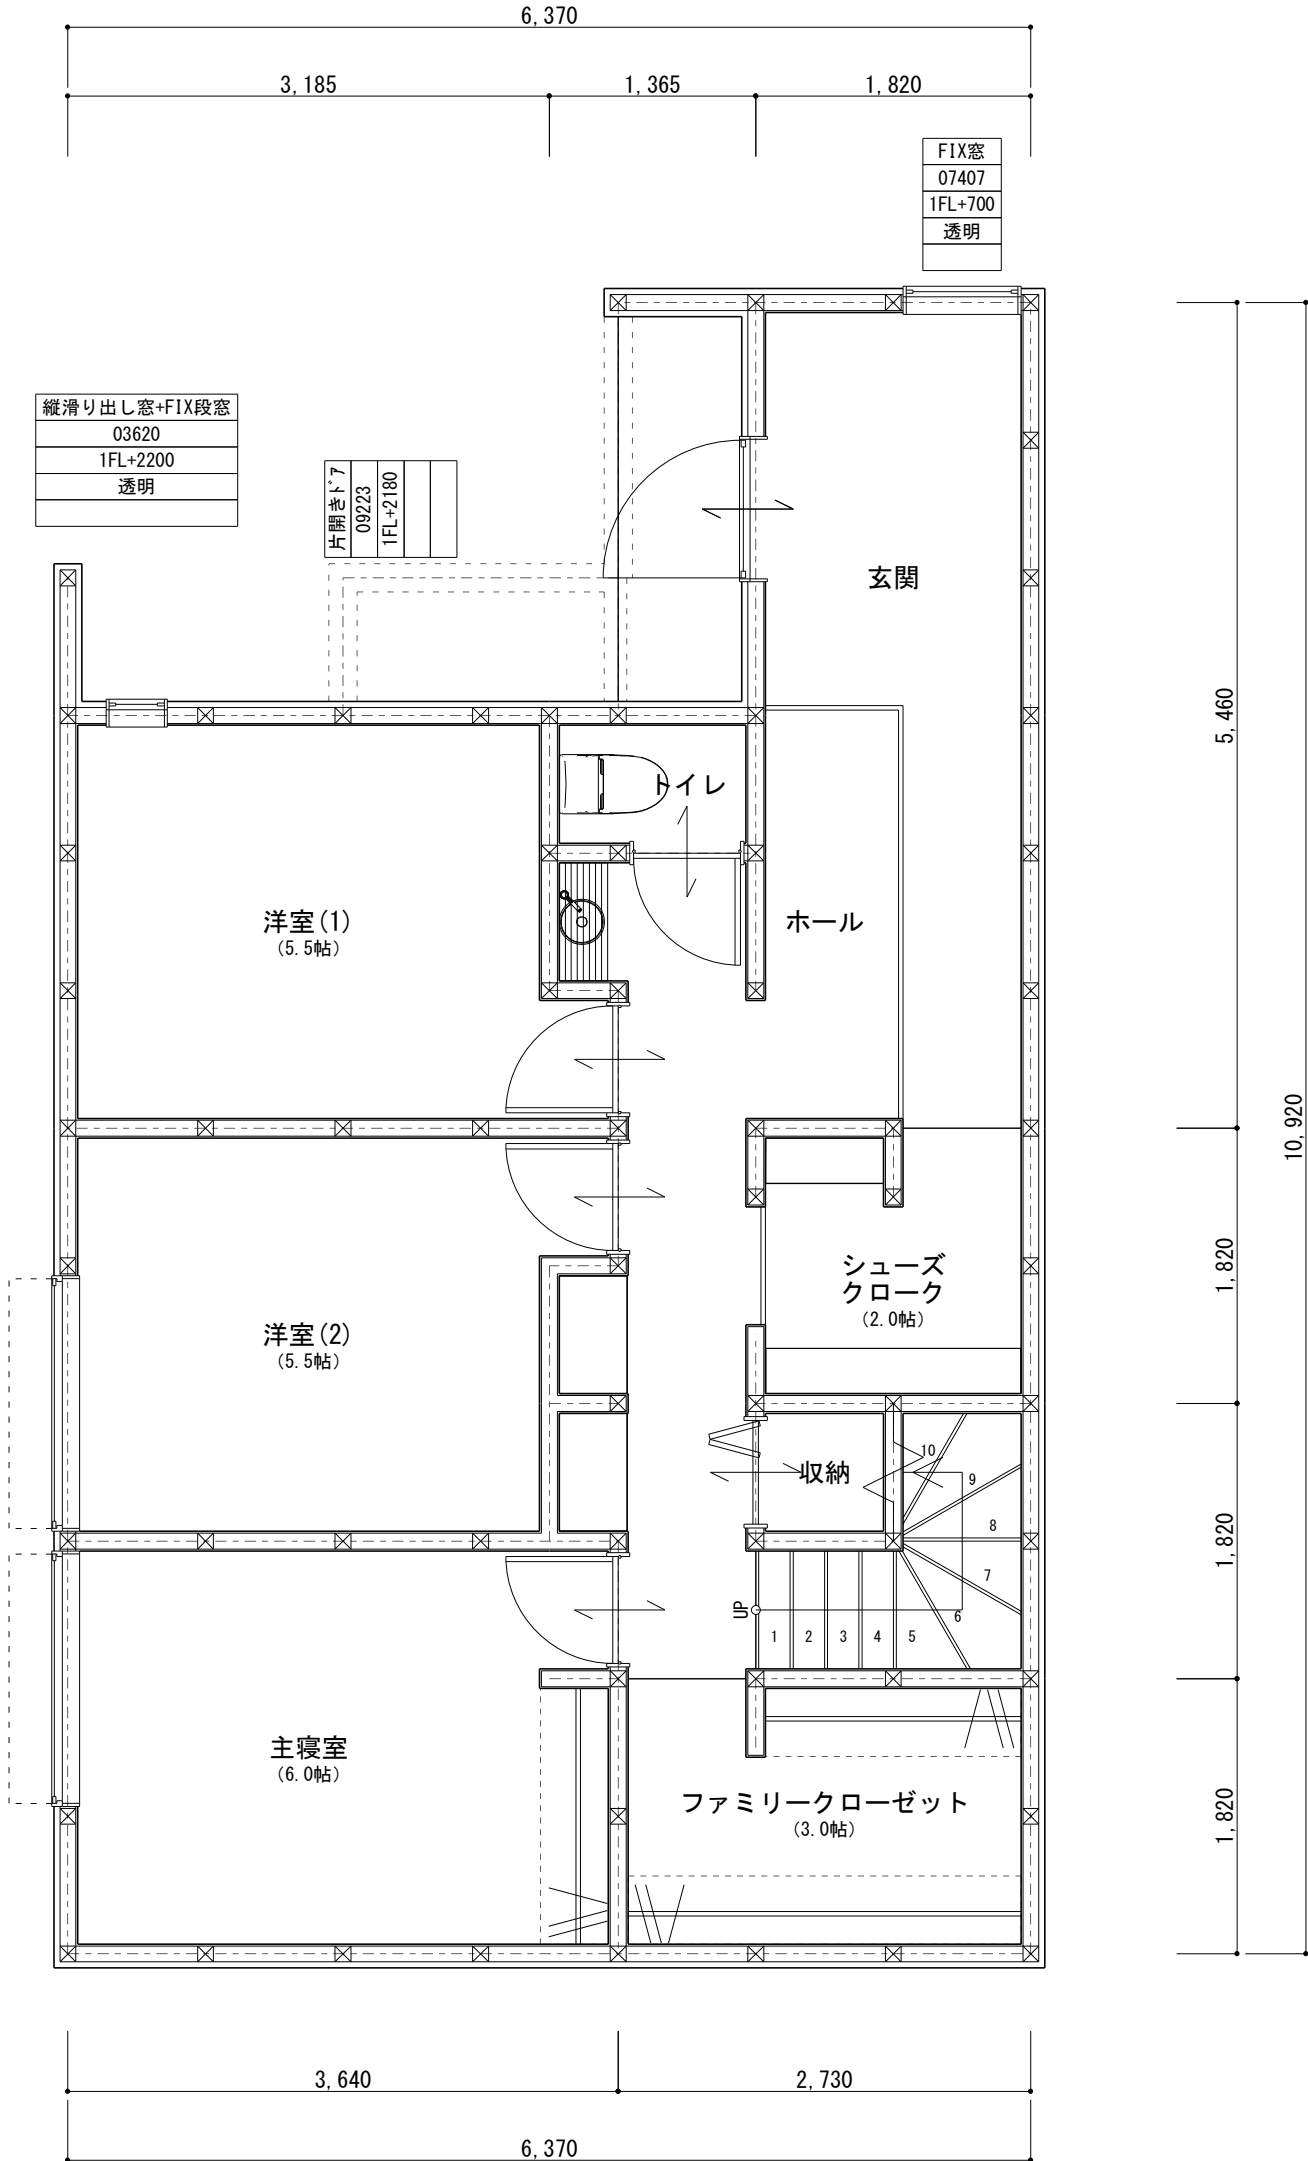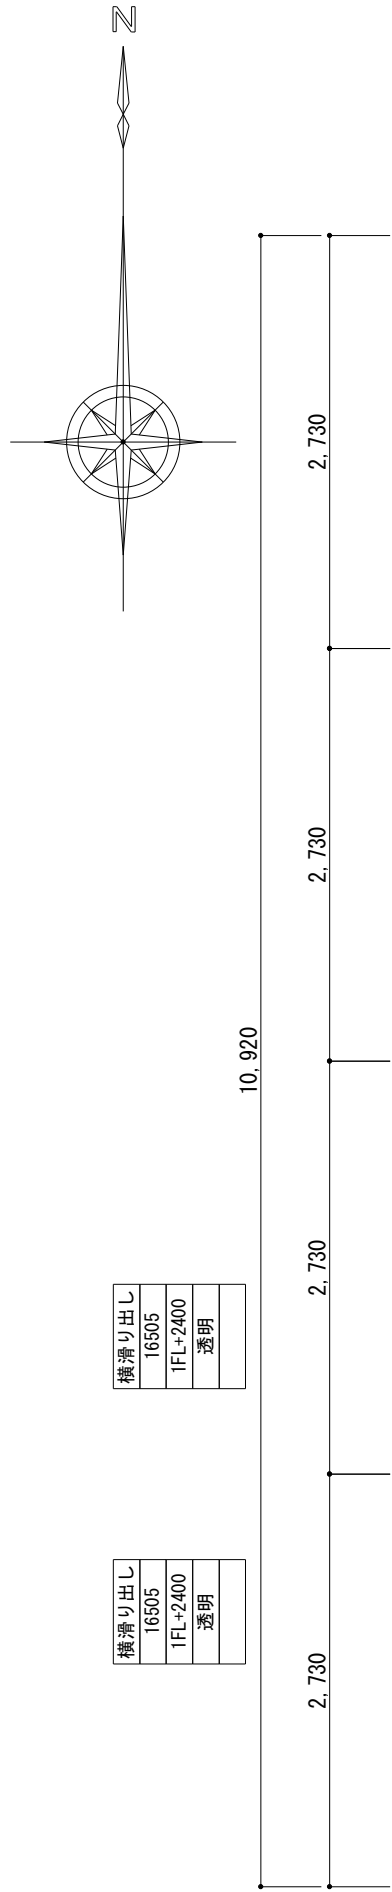

平 面 図 凡 例

追加壁下地補強（最大900×1800）

カーテンBOX  
間接照明BOX  
（形状納まり図参照）

下がり壁（高さ図面記載）

腰壁（高さ図面記載）

簡易式熱感知器（キッチン）  
天井付：壁面～器具芯 600mm以上の離隔  
壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置  
※突出し口から1500mm以上離隔

簡易式煙感知器（階段室・各居室）  
天井付：壁面～器具芯 600mm以上の離隔  
壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置  
※突出し口から1500mm以上離隔

◎木製建具

WDI  
サイズ

・・・プレゼンのNo  
・・・W・H

◎・・・ド'アストップ'-  
7-ムストップ'-は図面記載

◎サッシ記号

上端寸法  
サイズ  
ガラス記号  
タイプ  
開閉方式  
付属品

・・・FLからサッシ内法 H 寸法  
・・・サッシ内法 ○○○○  
・・・ガラスの種類（下記参照）  
・・・サッシの種類  
一重枠は非防火開口  
二重枠は防火設備性能を有する開口

◎階段寸法 1F～2F（ 階高 2,980 ）  
木製階段 15段 手摺付（手摺の出寸法は壁面より100mm以下とする）  
蹴上げ(R) 198.66mm  
踏み面(T) 227.50mm 蹴込 20mm  
有効幅 780mm （壁仕上面内々寸法）

◎天井高さ  
記載のない場合はCH=2400とする

◎内装仕上表  
壁：ビニールクロス 下地石膏ボード ア)12.5  
1階天井：ビニールクロス 下地強化石膏ボード ア)12.5  
2階天井：ビニールクロス 下地石膏ボード ア)12.5  
認定番号 準不燃 QM-9448 F☆☆☆☆(規制対象外)

◎その他の事項  
※内装材、接着材、断熱材は全て、F☆☆☆☆(規制対象外)  
（各階天井裏、床下とも）  
※全居室 窓上壁下地補強：（カーテン用下地、窓上H=150）  
※給水、給湯のヘッダーは床下点検口に近接して設ける事  
※ オーバーフロー管：横引き施工

床貼方向 <small>（部屋名横記入）</small>	項目 / 下地
FL FL	フローリング
VT VT	フロアタイル/ラワン合板9mm
GP GP	タイルカーペット/ラワン合板5.5mm
GF GF	クッションフロア/ラワン合板9mm
パナソニック	第1種換気凡例
	全熱交換器本体
	給気グリル
	排気グリル
法22条地域or準防火地域	商品名
長期優良住宅仕様	省令準耐火仕様

Design Date 2025/9/8

Project Title 33-63-N-22-030


Drawing Title 1階平面図

Scale 1/50 Sheet No. 2

〒535-0022  
大阪市旭区新森2-23-12  
Tel：06-6954-0648  
一級建築士事務所  
大阪府知事（チ）第12462号  
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡

HOUSE OF FAMILY  
CONSIDER


外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する  
可能性がございます。ご了承ください。

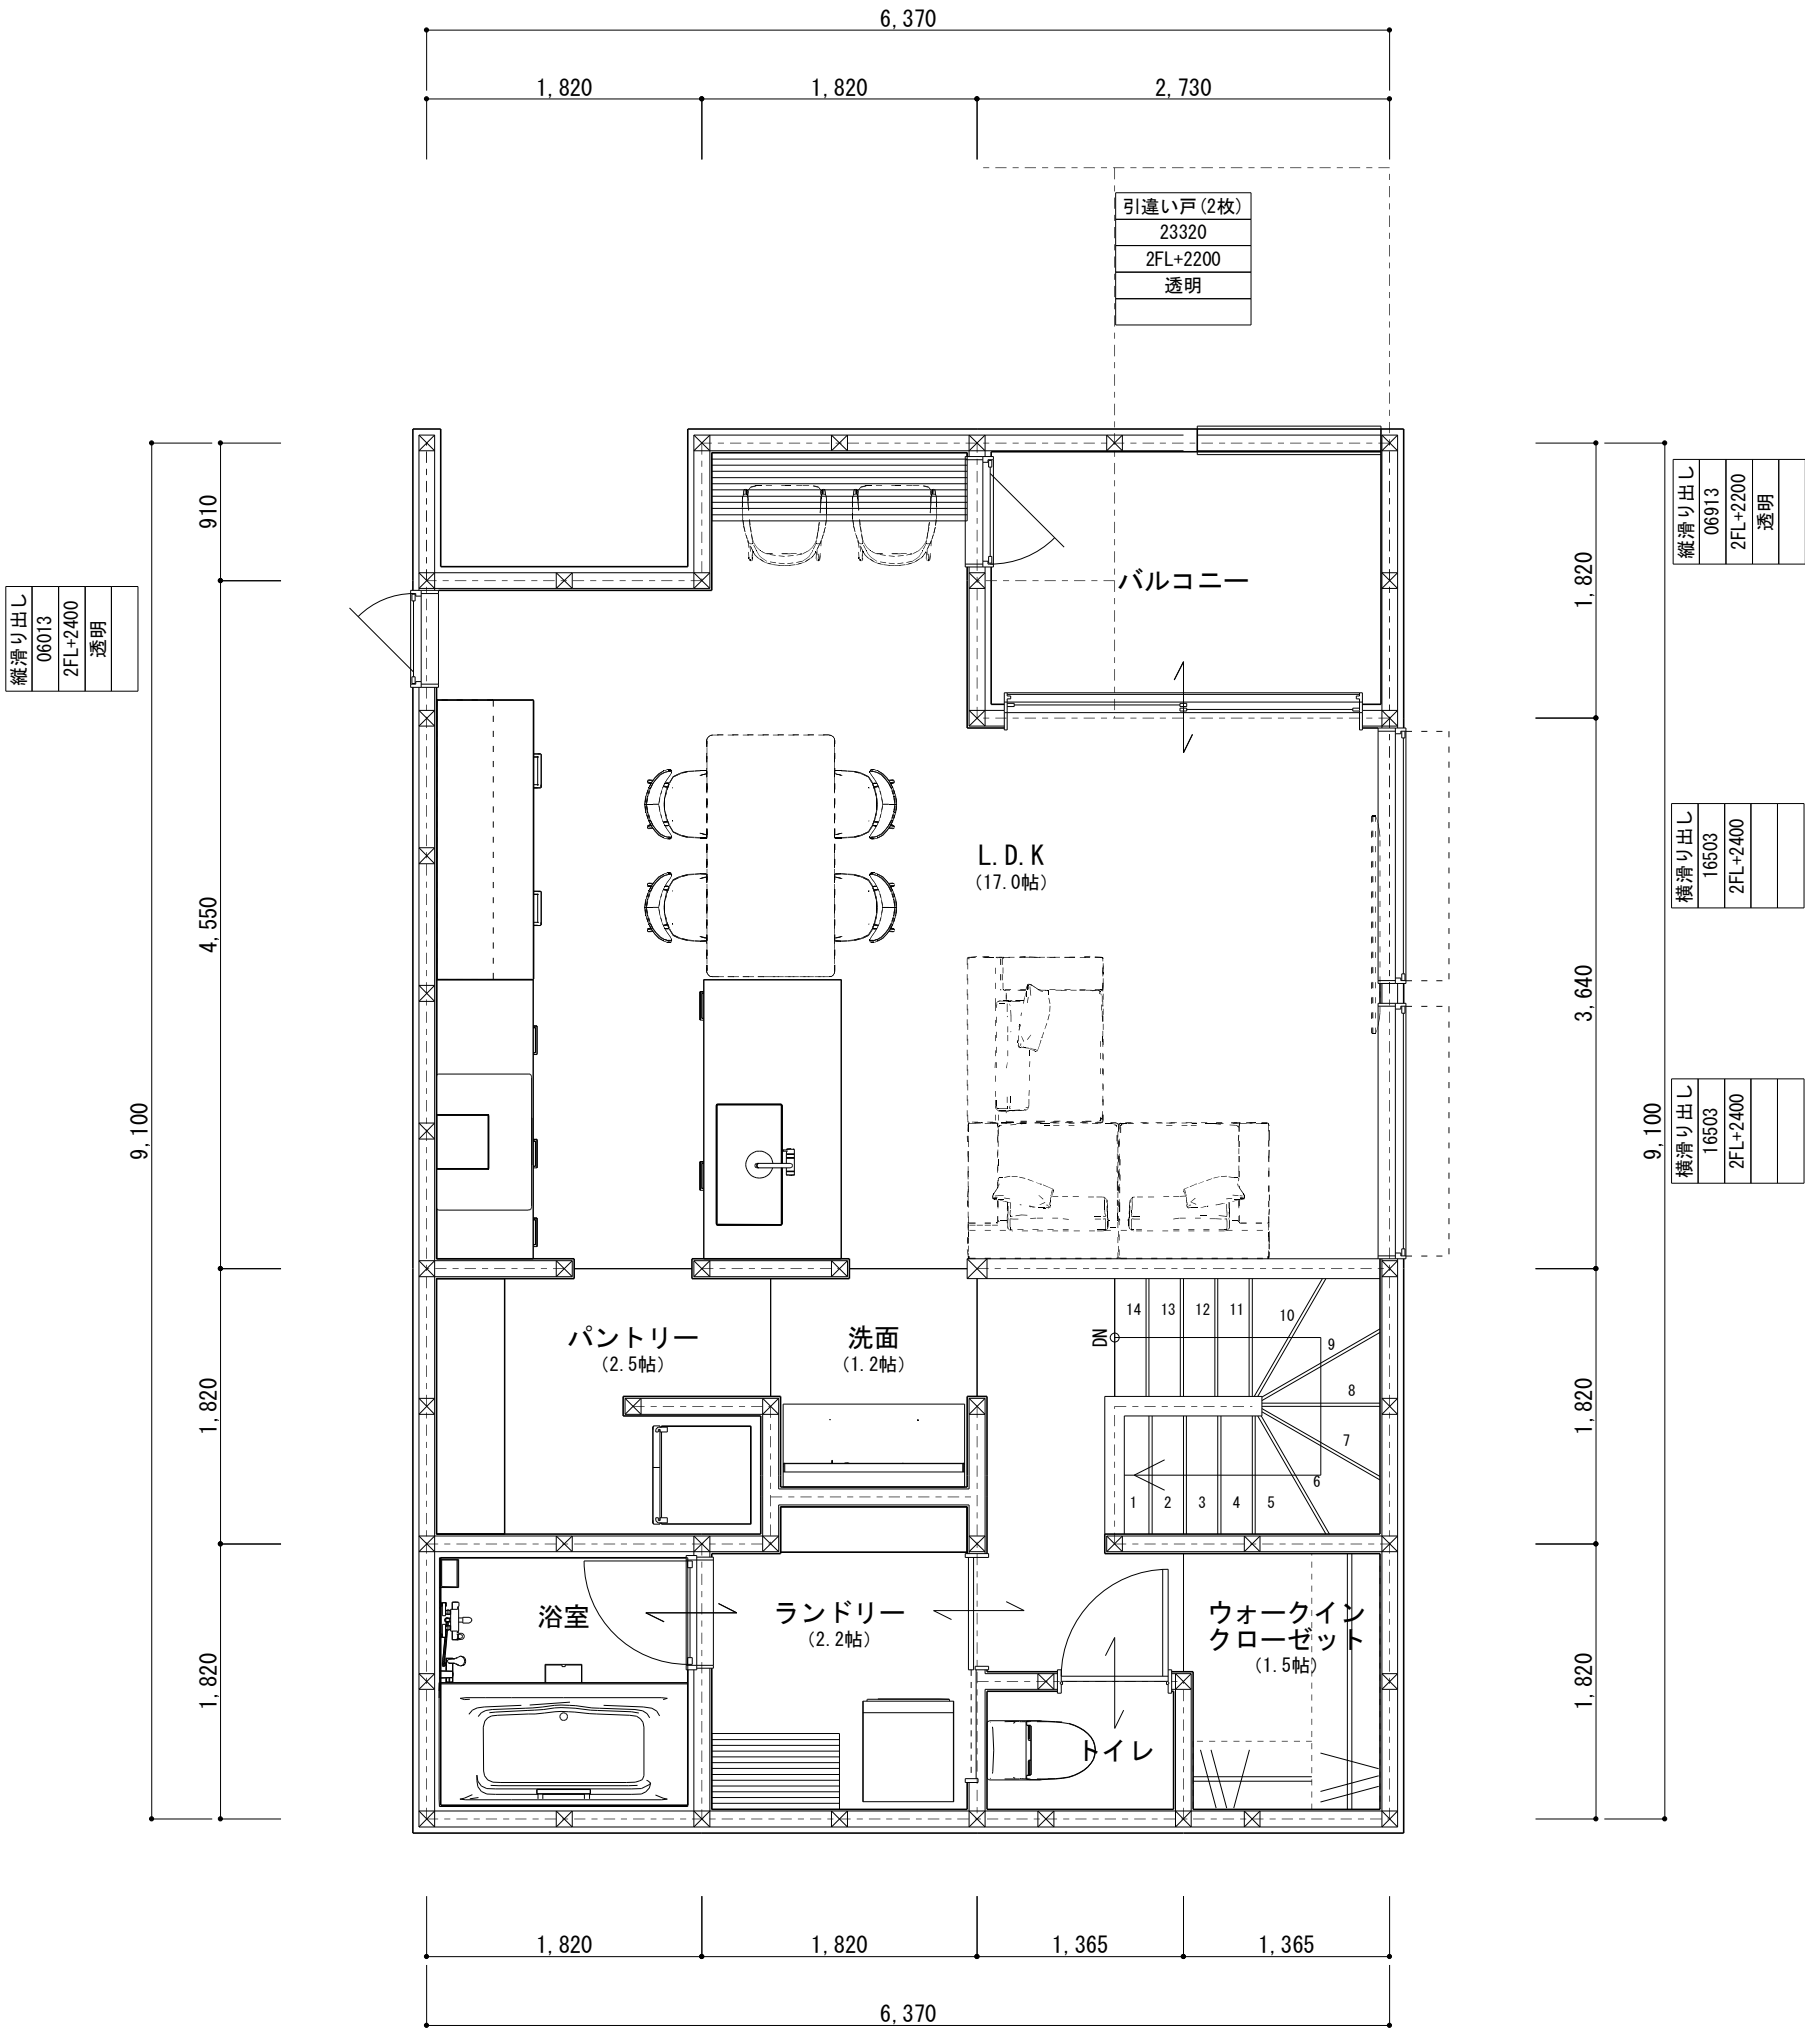

平 面 図 凡 例	
<div></div>	追加壁下地補強（最大900×1800）
<div></div>	カーテンBOX 間接照明BOX （形状納まり図参照）
<div></div>	下がり壁（高さ図面記載）
<div></div>	腰壁（高さ図面記載）
<div></div>	キッチンパネル
<div>H</div>	簡易式熱感知器（キッチン）
<div>H</div>	天井付：壁面～器具芯 600mm以上の離隔 壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置 <small>※突出し口から1500mm以上離隔</small>
<div>S</div>	簡易式煙感知器（階段室・各居室）
<div>S</div>	天井付：壁面～器具芯 600mm以上の離隔 壁付：天井面～器具芯 150～500mm以内に設置 <small>※突出し口から1500mm以上離隔</small>
◎木製建具	
<div>WDI</div>	・・・プレゼンのNo ・・・W・H
<div>WDI</div>	・・・ド'アストップ- 7-ムストップ-は図面記載
◎サッシ記号	
<div>上端寸法 サイズ ガラス記号 タイプ 開閉方式 付属品</div>	・・・FLからサッシ内法 H 寸法 ・・・サッシ内法 ○○○○ ・・・ガラスの種類（下記参照） ・・・サッシの種類 一重枠は非防火開口 二重枠は防火設備性能を有する開口
◎階段寸法 1F～2F（ 階高 2,980 ）	
木製階段 15段 手摺付（手摺の寸出法は壁面より100mm以下とする）	
蹴上げ(R) 198.66mm	
踏み面(T) 227.50mm 蹴込 20mm	
有効幅 780mm （壁仕上面内々寸法）	
◎天井高さ	
記載のない場合はCH=2400とする	
◎内装仕上表	
壁：ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5	
1階天井：ビニールクロス 下地強化石膏ボード ア) 12.5	
2階天井：ビニールクロス 下地石膏ボード ア) 12.5	
認定番号 準不燃 QM-9448 F☆☆☆☆(規制対象外)	
◎その他の事項	
※内装材、接着材、断熱材は全て、F☆☆☆☆(規制対象外) （各階天井裏、床下とも）	
※全居室 窓上壁下地補強：（カーテンレール用下地、窓上H=150）	
※給水、給湯のヘッダーは床下点検口に近接して設ける事	
※ オーバーフロー管：横引き施工	
床貼方向 <small>（部屋名横記入）</small>	項目 / 下地
<div>FL</div>	フローリング
<div>VT</div>	フロアタイル/ラワン合板9mm
<div>CP</div>	タイルカーペット/ラワン合板5.5mm
<div>CF</div>	クッションフロア/ラワン合板9mm
パナソニック	第1種換気凡例
<div></div>	全熱交換器本体
<div></div>	給気グリル
<div></div>	排気グリル
法22条地域or準防火地域	商品名
長期優良住宅仕様	省令準耐火仕様


Design	Date
	2025/9/8
Project Title	33-63-N-22-030
Drawing Title	2階平面図
Scale	Sheet No.
1/50	3
〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Tel：06-6954-0648 一級建築士事務所 大阪府知事（チ）第12462号 一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡	
<div></div> <div>G HOUSE</div> <div>HOUSE OF FAMILY CONSIDER</div>	

外部設置の設備機器等は外構計画により設置場所を変更する  
可能性がございます。ご了承ください。

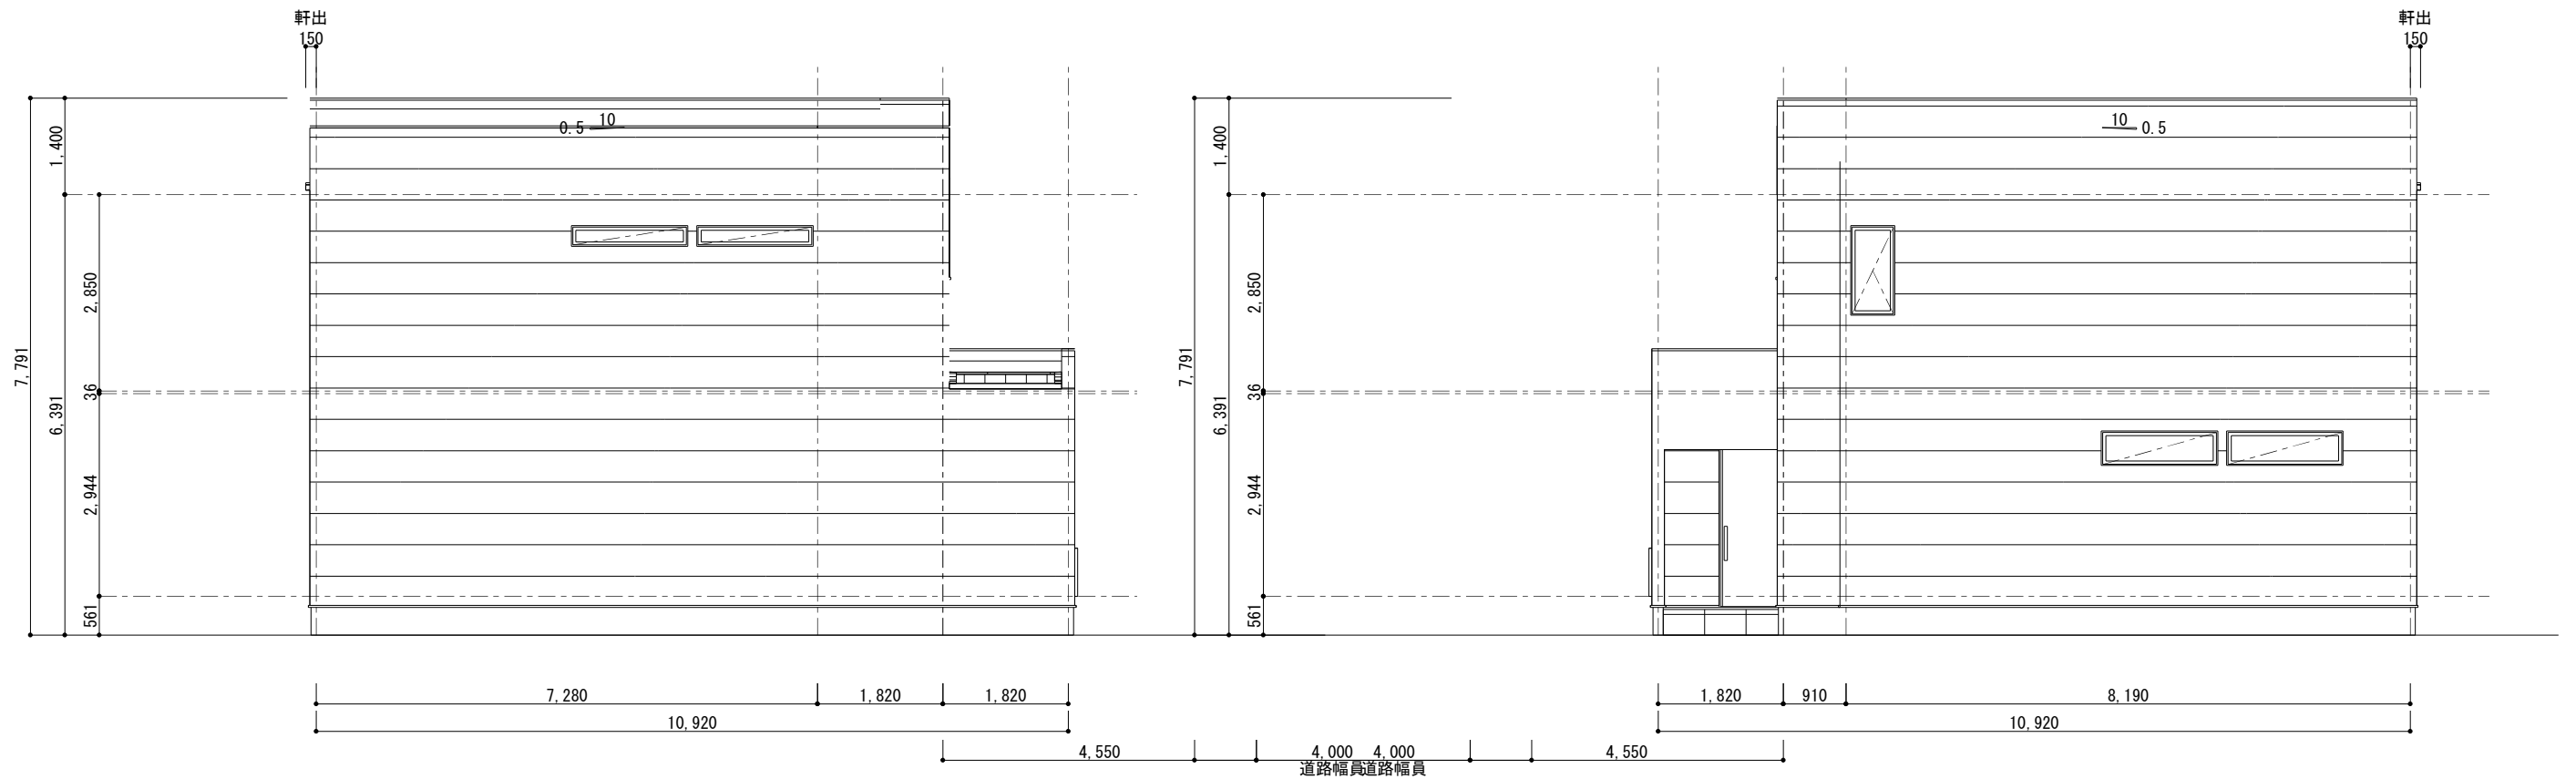


東側立面図 S=1/100

西側立面図 S=1/100

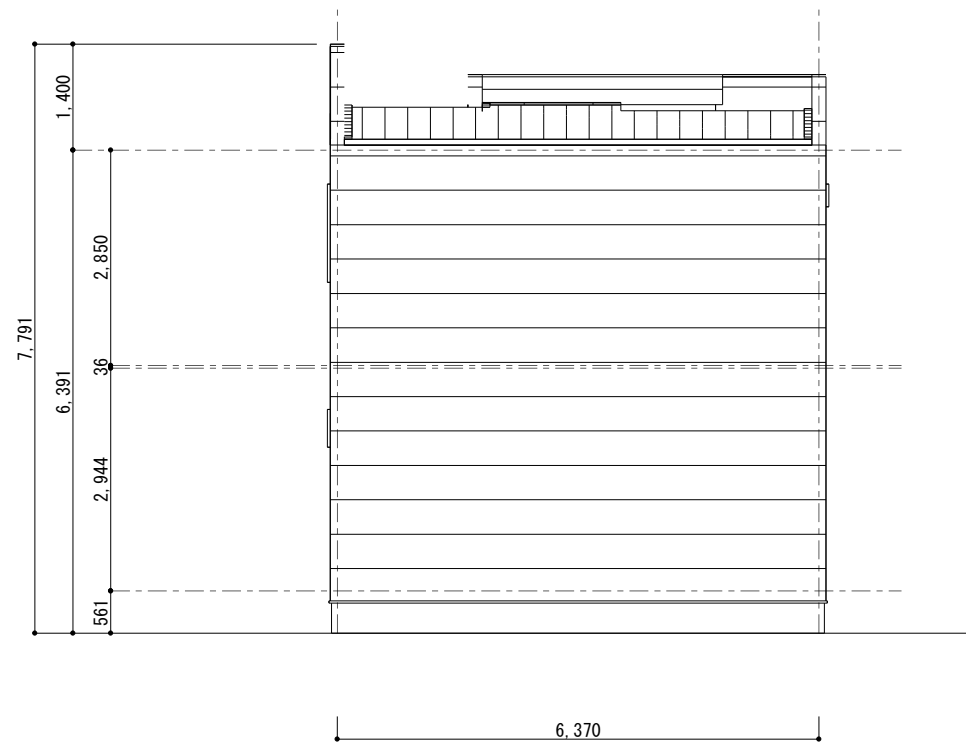

南側立面図 S=1/100

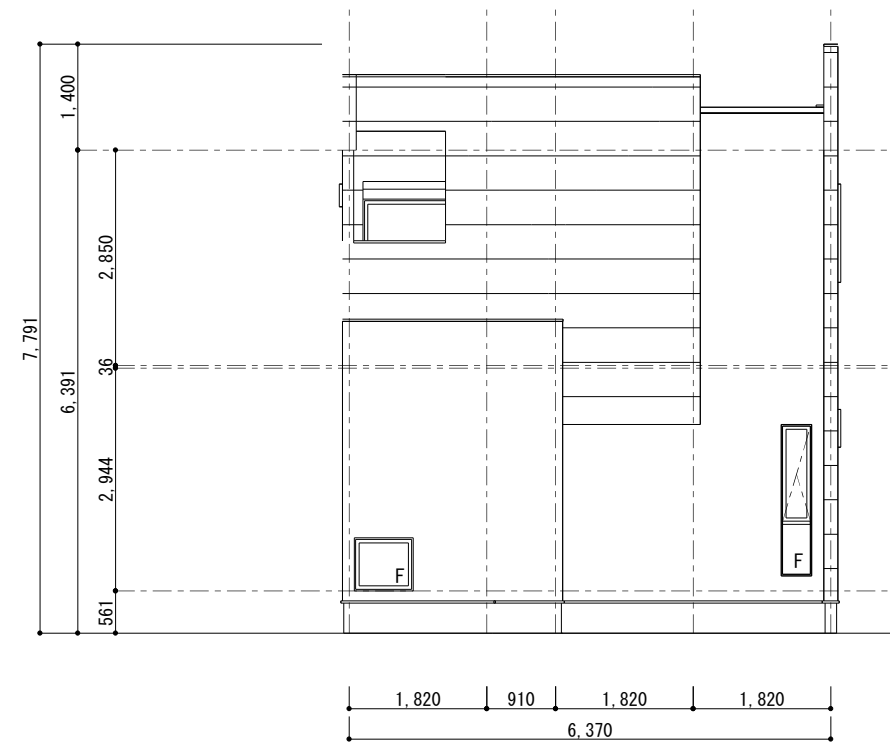

北側立面図 S=1/100

※TVアンテナ設置 【 有 ・ 無 】

※外部配管経路(エアコンダクトや排水管など)や  
エアコンスリーブ、換気グリル、蓄電池や  
エアコンの室外機の位置に関して、構造上、施工上の関係で  
位置が変更になる可能性があります。  
予めご了承ください。

Design	Date
	2025/9/8
Project Title	33-63-N-22-030
Drawing Title	立面図
Scale	Sheet No.
1/50	5

〒535-0022  
大阪市旭区新森2-23-12  
Tel : 06-6954-0648  
一級建築士事務所  
大阪府知事 (チ) 第12462号  
一級建築士 登録(大臣)253524 田中聡

G HOUSE  
HOUSE OF FAMILY  
CONSIDER