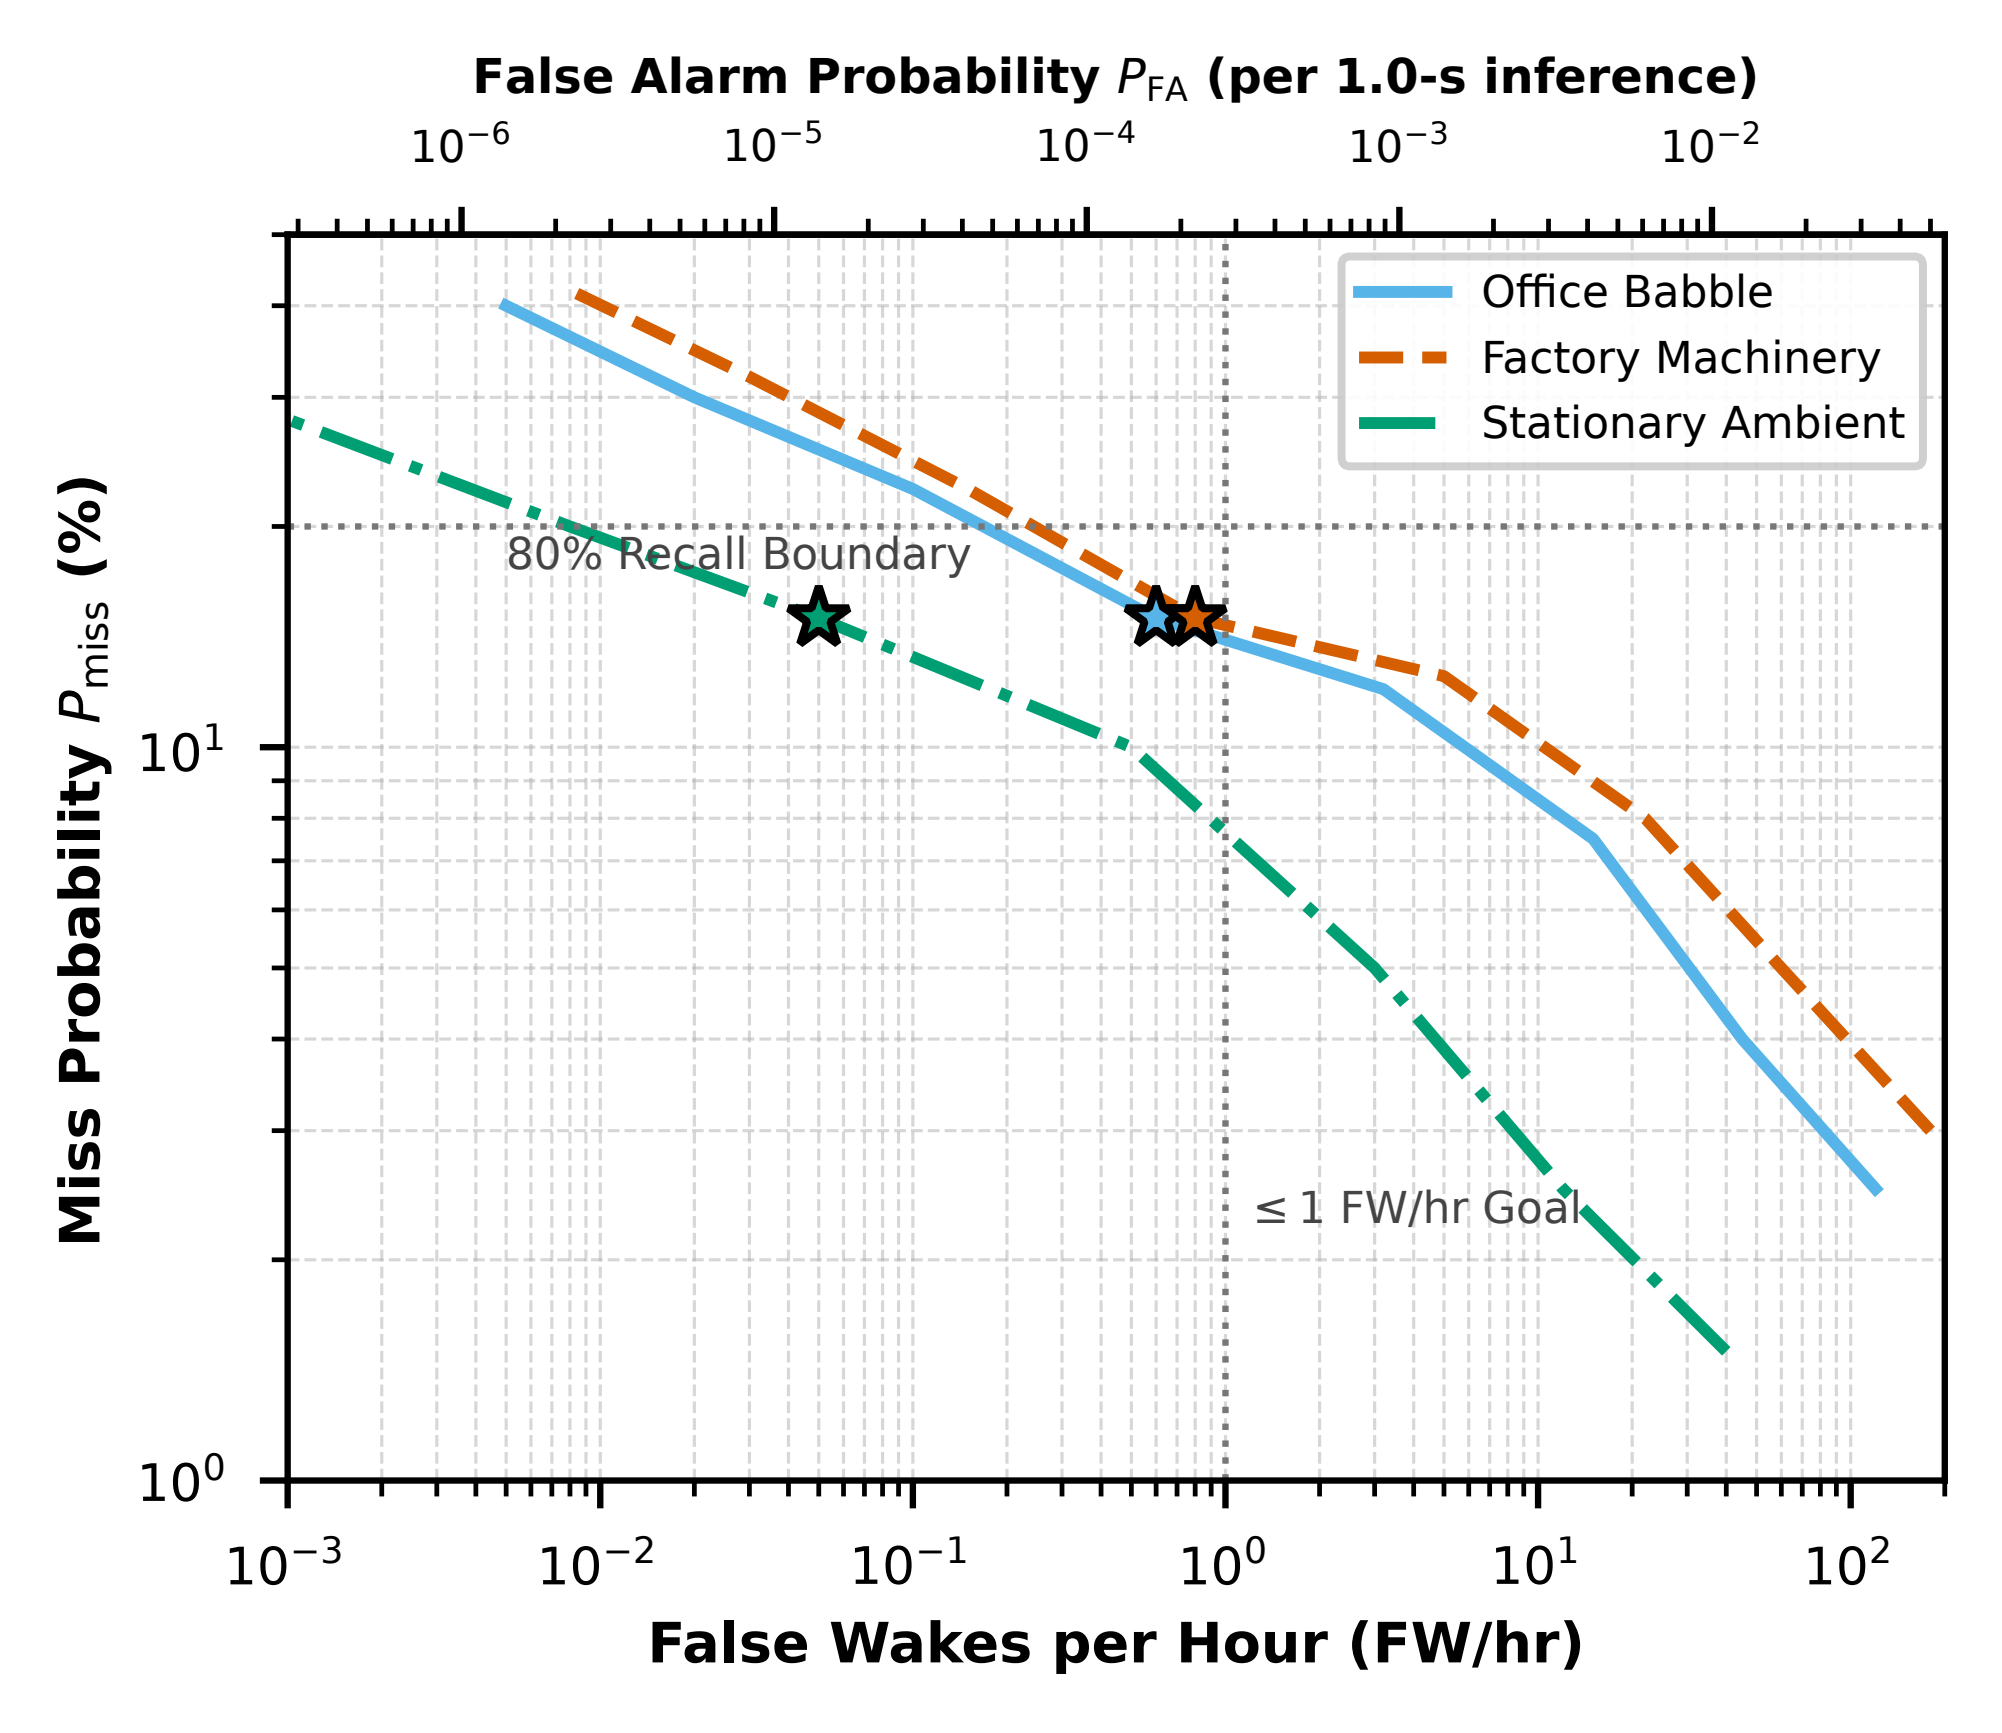
False Alarm Probability P_{FA} (per 1.0-s inference)
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
Office Babble
Factory Machinery
Stationary Ambient
80% Recall Boundary
≤ 1 FW/hr Goal
Miss Probability P_{miss} (%)
10^{1}
10^{0}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
False Wakes per Hour (FW/hr)