

ANEXO A

FOLHA DE CÁLCULOS DO DIMENSIONAMENTO DOS CABOS ELÉTRICOS

1. Dimensionamento de cabos elétricos

O dimensionamento dos cabos elétricos dos motores através dos métodos é indicado pela norma ABNT NBR 5410 na seção 6.5.1.3. São os métodos:

- Seção mínima;
- Capacidade de condução de corrente;
- Queda de tensão em regime permanente;
- Queda de tensão na partida do motor.

Como o intuito deste trabalho é analisar apenas o melhor tipo de isolamento de cabo a ser usado, não foram dimensionados os dispositivos de proteção dos motores.

1.1. Método da seção mínima

Conforme afirma a NBR 5410 (2004) em seu item 6.2.6.1.1, “a seção dos condutores de fase, em circuitos de corrente alternada, e dos condutores vivos, em circuitos de corrente contínua, não deve ser inferior ao valor pertinente dado na tabela 47”. Esta tabela é mostrada a seguir:

Figura 1 – Seção mínima dos condutores¹

Tipo de linha		Utilização do circuito	Seção mínima do condutor mm ² - material
Instalações fixas em geral	Condutores e cabos isolados	Circuitos de iluminação	1,5 Cu 16 Al
		Circuitos de força ²⁾	2,5 Cu 16 Al
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	0,5 Cu ³⁾
	Condutores nus	Circuitos de força	10Cu 16 Al
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	4 Cu
Linhas flexíveis com cabos isolados		Para um equipamento específico	Como especificado na norma do equipamento
		Para qualquer outra aplicação	0,75 Cu ⁴⁾
		Circuitos a extra baixa tensão para aplicações especiais	0,75 Cu

¹⁾ Seções mínimas ditadas por razões mecânicas

²⁾ Os circuitos de tomadas de corrente são considerados circuitos de força.

³⁾ Em circuitos de sinalização e controle destinados a equipamentos eletrônicos é admitida uma seção mínima de 0,1 mm².

⁴⁾ Em cabos multipolares flexíveis contendo sete ou mais veias é admitida uma seção mínima de 0,1 mm².

1.2. Método da capacidade de condução da corrente

Neste método são considerados alguns fatores que contribuem para a capacidade de condução de corrente dos cabos e o método de cálculo do projeto:

1.2.1. Fator de correção da temperatura ambiente (F_{CT})

Conforme visto anteriormente, a temperatura ambiente afeta a capacidade de condução de corrente dos cabos elétricos.

A NBR 5410, em sua Tabela 40, traz uma tabela em que são mostrados os fatores de correção de capacidade de condução de corrente dos cabos que devem ser aplicados para quando a temperatura ambiente for diferente de 30 °C ou quando a temperatura do solo for diferente de 20 °C (para linhas enterradas). Neste estudo de caso não haverá linha enterrada, dessa forma foram omitidos os fatores de correção para o solo. A tabela é mostrada a seguir:

Tabela 1 – Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30°C para linhas não-subterrâneas






Temperatura (°C)	Isolação	
	PVC	EPR ou XLPE
Ambiente		
10	1,22	1,15
15	1,17	1,12
20	1,12	1,08
25	1,06	1,04
35	0,94	0,96
40	0,87	0,91
45	0,79	0,87
50	0,71	0,82
55	0,61	0,76
60	0,50	0,71
65	—	0,65
70	—	0,58
75	—	0,50
80	—	0,41

Fonte: Adaptado de ABNT (2004, p. 100)

1.2.2. Dimensionamento pelo método da capacidade de condução da corrente

A NBR 5410, em sua Tabela 33 – Tipos de linhas elétricas, apresenta diversos tipos de linhas elétricas, relacionando-os a um ou mais métodos de instalação. A seguir, a parte da tabela e que é mostrada o método de referência a ser usado:

Figura 2 – Tipos de linhas elétricas

Método de instalação número	Esquema ilustrativo	Descrição	Método de referência ¹⁾
11B		Cabos unipolares ou cabo multipolar afastado do teto mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo	C
12		Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja não-perfurada, perfilado ou prateleira ³⁾	C
13		Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada, horizontal ou vertical ⁴⁾	E (multipolar) F (unipolares)
14		Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre suportes horizontais, eletrocalha aramada ou tela	E (multipolar) F (unipolares)
15		Cabos unipolares ou cabo multipolar afastado(s) da parede mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo	E (multipolar) F (unipolares)

Fonte: Adaptado de NBR 5410 (2004, p. 91)

Para os cabos isolados em PVC será considerado o uso do método F (cabos unipolares), visto que o uso de cabos multipolares isolados em PVC (conhecidos como “cabo PP”) é vetado pela norma ABNT NBR 5410 (2004, p. 89), conforme a nota “os cabos em conformidade com a ABNT NBR 13249 não são admitidos nas maneiras de instalar previstas na tabela 33, tendo em vista que tais cabos destinam-se tão somente à ligação de equipamentos.”

Já, para os cabos isolados em XLPE ou EPR, será considerado o uso do método E para os cabos multipolares isolados, pois os cabos são multipolares e estão instalados em bandeja perfurada horizontal.

As capacidades de condução de corrente para cada seção nominal de cabos isolados em PVC são mostradas na NBR 5410, na Tabela 38 - Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G, mostrada a seguir.








Figura 3 – Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G – Condutores isolados em PVC

Condutores: cobre e alumínio

Isolação: PVC

Temperatura no condutor: 70°C

Temperatura ambiente de referência: 30°C

Seções nominais dos condutores mm ²	Métodos de referência indicados na tabela 33						
	Cabos multipolares		Cabos unipolares ¹⁾				
	Dois condutores carregados	Três condutores carregados	Dois condutores carregados, justapostos	Três condutores carregados, em trifólio	Três condutores carregados, no mesmo plano		
					Justapostos	Espaçados	
	Método E	Método E	Método F	Método F		Horizontal	Vertical
							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cobre							
0,5	11	9	11	8	9	12	10
0,75	14	12	14	11	11	16	13
1	17	14	17	13	14	19	16
1,5	22	18,5	22	17	18	24	21
2,5	30	25	31	24	25	34	29
4	40	34	41	33	34	45	39
6	51	43	53	43	45	59	51
10	70	60	73	60	63	81	71
16	94	80	99	82	85	110	97
25	119	101	131	110	114	146	130

Fonte: Adaptado de NBR 5410 (2024, p. 103)

As capacidades de condução de corrente para cada seção nominal de cabos isolados em EPR ou XLPE são mostradas na NBR 5410, na Tabela 39 - Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G, mostrada a seguir.

Figura 4 – Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G – Condutores isolados em EPR ou XLPE

Condutores: cobre e alumínio

Isolação: EPR ou XLPE

Temperatura no condutor: 90°C

Temperatura ambiente de referência: 30°C

Seções nominais dos condutores mm ²	Métodos de referência indicados na tabela 33						
	Cabos multipolares		Cabos unipolares ¹⁾				
	Dois condutores carregados	Três condutores carregados	Dois condutores carregados, justapostos	Três condutores carregados, em trifólio	Três condutores carregados, no mesmo plano		
					Justapostos	Espaçados	
						Horizontal	Vertical
	Método E	Método E	Método F	Método F	Método F	Método G	Método G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cobre							
0,5	13	12	13	10	10	15	12
0,75	17	15	17	13	14	19	16
1	21	18	21	16	17	23	19
1,5	26	23	27	21	22	30	25
2,5	36	32	37	29	30	41	35
4	49	42	50	40	42	56	48
6	63	54	65	53	55	73	63
10	86	75	90	74	77	101	88
16	115	100	121	101	105	137	120
25	149	127	161	135	141	182	161

Fonte: Adaptado de NBR 5410 (2024, p. 104)

1.3. Método da queda de tensão em regime permanente

Segundo a NBR 5410 (2004, p. 115):

Em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão verificada não deve ser superior aos seguintes valores, dados em relação ao valor da tensão nominal da instalação:

- 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT, no caso de transformador de propriedade da(s) unidade(s) consumidora(s);
- 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT da empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega for aí localizado;
- 5%, calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto de entrega com fornecimento em tensão secundária de distribuição;
- 7%, calculados a partir dos terminais de saída do gerador, no caso de grupo gerador próprio.

Do total de 7% de queda de tensão com relação a tensão nominal, foram considerados 3% de queda de tensão entre os terminais do secundário do transformador MT/BT e os outros 4% de queda de tensão entre o Centro de Controle de Motores (CCM) e o motor. Para o cálculo através deste método será considerado os 4% da queda entre o CCM e o motor.

Conforme Mamede Filho (2017, p. 166), “a seção mínima do condutor de um circuito trifásico pode ser determinada pela queda de tensão, de modo simplificado, a partir da equação”, mostrada a seguir. Ainda segundo o autor, para condutores até 25 mm², pode ser usada a fórmula simplificada, tendo em vista que há pouca diferença em comparação com o método de cálculo mais exato (em que considera a reatância dos cabos), pois as reatâncias dos condutores são baixas para esses casos. A fórmula é mostrada a seguir:

$$S_C = \frac{100 \times \sqrt{3} \times \rho \times \sum(L_C \times I_C)}{\Delta V_C \times V_{ff}}$$

Onde:

- S_C : Seção mínima do condutor (mm²);
- ρ : Resistividade do material condutor (cobre) = 1/56 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$;
- L_C : Comprimento do circuito (m);
- I_C : Corrente total do circuito (A);
- ΔV_C : Queda de tensão máxima admitida do projeto (% V);
- V_{ff} : Tensão entre fase-fase (V).

1.4. Método da queda de tensão na partida do motor

Como afirma a NBR 5410 (2004, p. 155):

O dimensionamento dos condutores que alimentam motores deve ser tal que, durante a partida do motor, a queda de tensão nos terminais do dispositivo de partida não ultrapasse 10% da respectiva tensão nominal, observados os limites de 6.2.7.1 para os demais pontos de utilização da instalação.

Segundo Mamede Filho (2017, p. 420), “a partida de um motor elétrico pode solicitar o sistema de maneira severa, causando perturbações às vezes inadmissíveis.”

Segundo a Schneider Electric (2022), a fórmula para o cálculo da queda de tensão percentual durante a partida do motor pode ser dada por:

$$\Delta V_{\%} = \frac{\sqrt{3} \times I_{partida} \times (R \times \cos \varphi_{partida} + X \times \sin \varphi_{partida}) \times L}{V} \times 100$$

Onde:

- $\Delta V_{\%}$: Queda de tensão percentual (% V);
- $I_{partida}$: Corrente de partida (A), dada por: $I_{partida} = I_{projeto} \times k$, em que $k = I_P/I_N$;
- R : Resistência elétrica do cabo (Ω/km);
- $\cos \varphi_{partida}$: Fator de potência na partida do motor, também chamado de fator de potência com rotor bloqueado;
- $\sin \varphi_{partida} = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_{partida}}$;
- L : Comprimento da linha (km);

- V : Tensão de linha (V).

A NBR 5410 (2004, p. 155) diz que “para cálculo da queda de tensão, o fator de potência do motor com rotor bloqueado pode ser considerado igual a 0,3”.

A NBR NM-280 (2002, p. 7) estabelece que é necessário fazer a correção da resistência elétrica do cabo para temperaturas diferentes de 20 °C, conforme a fórmula a seguir:

$$R_{20} = R_t \times k_t \times \frac{1000}{L}$$

Onde:

- R_{20} : Resistência a 20°C (Ω/km);
- R_t : Resistência elétrica medida de L metros de cabo ou cordão flexível a t °C (Ω);
- k_t : Fator de correção de temperatura para a resistência elétrica, à temperatura de t °C;
- L : Comprimento do cabo ou cordão flexível (km);
- t : Temperatura do condutor, no momento da medição (°C).

O k_t , para condutores de cobre, é dado pela seguinte fórmula, de acordo com a NBR NM-280:

$$k_{t\text{ cu}} = \frac{254,5}{234,5 + t}$$

A correção é calculada a seguir, para 1 km ($L = 1000$ m), de forma a manter a resistência elétrica por km:

$$R_{20} = R_t \times \frac{254,5}{234,5 + t} \times \frac{1000}{L}$$

Como a correção é calculada para 1 km ($L = 1000$ m), de forma a manter a resistência elétrica por km como observado nas tabelas técnicas de fabricantes de cabos elétricos, fazendo a substituindo de L por 1000 m, tem-se que:

$$R_{20} = R_t \times \frac{254,5}{234,5 + t} \times \frac{1000}{1000}$$

Ou seja:

$$R_{20} = R_t \times \frac{254,5}{234,5 + t}$$

2. Dimensionamento dos cabos dos setores da indústria cerâmica fictícia

O dimensionamento dos cabos elétricos para cada um dos setores foi realizado de acordo com os critérios da ANBT NBR 5410 de 2004.


Para cada setor foi feito o dimensionamento seguindo os métodos indicados pela norma.

2.1. Setor da secadora

O dimensionamento dos cabos elétricos de um dos motores da secadora é feito através dos métodos mostrados a seguir. O método a ser escolhido é aquele método que resulta em um cabo de maior seção.

Para um dos motores usados na secadora, tem-se as seguintes especificações da placa de identificação:

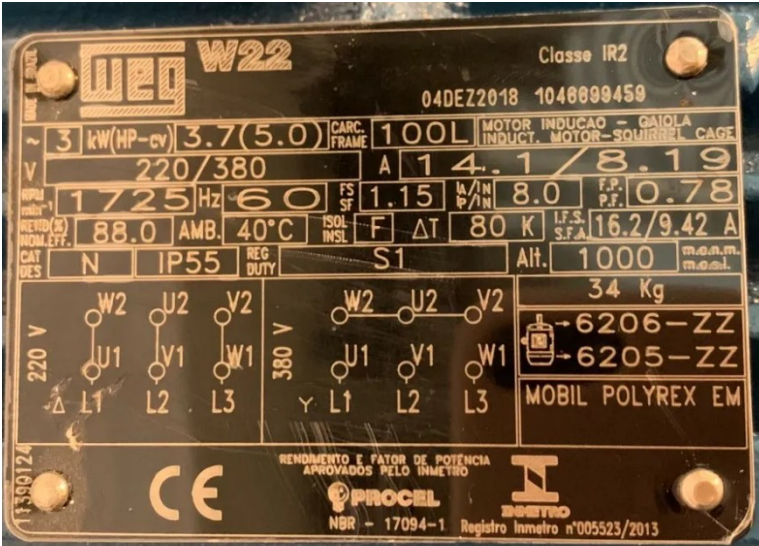Figura 5 – Placa de identificação – Motor 5 CV da secadora – Motor WEG W22 5 CV



Fonte: Sucatas Indaial Ltda (2025)

Resumindo as informações técnicas da carga (motor) e da instalação, tem-se que:

Tabela 2 – Dados técnicos da carga e da instalação – Motor da secadora – Motor WEG W22 5 CV

Dados técnicos – Motor	
Marca/Modelo	WEG W22
Potência (kW)	3,7
Potência (HP-CV)	5,0

Tensão (V)	380
Corrente nominal – I_N (A)	8,9
Fator de potência – FP	0,78
Fator de serviço – FS	1,15
Relação da corrente de partida pela corrente nominal (I_P/I_N)	8,0
Corrente no FS – I_{FS} (A)	9,42
Dados da instalação	
Distância do CCM até o motor (m)	50
Tipo de linha elétrica	Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada, horizontal ou vertical

Fonte: Autoria própria (2025)

2.1.1. Cabos isolados em PVC

Segue o dimensionamento do circuito elétrico para cabos elétricos isolados em PVC para a secadora:

2.1.1.1. Método da seção mínima – Cabos isolados em PVC

O circuito em questão é do tipo instalação fixa em geral, com condutores e cabos de cobre e isolados, para um circuito de força. Dessa forma, de acordo com a Tabela 47 da ABNT NBR 5410, mostrada na monografia deste trabalho, a seção mínima do condutor deve ser de 2,5 mm².

$$S_{Secadora_{SecaoMinima_{EPR/XLPE}}} = 2,5 \text{ mm}^2$$

2.1.1.2. Método da capacidade de condução da corrente – Cabos isolados em PVC

Nesta seção será realizado o dimensionamento dos cabos isolados em PVC pelo método da capacidade de condução de corrente. Para este método é considerado alguns parâmetros como o fator de correção de temperatura ambiente (F_{CT}) e o fator de agrupamento de cabos (F_{AC}) – que não será levado em conta nesse caso fictício, pois será considerado que não haverá agrupamento de cabos de diferentes circuitos, ou seja, as eletrocalhas serão exclusivas para o circuito em questão.

I) Fator de correção da temperatura ambiente (F_{CT})

Com base na temperatura ambiente estimada nesse local, indicadas na monografia deste trabalho, os cabos isolados em PVC não atendem este setor.

Dessa forma, para esse setor, não é permitido o uso de cabos isolados em PVC.

II) Dimensionamento pelo método da capacidade de condução da corrente

Portanto:

$$S_{Secadora_{CapCondCorrente_{PVC}}} = \text{Não aplicável}$$

2.1.1.3. Método da queda de tensão em regime permanente – Cabos isolados em PVC

Portanto:

$$S_{Secadora_{QuedaTensaoRegPerm}} = \text{Não aplicável}$$

2.1.1.4. Método da queda de tensão na partida do motor – Cabos isolados em PVC

Portanto:

$$S_{Secadora_{QuedaTensaoPartidaMotor}} = \text{Não aplicável}$$

2.1.2. Cabos isolados em EPR/XLPE

Segue o dimensionamento do circuito elétrico para cabos elétricos isolados em EPR/XLPE:

2.1.2.1. Método da seção mínima – Cabos isolados em EPR/XLPE

O circuito em questão é do tipo instalação fixa em geral, com condutores e cabos de cobre e isolados, para um circuito de força. Dessa forma, de acordo com a Tabela 47 da ABNT NBR 5410, mostrada na monografia deste trabalho, a seção mínima do condutor deve ser de 2,5 mm².

$$S_{Secadora_{SecaoMinima_{EPR/XLPE}}} = 2,5 \text{ mm}^2$$

2.1.2.2. Método da capacidade de condução da corrente – Cabos isolados em EPR/XLPE

Nesta seção será realizado o dimensionamento dos cabos isolados em EPR/XLPE pelo método da capacidade de condução de corrente. Para este método é considerado alguns parâmetros como o fator de correção de temperatura ambiente (F_{CT}) e o fator de agrupamento de cabos (F_{AC}) – que não será levado em conta nesse caso fictício, pois será considerado que não haverá

agrupamento de cabos de diferentes circuitos, ou seja, as eletrocalhas serão exclusivas para o circuito em questão.

I) Fator de correção da temperatura ambiente (F_{CT})

Conforme visto anteriormente, a temperatura ambiente afeta a capacidade de condução de corrente dos cabos elétricos.

A NBR 5410, em sua Tabela 40, traz uma tabela em que são mostrados os fatores de correção de capacidade de condução de corrente dos cabos que devem ser aplicados para quando a temperatura ambiente for diferente de 30 °C ou quando a temperatura do solo for diferente de 20 °C (para linhas enterradas).

Com base na temperatura ambiente estimada nesse local, indicadas na monografia deste trabalho, foi adotado o seguinte fator de correção de temperatura ambiente, tendo como base a Tabela 40 da NBR 5410:

- Fator de correção de temperatura ambiente para cabos isolados em EPR ou XLPE:

$$F_{CT\ EPR/XLPE\ secadora} = 0,41$$

II) Dimensionamento pelo método da capacidade de condução da corrente

A corrente de projeto (I_B) considerada será a corrente no fator de serviço $I_{FS} = 9,42\ A$.

Segundo a Tabela 33 da NBR 5410, esse tipo de linha elétrica corresponde ao método E (para cabo multipolar) ou F (para cabos unipolares). Será considerado o uso do método E, pois os cabos são multipolares.

O motor em questão tem sua alimentação trifásica de 380V realizada por meio de um cabo multipolar com três condutores carregados.

As capacidades de condução de corrente para cada seção nominal de cabo são mostradas na NBR 5410, na Tabela 39 - Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G, mostrada na monografia deste trabalho. De acordo com a tabela, levando em consideração o fator de correção da temperatura ambiente para os cabos isolados em XLPE/EPR, percebe-se que o cabo de seção 2,50 mm² suportaria uma corrente de 32 A em uma temperatura ambiente de 30 °C, porém na temperatura de 80 °C verificada no ambiente, este mesmo cabo suporta uma corrente de apenas 13,12 A, maior que a corrente de projeto.

Dessa forma, através do método da capacidade de condução de corrente, obtém-se que a seção do cabo é de 2,50 mm².

$$S_{Secadora_{CapCondCorrente_{EPR/XLPE}}} = 2,50 \text{ mm}^2$$

2.1.2.3. Método da queda de tensão em regime permanente – Cabos isolados em EPR/XLPE

Segundo a fórmulas apresentadas na monografia, tem-se que:

$$S_c = \frac{100 \times \sqrt{3} \times \rho \times \sum(L_c \times I_c)}{\Delta V_c \times V_{ff}}$$

Substituindo os valores:

$$S_c = \frac{100 \times \sqrt{3} \times \frac{1}{56} \times \sum(50 \times 9,42)}{4 \times 380}$$

O valor da seção mínima encontrado foi: $S_c = 0,9584 \text{ mm}^2$.

Considerando o cabo com área de seção nominal ligeiramente superior:

$$S_c = 1,50 \text{ mm}^2$$

2.1.2.4. Método da queda de tensão na partida do motor – Cabos isolados em EPR/XLPE

Segundo a fórmula apresentada para este método na monografia principal, mostrada a seguir:

$$\Delta V_{\%} = \frac{\sqrt{3} \times I_{partida} \times (R \times \cos \varphi_{partida} + X \times \sin \varphi_{partida}) \times L}{V} \times 100$$

Onde:

- $\Delta V_{\%}$: Queda de tensão percentual (% V);
- $I_{partida}$: Corrente de partida (A), dada por: $I_{partida} = I_{projeto} \times k$, em que $k = I_p/I_N$
- R : Resistência elétrica do cabo (Ω/km);
- $\cos \varphi_{partida}$: Fator de potência na partida do motor, também chamado de fator de potência com rotor bloqueado;
- $\sin \varphi_{partida} = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_{partida}}$;
- L : Comprimento da linha (km);
- V : Tensão de linha (V).

A NBR 5410 (2004, p. 155) diz que “para cálculo da queda de tensão, o fator de potência do motor com rotor bloqueado pode ser considerado igual a 0,3”.

Segundo a Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A (2022, p. 33), “os valores de resistências elétricas e reatâncias indutivas indicados nas tabelas a seguir destinam-se a cálculos de circuitos elétricos e representam as impedâncias de sequência positiva ou negativa do cabo: $Z = R_{ca} + jX_L$ ” e são apresentados na próxima imagem.

Foi considerado, inicialmente, o cabo multipolar da fabricante Prysmian, linha GSette, de área de seção igual a 2,50 mm², cujo valor da resistência elétrica à 20 °C é $R_{CA\ 20} = 10,20\ \Omega/km$ e a reatância indutiva é $X_L = 0,16\ \Omega/km$.

Figura 6 – Resistências elétricas e reatâncias indutivas – Prysmian GSette Easy e Afumex Flex

Tabela 32 - Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - GSette Easy (cobre) e Afumex Flex (cobre)

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E REATÂNCIAS INDUTIVAS

Condutor de Cobre

GSette Easy e Afumex Flex

Frequência: 60 Hz • Rca: Resistência elétrica máxima do condutor em corrente alternada na temperatura de operação • X_L: Reatância Indutiva

Seção nominal												
					s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	Rca	X _L	Rca	X _L	Rca	X _L	Rca	X _L	Rca	X _L	Rca	X _L
(mm ²)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)
1,5	17,00	0,15	17,00	0,12	17,00	0,21	17,00	0,40	17,00	0,44	17,00	0,17
2,5	10,18	0,14	10,18	0,11	10,18	0,20	10,20	0,39	10,20	0,42	10,20	0,16
4	6,31	0,13	6,31	0,10	6,31	0,19	6,31	0,37	6,31	0,40	6,31	0,15
6	4,21	0,12	4,21	0,10	4,21	0,18	4,21	0,35	4,21	0,39	4,21	0,14
10	2,44	0,12	2,44	0,10	2,44	0,17	2,44	0,34	2,44	0,37	2,44	0,14
16	1,54	0,11	1,54	0,09	1,54	0,16	1,54	0,32	1,54	0,35	1,54	0,13
25	1,00	0,11	1,00	0,09	1,00	0,16	1,00	0,30	1,00	0,34	1,00	0,13
35	0,71	0,11	0,71	0,09	0,71	0,16	0,71	0,29	0,71	0,32	0,71	0,12
50	0,49	0,10	0,49	0,09	0,49	0,16	0,49	0,28	0,49	0,31	0,49	0,12
70	0,35	0,10	0,35	0,09	0,35	0,15	0,35	0,27	0,35	0,30	0,35	0,12
95	0,26	0,10	0,26	0,08	0,26	0,15	0,26	0,25	0,26	0,29	0,26	0,12
120	0,21	0,10	0,21	0,08	0,21	0,15	0,21	0,25	0,21	0,28	0,21	0,11
150	0,17	0,10	0,17	0,08	0,17	0,15	0,17	0,24	0,17	0,27	0,17	0,11
185	0,14	0,10	0,14	0,09	0,14	0,15	0,14	0,23	0,14	0,26	0,14	0,11
240	0,11	0,09	0,11	0,08	0,10	0,15	0,10	0,22	0,10	0,25	0,11	0,11
300	0,09	0,09	-	-	0,08	0,15	0,08	0,21	0,08	0,24	0,09	0,11
400	0,07	0,09	-	-	0,06	0,14	0,06	0,20	0,06	0,24	0,07	0,11
500	0,06	0,09	-	-	0,05	0,14	0,05	0,19	0,05	0,22	0,06	0,11

Fonte: Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A (2022, p. 37)

A NBR NM-280 (2002, p. 7) estabelece que é necessário fazer a correção da resistência elétrica do cabo para temperaturas diferentes de 20 °C, conforme a fórmula a seguir:

$$R_{20} = R_t \times k_t \times \frac{1000}{L}$$

Onde:

- R_{20} : Resistência a 20°C (Ω/km);
- R_t : Resistência elétrica medida de L metros de cabo ou cordão flexível a t °C (Ω);
- k_t : Fator de correção de temperatura para a resistência elétrica, à temperatura de t °C;
- L : Comprimento do cabo ou cordão flexível (km);
- t : Temperatura do condutor, no momento da medição (°C).

O k_t , para condutores de cobre, é dado pela seguinte fórmula, de acordo com a NBR NM-280:

$$k_{t\text{ cu}} = \frac{254,5}{234,5 + t}$$

Para a temperatura de 80 °C se faz necessário a correção da resistência elétrica do cabo. A correção é calculada a seguir, para 1 km ($L = 1000$ m), de forma a manter a resistência elétrica por km:

$$R_{20} = R_t \times \frac{254,5}{234,5 + t} \times \frac{1000}{L}$$

Substituindo os valores e realizando o cálculo:

$$10,20 = R_{t\ 80} \times \frac{254,5}{234,5 + 80} \times \frac{1000}{1000}$$

Isolando o termo, temos que:

$$R_{t\ 80} = 12,6047\ \Omega/km$$

No cálculo da queda de tensão percentual, realizando a troca dos termos, temos que:

$$\Delta V_{\%} = \frac{\sqrt{3} \times (I_{projeto} \times \frac{I_p}{I_N}) \times (R_{t\ 80} \times \cos \varphi_{partida} + X \times \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_{partida}}) \times L}{V} \times 100$$

Substituindo os valores, temos que:

$$\Delta V_{\%} = \frac{\sqrt{3} \times (9,42 \times 8,0) \times (12,6047 \times 0,3 + 0,16 \times \sqrt{1 - 0,3^2}) \times 0,05}{380} \times 100$$

Obtemos o resultado:

$$\Delta V_{\%} = 6,7566\ \%$$

Como observado, a queda de tensão obtida foi menor que os 10% máximos estipulados pela NBR 5410.

Logo, a seção mínima para este método utilizando a mencionada marca e modelo do cabo é:


$$S_c = 2,50\ mm^2$$

2.2. Setor do forno

O dimensionamento dos cabos elétricos de um dos motores utilizados no forno é feito através dos métodos mostrados a seguir. O método a ser escolhido é aquele método que resulta em um cabo de maior seção.

Para um dos motores usados no forno, tem-se as seguintes especificações retiradas no site do fabricante do motor:

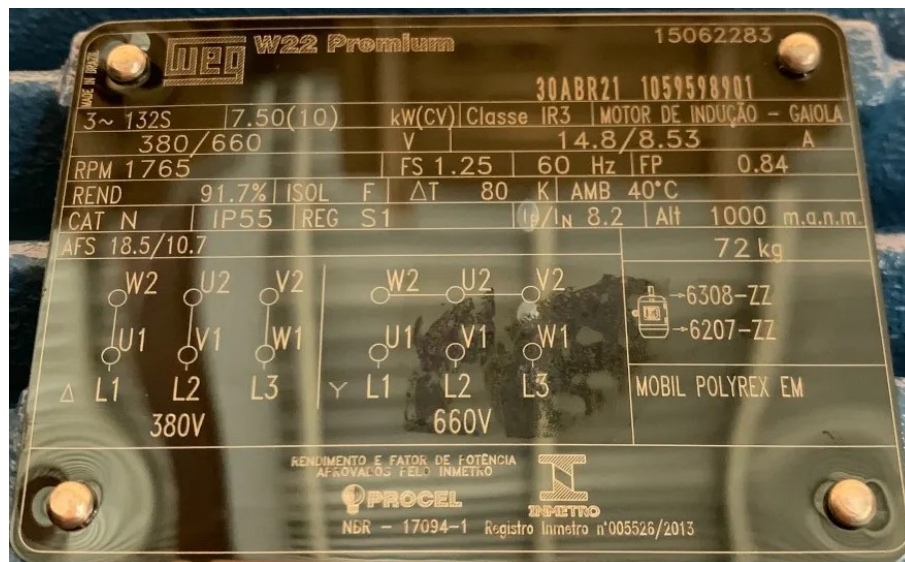Figura 7 – Dados técnicos – Motor 60 CV do forno – Motor WEG W22 Premium 10 CV



Fonte: Sucatas Indaial Ltda (2025)

Resumindo as informações técnicas da carga (motor) e da instalação, tem-se que:

Tabela 3 – Dados técnicos da carga e da instalação – Motor do forno – Motor WEG W22 50 CV

Dados técnicos – Motor	
Marca/Modelo	WEG W22 Premium
Potência (kW)	7,5
Potência (HP-CV)	10
Tensão (V)	380
Corrente nominal – I_N (A)	14,8
Fator de potência – FP	0,84
Fator de serviço – FS	1,25

Relação da corrente de partida pela corrente nominal (I_P/I_N)	8,2
Corrente no FS – I_{FS} (A)	$1,25 \times 14,8 = 18,5$
Dados da instalação	
Distância do CCM até o motor (m)	50
Tipo de linha elétrica	Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada, horizontal ou vertical

Fonte: Autoria própria (2025)

2.2.1. Cabos isolados em PVC

Segue o dimensionamento do circuito elétrico para cabos elétricos isolados em PVC:

2.2.1.1. Método da seção mínima – Cabos isolados em PVC

O circuito em questão é do tipo instalação fixa em geral, com condutores e cabos de cobre e isolados, para um circuito de força. Dessa forma, de acordo com a Tabela 47 da ABNT NBR 5410, mostrada na monografia deste trabalho, a seção mínima do condutor deve ser de 2,5 mm².

$$S_{FornoSeçãoMínimaEPR/XLPE} = 2,5 \text{ mm}^2$$

2.2.1.2. Método da capacidade de condução da corrente – Cabos isolados em PVC

Nesta seção será realizado o dimensionamento dos cabos isolados em PVC pelo método da capacidade de condução de corrente. Para este método é considerado alguns parâmetros como o fator de correção de temperatura ambiente (F_{CT}) e o fator de agrupamento de cabos (F_{AC}) – que não será levado em conta nesse caso fictício, pois será considerado que não haverá agrupamento de cabos de diferentes circuitos, ou seja, as eletrocalhas serão exclusivas para o circuito em questão.

I) Fator de correção da temperatura ambiente (F_{CT})

Conforme visto anteriormente, a temperatura ambiente afeta a capacidade de condução de corrente dos cabos elétricos.

A NBR 5410, em sua Tabela 40, traz uma tabela em que são mostrados os fatores de correção de capacidade de condução de corrente dos cabos que devem ser aplicados para quando a temperatura ambiente for diferente de 30 °C ou quando a temperatura do solo for diferente de 20 °C (para linhas enterradas).

Com base na temperatura ambiente estimada nesse local, indicadas na monografia deste trabalho, foi adotado o seguinte fator de correção de temperatura ambiente, tendo como base a Tabela 40 da NBR 5410:

- Fator de correção de temperatura ambiente para cabos isolados em PVC:
 $F_{CT\ PVC\ forno} = 0,79$

II) *Dimensionamento pelo método da capacidade de condução da corrente*

A corrente de projeto (I_B) considerada será a corrente no fator de serviço $I_{FS} = 18,50\ A$.

Segundo a Tabela 33 da NBR 5410, esse tipo de linha elétrica corresponde ao método E (para cabo multipolar) ou F (para cabos unipolares). Será considerado o uso do método F, pois os cabos são unipolares.

O motor em questão tem sua alimentação trifásica de 380V realizada por meio de um cabo multipolar com três condutores carregados.

As capacidades de condução de corrente para cada seção nominal de cabo são mostradas na NBR 5410, na Tabela 38 - Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G, mostrada na monografia deste trabalho. De acordo com a tabela, levando em consideração o fator de correção da temperatura ambiente para os cabos isolados em PVC, colocados de maneira justaposta, percebe-se que o cabo de seção $2,5\ mm^2$ suportaria uma corrente de 25 A em uma temperatura ambiente de $30\ ^\circ C$, porém na temperatura de $45\ ^\circ C$ verificada no ambiente, este mesmo cabo suporta uma corrente de apenas 19,75 A, maior que a corrente de projeto.

Dessa forma, através do método da capacidade de condução de corrente, obtém-se que a seção do cabo é de $2,5\ mm^2$.

$$S_{Secadora_{CapCondCorrente\ PVC}} = 2,5\ mm^2$$

2.2.1.3. *Método da queda de tensão em regime permanente – Cabos isolados em PVC*

Segundo a fórmulas apresentadas na monografia, tem-se que:

$$S_c = \frac{100 \times \sqrt{3} \times \rho \times \sum (L_c \times I_c)}{\Delta V_c \times V_{ff}}$$

Substituindo os valores:

$$S_C = \frac{100 \times \sqrt{3} \times \frac{1}{56} \times \Sigma(50 \times 18,50)}{4 \times 380}$$

O valor da seção mínima encontrado foi: $S_C = 1,8822 \text{ mm}^2$.

Considerando o cabo com área de seção nominal ligeiramente superior:

$$S_C = 2,5 \text{ mm}^2$$

2.2.1.4. Método da queda de tensão na partida do motor – Cabos isolados em PVC

Segundo a fórmula apresentada para este método na monografia principal, mostrada a seguir:

$$\Delta V_{\%} = \frac{\sqrt{3} \times I_{partida} \times (R \times \cos \varphi_{partida} + X \times \sin \varphi_{partida}) \times L}{V} \times 100$$

Onde:

- $\Delta V_{\%}$: Queda de tensão percentual (% V);
- $I_{partida}$: Corrente de partida (A), dada por: $I_{partida} = I_{projeto} \times k$, em que $k = I_P/I_N$
- R : Resistência elétrica do cabo (Ω/km);
- $\cos \varphi_{partida}$: Fator de potência na partida do motor, também chamado de fator de potência com rotor bloqueado;
- $\sin \varphi_{partida} = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_{partida}}$;
- L : Comprimento da linha (km);
- V : Tensão de linha (V).

A NBR 5410 (2004, p. 155) diz que “para cálculo da queda de tensão, o fator de potência do motor com rotor bloqueado pode ser considerado igual a 0,3”.

Segundo a Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A (2025, p. 33), “os valores de resistências elétricas e reatâncias indutivas indicados nas tabelas a seguir destinam-se a cálculos de circuitos elétricos e representam as impedâncias de sequência positiva ou negativa do cabo: $Z = R_{ca} + jX_L$ ” e são apresentados na próxima imagem.

Foi considerado, inicialmente, o cabo unipolar da fabricante Prysmian, linha Sintenax Flex, de área de seção igual a $2,5 \text{ mm}^2$, cujo valor da resistência elétrica à 20°C é $R_{CA\ 20} = 9,55 \Omega/\text{km}$ e a reatância indutiva é $X_L = 0,17 \Omega/\text{km}$.

Figura 8 – Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - Sintenax Flex (cobre)





Tabela 31 - Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - Sintenax Flex (cobre)

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E REATÂNCIAS INDUTIVAS

Condutor de Cobre

Sintenax Flex

Frequência: 60 Hz • Rca: Resistência elétrica máxima do condutor em corrente alternada na temperatura de operação • X_L: Reatância Indutiva

Seção nominal (mm ²)												
					s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	Rca	X _L	Rca	X _L	Rca	X _L	Rca	X _L	Rca	X _L	Rca	X _L
	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)
1,5	15,90	0,16	15,90	0,13	15,90	0,21	15,90	0,41	15,90	0,44	15,90	0,10
2,5	9,55	0,15	9,55	0,12	9,55	0,20	9,55	0,39	9,55	0,42	9,55	0,17
4	5,92	0,15	5,92	0,12	5,92	0,20	5,92	0,37	5,92	0,40	5,92	0,16
6	3,95	0,13	3,95	0,11	3,95	0,19	3,95	0,36	3,95	0,39	3,95	0,15
10	2,29	0,12	2,29	0,10	2,29	0,18	2,29	0,34	2,29	0,37	2,29	0,14
16	1,45	0,11	1,45	0,09	1,45	0,16	1,45	0,31	1,45	0,34	1,45	0,13
25	0,93	0,11	0,93	0,10	0,93	0,17	0,93	0,30	0,93	0,33	0,93	0,13
35	0,66	0,10	0,66	0,09	0,66	0,16	0,66	0,20	0,66	0,31	0,66	0,12
50	0,46	0,10	0,46	0,09	0,46	0,16	0,46	0,27	0,46	0,30	0,46	0,12
70	0,33	0,10	0,33	0,09	0,33	0,15	0,33	0,26	0,33	0,29	0,33	0,12
95	0,25	0,10	0,25	0,09	0,25	0,15	0,25	0,25	0,25	0,28	0,25	0,12
120	0,19	0,10	0,19	0,09	0,19	0,15	0,19	0,24	0,19	0,27	0,20	0,11
150	0,16	0,10	0,16	0,09	0,16	0,15	0,16	0,23	0,16	0,26	0,16	0,11
185	0,13	0,10	0,13	0,09	0,13	0,15	0,13	0,22	0,13	0,25	0,13	0,11
240	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,15	0,10	0,21	0,10	0,24	0,10	0,11
300	0,08	0,09	-	-	0,08	0,15	0,08	0,20	0,08	0,23	0,08	0,11
400	0,06	0,09	-	-	0,06	0,15	0,06	0,19	0,06	0,22	0,06	0,11
500	0,05	0,09	-	-	0,05	0,14	0,05	0,18	0,05	0,22	0,05	0,11

Fonte: Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A (2022, p. 36)

A NBR NM-280 (2002, p. 7) estabelece que é necessário fazer a correção da resistência elétrica do cabo para temperaturas diferentes de 20 °C, conforme a fórmula a seguir:

$$R_{20} = R_t \times k_t \times \frac{1000}{L}$$

Onde:

- R_{20} : Resistência a 20°C (Ω/km);
- R_t : Resistência elétrica medida de L metros de cabo ou cordão flexível a t °C (Ω);
- k_t : Fator de correção de temperatura para a resistência elétrica, à temperatura de t °C;
- L : Comprimento do cabo ou cordão flexível (km);
- t : Temperatura do condutor, no momento da medição (°C).

O k_t , para condutores de cobre, é dado pela seguinte fórmula, de acordo com a NBR NM-280:

$$k_{t\text{ cu}} = \frac{254,5}{234,5 + t}$$

Para a temperatura de 45 °C se faz necessário a correção da resistência elétrica do cabo. A correção é calculada a seguir, para 1 km (L = 1000 m), de forma a manter a resistência elétrica por km:

$$R_{20} = R_t \times \frac{254,5}{234,5 + t} \times \frac{1000}{L}$$

Substituindo os valores e realizando o cálculo:

$$9,55 = R_{t\ 45} \times \frac{254,5}{234,5 + 45} \times \frac{1000}{1000}$$

Isolando o termo, temos que:

$$R_{t\ 45} = 10,4901\ \Omega/km$$

No cálculo da queda de tensão percentual, realizando a troca dos termos, temos que:

$$\Delta V_{\%} = \frac{\sqrt{3} \times (I_{projeto} \times \frac{I_p}{I_N}) \times (R_{t\ 45} \times \cos \varphi_{partida} + X \times \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_{partida}}) \times L}{V} \times 100$$

Substituindo os valores, temos que:

$$\Delta V_{\%} = \frac{\sqrt{3} \times (18,50 \times 8,2) \times (10,4901 \times 0,3 + 0,17 \times \sqrt{1 - 0,3^2}) \times 0,05}{380} \times 100$$

Obtemos o resultado:

$$\Delta V_{\%} = 11,4408\ \%$$

Como observado, a queda de tensão obtida foi maior que os 10% máximos estipulados pela NBR 5410.

Logo, será recalculado para a bitola comercial maior superior, ou seja, 4 mm².

Foi considerado, então, o cabo unipolar da fabricante Prysmian, linha Sintenax Flex, de área de seção igual a 4,0 mm², cujo valor da resistência elétrica à 20 °C é $R_{CA\ 20} = 5,92\ \Omega/km$ e a reatância indutiva é $X_L = 0,16\ \Omega/km$.

Então:

$$5,92 = R_{t\ 45} \times \frac{254,5}{234,5 + 45} \times \frac{1000}{1000}$$

Isolando o termo, temos que:

$$R_{t\ 45} = 6,50153\ \Omega/km$$

No cálculo da queda de tensão percentual, realizando a troca dos termos, temos que:

$$\Delta V_{\%} = \frac{\sqrt{3} \times (I_{projeto} \times \frac{I_p}{I_N}) \times (R_{t\ 45} \times \cos \varphi_{partida} + X \times \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_{partida}}) \times L}{V} \times 100$$

Substituindo os valores, temos que:

$$\Delta V_{\%} = \frac{\sqrt{3} \times (18,50 \times 8,2) \times (6,50153 \times 0,3 + 0,16 \times \sqrt{1 - 0,3^2}) \times 0,05}{380} \times 100$$

Obtemos o resultado:

$$\Delta V_{\%} = 7,2661\ \%$$

Como observado, a queda de tensão obtida foi maior que os 10% máximos estipulados pela NBR 5410.

Logo, a seção mínima para este método utilizando a mencionada marca e modelo do cabo é:

$$S_c = 4\ mm^2$$

2.2.2. Cabos isolados em EPR/XLPE

Segue o dimensionamento do circuito elétrico para cabos elétricos isolados em EPR/XLPE:

2.2.2.1. Método da seção mínima – Cabos isolados em EPR/XLPE

O circuito em questão é do tipo instalação fixa em geral, com condutores e cabos de cobre e isolados, para um circuito de força. Dessa forma, de acordo com a Tabela 47 da ABNT NBR 5410, mostrada na monografia deste trabalho, a seção mínima do condutor deve ser de 2,5 mm².

$$S_{FornoSecaoMinimaEPR/XLPE} = 2,5\ mm^2$$

2.2.2.2. Método da capacidade de condução da corrente – Cabos isolados em EPR/XLPE

Nesta seção será realizado o dimensionamento dos cabos isolados em EPR/XLPE pelo método da capacidade de condução de corrente. Para este método é considerado alguns parâmetros

como o fator de correção de temperatura ambiente (F_{CT}) e o fator de agrupamento de cabos (F_{AC}) – que não será levado em conta nesse caso fictício, pois será considerado que não haverá agrupamento de cabos de diferentes circuitos, ou seja, as eletrocalhas serão exclusivas para o circuito em questão.

I) Fator de correção da temperatura ambiente (F_{CT})

Conforme visto anteriormente, a temperatura ambiente afeta a capacidade de condução de corrente dos cabos elétricos.

A NBR 5410, em sua Tabela 40, traz uma tabela em que são mostrados os fatores de correção de capacidade de condução de corrente dos cabos que devem ser aplicados para quando a temperatura ambiente for diferente de 30 °C ou quando a temperatura do solo for diferente de 20 °C (para linhas enterradas).

Com base na temperatura ambiente estimada nesse local, indicadas na monografia deste trabalho, foi adotado o seguinte fator de correção de temperatura ambiente, tendo como base a Tabela 40 da NBR 5410:

- Fator de correção de temperatura ambiente para cabos isolados em EPR ou XLPE:

$$F_{CT \text{ EPR/XLPE } forno} = 0,87$$

II) Dimensionamento pelo método da capacidade de condução da corrente

A corrente de projeto (I_B) considerada será a corrente no fator de serviço $I_{FS} = 18,50 \text{ A}$.

Segundo a Tabela 33 da NBR 5410, esse tipo de linha elétrica corresponde ao método E (para cabo multipolar) ou F (para cabos unipolares). Será considerado o uso do método E, pois os cabos são multipolares.

O motor em questão tem sua alimentação trifásica de 380V realizada por meio de um cabo multipolar com três condutores carregados.

As capacidades de condução de corrente para cada seção nominal de cabo são mostradas na NBR 5410, na Tabela 39 - Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G, mostrada na monografia deste trabalho. De acordo com a tabela, levando em consideração o fator de correção da temperatura ambiente para os cabos isolados em XLPE/EPR, percebe-se que o cabo de seção 1,5 mm² suportaria uma corrente de 23 A em uma temperatura ambiente de 30 °C, porém na temperatura de 45 °C verificada no ambiente, este mesmo cabo suporta uma corrente de apenas 20,01 A, maior que a corrente de projeto.

Dessa forma, através do método da capacidade de condução de corrente, obtém-se que a seção do cabo é de 25 mm².

$$S_{Secadora_{CapCondCorrente_{EPR/XLPE}}} = 1,5 \text{ mm}^2$$

2.2.2.3. Método da queda de tensão em regime permanente – Cabos isolados em EPR/XLPE

Segundo a fórmulas apresentadas na monografia, tem-se que:

$$S_c = \frac{100 \times \sqrt{3} \times \rho \times \sum(L_c \times I_c)}{\Delta V_c \times V_{ff}}$$

Substituindo os valores:

$$S_c = \frac{100 \times \sqrt{3} \times \frac{1}{56} \times \sum(50 \times 18,50)}{4 \times 380}$$

O valor da seção mínima encontrado foi: $S_c = 1,8822 \text{ mm}^2$.

Considerando o cabo com área de seção nominal ligeiramente superior:

$$S_c = 2,5 \text{ mm}^2$$

2.2.2.4. Método da queda de tensão na partida do motor – Cabos isolados em EPR/XLPE

Segundo a fórmula apresentada para este método na monografia principal, mostrada a seguir:

$$\Delta V_{\%} = \frac{\sqrt{3} \times I_{partida} \times (R \times \cos \varphi_{partida} + X \times \sin \varphi_{partida}) \times L}{V} \times 100$$

Onde:

- $\Delta V_{\%}$: Queda de tensão percentual (% V);
- $I_{partida}$: Corrente de partida (A), dada por: $I_{partida} = I_{projeto} \times k$, em que $k = I_p/I_N$
- R : Resistência elétrica do cabo (Ω/km);
- $\cos \varphi_{partida}$: Fator de potência na partida do motor, também chamado de fator de potência com rotor bloqueado;
- $\sin \varphi_{partida} = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_{partida}}$;
- L : Comprimento da linha (km);
- V : Tensão de linha (V).

A NBR 5410 (2004, p. 155) diz que “para cálculo da queda de tensão, o fator de potência do motor com rotor bloqueado pode ser considerado igual a 0,3”.

Segundo a Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A (2022, p. 33), “os valores de resistências elétricas e reatâncias indutivas indicados nas tabelas a seguir destinam-se a cálculos de circuitos

elétricos e representam as impedâncias de sequência positiva ou negativa do cabo: $Z = R_{ca} + jX_L$ e são apresentados na próxima imagem.

Foi considerado, inicialmente, o cabo multipolar da fabricante Prysmian, linha GSette, de área de seção igual a $2,50 \text{ mm}^2$, cujo valor da resistência elétrica à 20°C é $R_{CA\ 20} = 6,31 \Omega/\text{km}$ e a reatância indutiva é $X_L = 0,15 \Omega/\text{km}$.

Figura 9 – Resistências elétricas e reatâncias indutivas – Prysmian GSette Easy e Afumex Flex





Tabela 32 - Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - GSette Easy (cobre) e Afumex Flex (cobre)

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E REATÂNCIAS INDUTIVAS

Condutor de Cobre

GSette Easy e Afumex Flex

Frequência: 60 Hz • R_{ca} : Resistência elétrica máxima do condutor em corrente alternada na temperatura de operação • X_L : Reatância Indutiva

Seção nominal (mm ²)												
	R_{ca}		X_L		$s = 2.D$		$s = 13 \text{ cm}$		$s = 20 \text{ cm}$		R_{ca}	
	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)
1,5	17,00	0,15	17,00	0,12	17,00	0,21	17,00	0,40	17,00	0,44	17,00	0,17
2,5	10,18	0,14	10,18	0,11	10,18	0,20	10,20	0,39	10,20	0,42	10,20	0,16
4	6,31	0,13	6,31	0,10	6,31	0,19	6,31	0,37	6,31	0,40	6,31	0,15
6	4,21	0,12	4,21	0,10	4,21	0,18	4,21	0,35	4,21	0,39	4,21	0,14
10	2,44	0,12	2,44	0,10	2,44	0,17	2,44	0,34	2,44	0,37	2,44	0,14
16	1,54	0,11	1,54	0,09	1,54	0,16	1,54	0,32	1,54	0,35	1,54	0,13
25	1,00	0,11	1,00	0,09	1,00	0,16	1,00	0,30	1,00	0,34	1,00	0,13
35	0,71	0,11	0,71	0,09	0,71	0,16	0,71	0,29	0,71	0,32	0,71	0,12
50	0,49	0,10	0,49	0,09	0,49	0,16	0,49	0,28	0,49	0,31	0,49	0,12
70	0,35	0,10	0,35	0,09	0,35	0,15	0,35	0,27	0,35	0,30	0,35	0,12
95	0,26	0,10	0,26	0,08	0,26	0,15	0,26	0,25	0,26	0,29	0,26	0,12
120	0,21	0,10	0,21	0,08	0,21	0,15	0,21	0,25	0,21	0,28	0,21	0,11
150	0,17	0,10	0,17	0,08	0,17	0,15	0,17	0,24	0,17	0,27	0,17	0,11
185	0,14	0,10	0,14	0,09	0,14	0,15	0,14	0,23	0,14	0,26	0,14	0,11
240	0,11	0,09	0,11	0,08	0,10	0,15	0,10	0,22	0,10	0,25	0,11	0,11
300	0,09	0,09	-	-	0,08	0,15	0,08	0,21	0,08	0,24	0,09	0,11
400	0,07	0,09	-	-	0,06	0,14	0,06	0,20	0,06	0,24	0,07	0,11
500	0,06	0,09	-	-	0,05	0,14	0,05	0,19	0,05	0,22	0,06	0,11

Fonte: Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A (2022, p. 37)

A NBR NM-280 (2002, p. 7) estabelece que é necessário fazer a correção da resistência elétrica do cabo para temperaturas diferentes de 20°C , conforme a fórmula a seguir:

$$R_{20} = R_t \times k_t \times \frac{1000}{L}$$

Onde:

- R_{20} : Resistência a 20°C (Ω/km);
- R_t : Resistência elétrica medida de L metros de cabo ou cordão flexível a $t^\circ\text{C}$ (Ω);
- k_t : Fator de correção de temperatura para a resistência elétrica, à temperatura de $t^\circ\text{C}$;

- L : Comprimento do cabo ou cordão flexível (km);
- t : Temperatura do condutor, no momento da medição ($^{\circ}\text{C}$).

O k_t , para condutores de cobre, é dado pela seguinte fórmula, de acordo com a NBR NM-280:

$$k_{t\text{ cu}} = \frac{254,5}{234,5 + t}$$

Para a temperatura de 45°C se faz necessário a correção da resistência elétrica do cabo. A correção é calculada a seguir, para 1 km ($L = 1000$ m), de forma a manter a resistência elétrica por km:

$$R_{20} = R_t \times \frac{254,5}{234,5 + t} \times \frac{1000}{L}$$

Substituindo os valores e realizando o cálculo:

$$6,31 = R_{t\ 45} \times \frac{254,5}{234,5 + 45} \times \frac{1000}{1000}$$

Isolando o termo, temos que:

$$R_{t\ 45} = 6,92984\ \Omega/\text{km}$$

No cálculo da queda de tensão percentual, realizando a troca dos termos, temos que:

$$\Delta V_{\%} = \frac{\sqrt{3} \times (I_{projeto} \times \frac{I_p}{I_N}) \times (R_{t\ 45} \times \cos \varphi_{partida} + X \times \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_{partida}}) \times L}{V} \times 100$$

Substituindo os valores, temos que:

$$\Delta V_{\%} = \frac{\sqrt{3} \times (18,50 \times 8,2) \times (6,92984 \times 0,3 + 0,16 \times \sqrt{1 - 0,3^2}) \times 0,05}{380} \times 100$$

Obtemos o resultado:

$$\Delta V_{\%} = 7,71517\ \%$$

Como observado, a queda de tensão obtida foi menor que os 10% máximos estipulados pela NBR 5410.

Logo, a seção mínima para este método utilizando a mencionada marca e modelo do cabo é:

$$S_c = 4\ \text{mm}^2$$

2.3. Resumo – Dimensionamento de cabos

Segue a tabela onde está o resumo do dimensionamento de cabos elétricos dos motores em cada setor estudado. para cada tipo de isolamento de cabo usada e para cada método de cálculo realizado:

Tabela 4 – Dimensionamento de cabos por setor, tipo de isolamento e métodos de cálculo

Setor	Método de cálculo	Dimensionamento pelo tipo de isolamento	
		PVC	EPR / XLPE
Secadora	Seção mínima	2,5 mm ²	2,5 mm ²
	Cap. cond. corrente	Não aplicável	2,5 mm ²
	Queda V regime perm.	Não aplicável	1,5 mm ²
	Queda V partida motor	Não aplicável	2,5 mm ²
Forno	Seção mínima	2,5 mm ²	2,5 mm ²
	Cap. cond. corrente	2,5 mm ²	1,5 mm ²
	Queda V regime perm.	2,5 mm ²	2,5 mm ²
	Queda V partida motor	4,0 mm ²	4,0 mm ²

Fonte: Autoria própria (2026)

Considerando a maior área de seção dentre os métodos de cálculo para cada um dos setores e tipo de isolamento tem-se que:

Tabela 5 – Resumo do dimensionamento de cabos por setor e tipo de isolamento

Setor	Dimensionamento pelo tipo de isolamento	
	PVC	EPR / XLPE
Secadora	Não aplicável	2,5 mm ²
Forno	4,0 mm ²	4,0 mm ²

Fonte: Autoria própria (2026)

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5410**: Instalações elétricas de baixa tensão. 2 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 273 p. Disponível em: <https://www.normas.com.br/>. Acesso em: 6 fev. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR NM-280**: Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD). 1 ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 31 p. Disponível em: <https://pdfcoffee.com/qdownload/nbr-nm-280-pdf-free.html>. Acesso em: 07 set. 2025.

MAMEDE FILHO, João. **Instalações elétricas industriais**: De acordo com a Norma Brasileira NBR 5419:2015. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 1292 p. Disponível em: <https://pdfcoffee.com/instalacoes-eletricas-industriais-9-ed-mamede-pdf-free.html>. Acesso em: 10 mar. 2025.

PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A (Sorocaba / SP). **Guia de dimensionamento de cabos para baixa tensão**: De acordo com a NBR 5410. Sorocaba / SP: Prysmian Group, 2022. Versão 9/2020. Disponível em: https://br.prysmian.com/sites/default/files/atoms/files/Guia_de_Dimensionamento-Baixa_Tensao_Rev10.pdf. Acesso em: 6 set. 2025.

SCHNEIDER ELECTRIC (França). **Calculation of voltage drop in steady load conditions**. França: Schneider Electric, 22 jun. 2022. Electrical Installation Wiki. Disponível em: https://www.electrical-installation.org/enwiki/Calculation_of_voltage_drop_in_steady_load_conditions. Acesso em: 14 set. 2025.

SUCATAS INDAIAL LTDA (Indaial / SC). **Motor Elétrico Trifásico 5CV (3,7kW) 1725RPM 220/380V Carcaça 100L IP55 WEG W22 IR2**. 2025. Disponível em: <https://www.sucatasindaial.com.br/motores-e-bombas/motor-weg-5cv-4-polos-220380-1740-rpm>. Acesso em: 11 out. 2025.

SUCATAS INDAIAL LTDA (Indaial / SC). **Motor Elétrico Trifásico 10CV 1765RPM 380/660V Carcaça 132S IP55 WEG W22 Premium IR3**. Indaial / SC, 2025. Disponível em: <https://www.sucatasindaial.com.br/motores-e-bombas/motor-weg-10cv-4-polos-380660v-1765-rpm>. Acesso em: 03 nov. 2025.