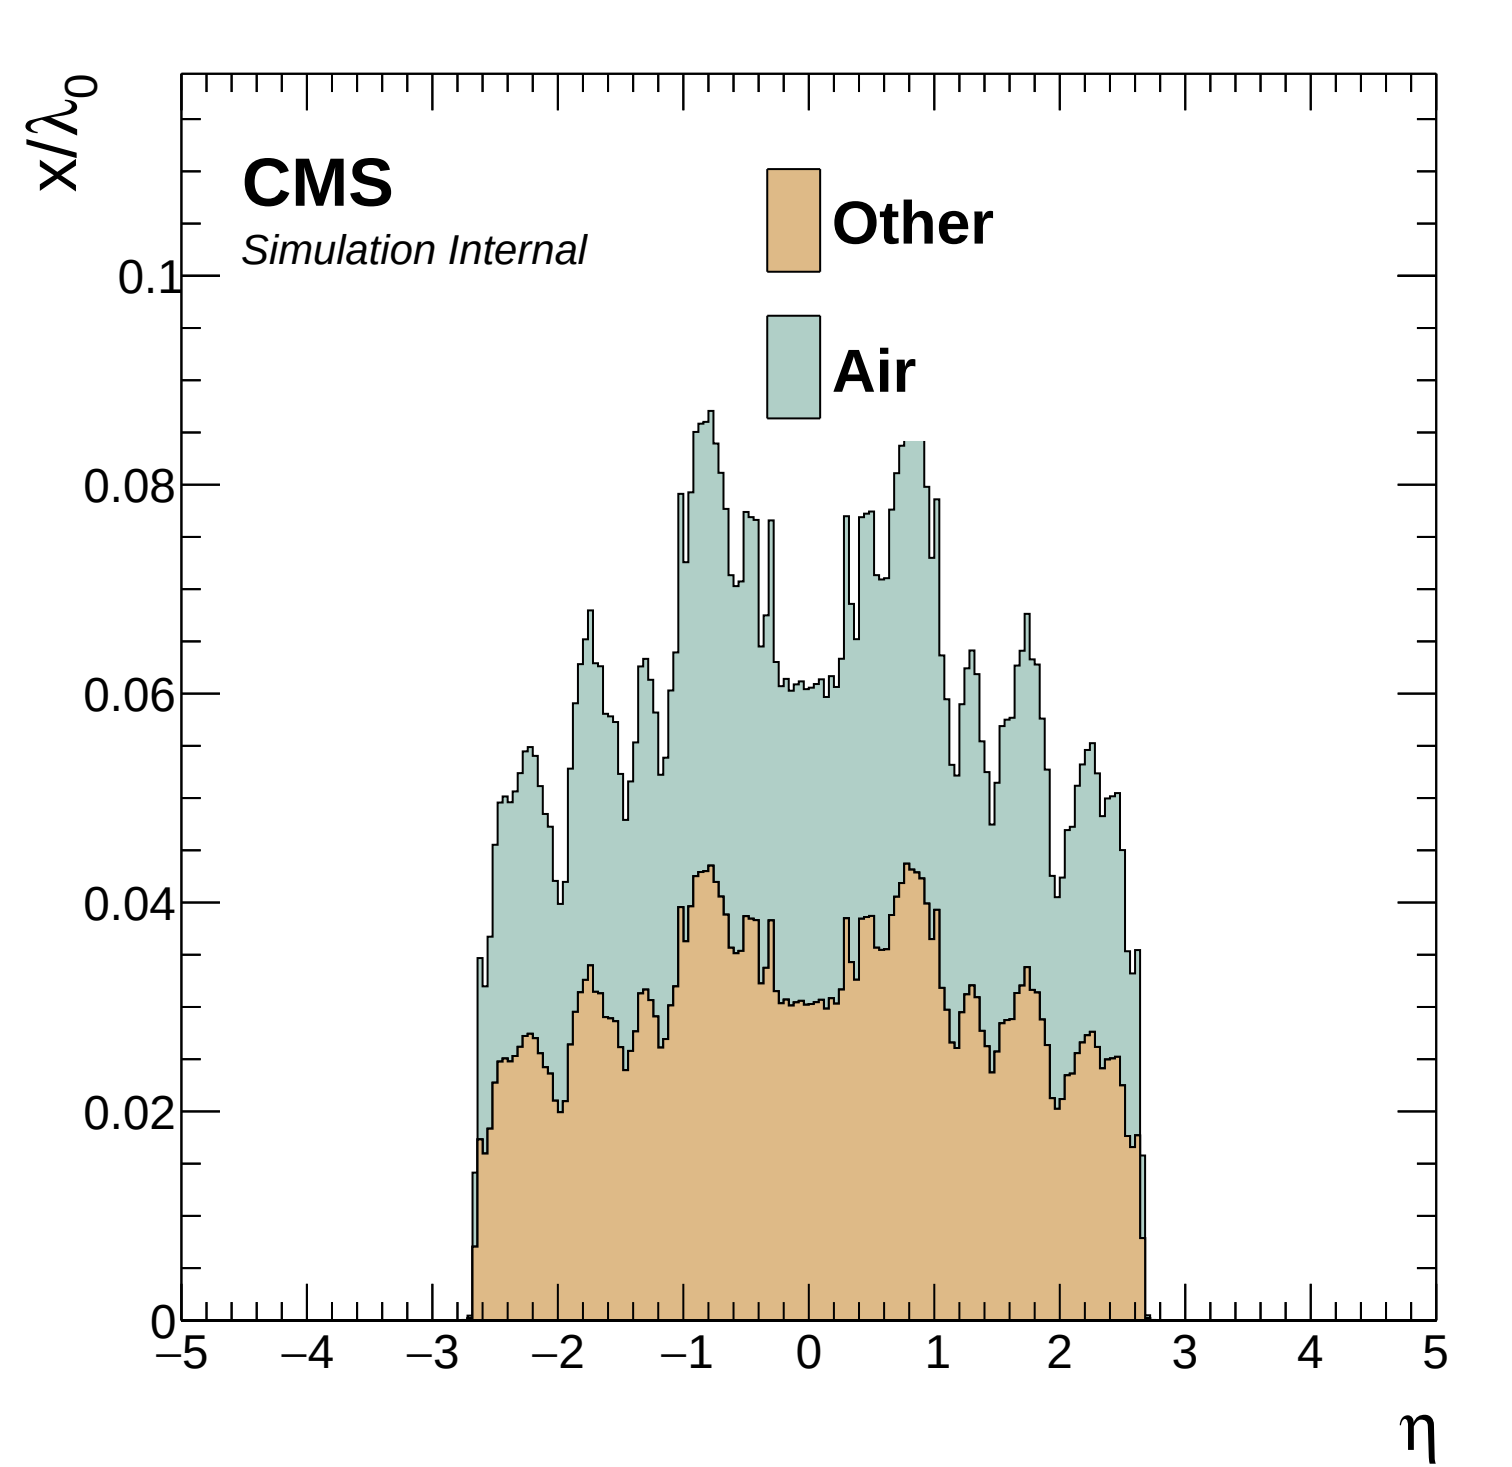
CMS
Simulation Internal
Other
Air
x/λ_0
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
–5
–4
–3
–2
–1
0
1
2
3
4
5
η