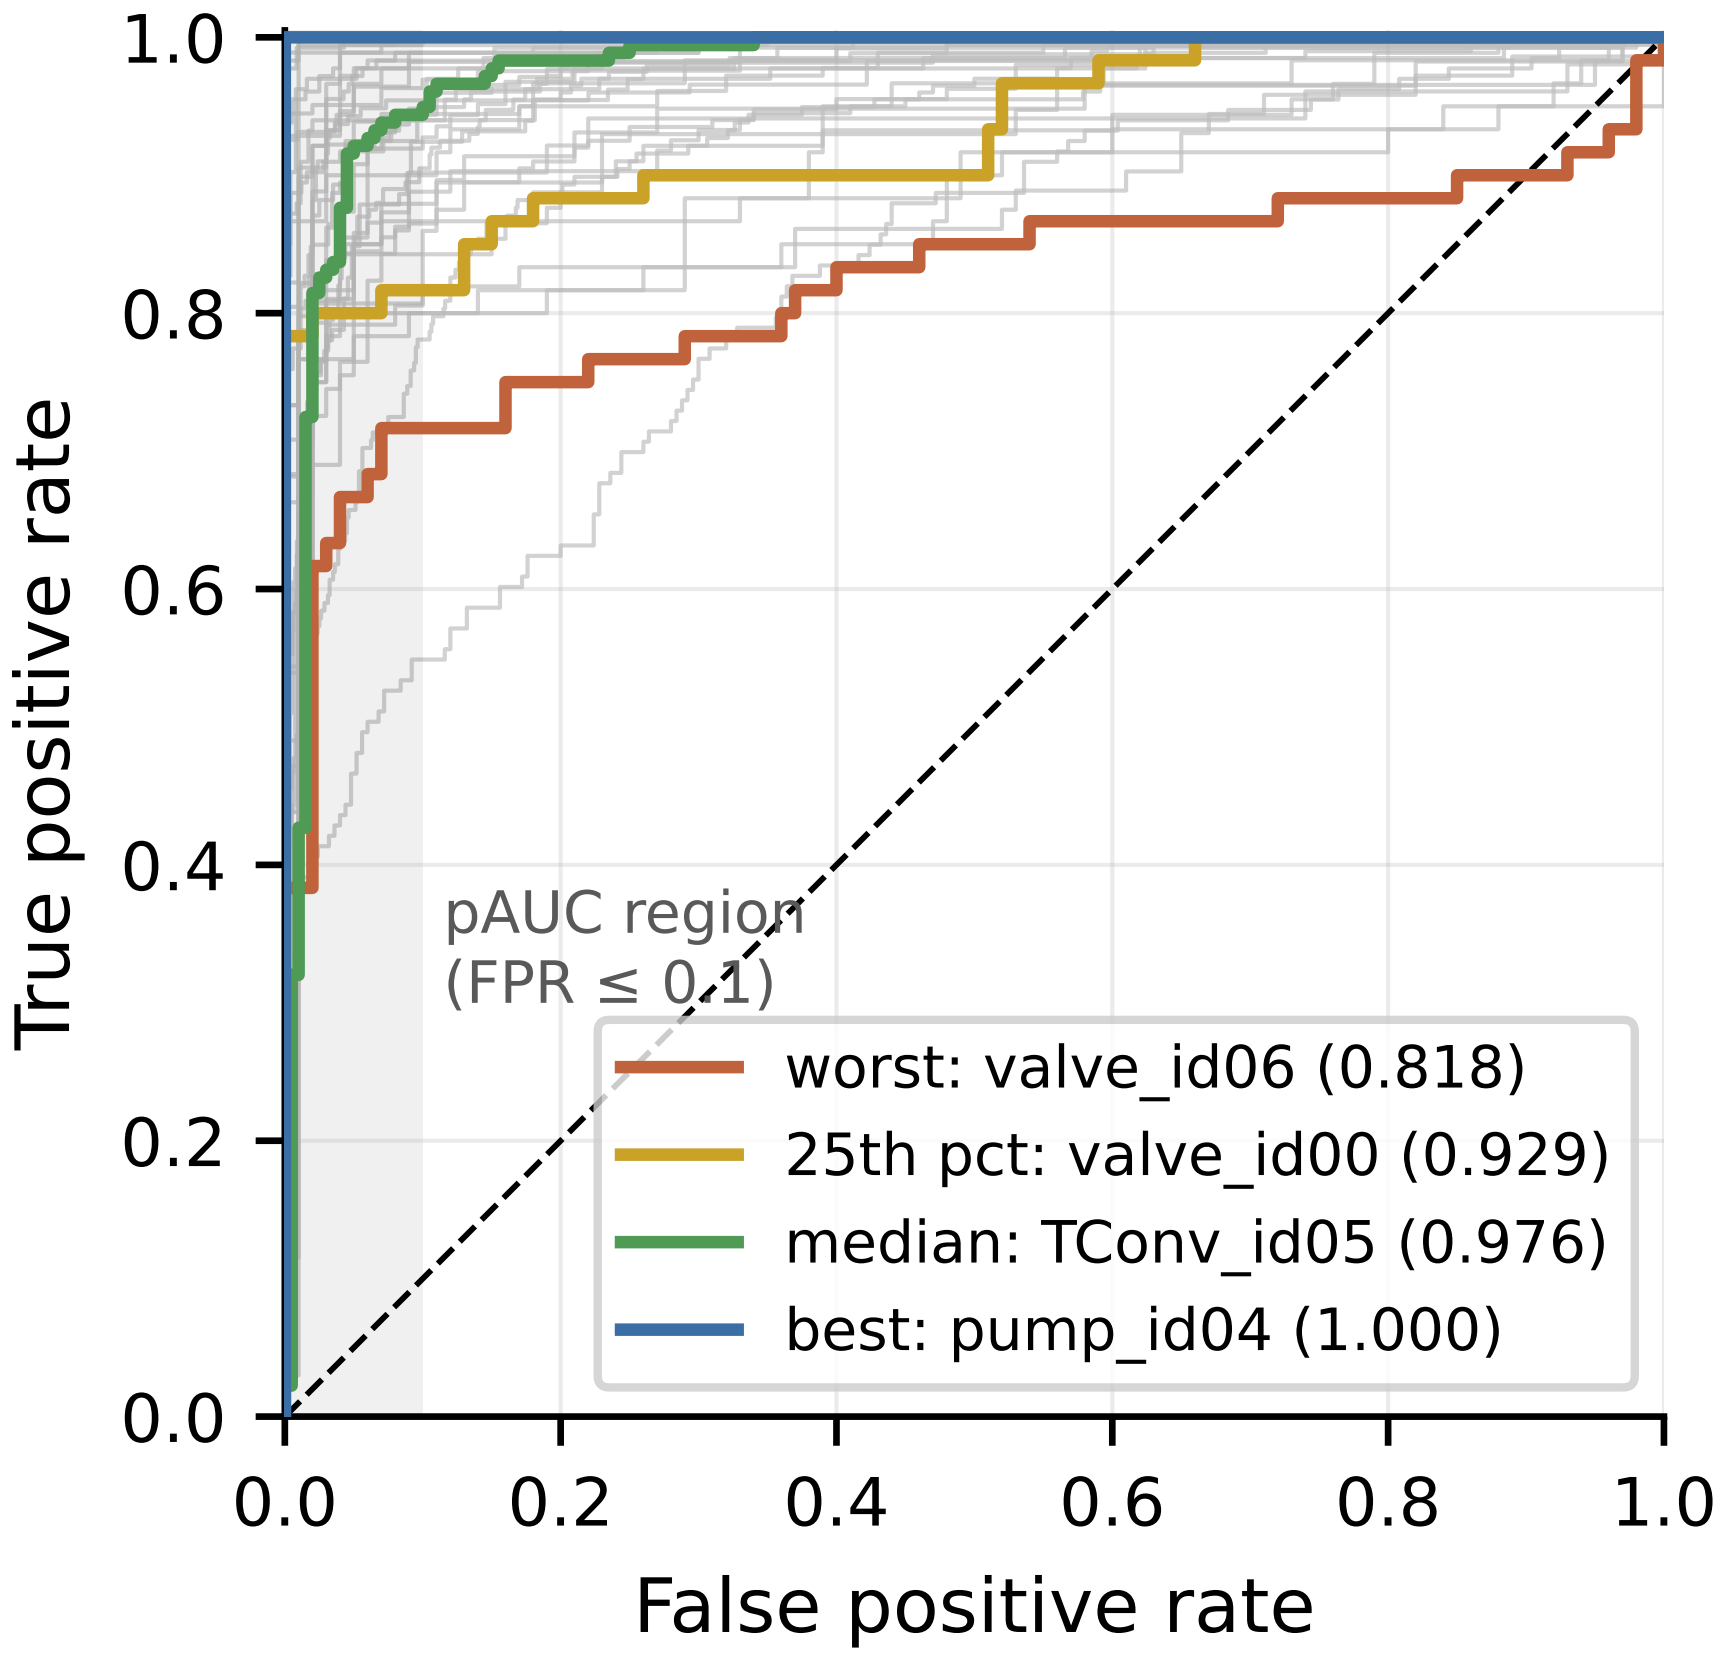
True positive rate
False positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
pAUC region
(FPR ≤ 0.1)
worst: valve_id06 (0.818)
25th pct: valve_id00 (0.929)
median: TConv_id05 (0.976)
best: pump_id04 (1.000)