Solarmodule

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

Leistung pro Stück: Wp

Gesamtleistung: kWp

Stromspeicher - ☐ AC | ☐ DC

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

Speichermodule

Gesamtleistung: kWh

WR des Speichers

Hersteller:

TYP:

Leistung in kW/WR:

Anzahl:

☐ L1 ☐ L2 ☐ L3

☐ WS ☐ DS

Wechselrichter1

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Wechselrichter2

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Wechselrichter3

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☒ L1 kVA

☒ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Vorsicherung:

HAK:

Zähler:

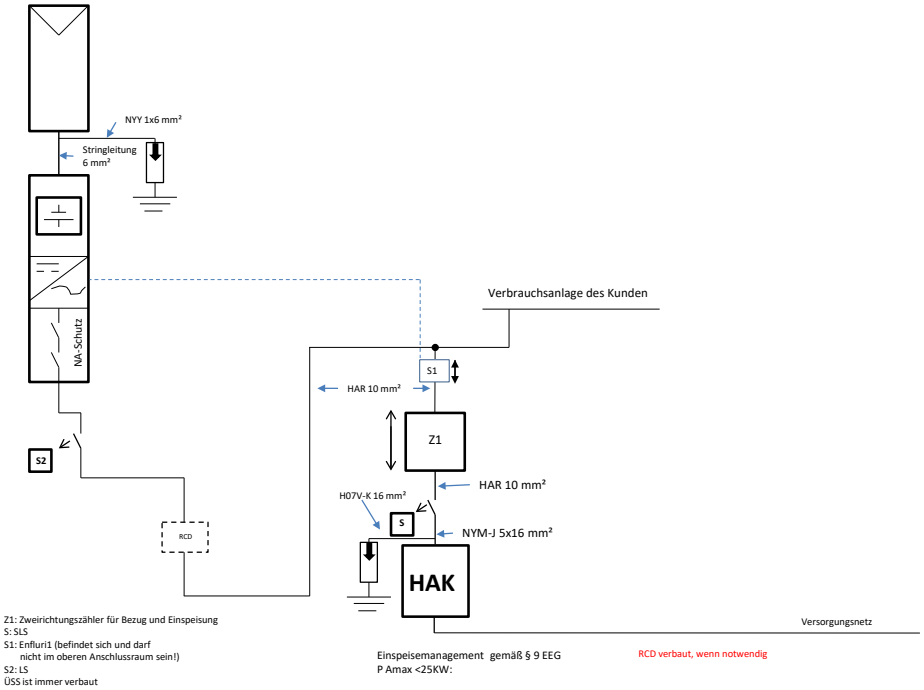

Z1: Zweirichtungszähler für Bezug und Einspeisung
S: SLS
S1: Enfluri1 (befindet sich und darf nicht im oberen Anschlussraum sein!)
S2: LS
ÜSS ist immer verbaut

Einspeisemanagement gemäß § 9 EEG
P Amax <25KW:

RCD verbaut, wenn notwendig

Anlagenbetreiber:

Anlagenstandort:

Gemarkung, Flur, Flurstück:

Z1:

Solarmodule

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

Leistung pro Stück: Wp

Gesamtleistung: kWp

Stromspeicher - ☐ AC | ☐ DC

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

Speichermodule

Gesamtleistung: kWh

WR des Speichers

Hersteller:

TYP:

Leistung in kW/WR:

Anzahl:

☐ L1 ☐ L2 ☐ L3

☐ WS ☐ DS

Wechselrichter1

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Wechselrichter2

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Wechselrichter3

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Vorsicherung:

HAK:

Zähler:

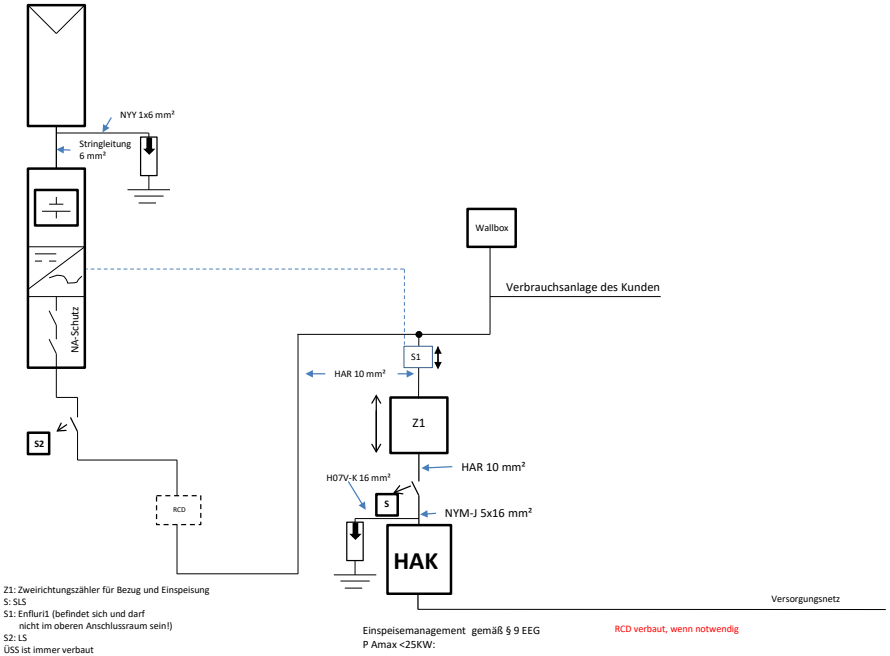

Anlagenbetreiber:

Anlagenstandort:

Gemarkung, Flur, Flurstück:

Z1:

Solarmodule

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

Leistung pro Stück: Wp

Gesamtleistung: kWp

Stromspeicher - ☐ AC | ☐ DC

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

Speichermodule

Gesamtleistung: kWh

WR des Speichers

Hersteller:

TYP:

Leistung in kW/WR:

Anzahl:

☐ L1 ☐ L2 ☐ L3

☐ WS ☐ DS

Wechselrichter1

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Wechselrichter2

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Wechselrichter3

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Vorsicherung:

HAK:

Zähler:

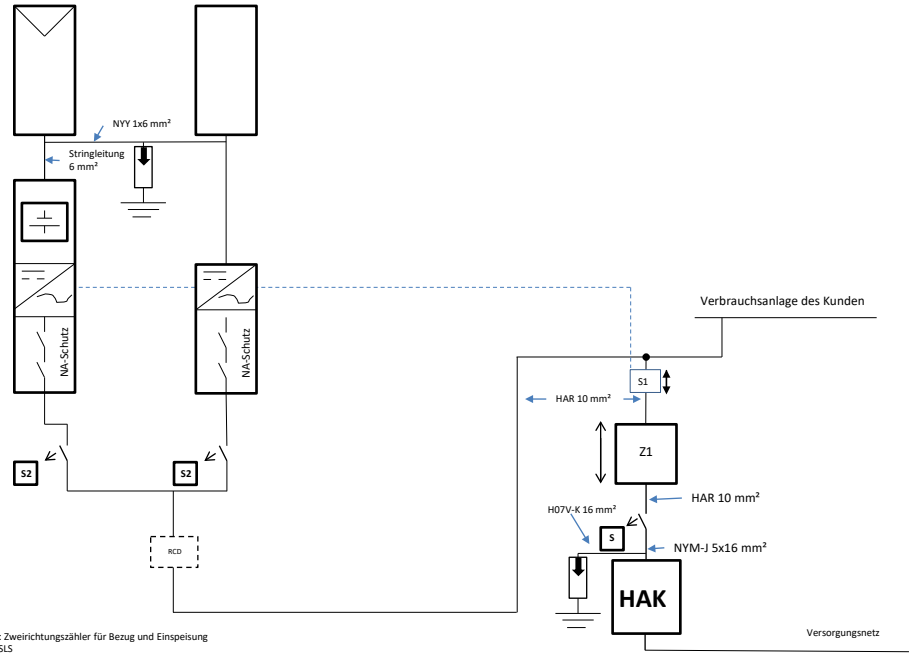

Z1: Zweirichtungszähler für Bezug und Einspeisung
S: SLS
S1: Enfluri1 (befindet sich und darf nicht im oberen Anschlussraum sein!)
S2: LS
ÜSS ist immer verbaut

Einspeisemanagement gemäß § 9 EEG
P Amax <25KW:

RCD verbaut, wenn notwendig

Anlagenbetreiber:

Anlagenstandort:

Gemarkung, Flur, Flurstück:

Z1:

Solarmodule

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

Leistung pro Stück: Wp

Gesamtleistung: kWp

Vorsicherung:

HAK:

Zähler:

Stromspeicher - ☐ AC | ☐ DC

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

Speichermodule

Gesamtleistung: kWh

WR des Speichers

Hersteller:

TYP:

Leistung in kW/WR:

Anzahl:

☐ L1 ☐ L2 ☐ L3

☐ WS ☐ DS

Wechselrichter1

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Wechselrichter2

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Wechselrichter3

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

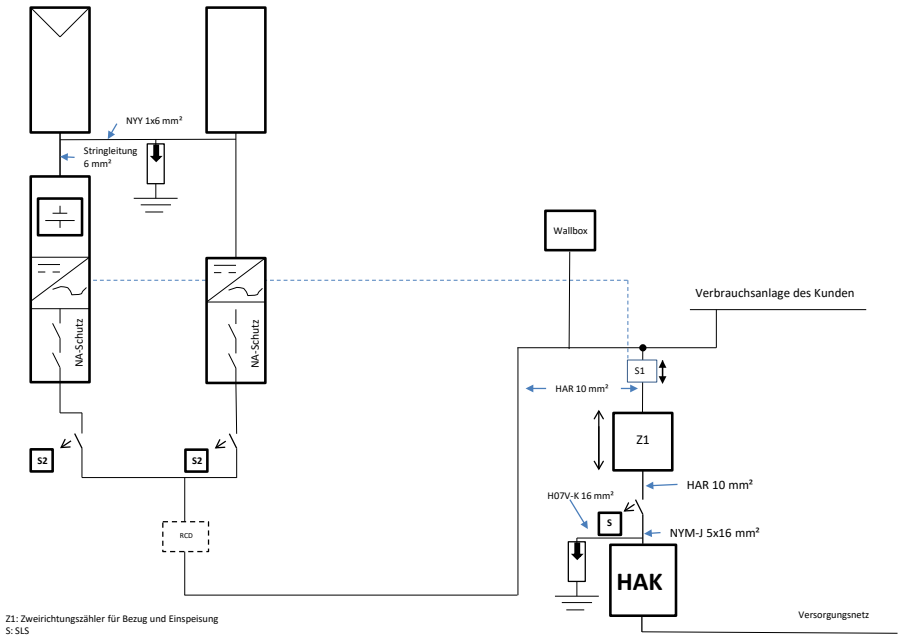

Z1: Zweirichtungszähler für Bezug und Einspeisung
S: SLS
S1: Enfluri1 (befindet sich und darf nicht im oberen Anschlussraum sein!)
S2: LS
ÜSS ist immer verbaut

Einspeisemanagement gemäß § 9 EEG
P Amax <25KW:

RCD verbaut, wenn notwendig

Anlagenbetreiber:

Anlagenstandort:

Gemarkung, Flur, Flurstück:

Z1:

Solarmodule

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

Leistung pro Stück: Wp

Gesamtleistung: kWp

Stromspeicher - ☐ AC | ☐ DC

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

Speichermodule

Gesamtleistung: kWh

WR des Speichers

Hersteller:

TYP:

Leistung in kW/WR:

Anzahl:

☐ L1 ☐ L2 ☐ L3

☐ WS ☐ DS

Wechselrichter1

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Wechselrichter2

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Wechselrichter3

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Vorsicherung:

HAK:

Zähler:

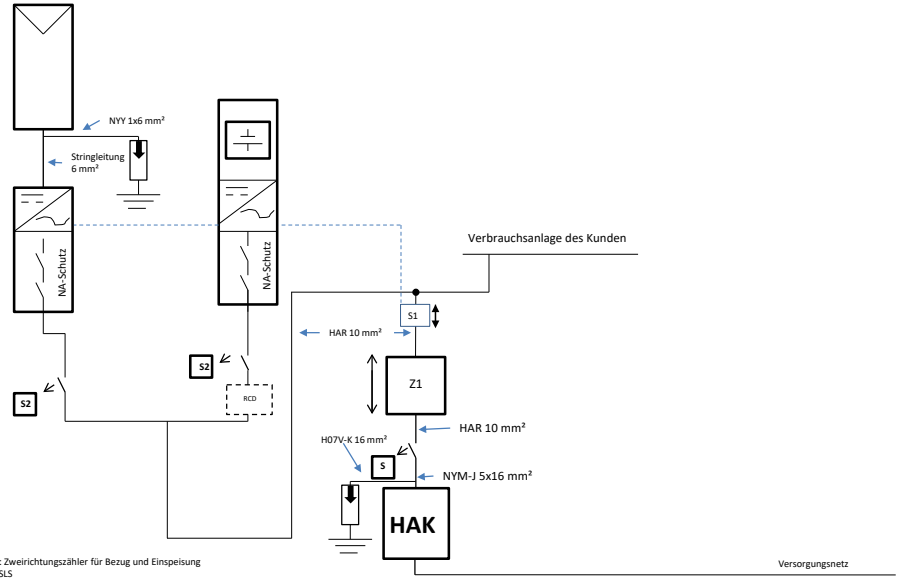

Z1: Zweirichtungszähler für Bezug und Einspeisung
S: SLS
S1: Enfluri1 (befindet sich und darf nicht im oberen Anschlussraum sein!)
S2: LS
ÜSS ist immer verbaut

Einspeisemanagement gemäß § 9 EEG
P Amax <25KW:

RCD verbaut, wenn notwendig

Anlagenbetreiber:

Anlagenstandort:

Gemarkung, Flur, Flurstück:

Z1:

Solarmodule

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

Leistung pro Stück: Wp

Gesamtleistung: kWp

Stromspeicher - ☐ AC | ☐ DC

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

Speichermodule

Gesamtleistung: kWh

WR des Speichers

Hersteller:

TYP:

Leistung in kW/WR:

Anzahl:

☐ L1 ☐ L2 ☐ L3

☐ WS ☐ DS

Wechselrichter1

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Wechselrichter2

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Wechselrichter3

Hersteller:

Typ:

Anzahl:

AC-Ausgangsleistung: kW

AC-Maximailleistung: kW

☐ L1 kVA

☐ L2 kVA

☐ L3

☐ Wechselstrom

☐ Drehstrom

Vorsicherung:

HAK:

Zähler:

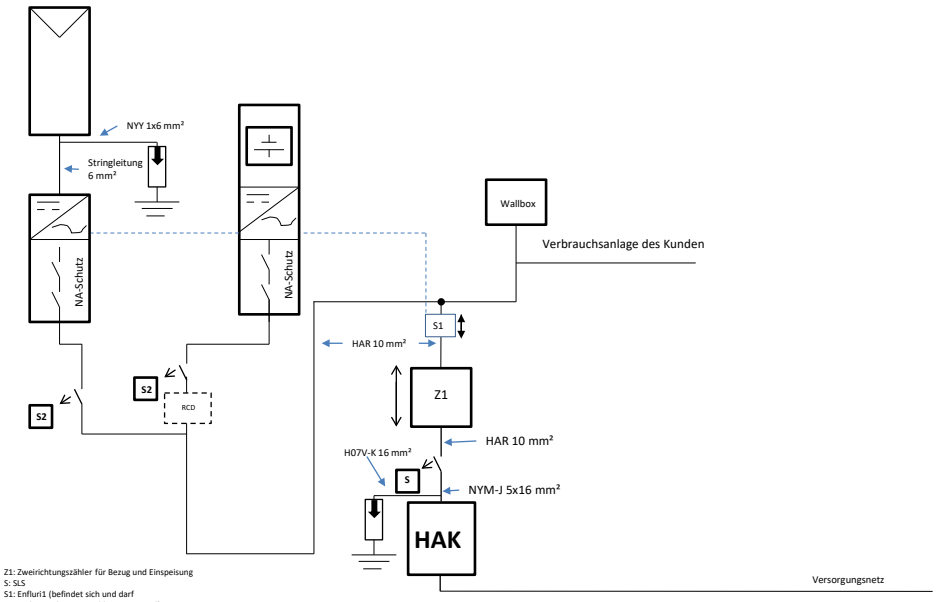

Z1: Zweirichtungszähler für Bezug und Einspeisung
S: SLS
S1: Enfluri1 (befindet sich und darf nicht im oberen Anschlussraum sein!)
S2: LS
FRSE
ÜSS ist immer verbaut

Einspeisemanagement gemäß § 9 EEG

P Amax <25KW:

RCD verbaut, wenn notwendig

Anlagenbetreiber:

Anlagenstandort:

Gemarkung, Flur, Flurstück:

Z1: