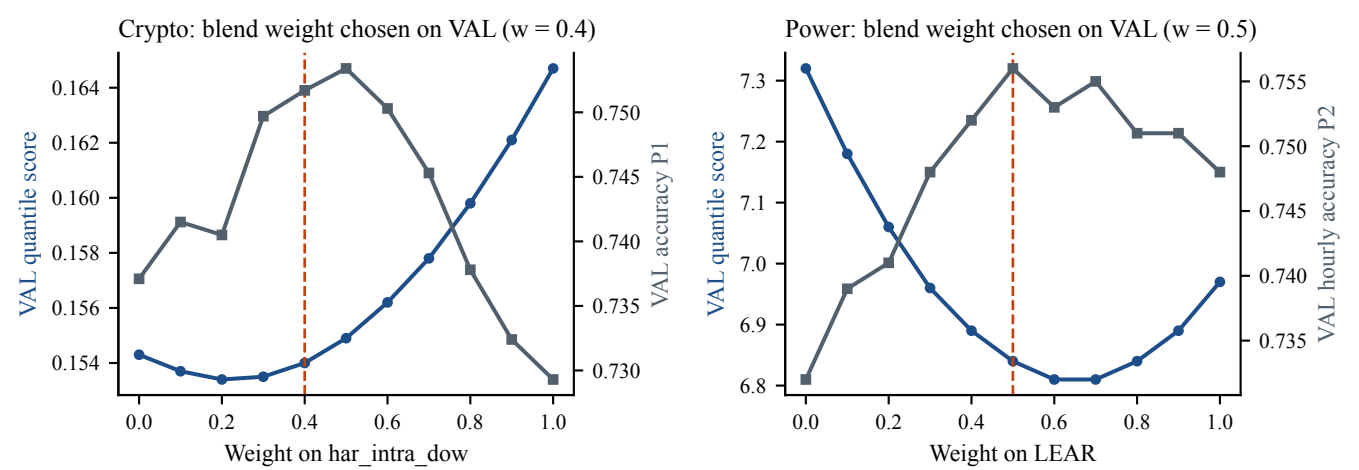
Crypto: blend weight chosen on VAL (w = 0.4)
VAL quantile score
VAL accuracy P1
Weight on har_intra_dow
0.154
0.156
0.158
0.160
0.162
0.164
0.730
0.735
0.740
0.745
0.750
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Power: blend weight chosen on VAL (w = 0.5)
VAL quantile score
VAL hourly accuracy P2
Weight on LEAR
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
0.735
0.740
0.745
0.750
0.755