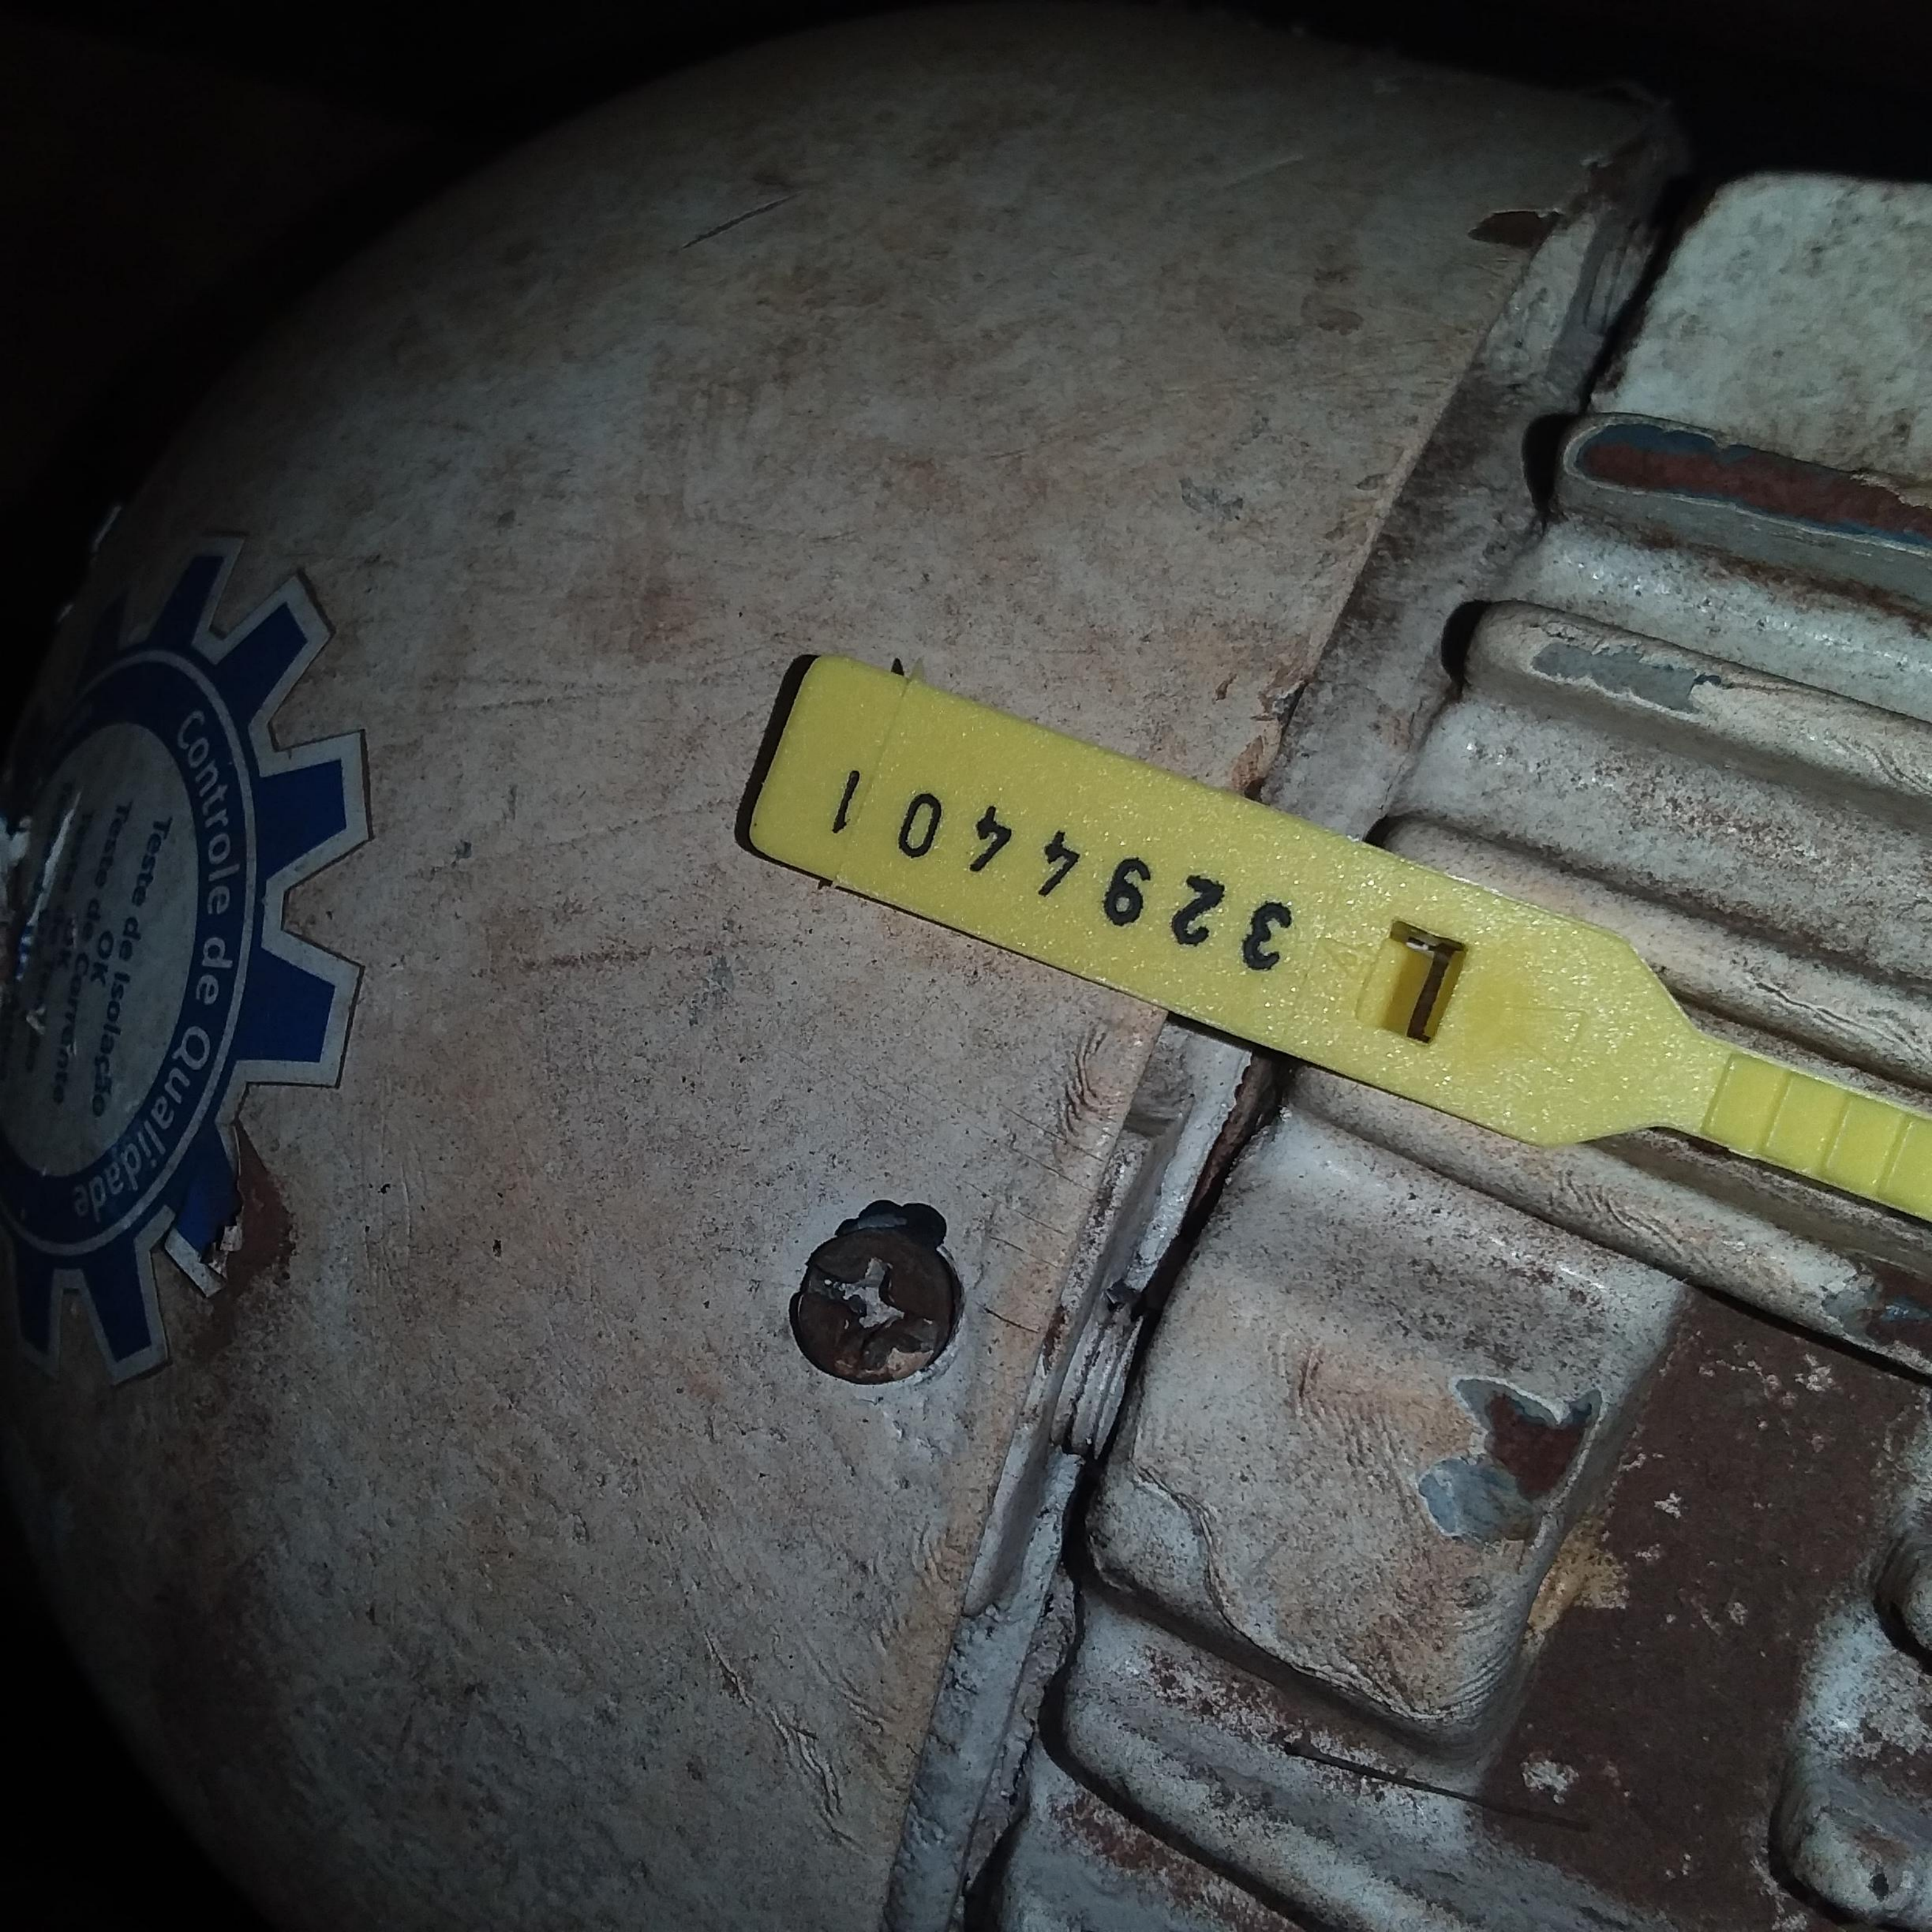
Controle de Qualidade
Teste de Isolação
OK
Teste de Corrente
OK
1044923

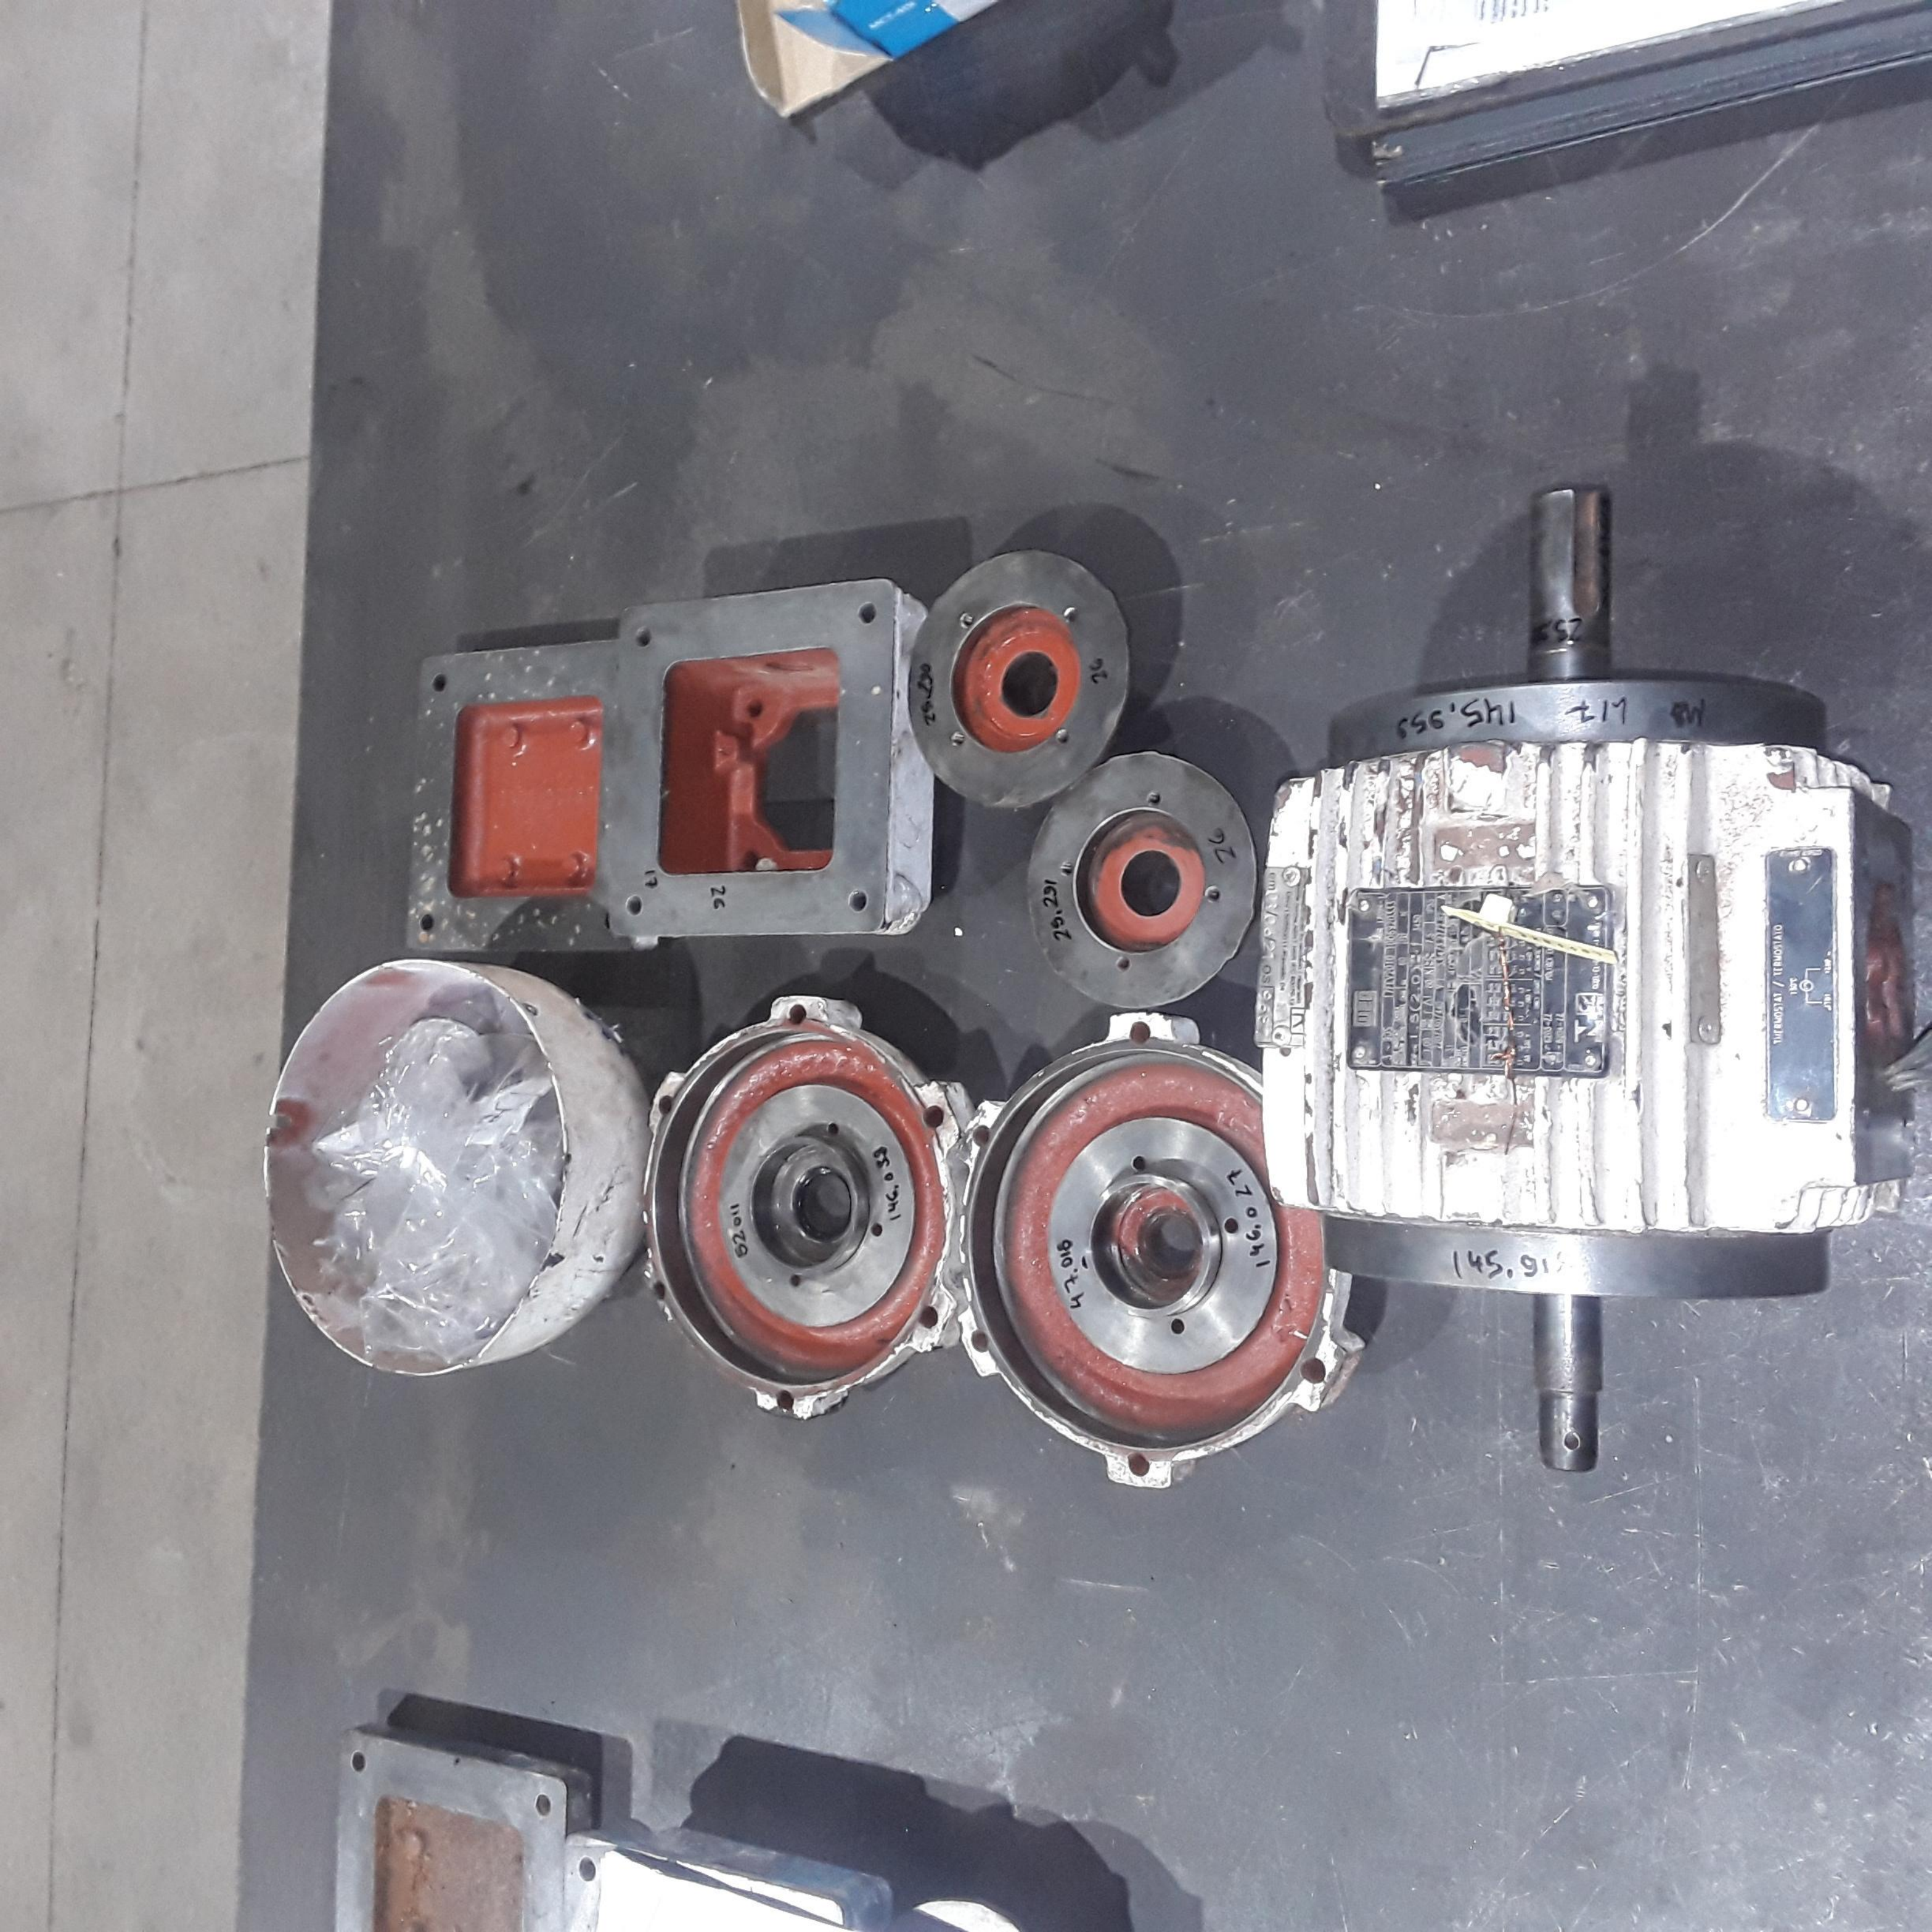
145,955
145,918
26
29.290
29.291
52.011
146.033
47.010
146.027
THERMOSTAT / TERMOSTATO

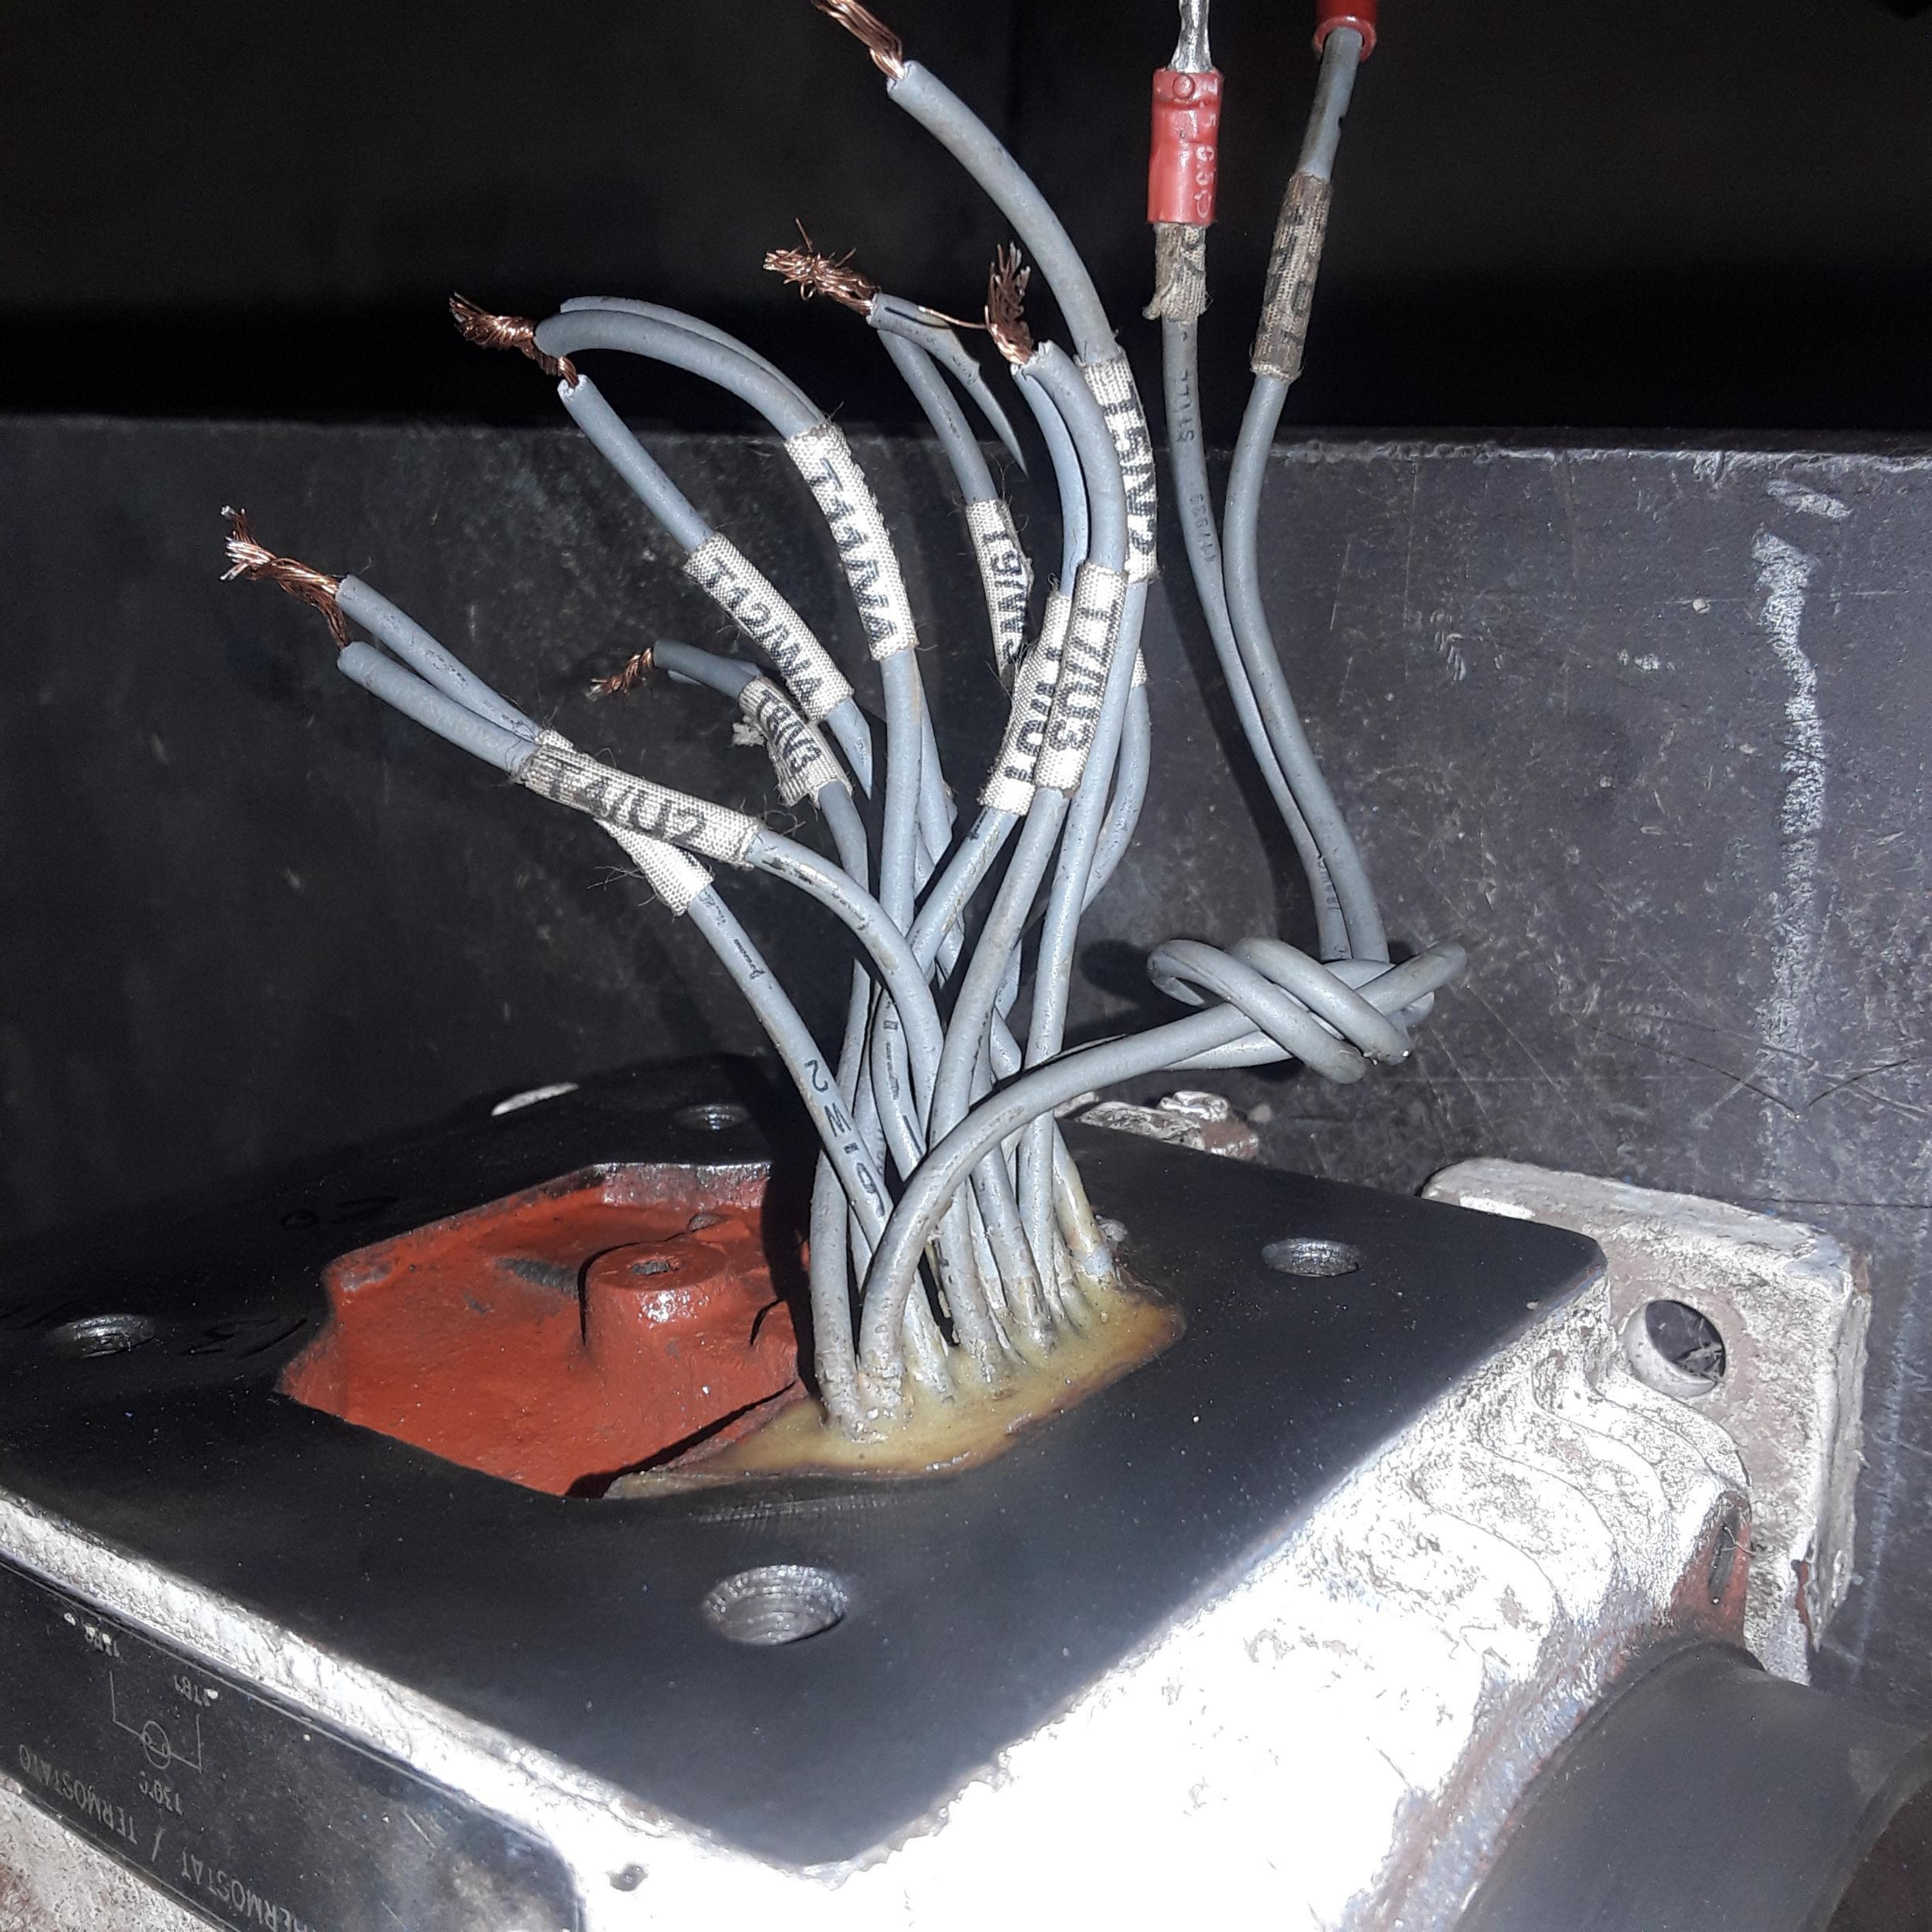
T4/U2
T7/U3
THERMOSTAT / TERMOSTATO
130°C

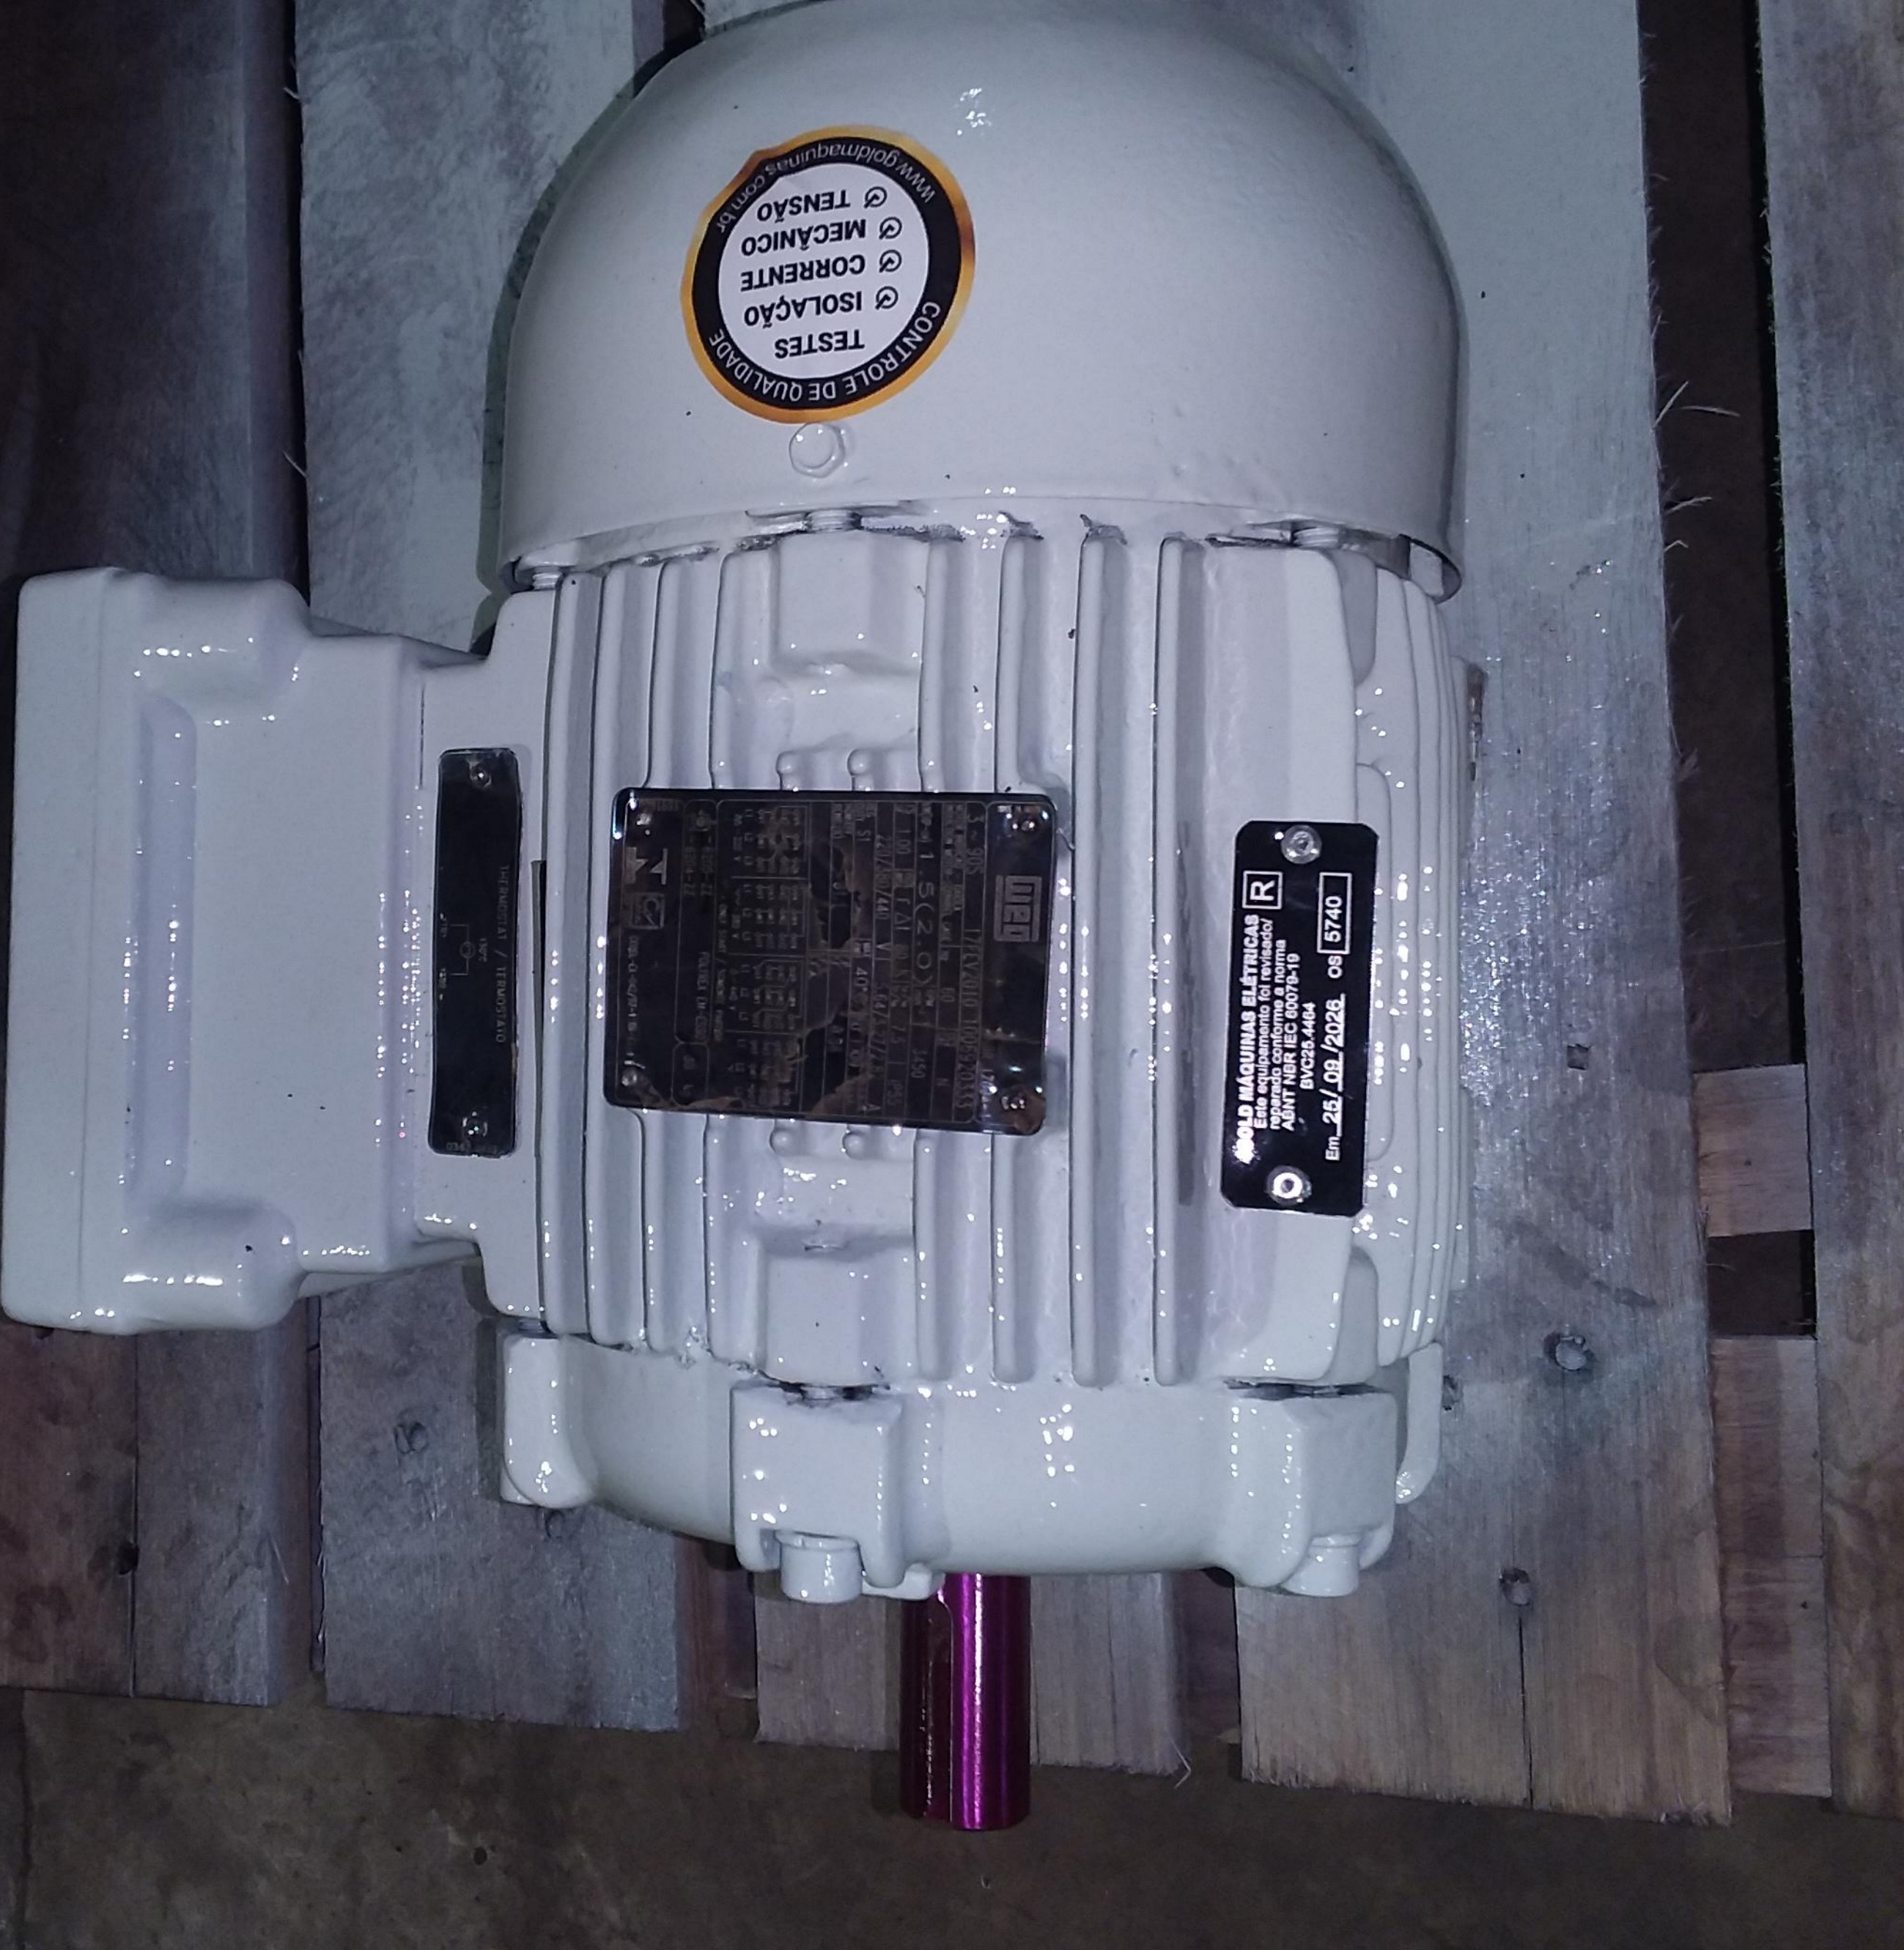
CONTROLE DE QUALIDADE
TESTES
ISOLAÇÃO
CORRENTE
MECÂNICO
TENSÃO
www.goldmaquinas.com.br
THERMOSTAT / TERMOSTATO
WEG
R
GOLD MÁQUINAS ELÉTRICAS
Este equipamento foi revisado/
reparado conforme a norma
ABNT NBR IEC 60079-19
BVC25.4464
Em 25/09/2026 OS 5740

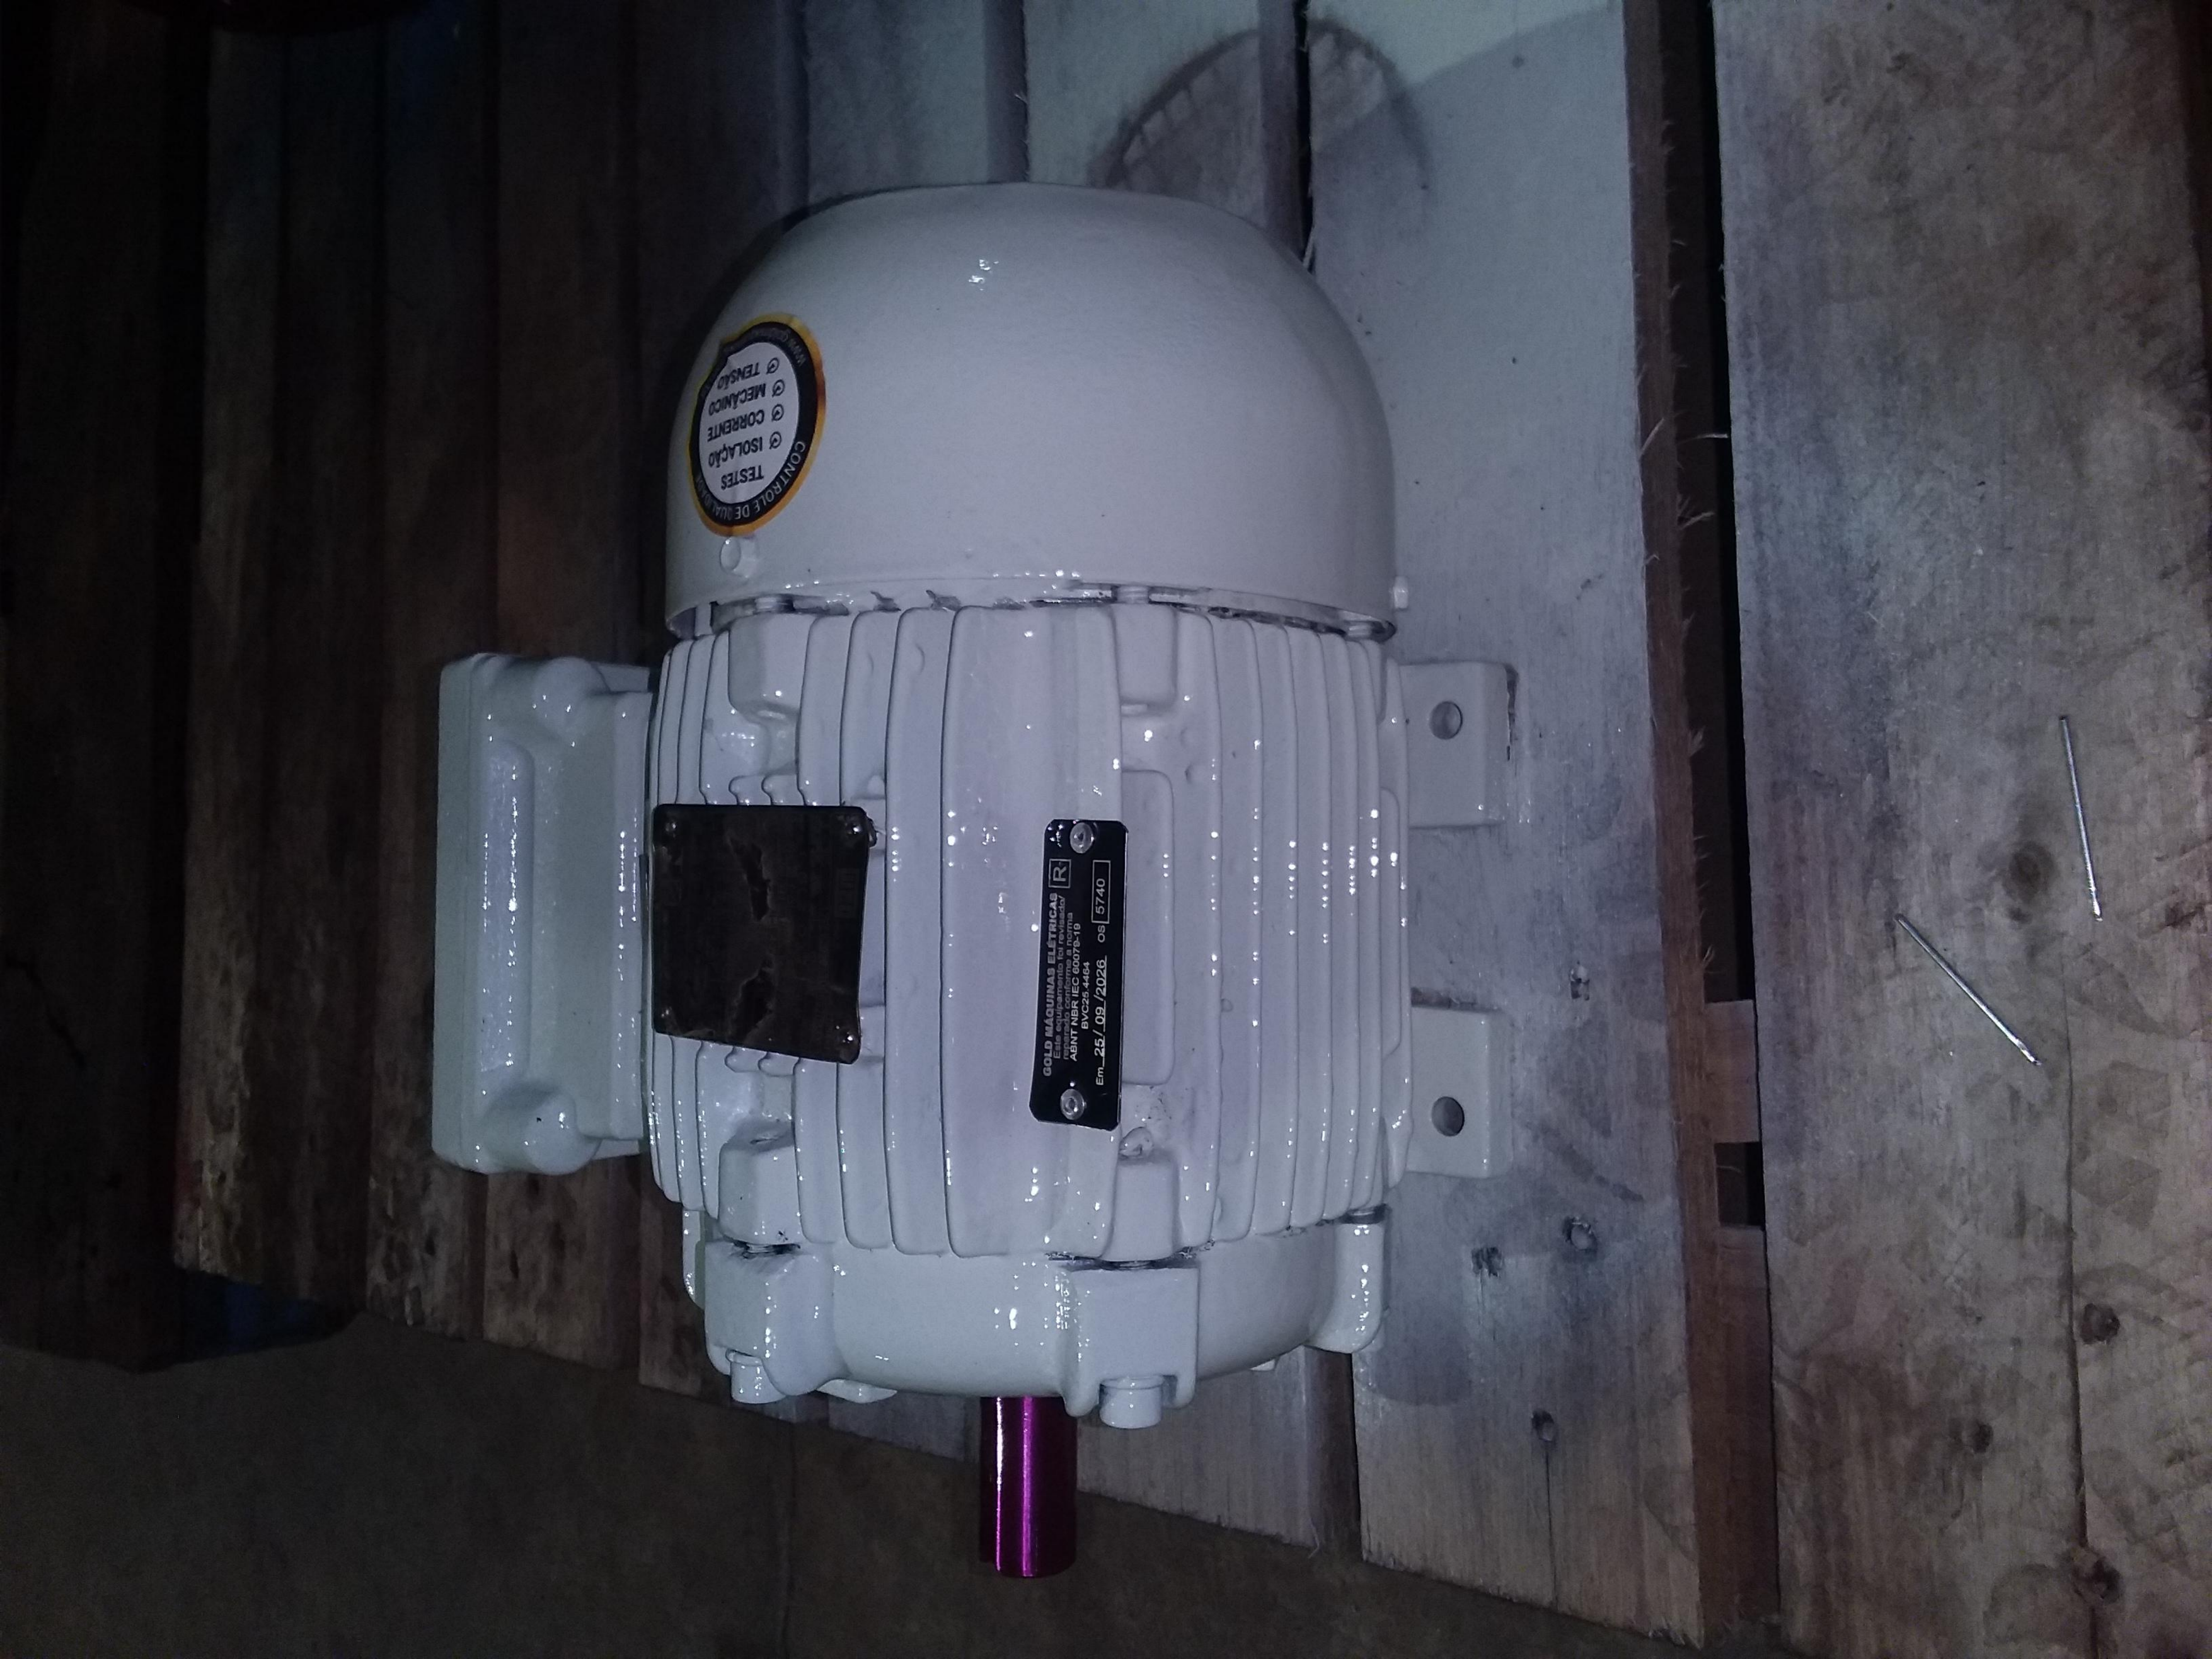
CONTROLE DE QUALIDADE
TESTES
ISOLAÇÃO
CORRENTE
MECÂNICO
TENSÃO
GOLD MÁQUINAS ELÉTRICAS
Este equipamento foi revisado/
reparado conforme a norma
ABNT NBR IEC 60079-19
BVC25.4464
Em 25/ 09 /2026
OS 5740

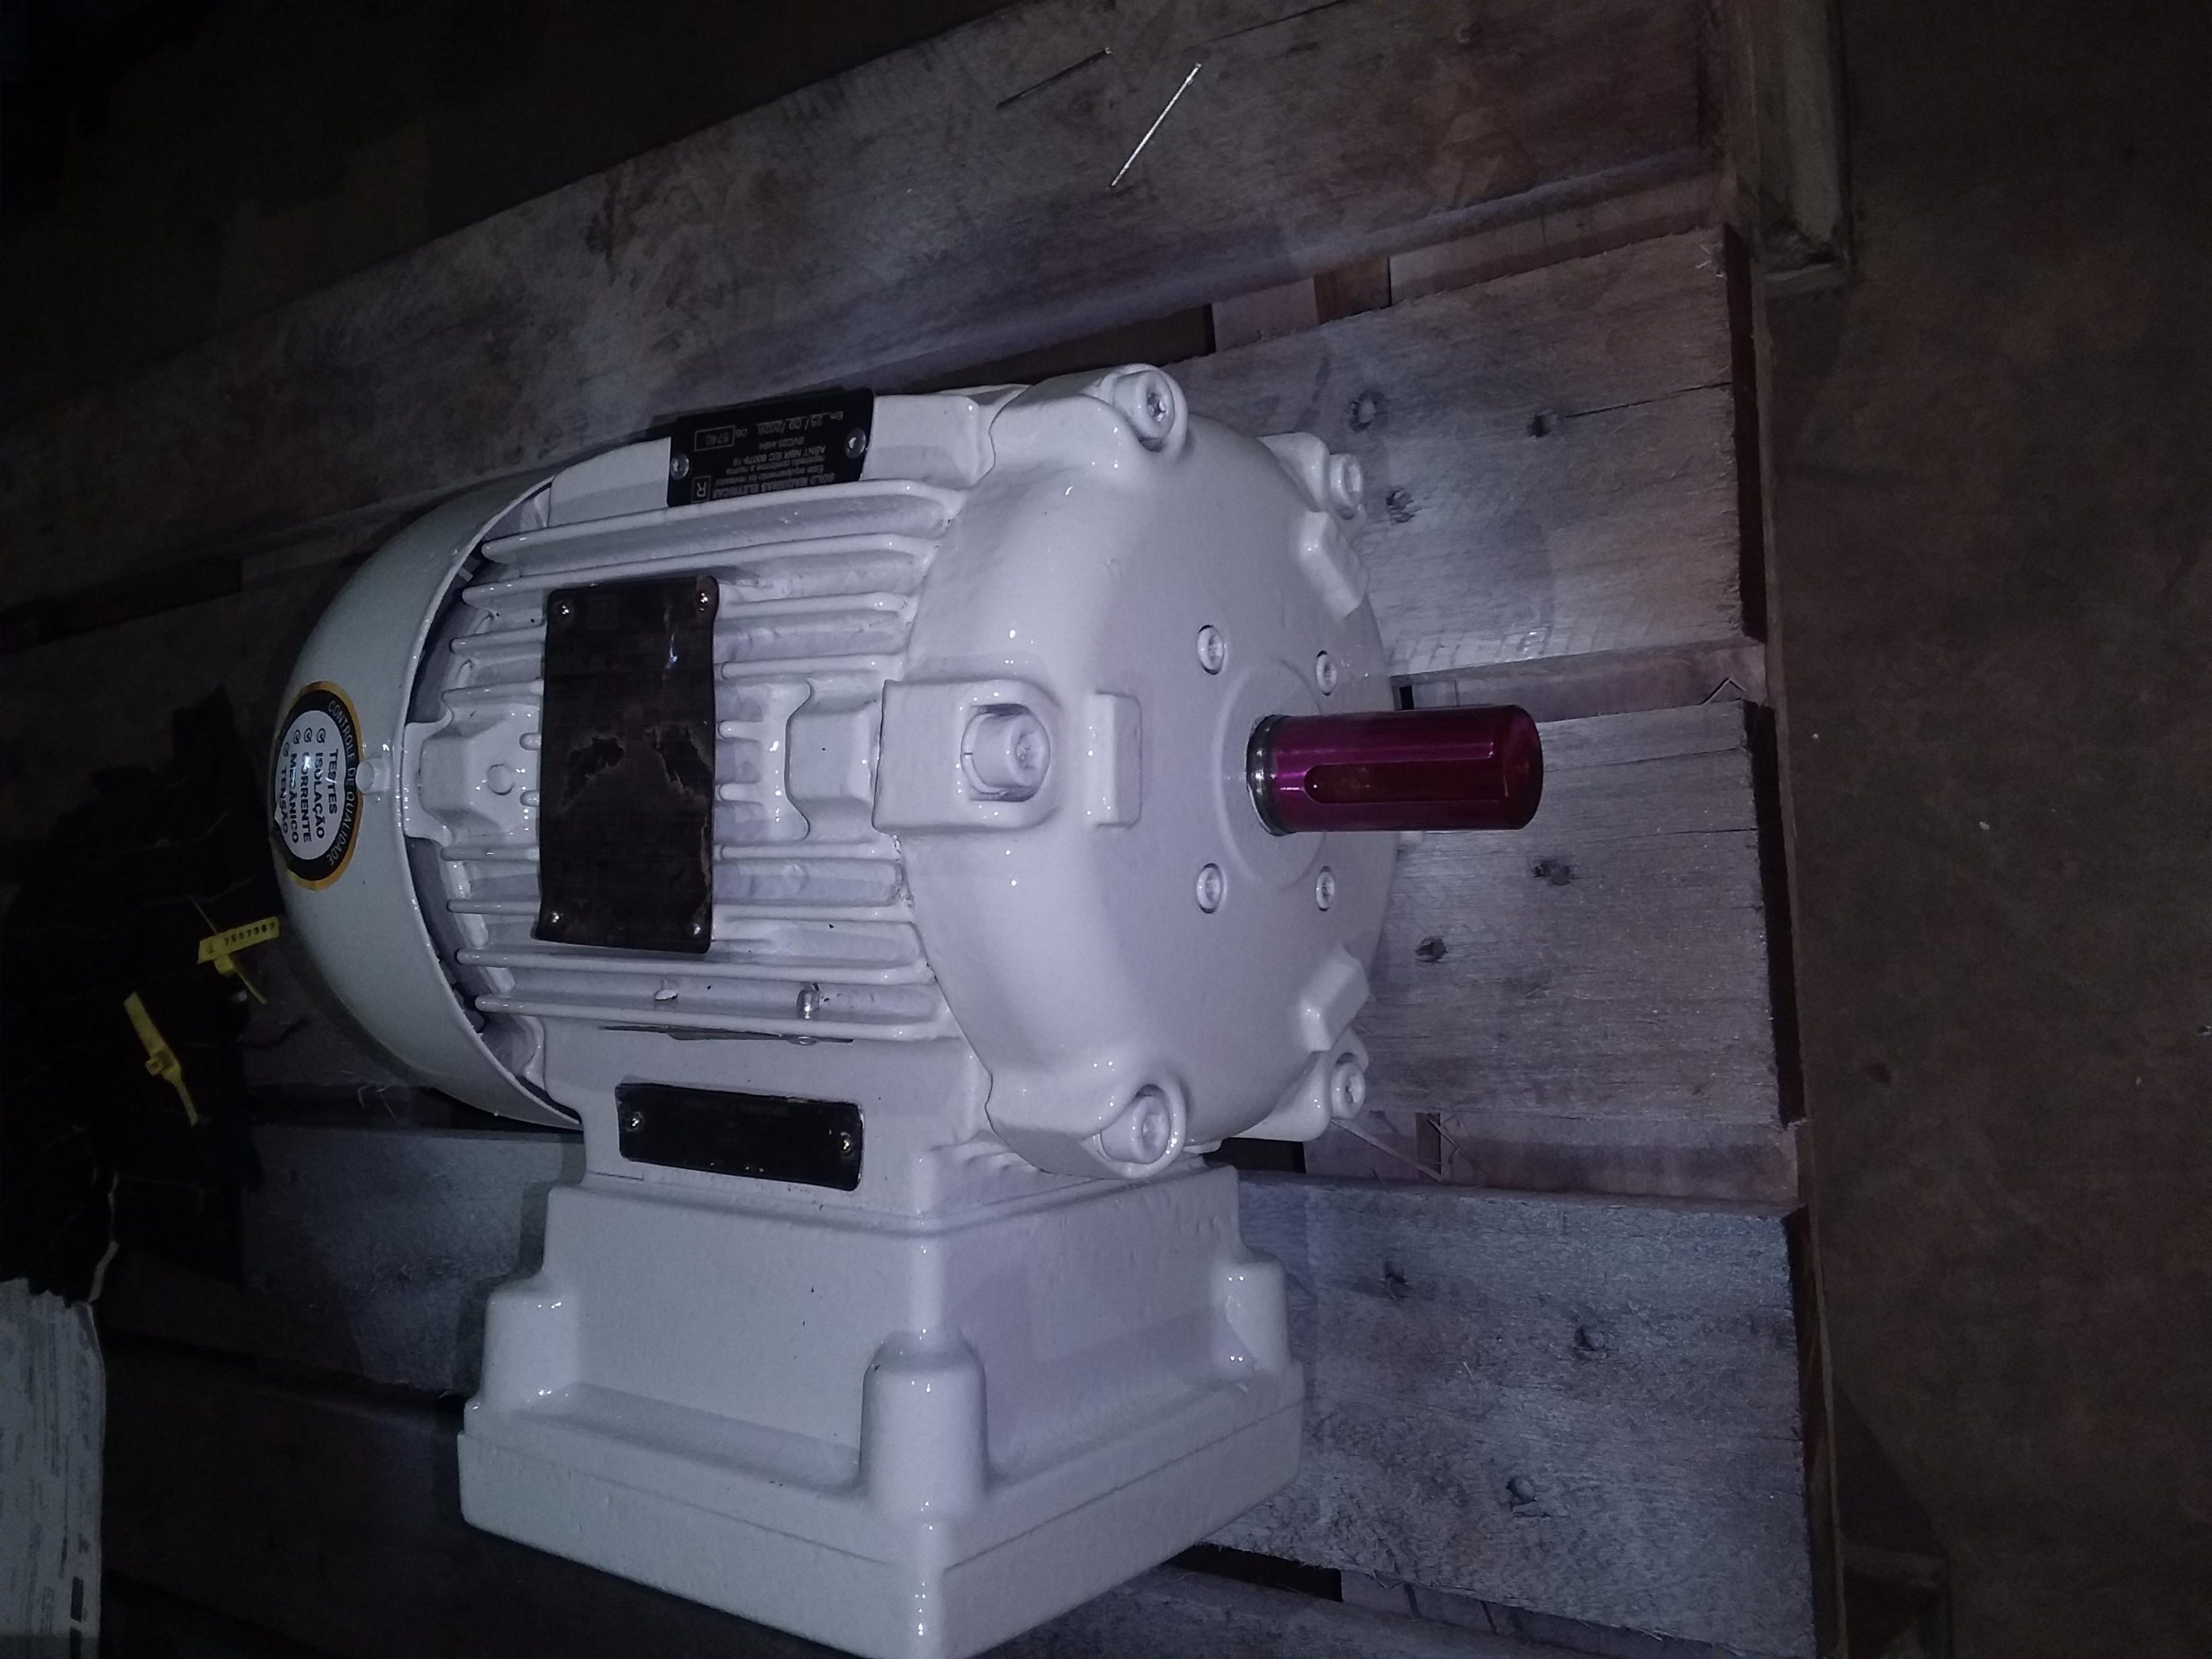
CONTROLE DE QUALIDADE
TESTES
ISOLAÇÃO
CORRENTE
MECÂNICO
TENSÃO
R
ABNT NBR IEC 60079-19
Em 25/09/2020
OS 5740

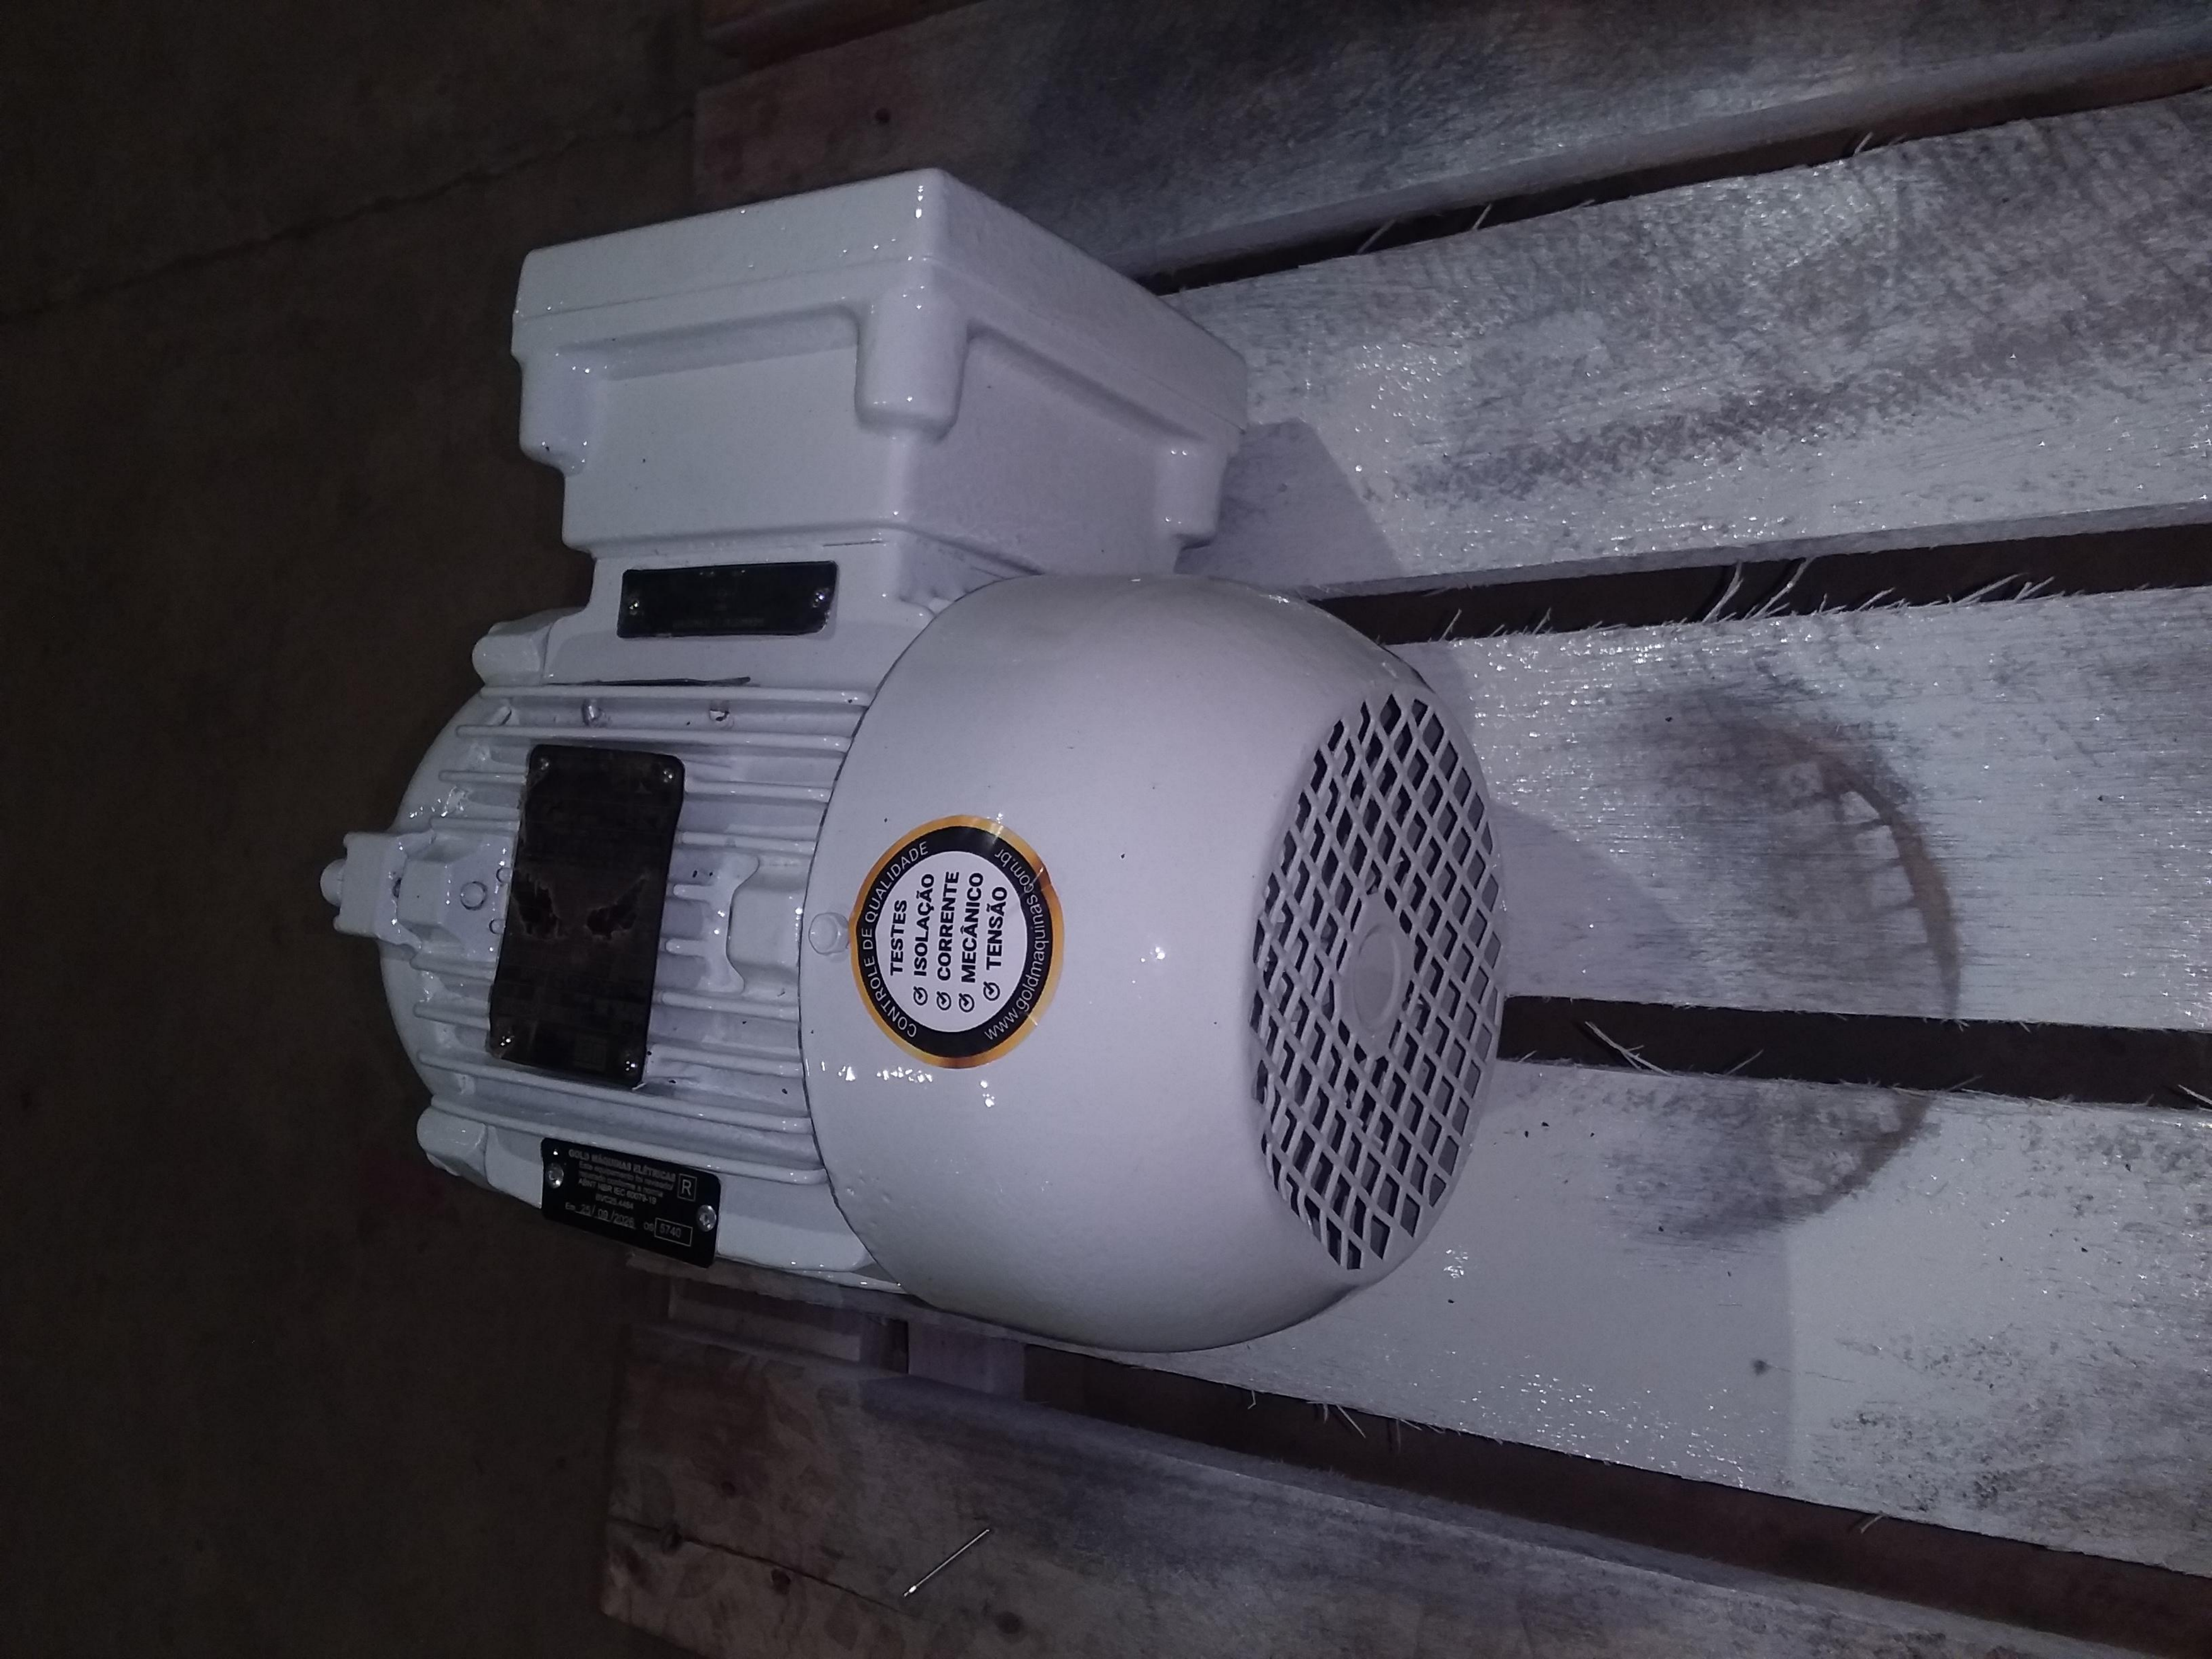
CONTROLE DE QUALIDADE
TESTES
ISOLAÇÃO
CORRENTE
MECÂNICO
TENSÃO
www.goldmaquinas.com.br
GOLD MÁQUINAS ELÉTRICAS
R
ABNT NBR IEC 60079-19
Em 25/09/2020
OS 5740

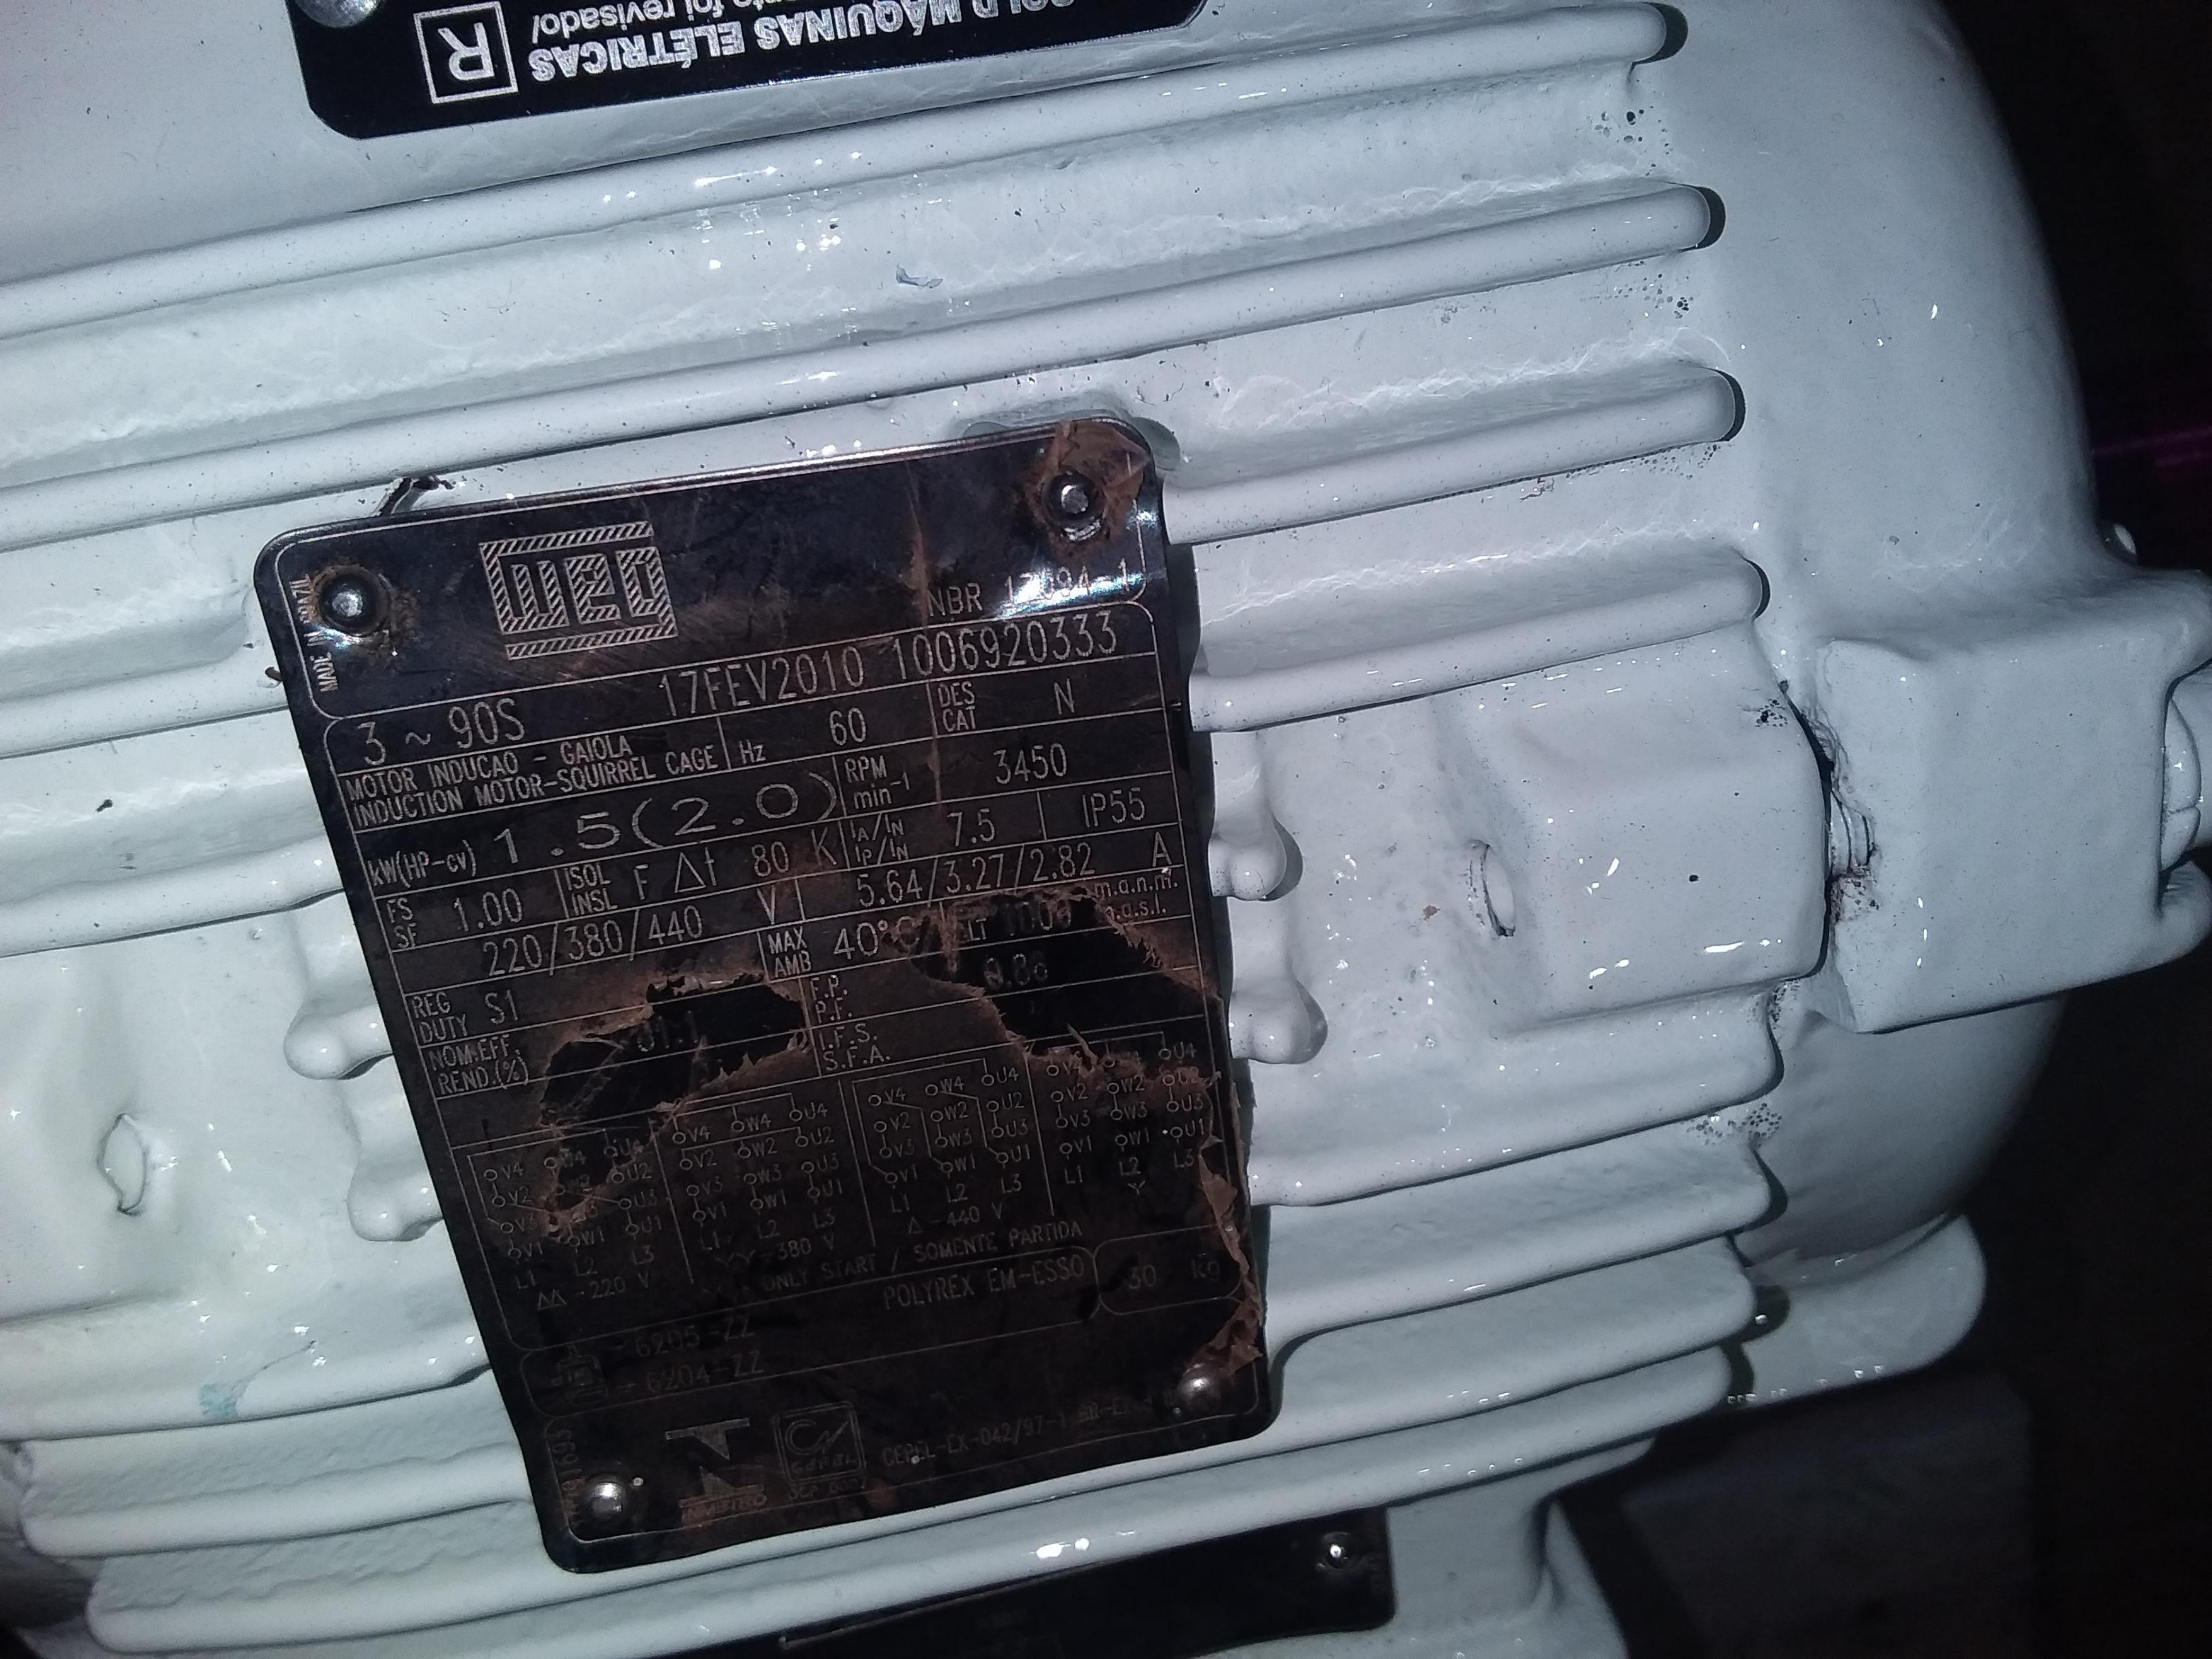

NBR 17094-1
17FEV2010 1006920333
DES CAT N
3 ~ 90S
Hz 60
MOTOR INDUCAO - GAIOLA
INDUCTION MOTOR-SQUIRREL CAGE
RPM min⁻¹ 3450
kW(HP-cv) 1.5(2.0)
IA/IN IP/IN 7.5
IP55
ISOL INSL F Δt 80 K
5.64/3.27/2.82 A
FS SF 1.00
220/380/440 V
MAX AMB 40°C
m.a.n.m. m.a.s.l.
F.P. P.F. 0.88
REG DUTY S1
NOM.EFF. REND.(%) 81.1
I.F.S. S.F.A.
ONLY START / SOMENTE PARTIDA
POLYREX EM-ESSO
30 kg
6205-ZZ
6204-ZZ
CEPEL-EX-042/97-1

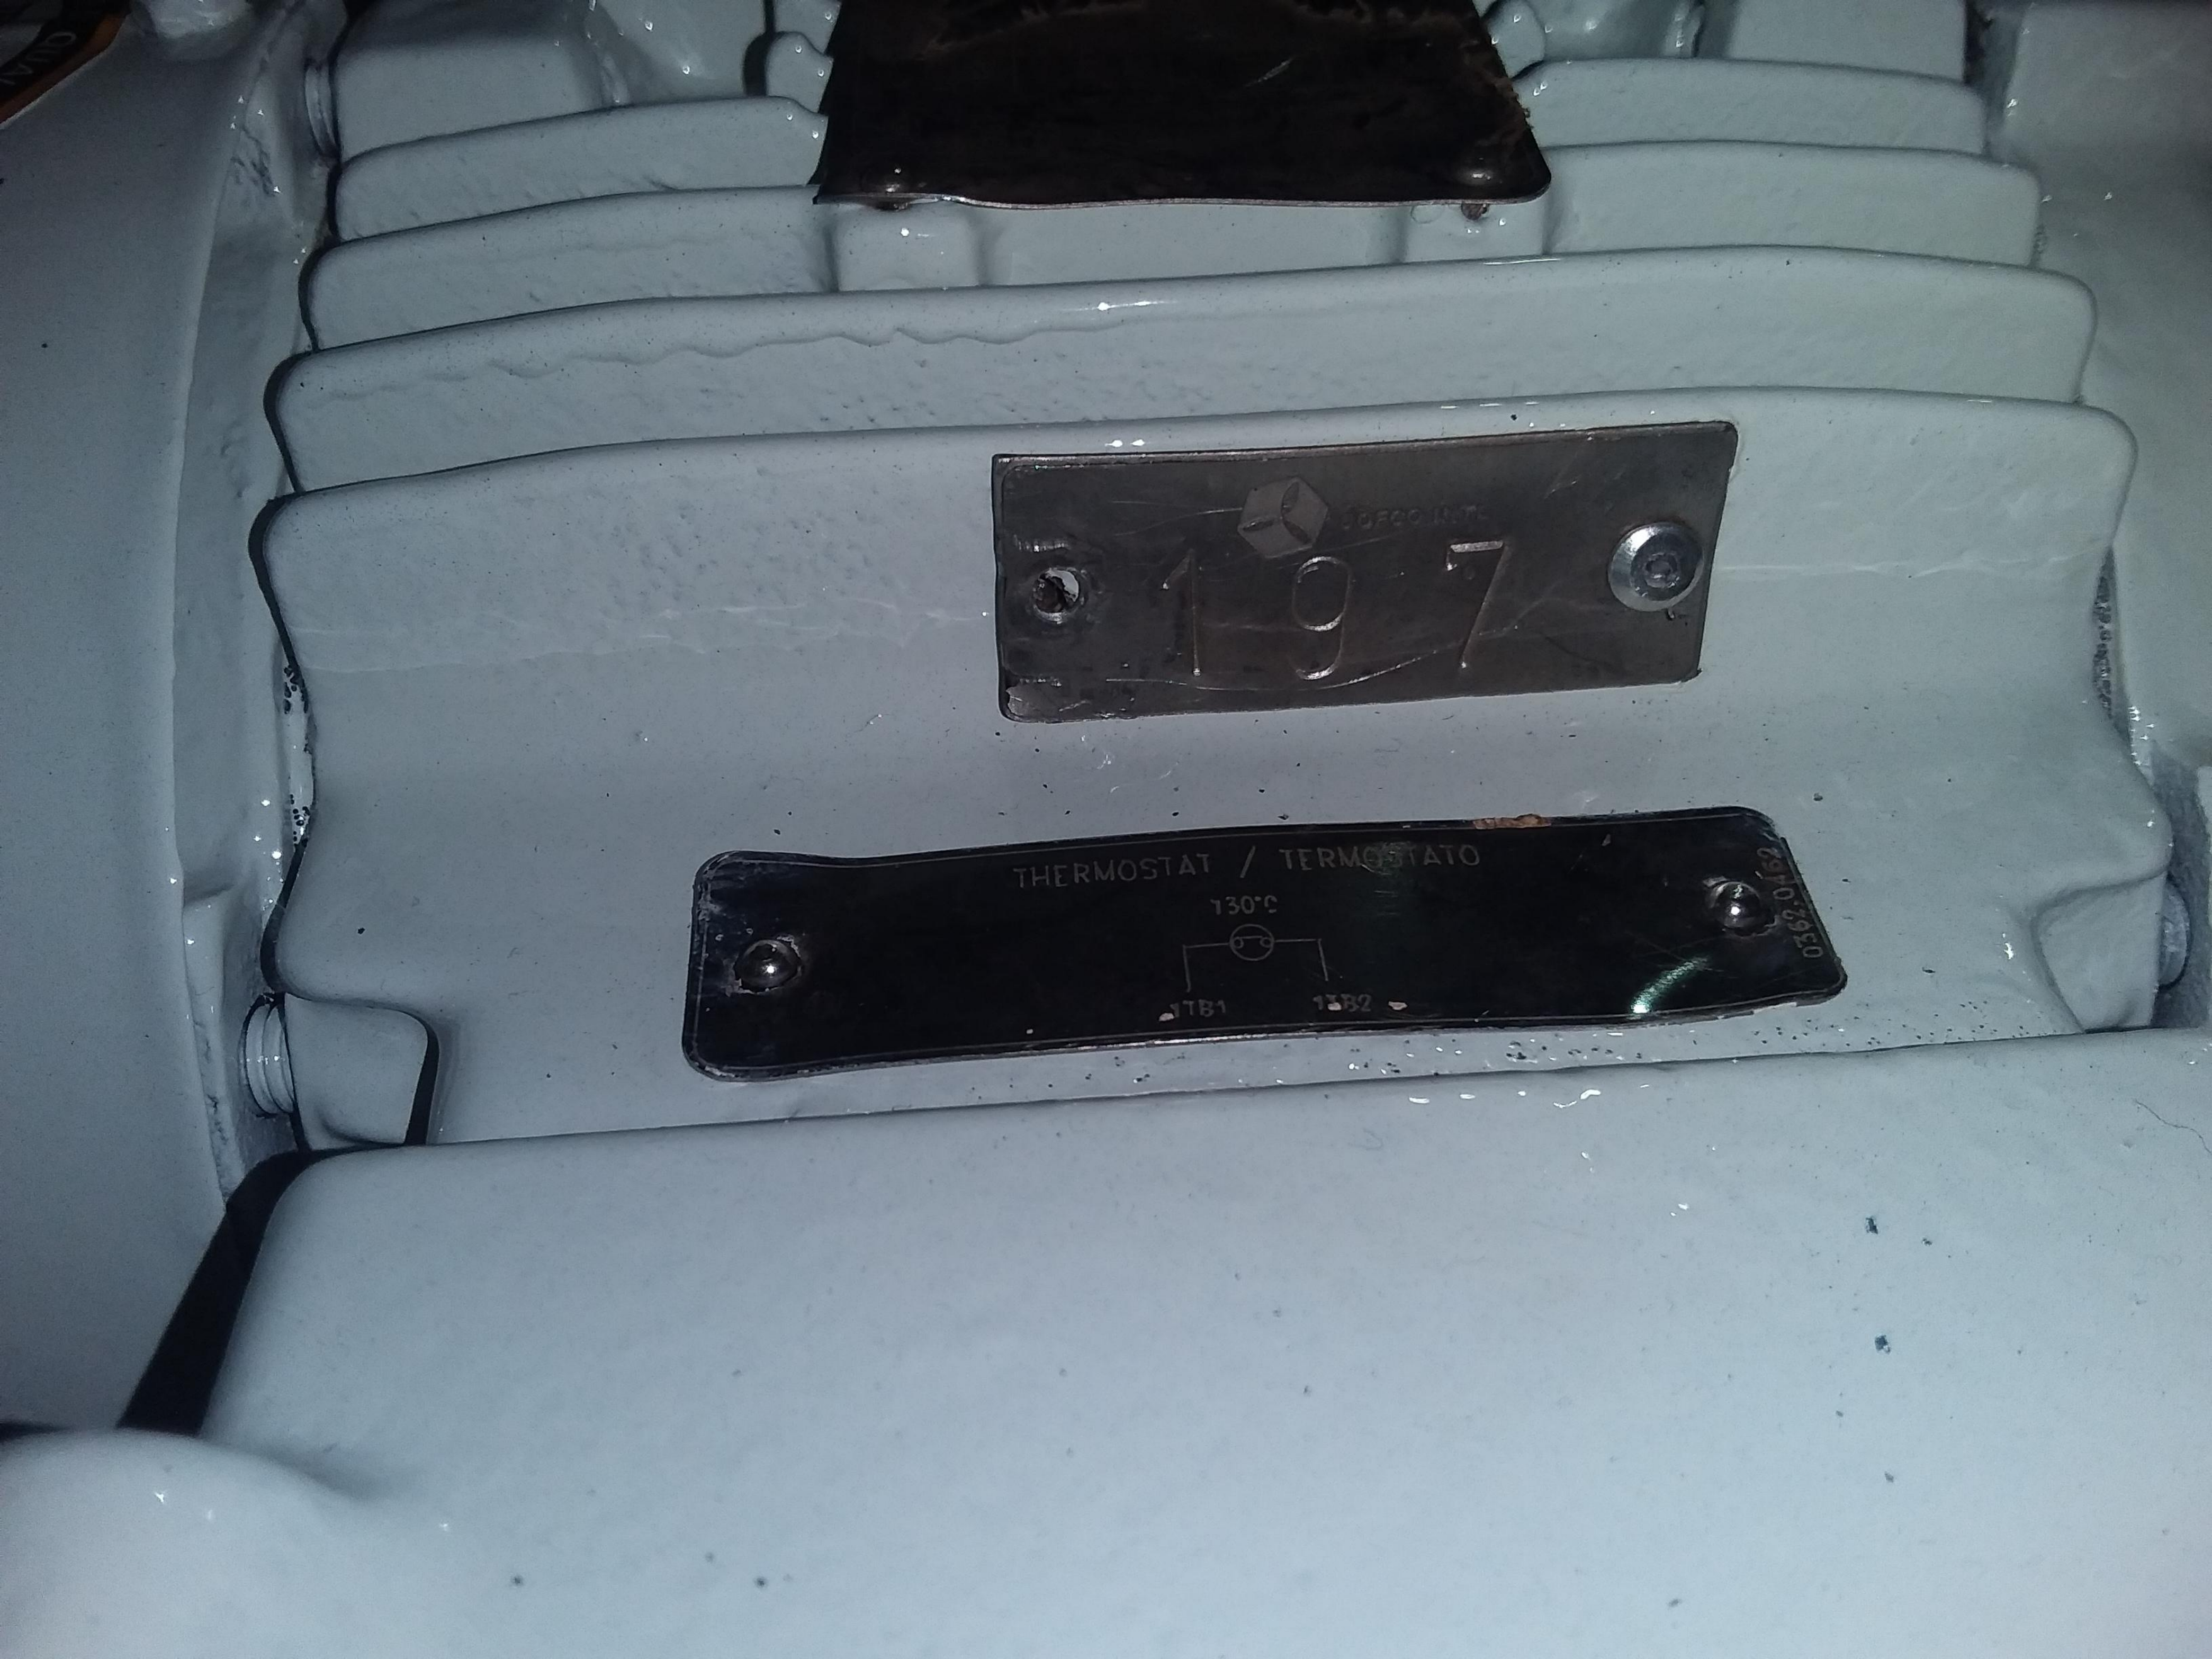
197
THERMOSTAT / TERMOSTATO
130°C
1TB1
1TB2
0362.0462