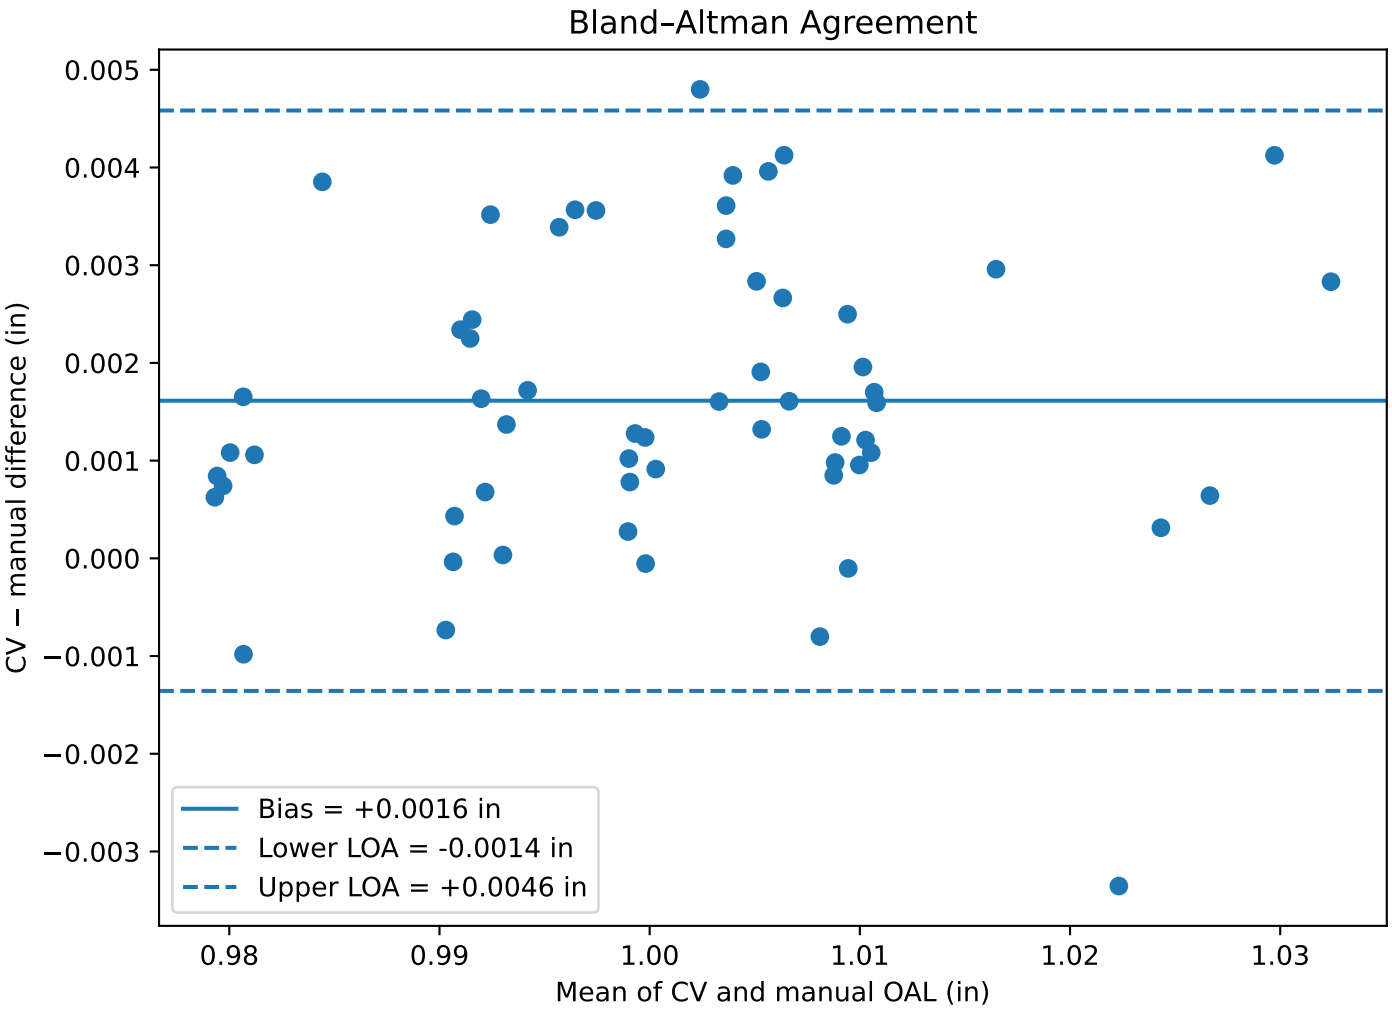
Bland–Altman Agreement
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
−0.001
−0.002
−0.003
CV − manual difference (in)
Bias = +0.0016 in
Lower LOA = -0.0014 in
Upper LOA = +0.0046 in
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
Mean of CV and manual OAL (in)