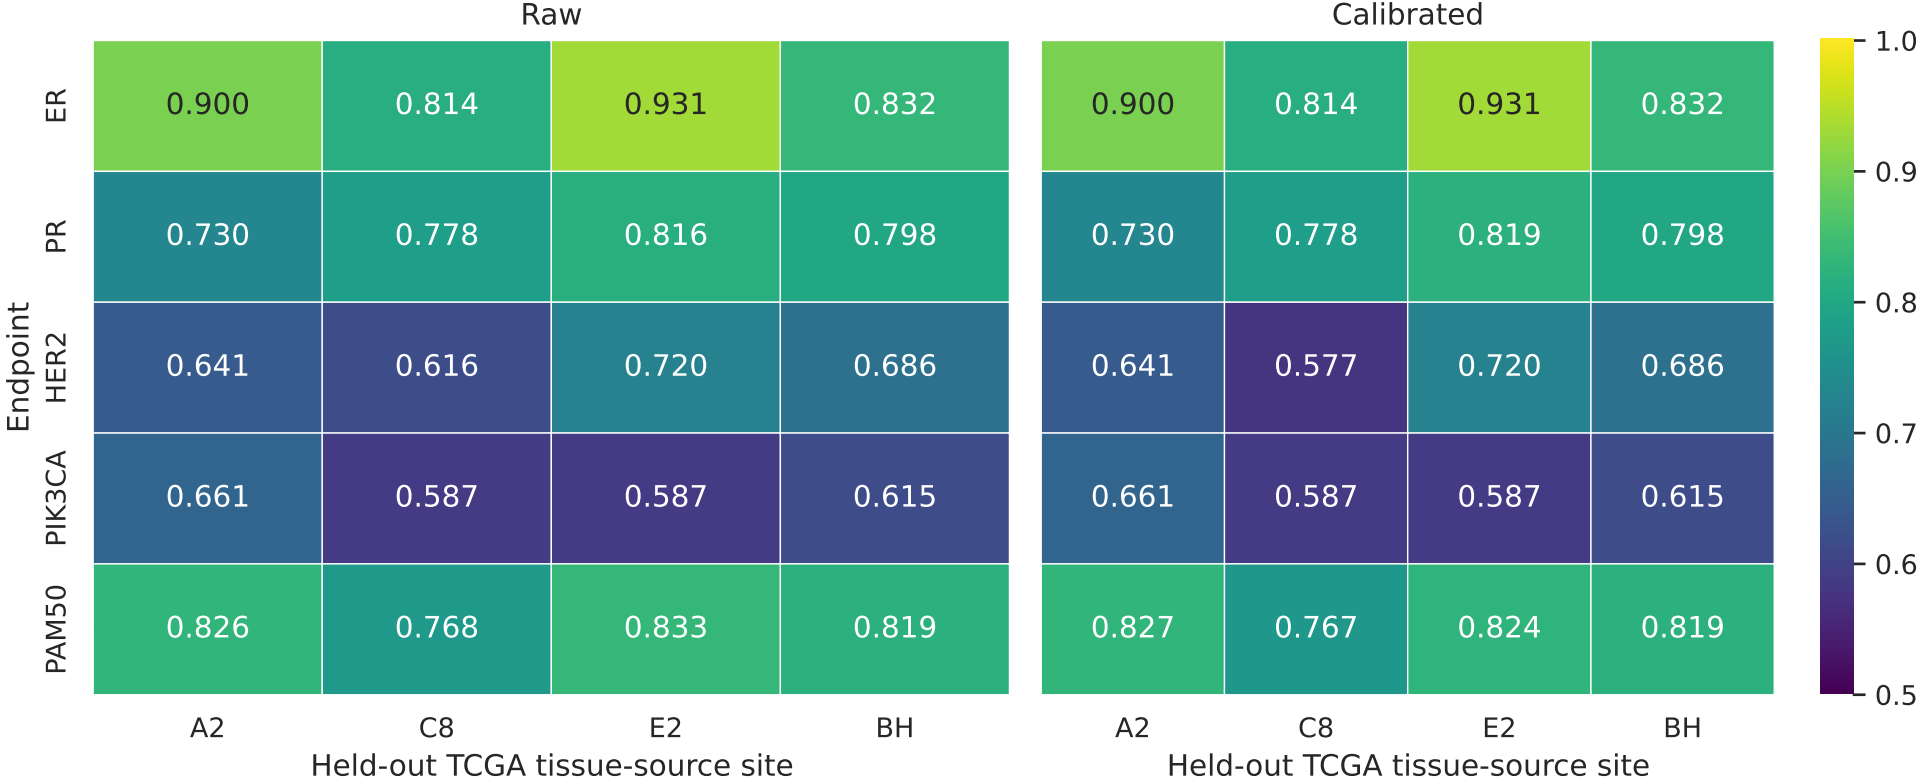
Raw
Calibrated
Endpoint
ER
PR
HER2
PIK3CA
PAM50
0.900
0.814
0.931
0.832
0.730
0.778
0.816
0.798
0.641
0.616
0.720
0.686
0.661
0.587
0.587
0.615
0.826
0.768
0.833
0.819
0.900
0.814
0.931
0.832
0.730
0.778
0.819
0.798
0.641
0.577
0.720
0.686
0.661
0.587
0.587
0.615
0.827
0.767
0.824
0.819
A2
C8
E2
BH
Held-out TCGA tissue-source site
A2
C8
E2
BH
Held-out TCGA tissue-source site
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5