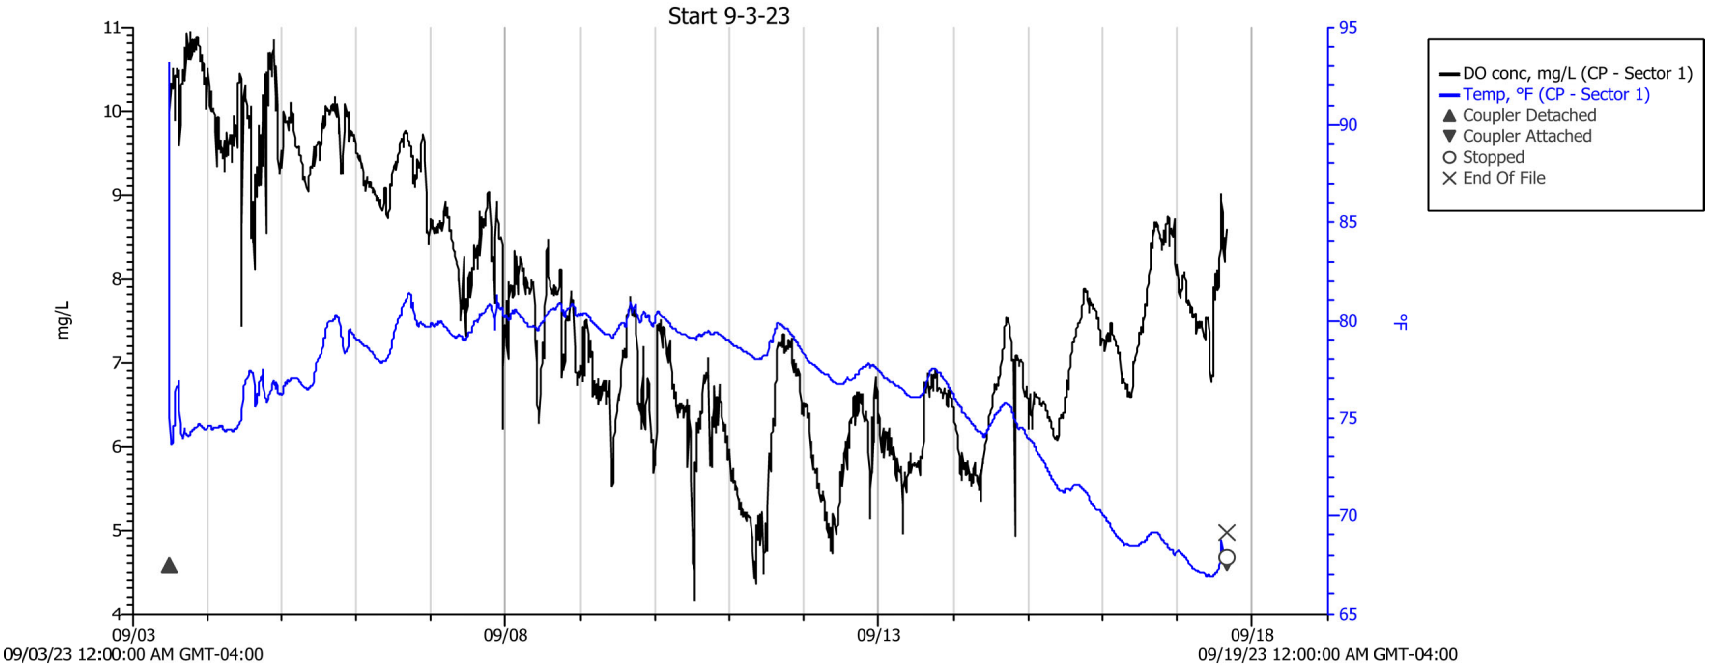
Start 9-3-23
mg/L
°F
11
10
9
8
7
6
5
4
95
90
85
80
75
70
65
09/03
09/08
09/13
09/18
09/03/23 12:00:00 AM GMT-04:00
09/19/23 12:00:00 AM GMT-04:00
DO conc, mg/L (CP - Sector 1)
Temp, °F (CP - Sector 1)
Coupler Detached
Coupler Attached
Stopped
End Of File