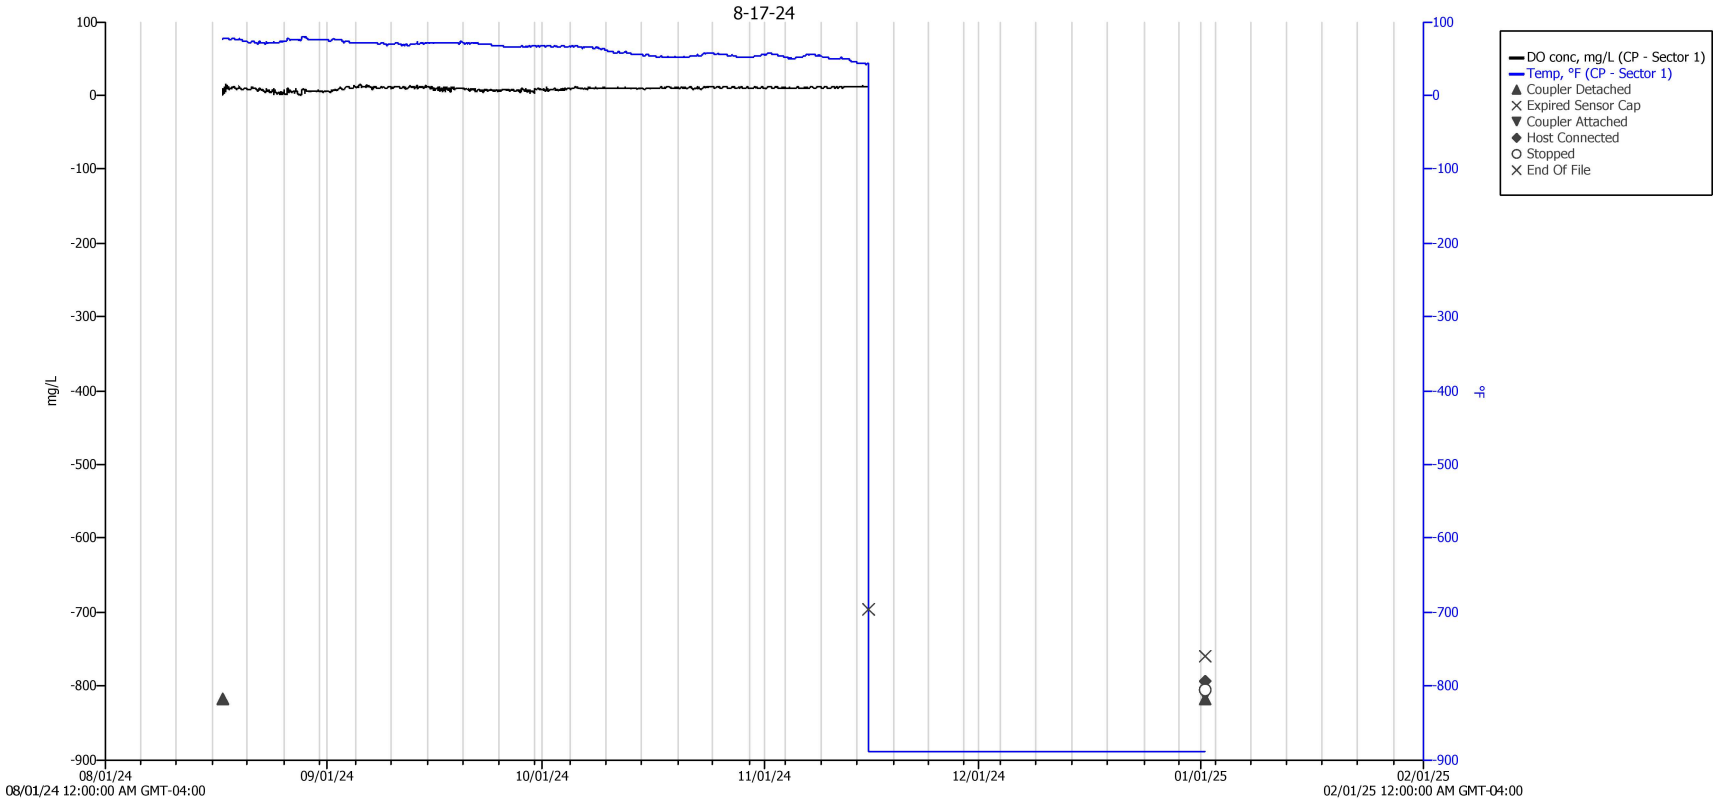
8-17-24
mg/L
°F
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
-800
-900
08/01/24
09/01/24
10/01/24
11/01/24
12/01/24
01/01/25
02/01/25
08/01/24 12:00:00 AM GMT-04:00
02/01/25 12:00:00 AM GMT-04:00
DO conc, mg/L (CP - Sector 1)
Temp, °F (CP - Sector 1)
Coupler Detached
Expired Sensor Cap
Coupler Attached
Host Connected
Stopped
End Of File