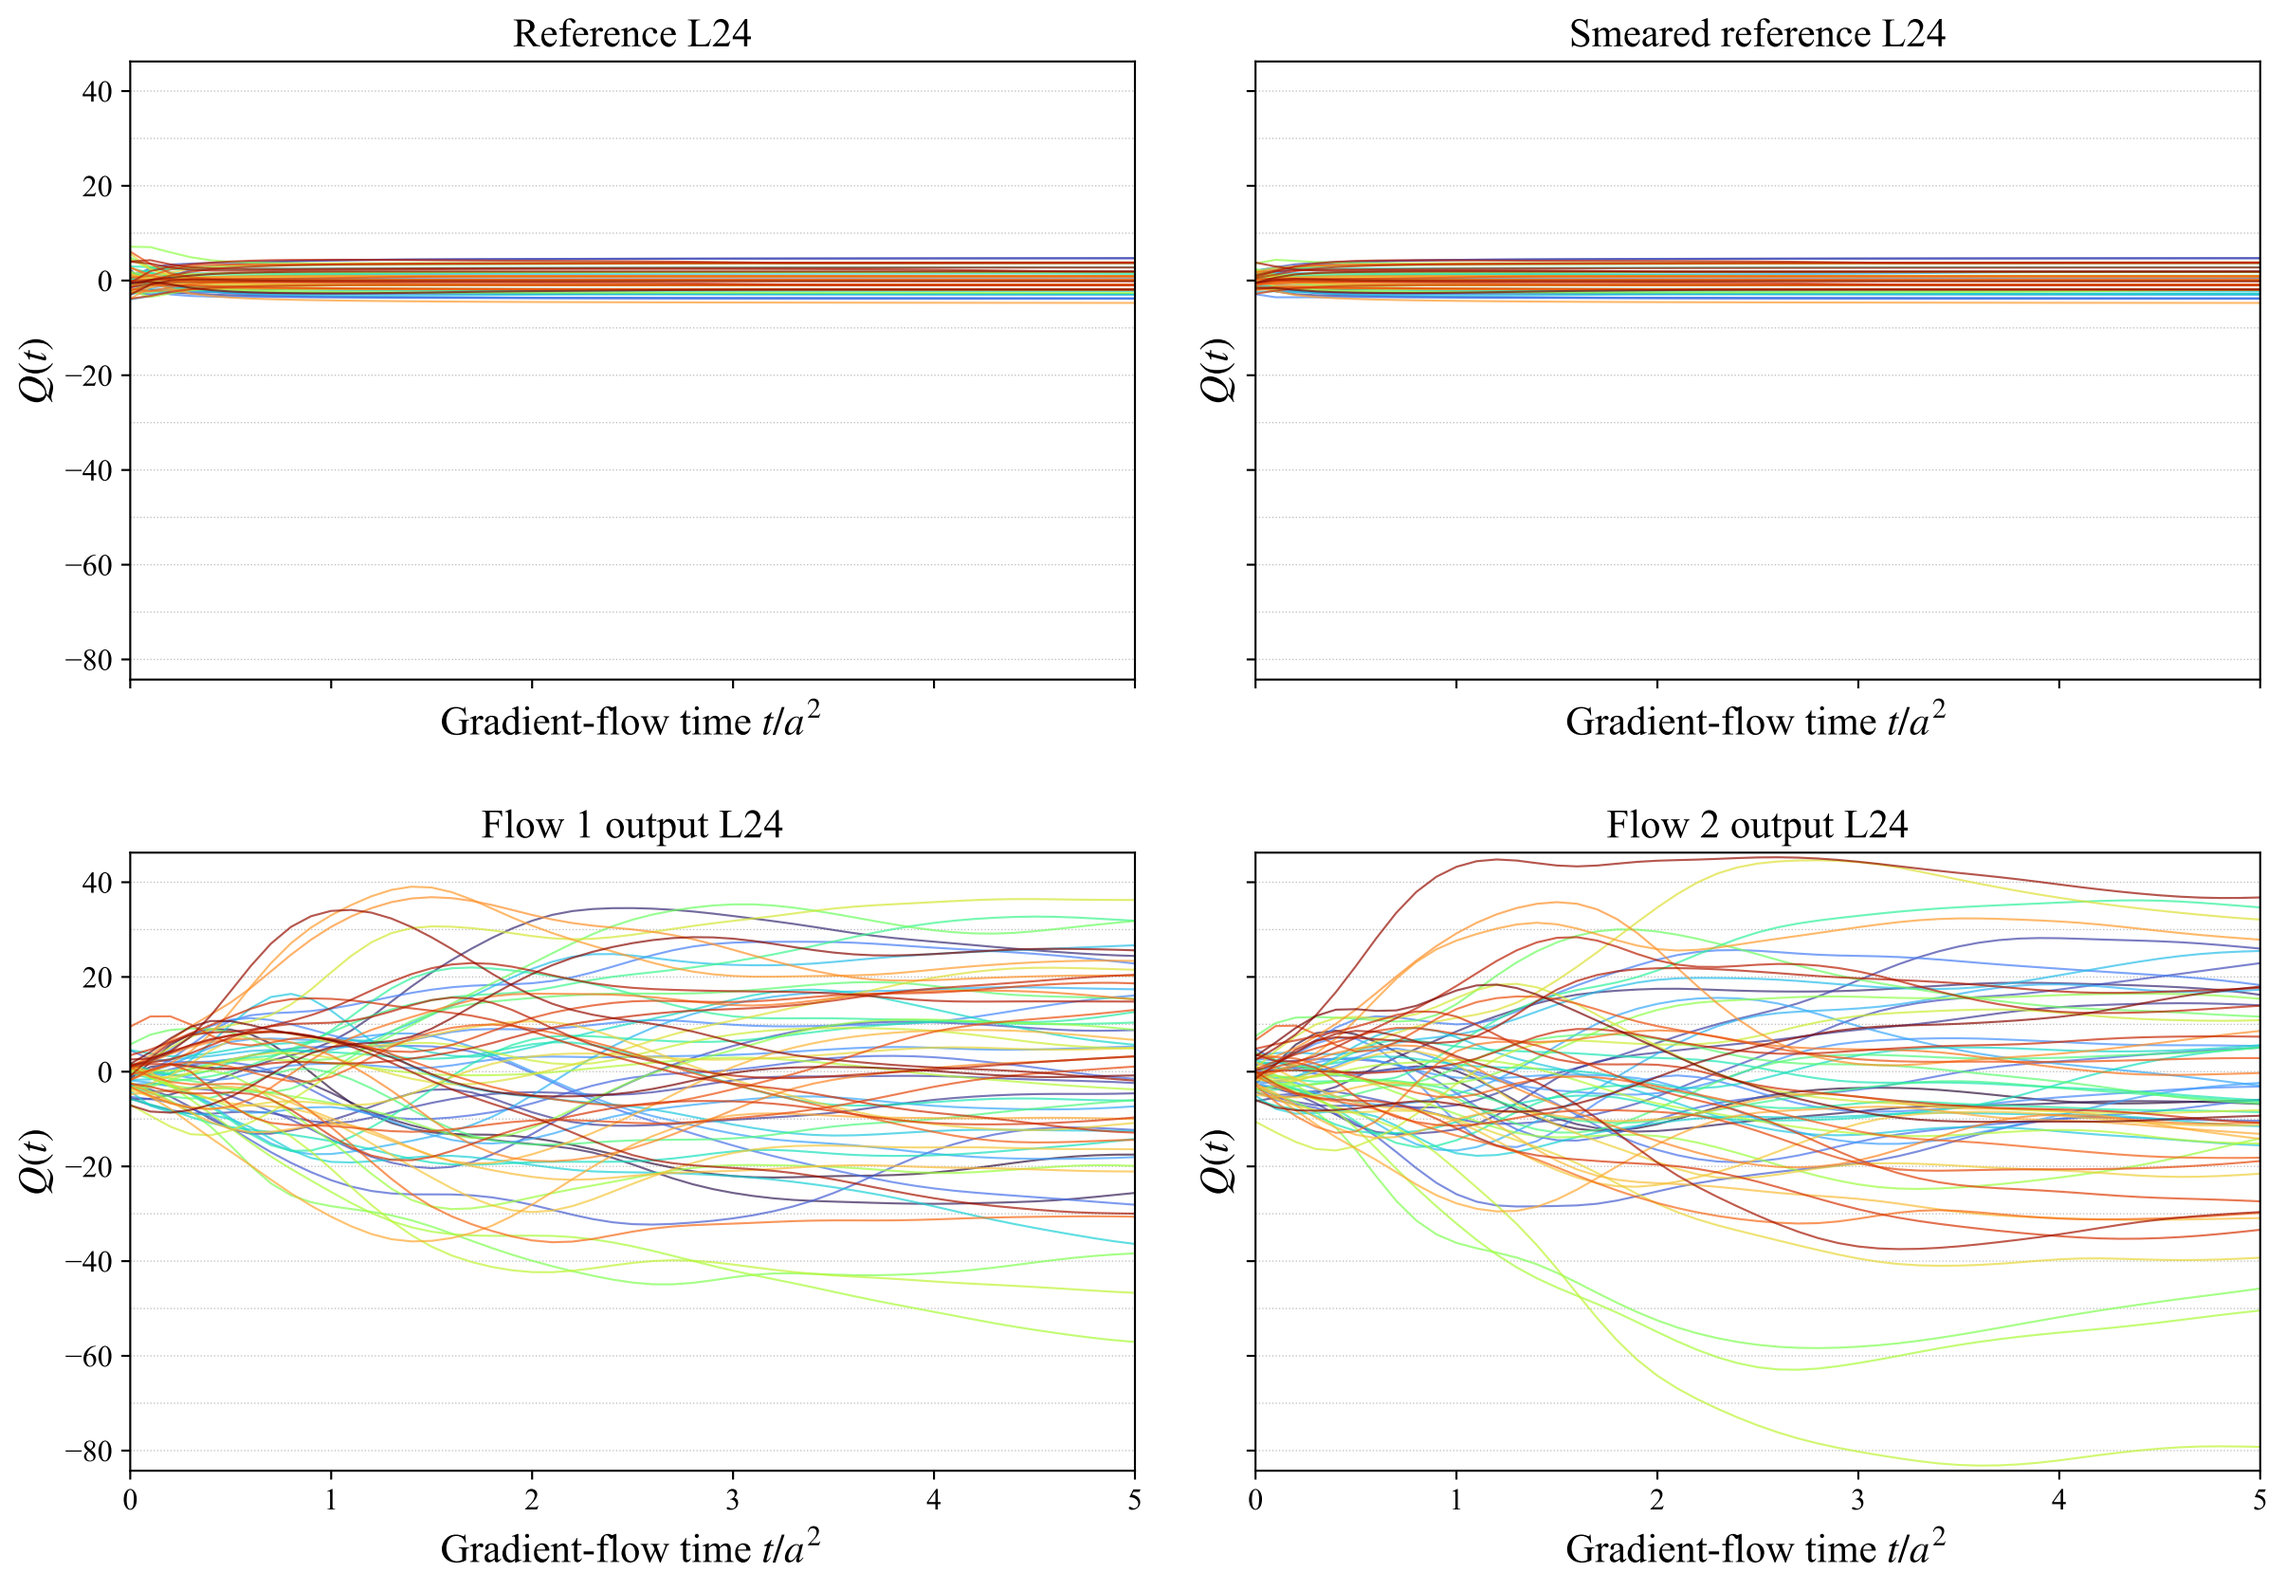

Reference L24
Smeared reference L24
Flow 1 output L24
Flow 2 output L24
Q(t)
Gradient-flow time t/a²
40
20
0
−20
−40
−60
−80
0
1
2
3
4
5