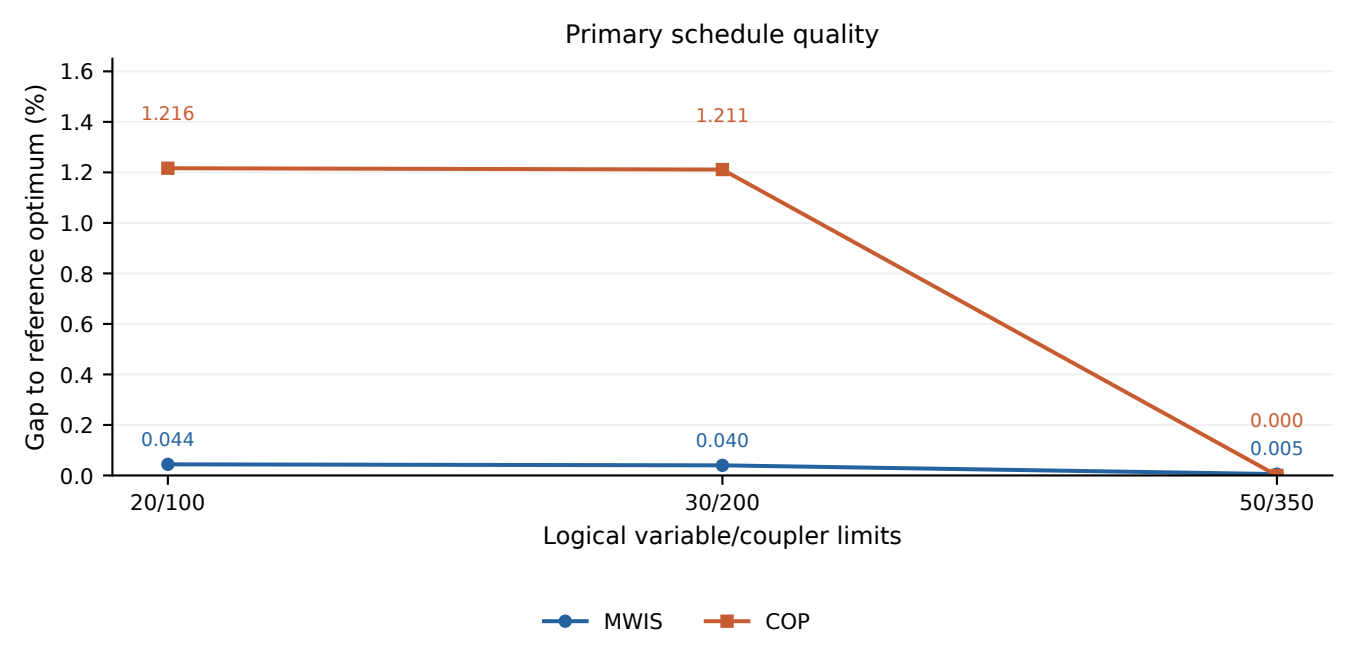
Primary schedule quality
Gap to reference optimum (%)
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.216
1.211
0.000
0.044
0.040
0.005
20/100
30/200
50/350
Logical variable/coupler limits
MWIS
COP