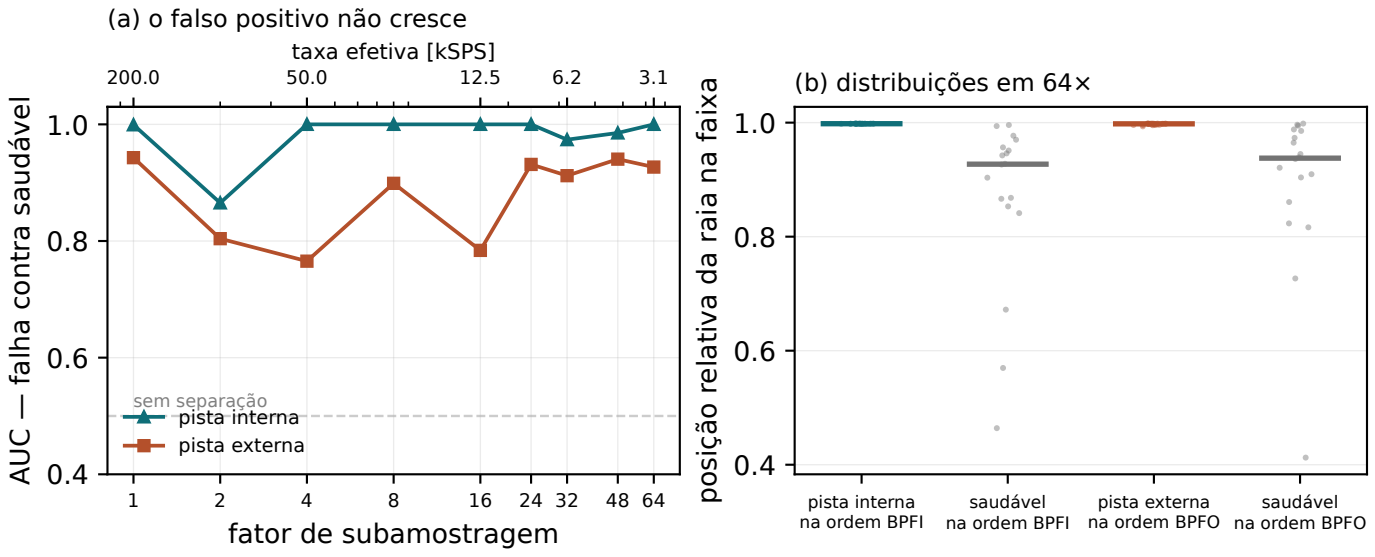
(a) o falso positivo não cresce
taxa efetiva [kSPS]
200.0
50.0
12.5
6.2
3.1
AUC — falha contra saudável
1.0
0.8
0.6
0.4
sem separação
pista interna
pista externa
1
2
4
8
16
24
32
48
64
fator de subamostragem
(b) distribuições em 64×
posição relativa da raia na faixa
1.0
0.8
0.6
0.4
pista interna
na ordem BPFI
saudável
na ordem BPFI
pista externa
na ordem BPFO
saudável
na ordem BPFO