

Configurações e Lógicas Iniciais

AUTOMAÇÃO

PROF. GUILHERME FRÓES SILVA

Passo a passo para a configuração da arquitetura dos PACs


Procedimentos de Configuração

- Arquitetura do CompactLogix L23E (pdf)
- Arquitetura do CompactLogix L32E (pdf)
- Driver de Comunicação EIP BroadCast no RSLinx Classic (pdf)
- Download no CompactLogix L23E (pdf)
- Download no CompactLogix L32E (pdf)
- Terminais CompactLogix L23E (word)

Interfaceamento dos Dispositivos com os Controladores Industriais

Ligação de entradas e saídas digitais


Memory location of I/O status

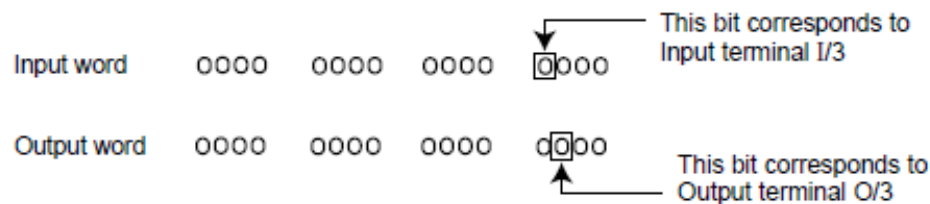

I/O Wiring


Pushbutton wired to input terminal I/3

Program with addresses

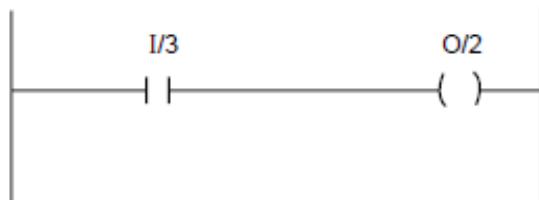


O/2

Pilot light wired to output terminal O/2

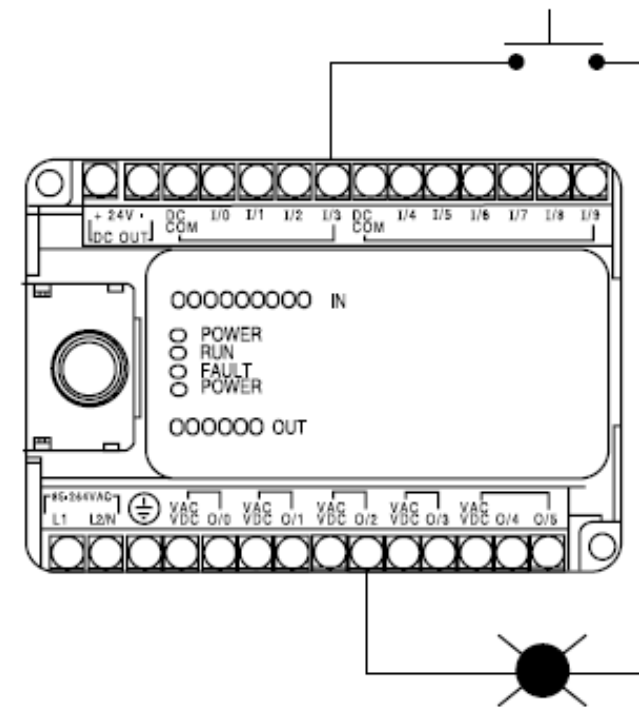


Interfaceamento dos Dispositivos com os Controladores Industriais

Normally Open Instruction

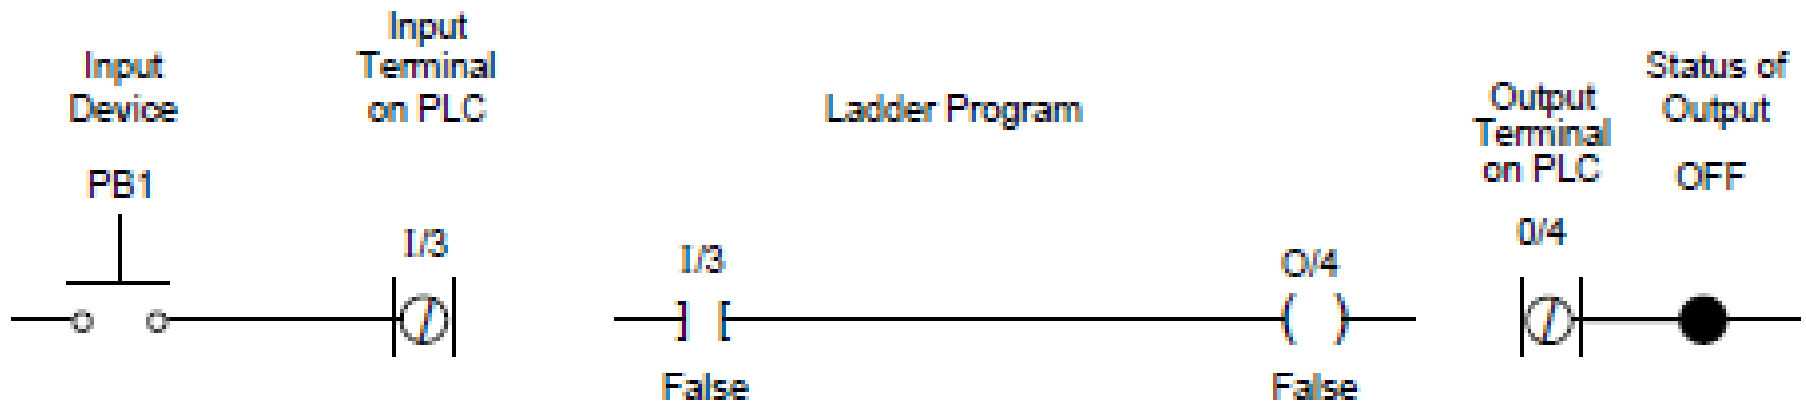


Interfaceamento dos Dispositivos com os Controladores Industriais

Normally Open Instruction

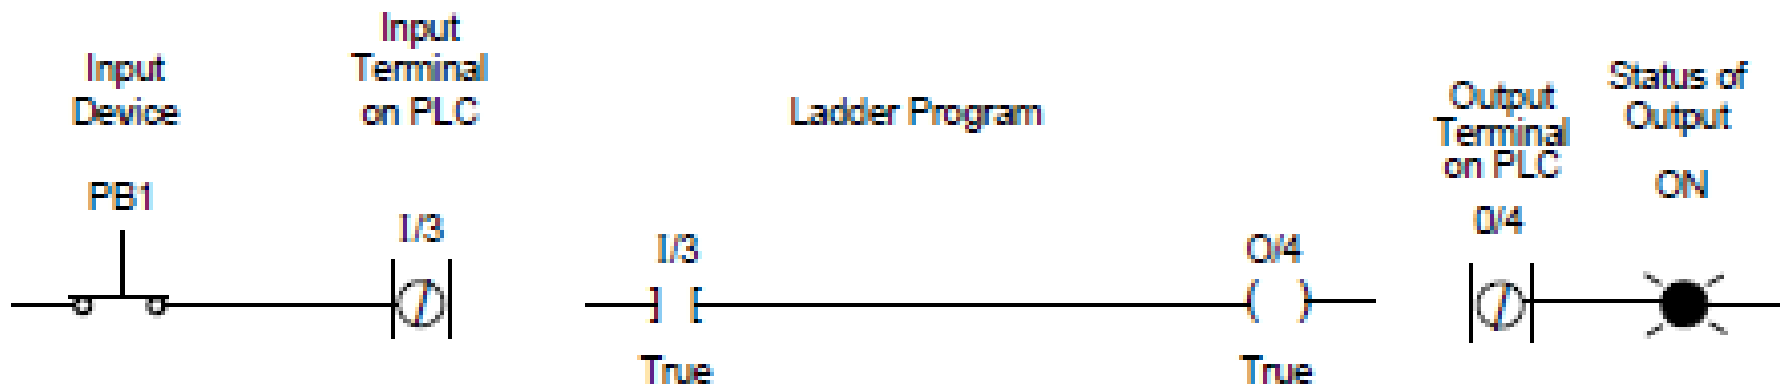

Interfaceamento dos Dispositivos com os Controladores Industriais

Normally Closed Instruction

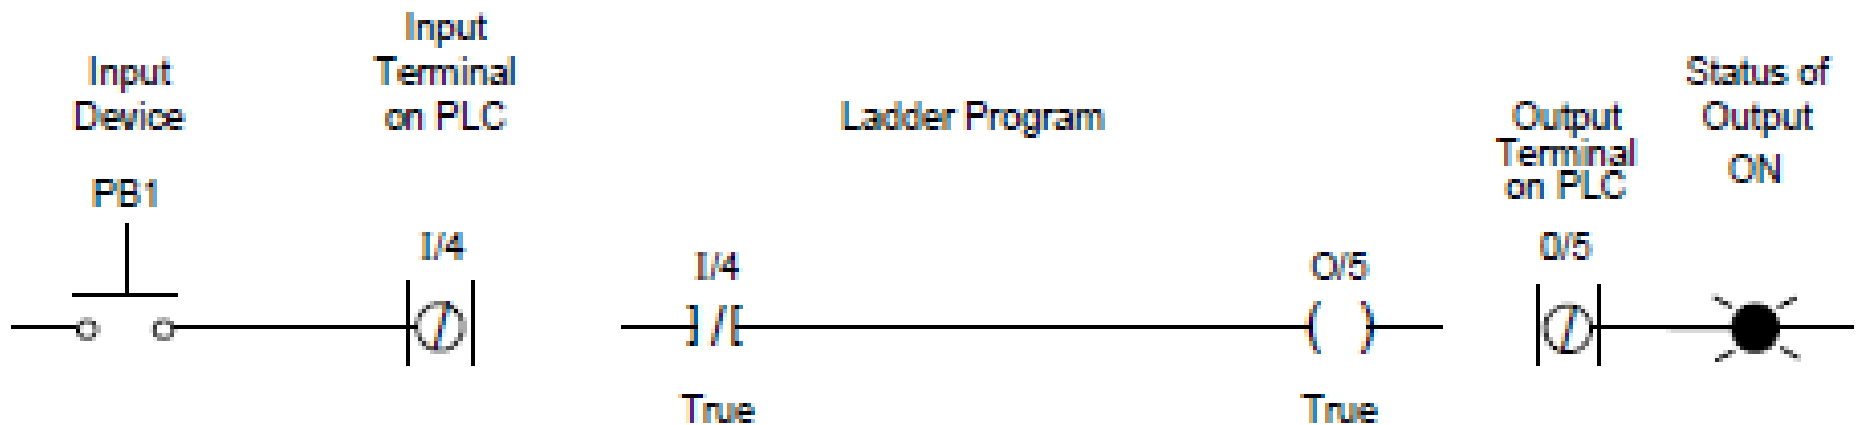

Interfaceamento dos Dispositivos com os Controladores Industriais

Normally Closed Instruction

