


ECG VIA ESP32-S3

ALUNO: GUILHERME, PROF: ADRIELLE

NOME:

RESPONSAVEL: MEDICO

GRAFICO DA MEDIDA

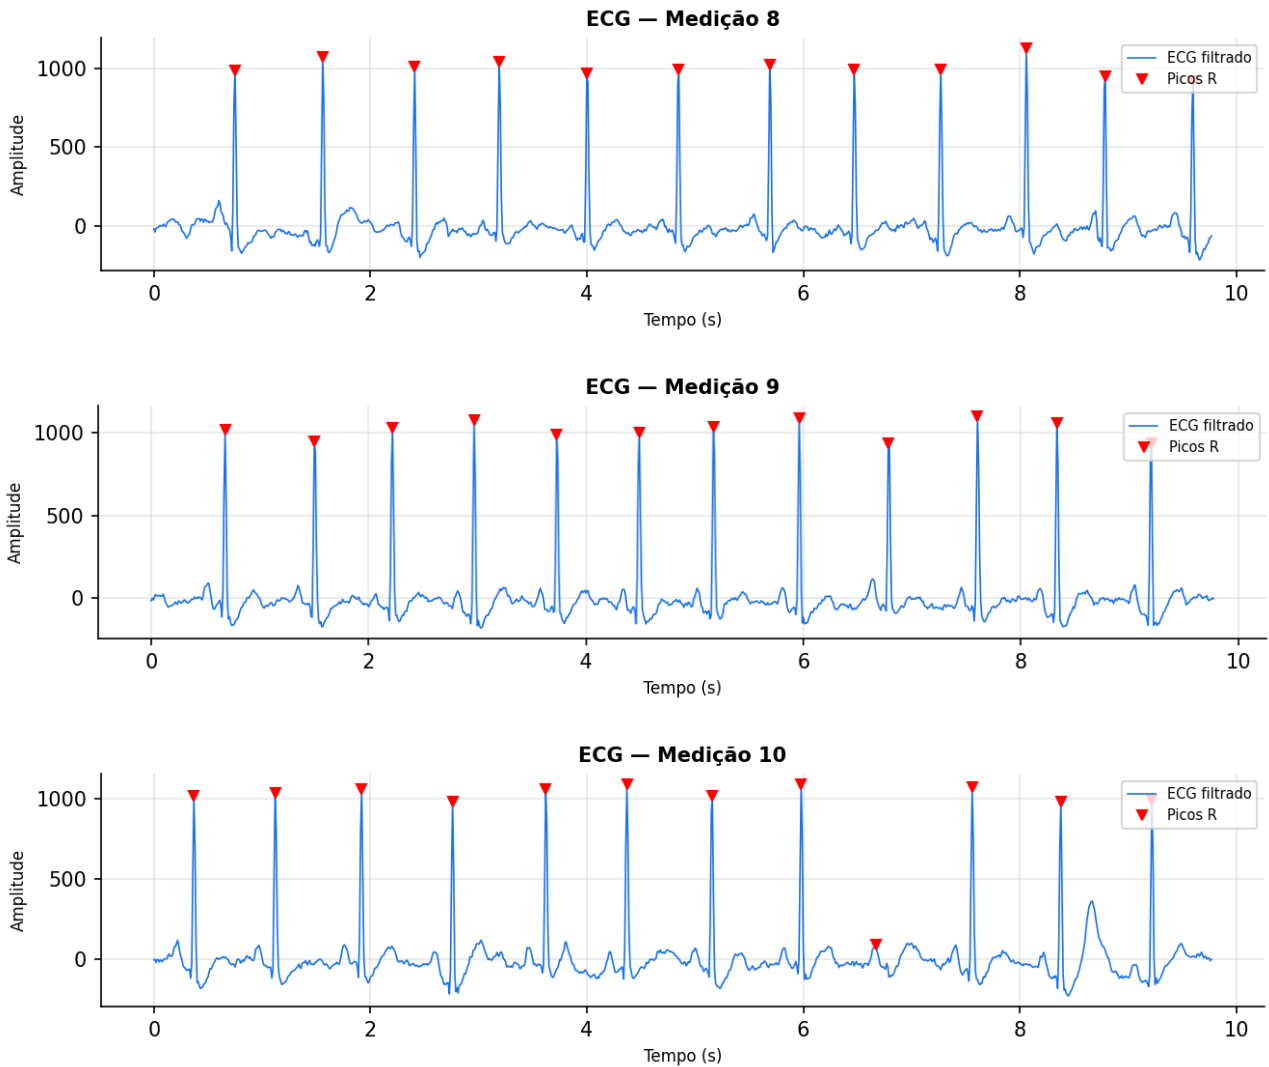

INFORMACAO DE FREQUENCIA DE AMOSTRAGEM: 100 Hz

INFORMACAO DE VELOCIDADE DE AMOSTRAGEM: 10.0 ms/amostra

CLASSE PREVISTA: N

MEDIDA DE BATIMENTOS POR MINUTO: 74.8 BPM