


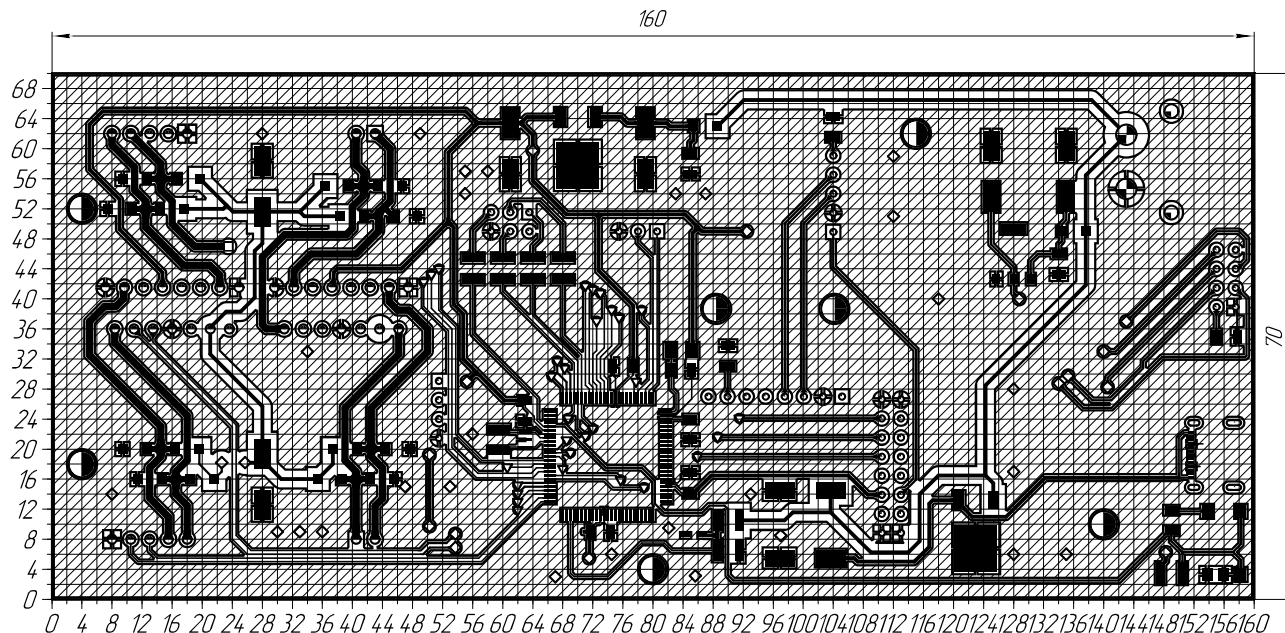


Таблица 1

Условное обозначение отб.	Диаметр отб., мм	Диаметр контактной площадки, мм	Наличие металлизации	Кол. отб.
▽	0,4	0,8	Да	30
◇	0,8	1,3	Да	45
□	1,2	1,7	Да	1
●	0,7	1,2	Да	4
●	0,8	1,5	Да	50
●	1,2	1,7	Да	44
●	1,8	2,7	Да	2
●	2,7	4,1	Да	2
○	3,5	—	Нет	7

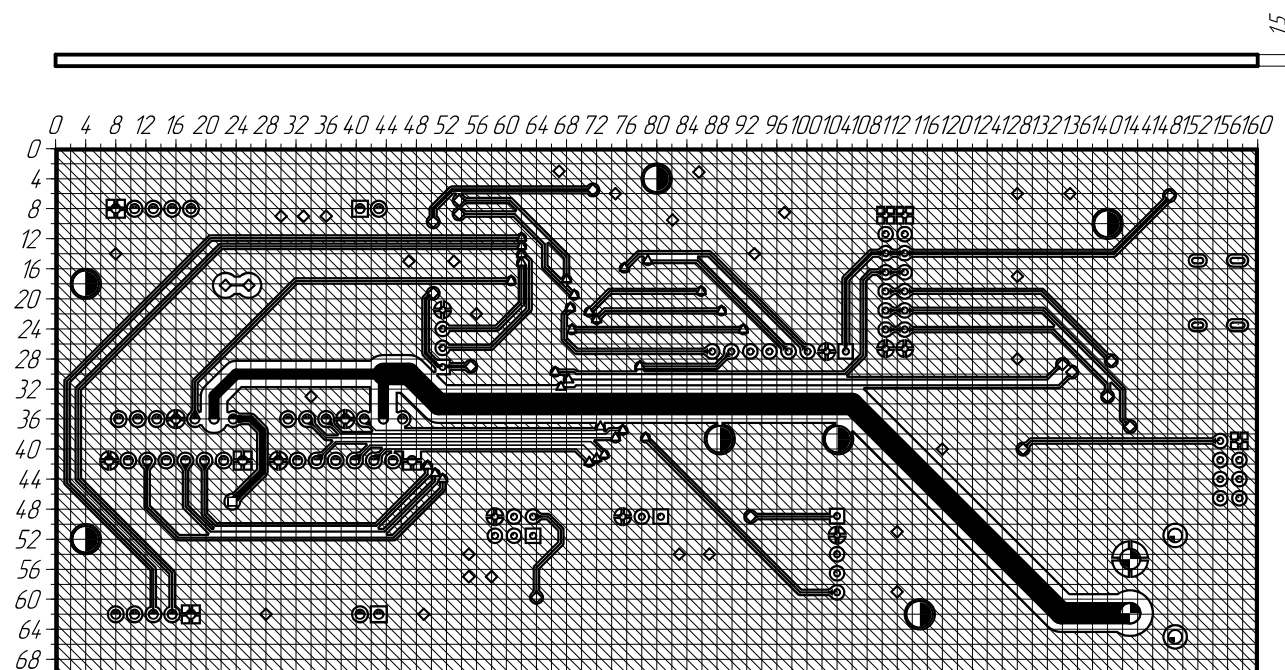

1 Размеры для справок.

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1 – 2002. H12, h12, ±IT7/12P/2.

3 Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2 – 2002 – Н.

4 Шаг координатной сетки 4 мм.

5 Проту изготовить химическим негативным методом.

6 Класс точности платы по ГОСТ Р 53429 – 2009 – 4.

– минимальная номинальная ширина проводника – 0,2 мм,

– минимальное номинальное расстояние между элементами проводящего рисунка – 0,2 мм.

7 Параметры отверстий платы приведены в таблице 1.

8 Плата должна соответствовать ГОСТ 23752 – 79 группа жесткости – 2.

9 Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9307

86, контактных зон припоем ПОС – 67 ГОСТ 21930 – 75 толщиной не менее 20 мкм.

10 Тип паяльной маски: жидкая (допускается замена на аналогичную по эксплуатационной стойкости). Цвет паяльной маски: зеленый. Контактные площадки от краски предохранить.

11 Тип маркировки: лазерная (допускается замена на аналогичную по эксплуатационной стойкости).

12 Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.014 – 75.

ИУ4.11.03.03.25.08.05.1.03.01 ПП			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Гущин Г.А.	Прод.	Дата
Проб.	Журавлева Л.В.		
Т.контр.			
И.контр.			
Утв.			
Автоматизированный подводный фрон плата управления			
Лит.		Масса	Масштаб
			1:1
Лист		Листов	1
Группа ИУ4-815 МГТУ им. Н.Э. Баумана			
Копировал			
Формат А2			