

160

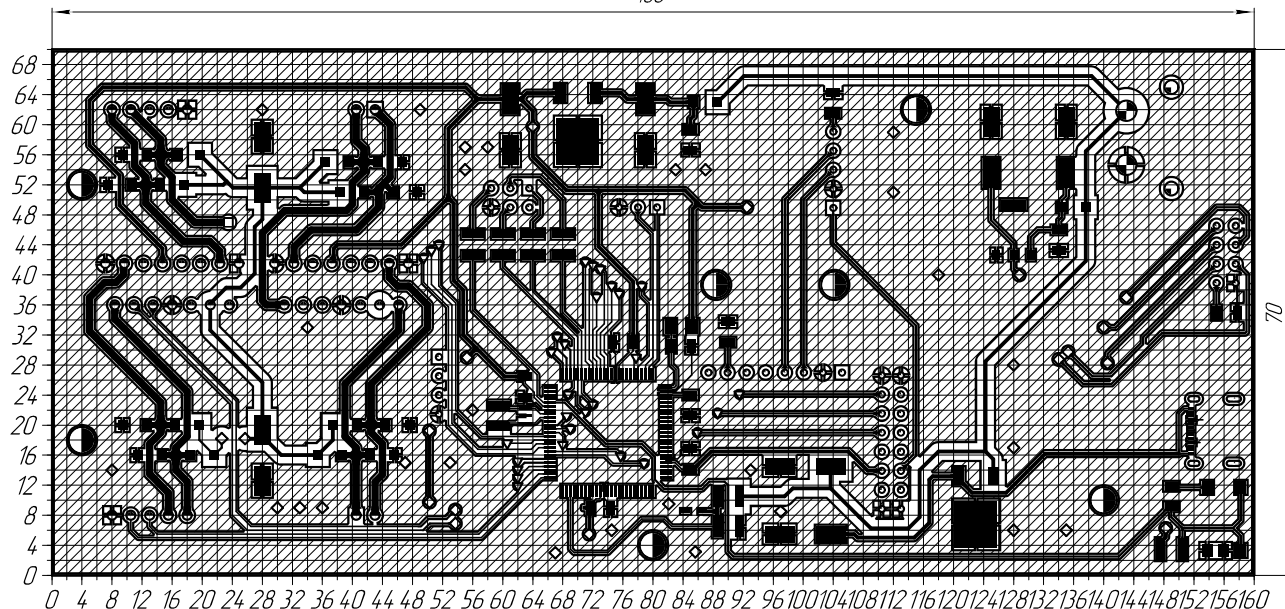


Таблица 1

Условное обозначение отб	Диаметр отб, мм	Диаметр контактной площадки, мм	Наличие металлизации	Кол. отб
▽	0,4	0,8	Да	30
◇	0,8	1,3	Да	45
□	1,2	1,7	Да	1
●	0,7	1,2	Да	4
●	0,8	1,5	Да	50
●	1,2	1,7	Да	44
●	1,8	2,7	Да	2
●	2,7	4,1	Да	2
●	3,5	-	Нет	7

1 Размеры для справок.

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - 2002. H12, h12, ±IT7/12P/2.

3 Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2 - 2002 - Н.

4 Шаг координатной сетки 4 мм.

5. Проту изготовить химическим негативным методом.

6. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429 - 2009 - 4.

- минимальная номинальная ширина проводника - 0,2 мм,

- минимальное номинальное расстояние между элементами проводящего рисунка - 0,2 мм.

7. Параметры отверстий платы приведены в таблице 1.

8. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752 - 79 группа жесткости - 2.

9. Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.307

86, контактных зон припоем ПОС - 67 ГОСТ 21930 - 75 толщиной не менее 20 мкм.

10. Тип паяльной маски: жидкая (допускается замена на аналогичную по эксплуатационной стойкости). Цвет паяльной маски: зеленый. Контактные площадки от краски предохранить.

11. Тип маркировки: лазерная (допускается замена на аналогичную по эксплуатационной стойкости).

12. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.014 - 75.

ИУ4.11.03.03.25.08.05.1.03.01 ПП			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Гущин Г.А.		
Проб.	Журавлева Л.В.		
Т.контр.			
И.контр.			
Утв.			
Автоматизированный подводный фрон плата управления			
Лит.	Масса	Масштаб	
		2:1	
Лист	Листов	1	
Группа ИУ4-815 МГТУ им. Н.Э. Баумана			
Копировал			
Формат А2			

Лист 1 из 1

Лист 1 из 1

Лист 1 из 1

Лист 1 из 1

Лист 1 из 1

Лист 1 из 1