

Tensión en nodos a las 9 Horas

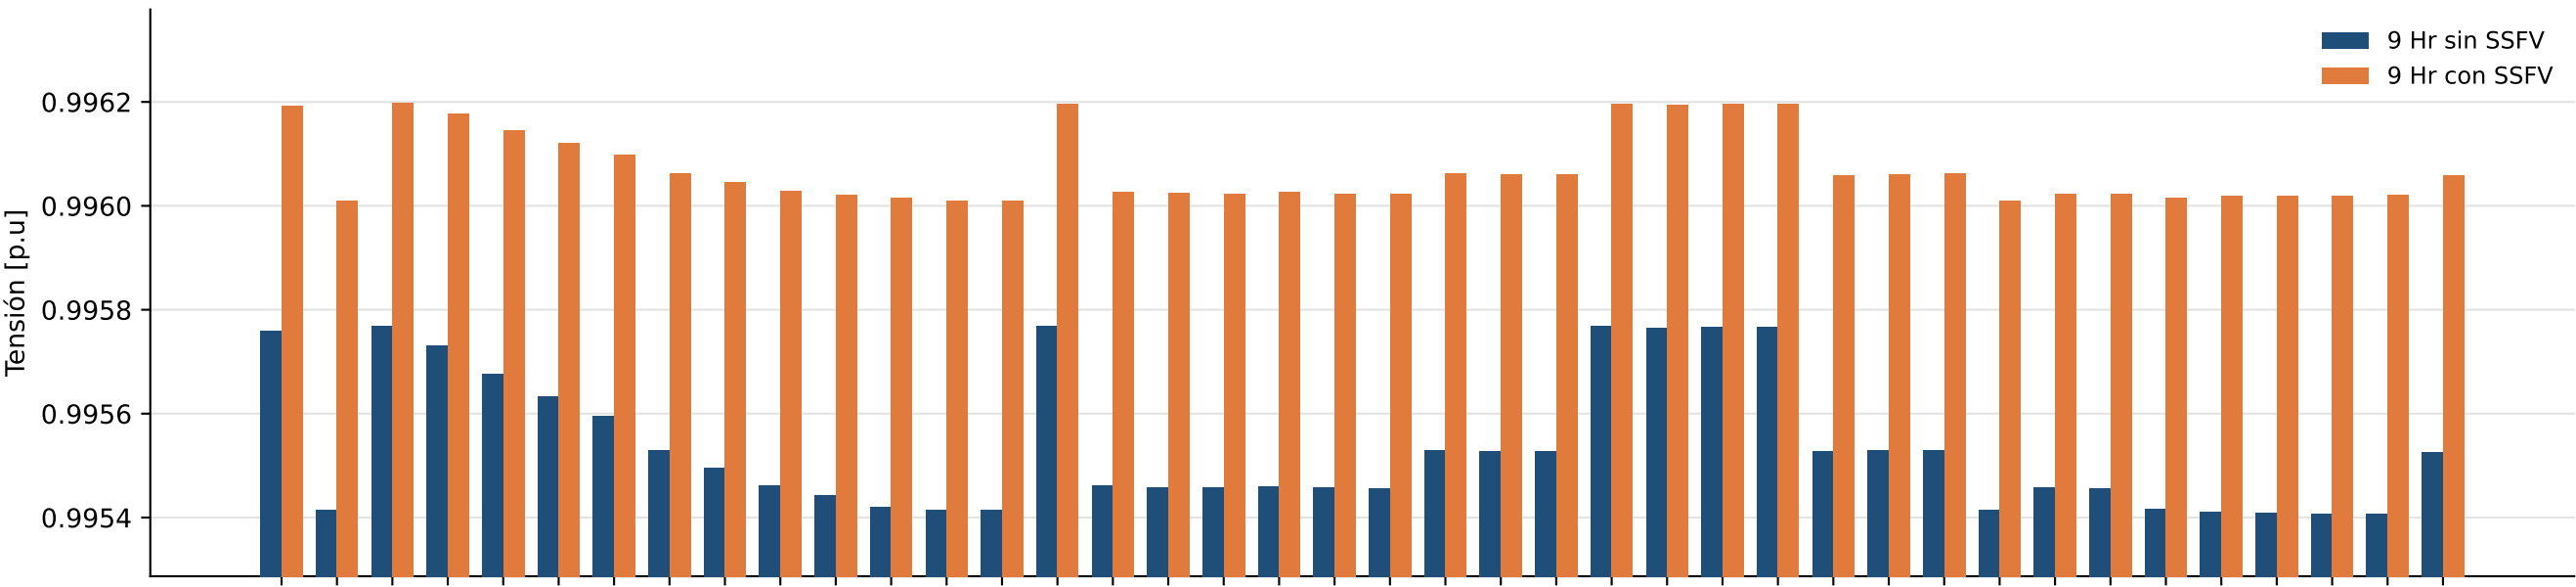


Figura 6. Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 9 am

Tensión en nodos a las 12 Horas

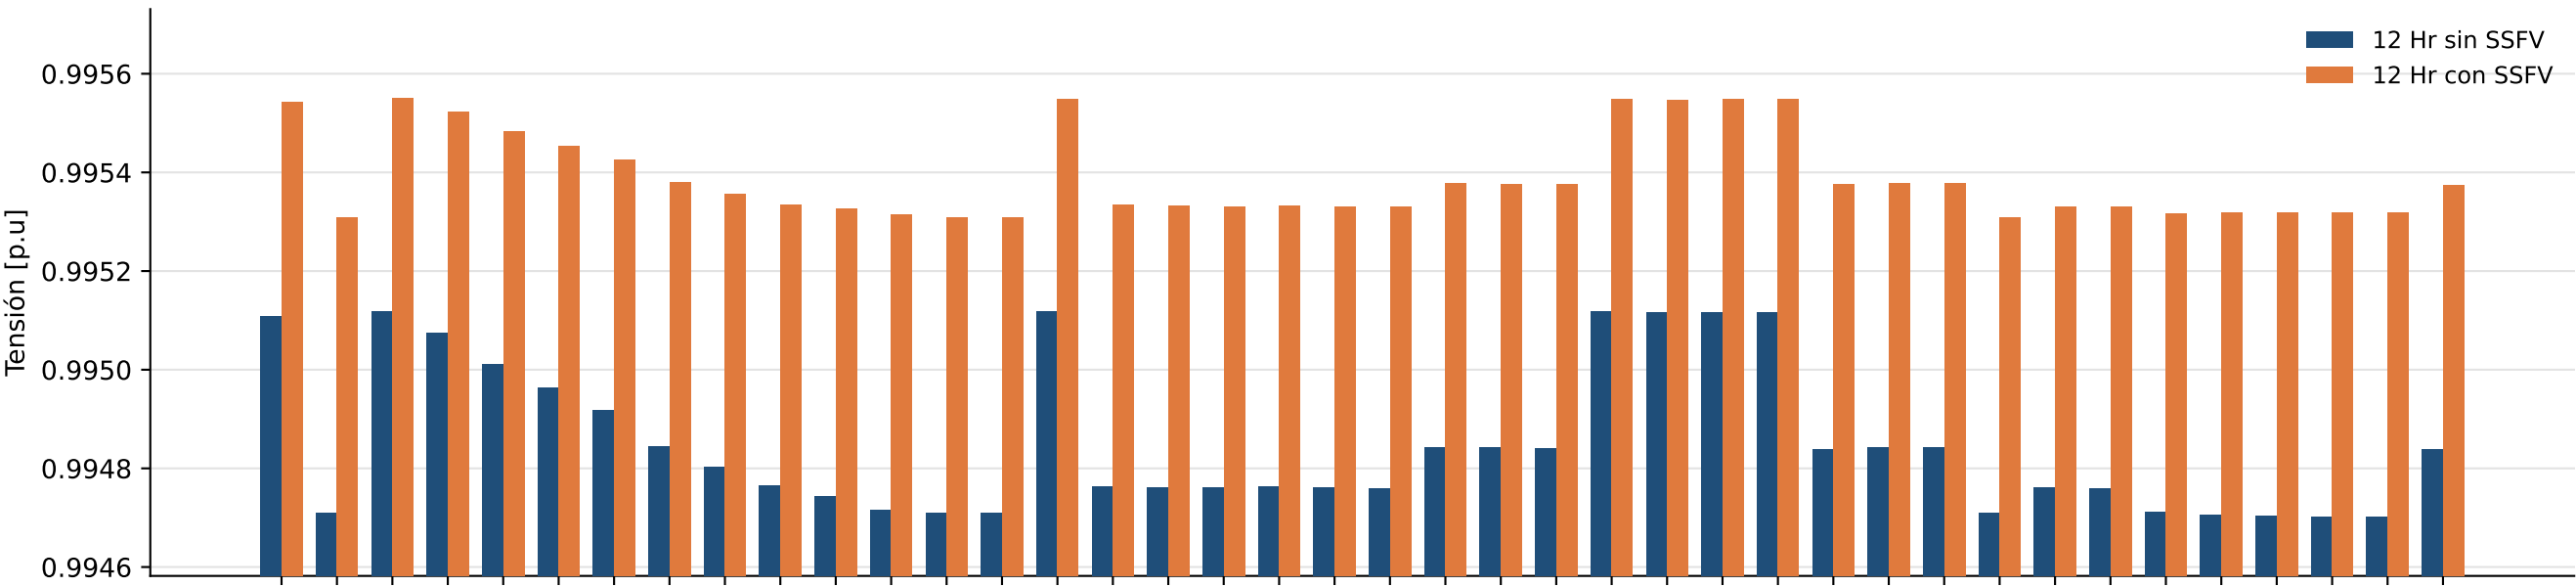


Figura 7. Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 12 pm

Tensión en nodos a las 15 Horas

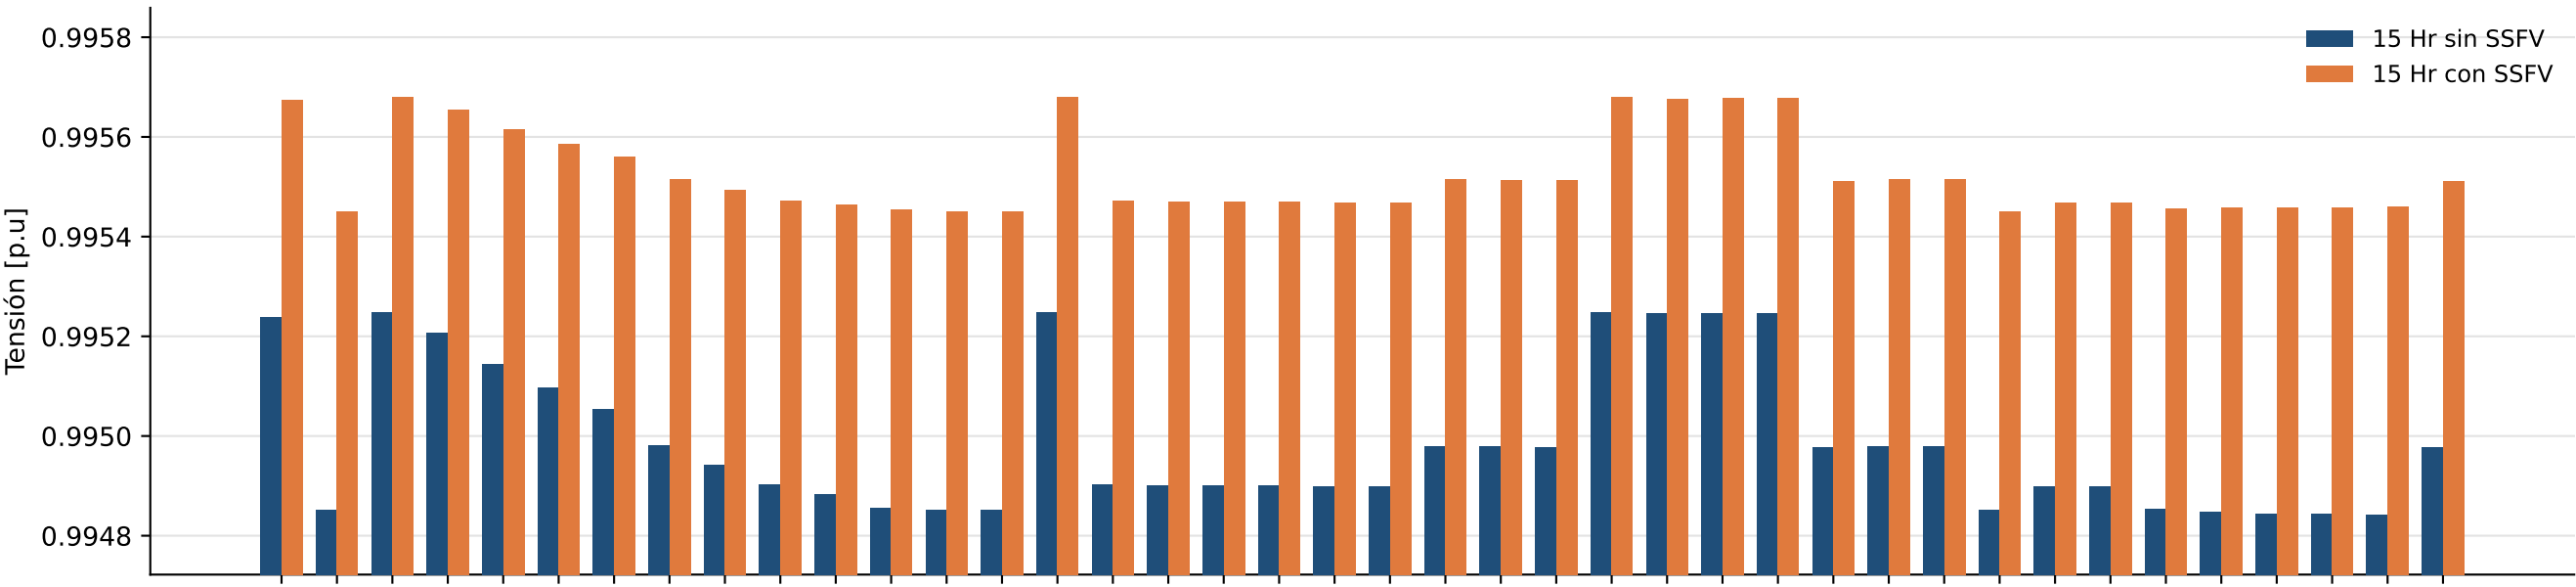


Figura 8. Tensiones en los nodos afectados por el proyecto Mas X Menos sede Guarín 120 kW a las 3 pm