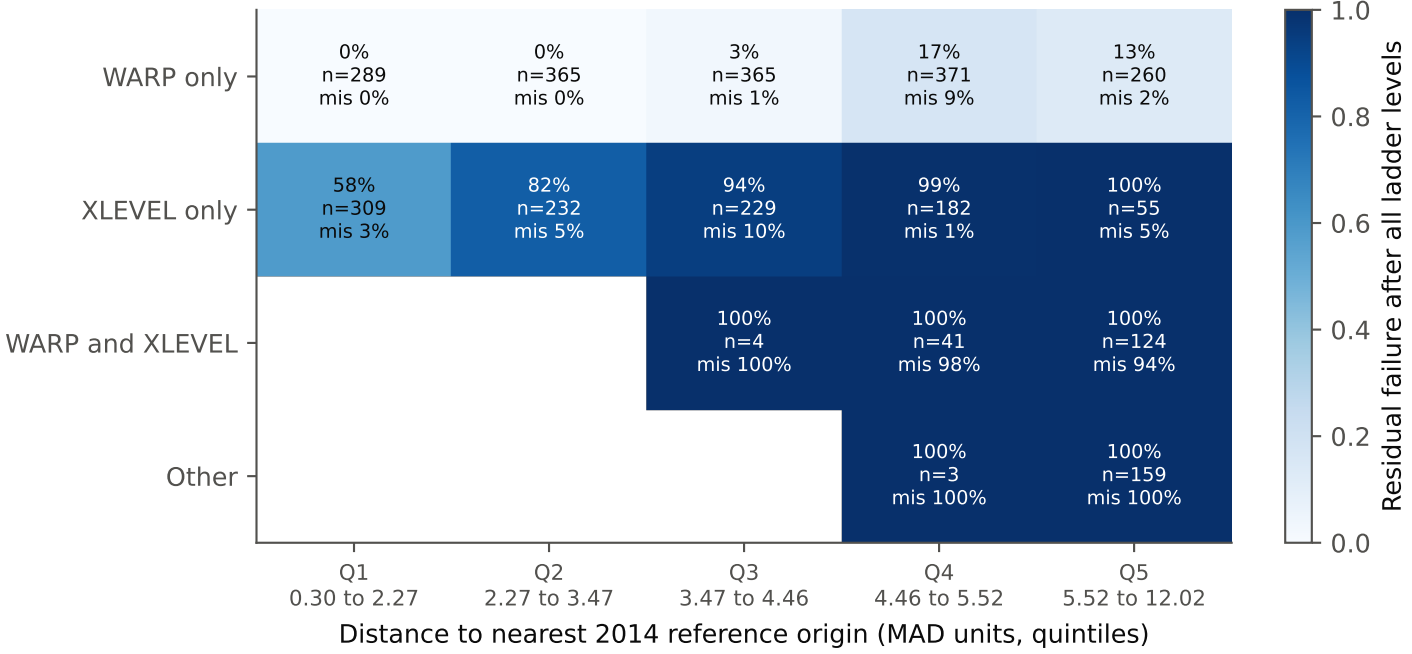
WARP only
XLEVEL only
WARP and XLEVEL
Other
0%
n=289
mis 0%
0%
n=365
mis 0%
3%
n=365
mis 1%
17%
n=371
mis 9%
13%
n=260
mis 2%
58%
n=309
mis 3%
82%
n=232
mis 5%
94%
n=229
mis 10%
99%
n=182
mis 1%
100%
n=55
mis 5%
100%
n=4
mis 100%
100%
n=41
mis 98%
100%
n=124
mis 94%
100%
n=3
mis 100%
100%
n=159
mis 100%
Q1
0.30 to 2.27
Q2
2.27 to 3.47
Q3
3.47 to 4.46
Q4
4.46 to 5.52
Q5
5.52 to 12.02
Distance to nearest 2014 reference origin (MAD units, quintiles)
Residual failure after all ladder levels
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0