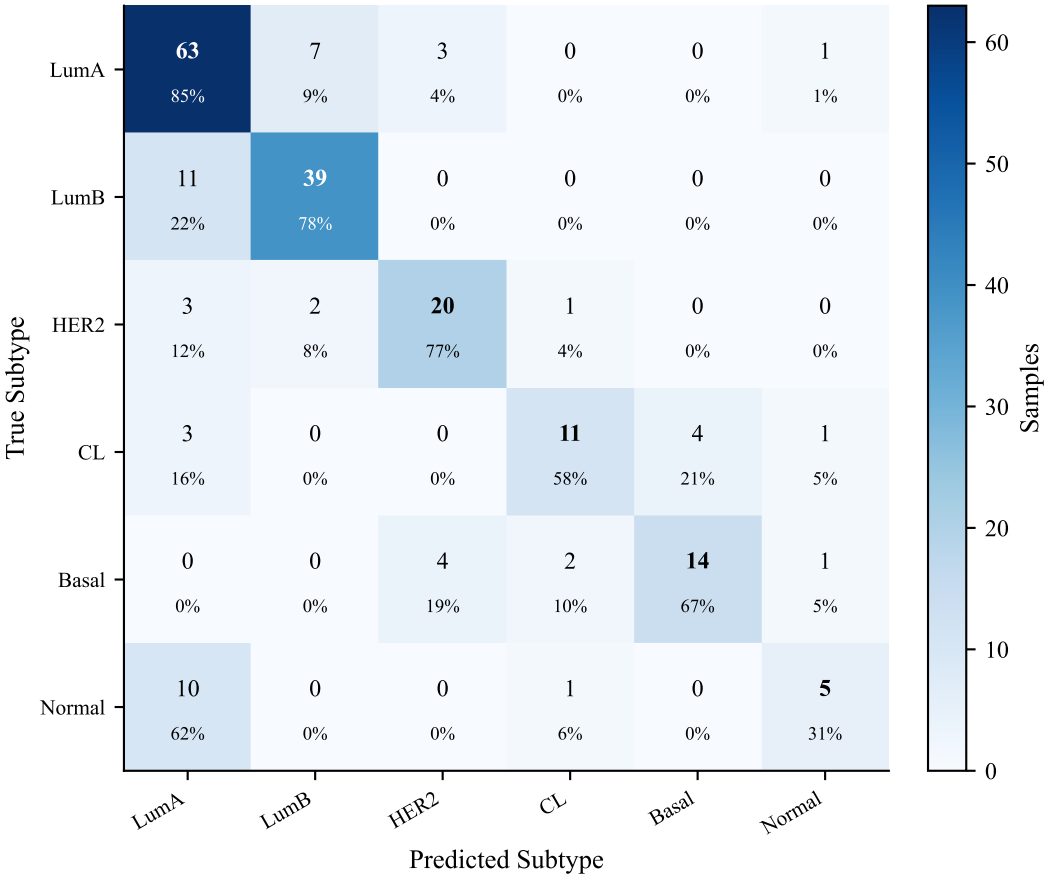
METABRIC test set (n=206, accuracy=73.8%)
True Subtype
Predicted Subtype
Samples
LumA
LumB
HER2
CL
Basal
Normal
63 7 3 0 0 1
85% 9% 4% 0% 0% 1%
11 39 0 0 0 0
22% 78% 0% 0% 0% 0%
3 2 20 1 0 0
12% 8% 4% 0% 0%
3 0 0 11 4 1
16% 0% 0% 58% 21% 5%
0 0 4 2 14 1
0% 0% 19% 10% 67% 5%
10 0 0 1 0 5
62% 0% 0% 6% 0% 31%
60
50
40
30
20
10
0