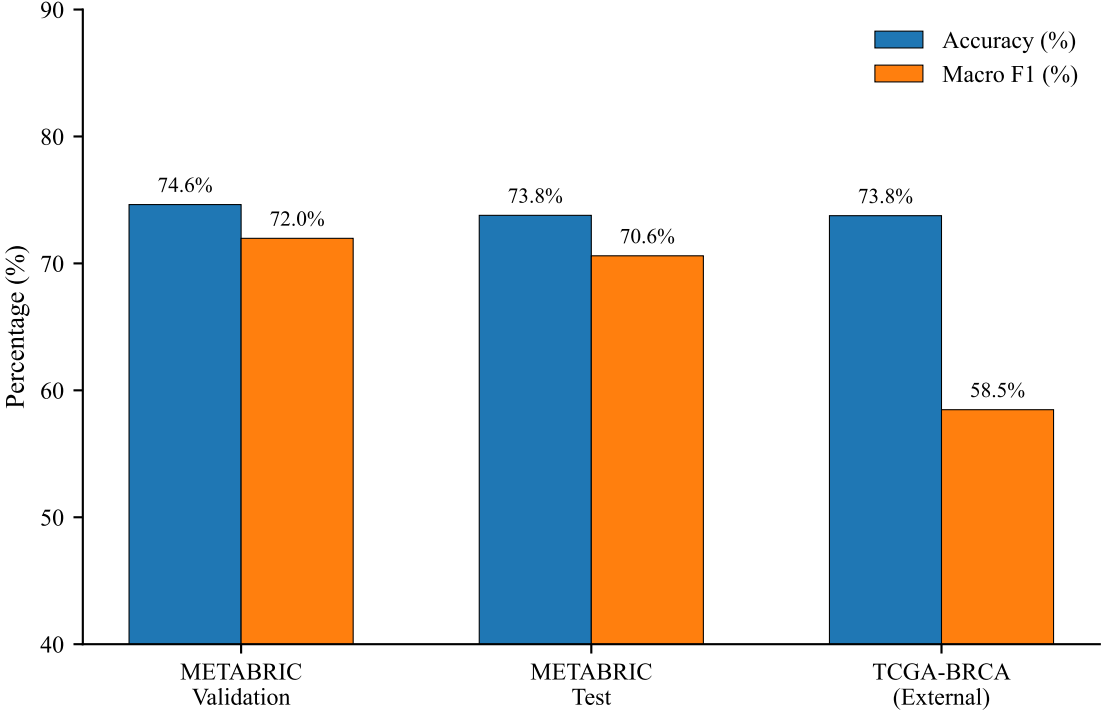
Accuracy (%)
Macro F1 (%)
Percentage (%)
90
80
70
60
50
40
74.6%
72.0%
73.8%
70.6%
73.8%
58.5%
METABRIC
Validation
METABRIC
Test
TCGA-BRCA
(External)