


# EHS Procedure Quick Card

## FC-GL-EHS-SAF-0707: Seguridad Eléctrica



- Prácticas de trabajo eléctrico
- Permiso de Trabajo Eléctrico Energizado
- Trabajar con/sobre/alrededor de Capacitores
- Herramienta de Evaluación de Arco y Choque Eléctrico.
  - Requerimientos de EPP
  - Determinación del límite de aproximación

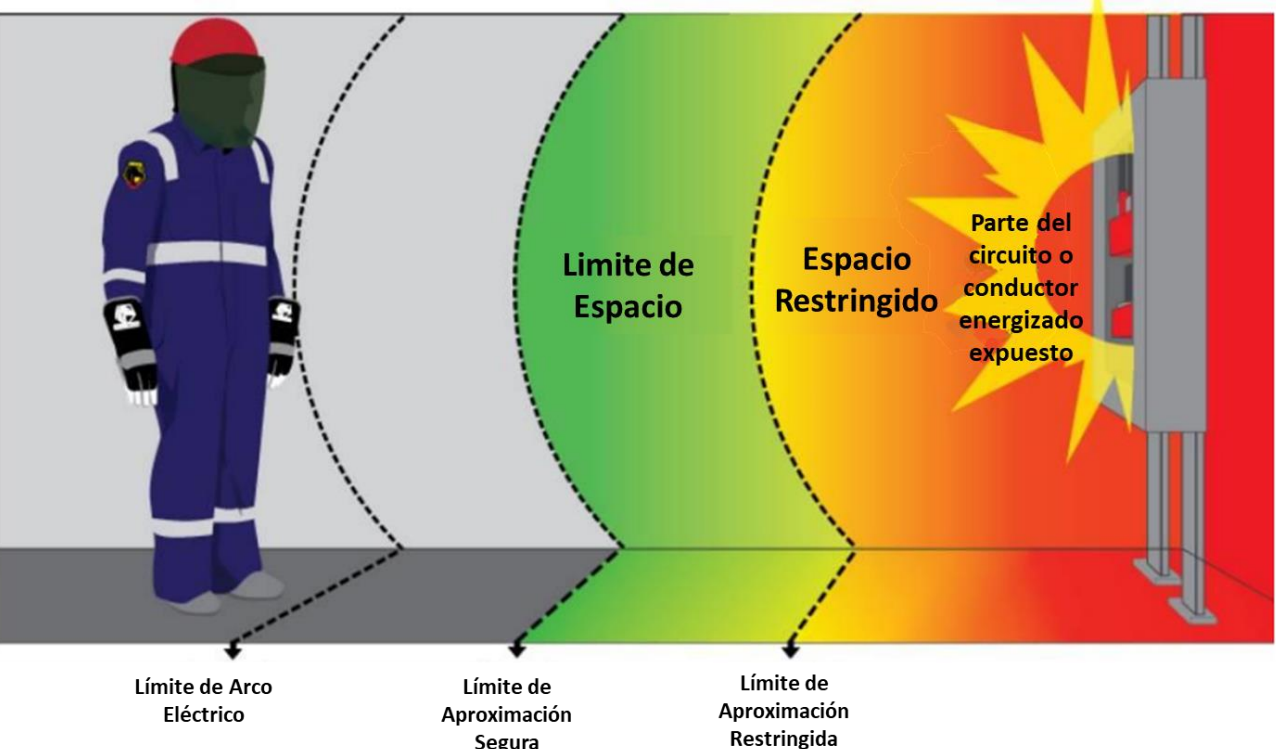

### Cambios Claves

- Introducción del peligro de explosión de arco
- FC-GL-EHS-SAF-0707-G3 Trabajo en/con/alrededor de capacitores
- Cambio de umbral de 600 V a 1000 V



### Herramientas Claves

- FC-GL-EHS-SAF-0707-F1: Permiso de Trabajo Eléctrico Energizado.
- FC-GL-EHS-SAF-0707-G1: Guía de evaluación de arco y choque.
- FC-GL-EHS-SAF-0707-G3: trabajo en/con/alrededor de condensadores.
- Norma NFPA 70E para la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo edición 2021\* - Tablas disponibles a través de la biblioteca de normas de GE:

<https://edms1.pw.ge.com/trslibrary/>



### Futuros trabajos/soporte

- FC-GL-EHS-SAF-0703: Bloqueo/etiquetado.
- CRSE GE-EHS-280: Seguridad Eléctrica Avanzada.
- **Implementación completa antes del: 1 de marzo de 2023: tenga en cuenta que todos los requisitos entrarán en vigencia de inmediato**

\*NOTA: Debido a las protecciones de derechos de autor, NFPA 70E, incluidas las tablas, no se pueden reproducir en el procedimiento; todas las tablas están disponibles de forma gratuita a través de la Biblioteca de normas de GE.