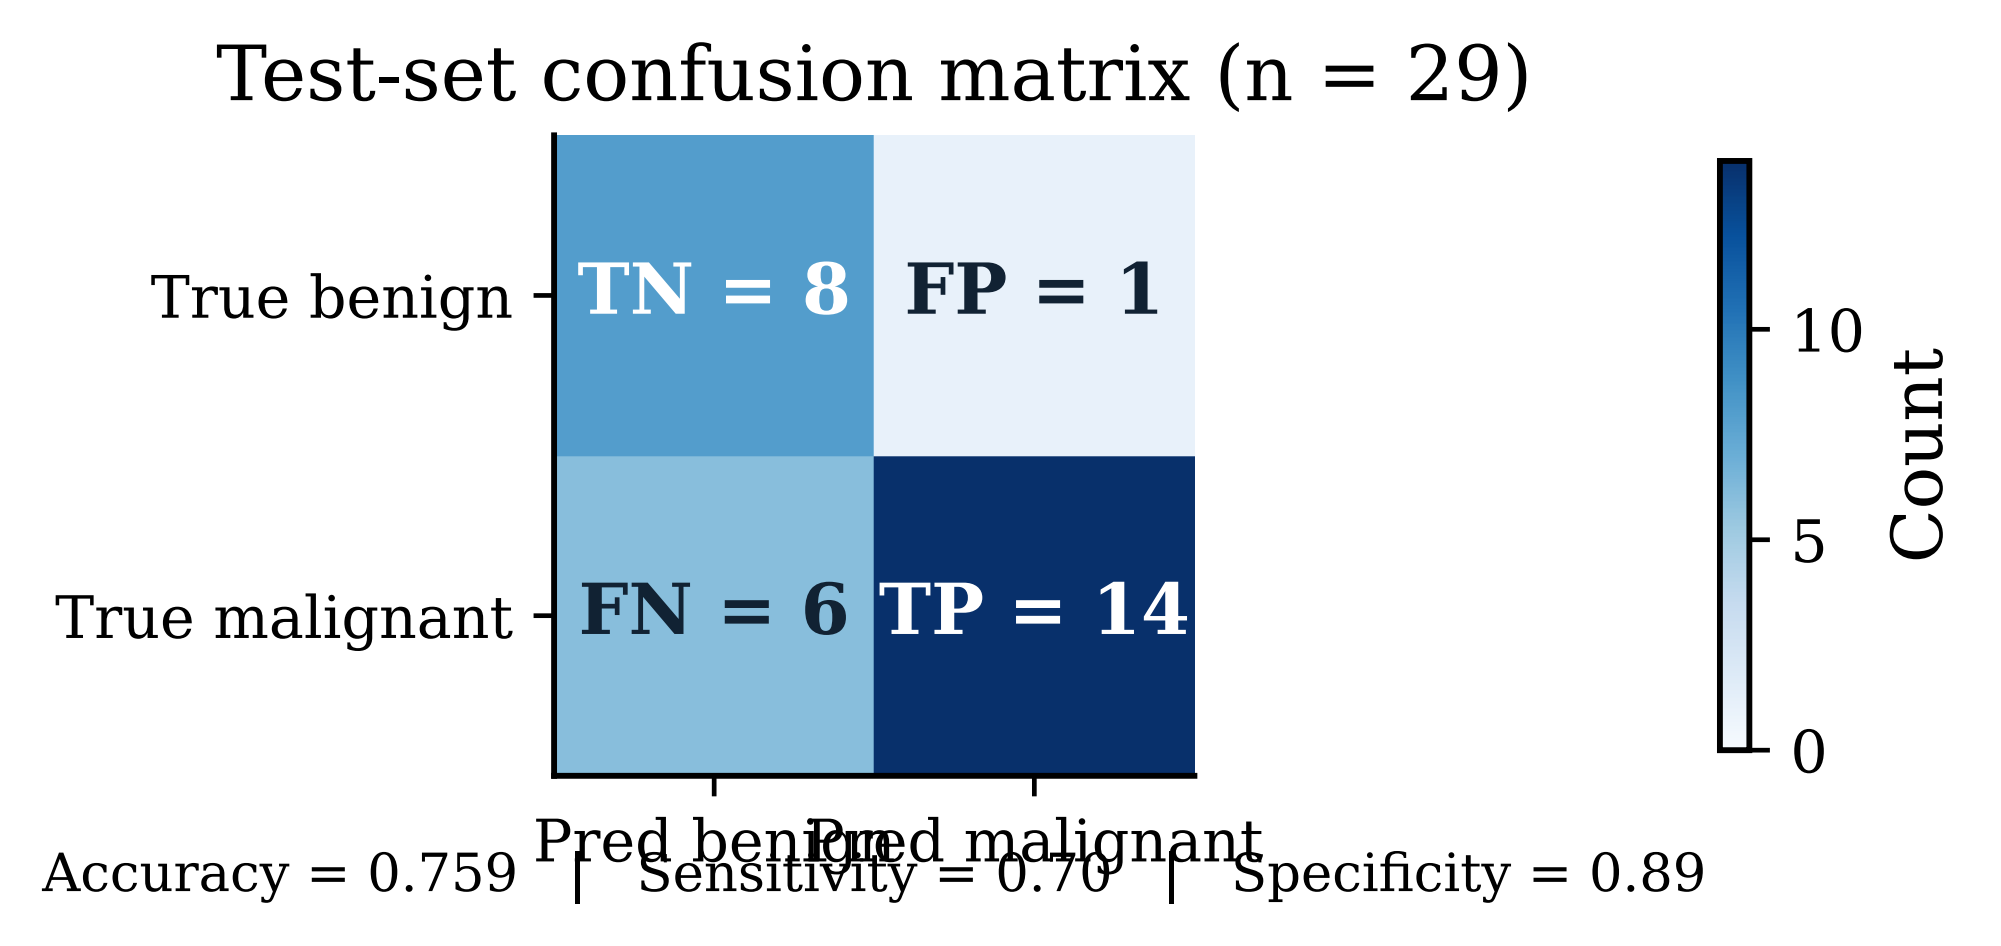
Test-set confusion matrix (n = 29)
True benign
True malignant
TN = 8
FP = 1
FN = 6
TP = 14
Pred benign
Pred malignant
Count
10
5
0
Accuracy = 0.759 | Sensitivity = 0.70 | Specificity = 0.89