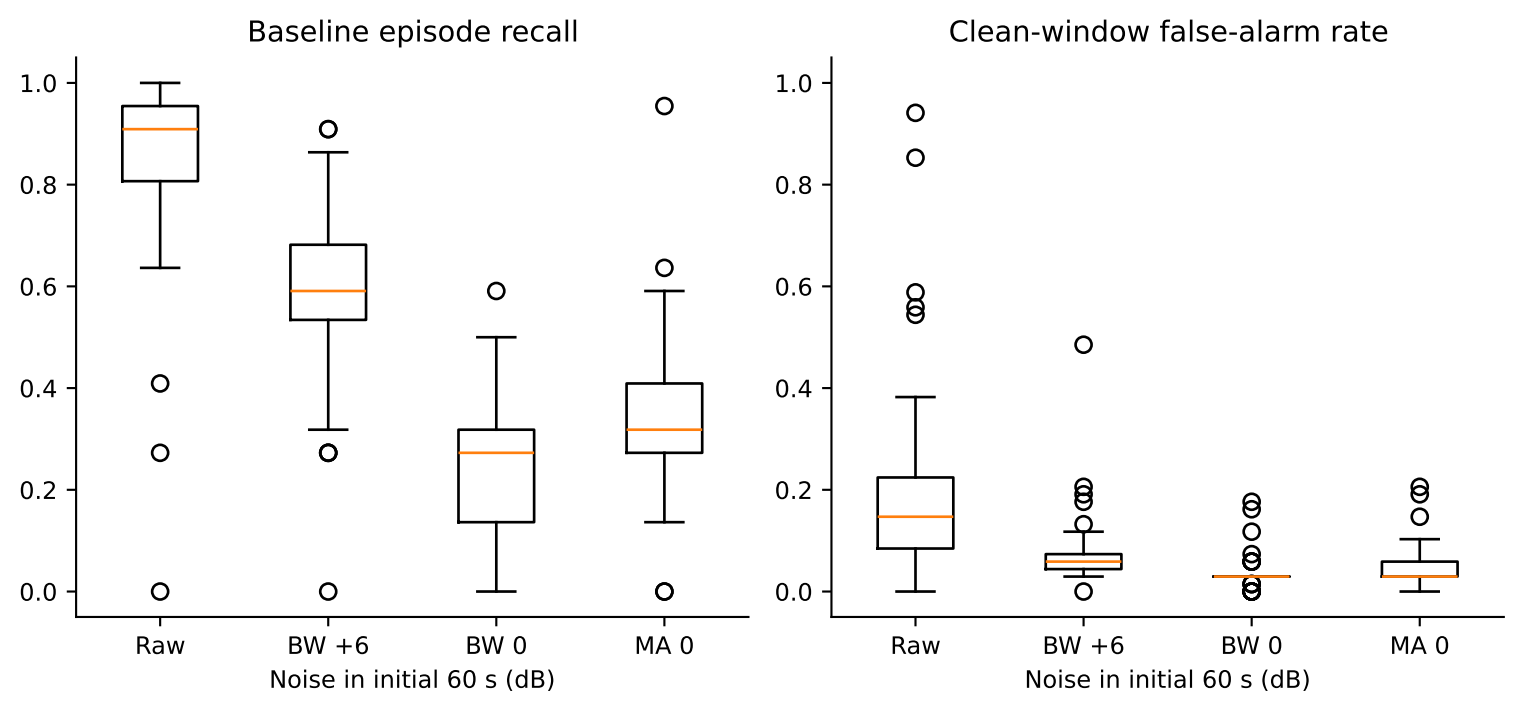
Baseline episode recall
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Raw
BW +6
BW 0
MA 0
Noise in initial 60 s (dB)
Clean-window false-alarm rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Raw
BW +6
BW 0
MA 0
Noise in initial 60 s (dB)