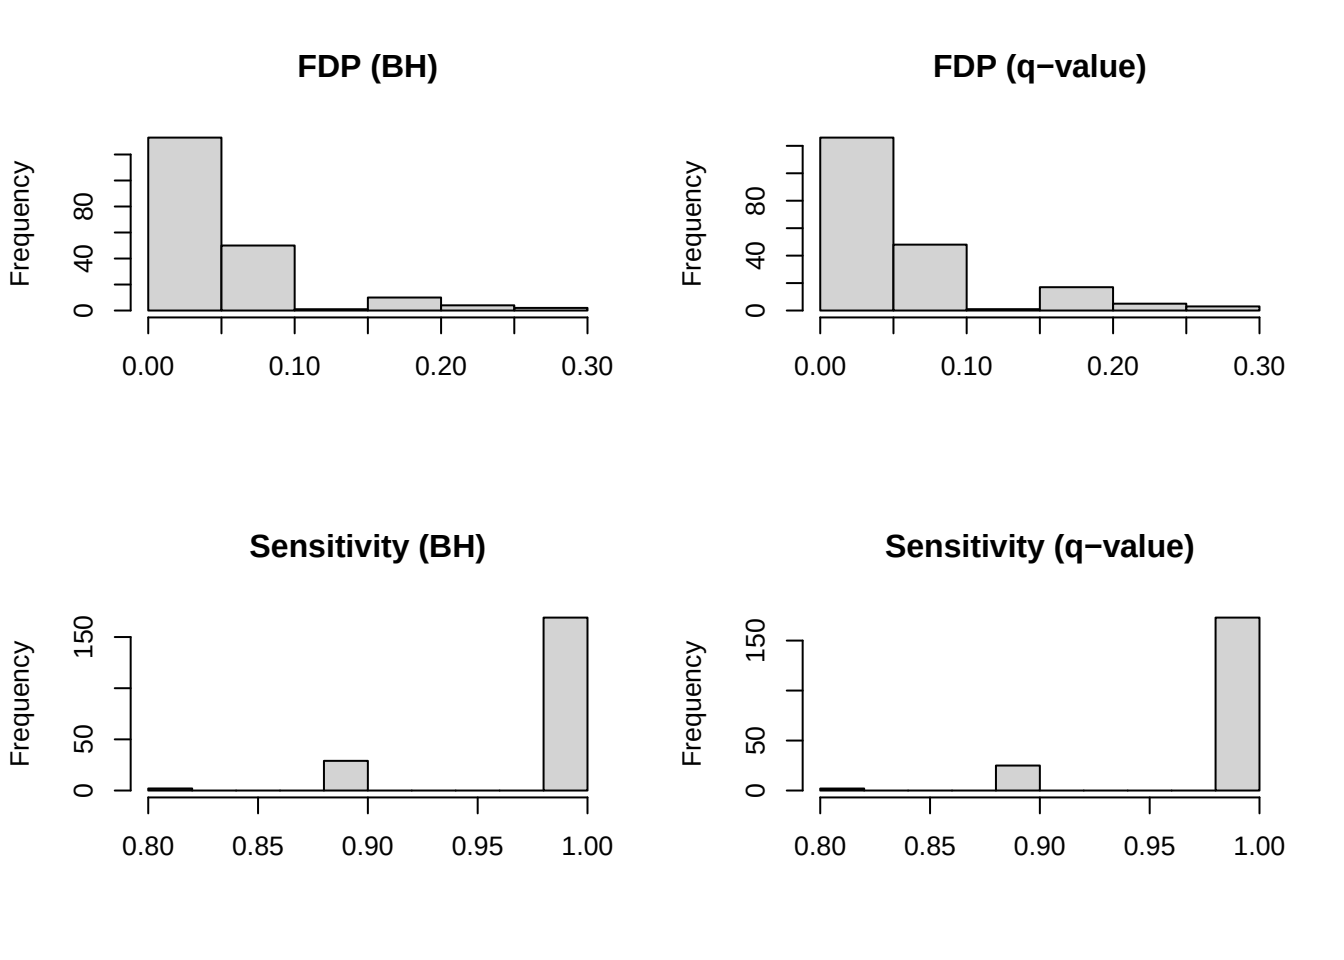
FDP (BH)
Frequency
0
40
80
0.00
0.10
0.20
0.30
FDP (q−value)
Frequency
0
40
80
0.00
0.10
0.20
0.30
Sensitivity (BH)
Frequency
0
50
150
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
Sensitivity (q−value)
Frequency
0
50
150
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00