

# 消防设施操作员必考项指南

## 《中级监控》



**扫码领取完整版资料**

环球优路教育·教学教研中心出品

官方网站: [www.youlu.com](http://www.youlu.com)

# 目 录 contents

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 考场一 消防控制室 .....                  | 1  |
| <b>关键技能</b> .....                | 1  |
| 鉴定点一：火灾自动报警系统工作状态判断★ .....       | 1  |
| 鉴定点二：报警信息查看及报警部位确定★ .....        | 1  |
| 鉴定点三：现场消防设备工作状态判别★ .....         | 4  |
| 鉴定点四：火灾报警控制器(联动型)手动自动状态切换★ ..... | 9  |
| 鉴定点五：总线盘手动操作★ .....              | 12 |
| 鉴定点六：消防联动控制器直接手动控制单元操作★ .....    | 14 |
| 鉴定点七：消防应急广播操作★ .....             | 15 |
| 考场二 水系统 .....                    | 19 |
| <b>关键技能</b> .....                | 21 |
| 鉴定点一：自动喷水灭火系统工作状态判断★ .....       | 21 |
| 鉴定点二：自动喷水灭火系统电气控制柜操作★ .....      | 21 |
| 鉴定点三：消防设备末端配电装置工作状态判断★ .....     | 23 |
| 考场三 防烟排烟系统 .....                 | 24 |
| <b>关键技能</b> .....                | 25 |
| 鉴定点一：防烟排烟系统工作状态判断★ .....         | 25 |
| 鉴定点二：防烟排烟系统操作★（边口述边操作） .....     | 26 |

## 考场一 消防控制室

### 关键技能

#### 鉴定点一：火灾自动报警系统工作状态判断★

| 考核内容           | 考核要点         |
|----------------|--------------|
| 判断火灾自动报警系统工作状态 | 判断是否处于火灾报警状态 |
|                | 判断是否处于故障状态   |
|                | 判断是否处于自检状态   |
|                | 判断是否处于监管报警状态 |
|                | 判断是否处于屏蔽状态   |
|                | 判断是否处于联动状态   |



#### 鉴定点二：报警信息查看及报警部位确定★

| 考核内容          | 考核要点                          |
|---------------|-------------------------------|
| 查看报警信息，确定报警部位 | 通过集中火灾报警控制器查看报警信息、查明火灾报警的具体部位 |
|               | 通过图形显示装置查看报警信息、查明火灾报警的具体部位    |

## 海湾机型

1. 通过火灾报警控制器查看（火警）信息（其他报警信息操作方法一样）
2. 通过图形显示装置查看报警信息、查明火灾报警的具体部位。
  1. 判断有无火警信息
  2. 点击如图“火警”图标。
  3. 读取火警内容，报告考官。



## 青鸟机型


1. 当火灾报警控制器处于火警状态，火警信息较多时，如何查询火警信息。

点击“F3” → 点击“F5”，最后点击“退出”。



## 2. 当火灾报警控制器存在监管信息，如何查看监管信息。

点击“功能” → 点击 F1“查询” → 点击 7“查询历史记录” → 点击 6“监管信息” → 监管信息显示如下：

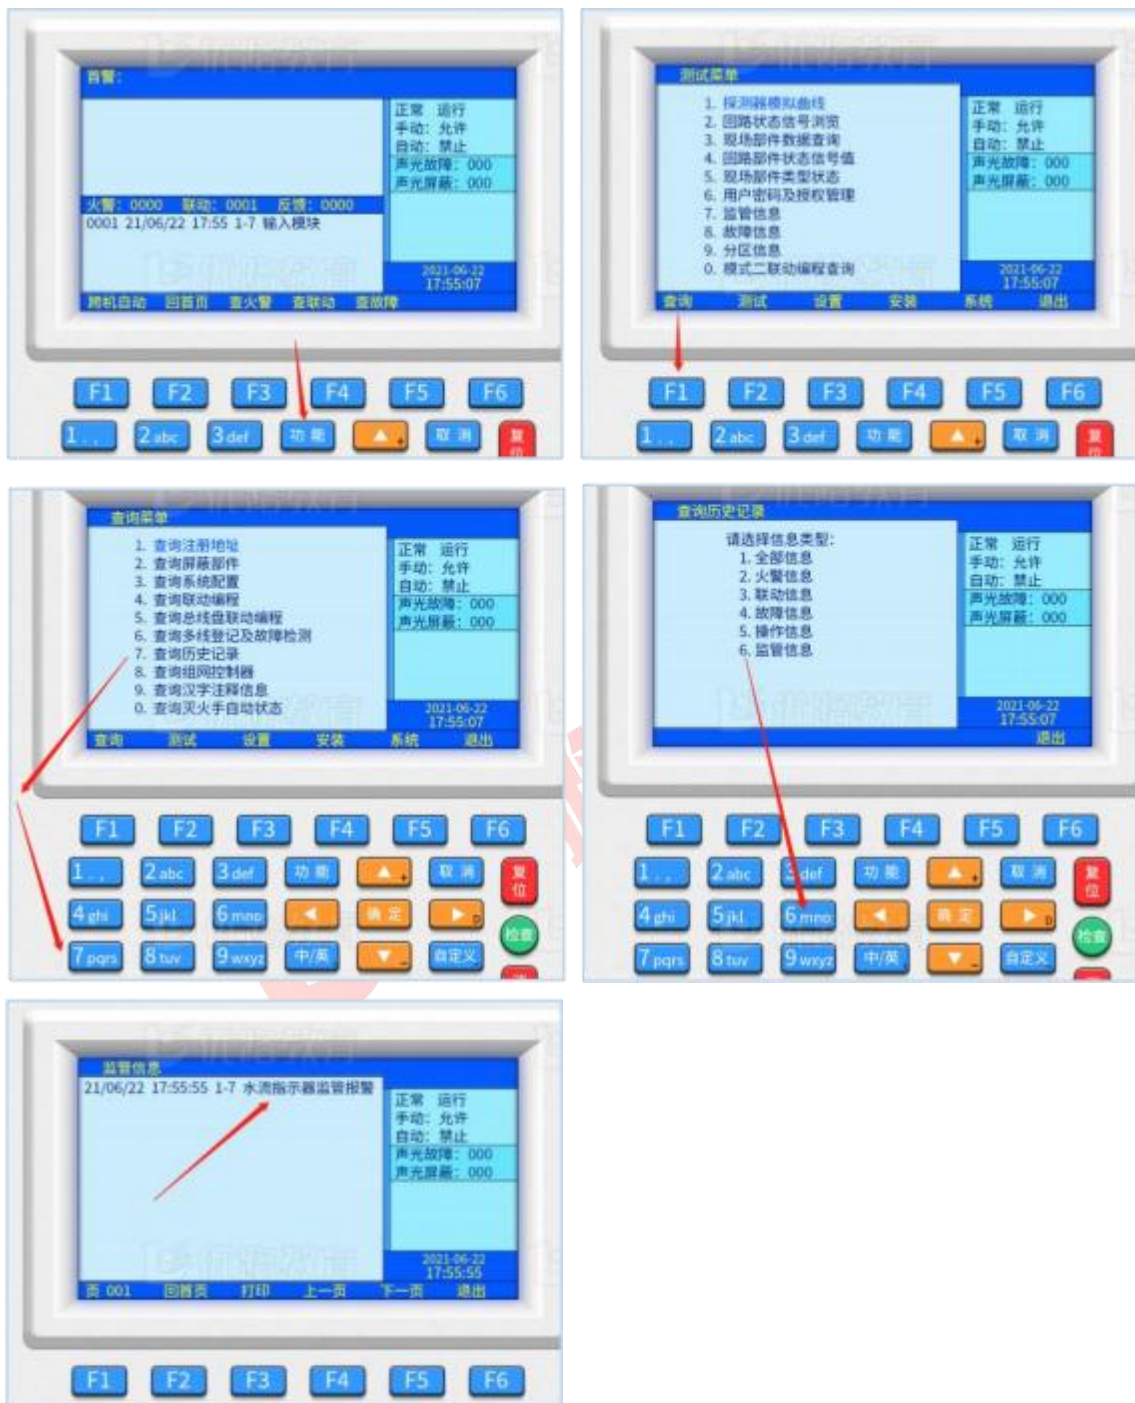

3. 当火灾报警控制器处于故障状态，如何查询故障信息。

点击“F5”查故障 → 点击选择“F6”退出





#### 4. 当火灾报警控制器处于屏蔽状态，如何查询屏蔽信息。

点击“功能” → 点击 F1“查询” → 点击 2“查询屏蔽部件” → 点击选择“退出”



### 鉴定点三：现场消防设备工作状态判别★

| 考核内容                       | 考核要点               |
|----------------------------|--------------------|
| 通过火灾报警控制器（联动型）判别现场消防设备工作状态 | 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数 |
|                            | 查看某一现场消防设备的回路号、地址号 |
|                            | 查看某一现场消防设备的工作状态    |

#### 海湾机型

#### 1. 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数、查看某一现场消防设备的回路号、地址号

数字 2 “查询” → 1 “设备信息查询”、“确认” → 1 “按照回路查询”（点数字键 2 或 3）、“确认” → 查看设备总数 → 点上或下按键移动光标并“确认”可查看设备回路号、地址号。操作完毕后按“取消”按键返回报警界面。






## 2. 查看某一现场消防设备的工作状态

数字 2 “查询” → 1 “设备信息查询” → 4 “设备状态查询”。

操作完毕后按“取消”按键返回报警界面。

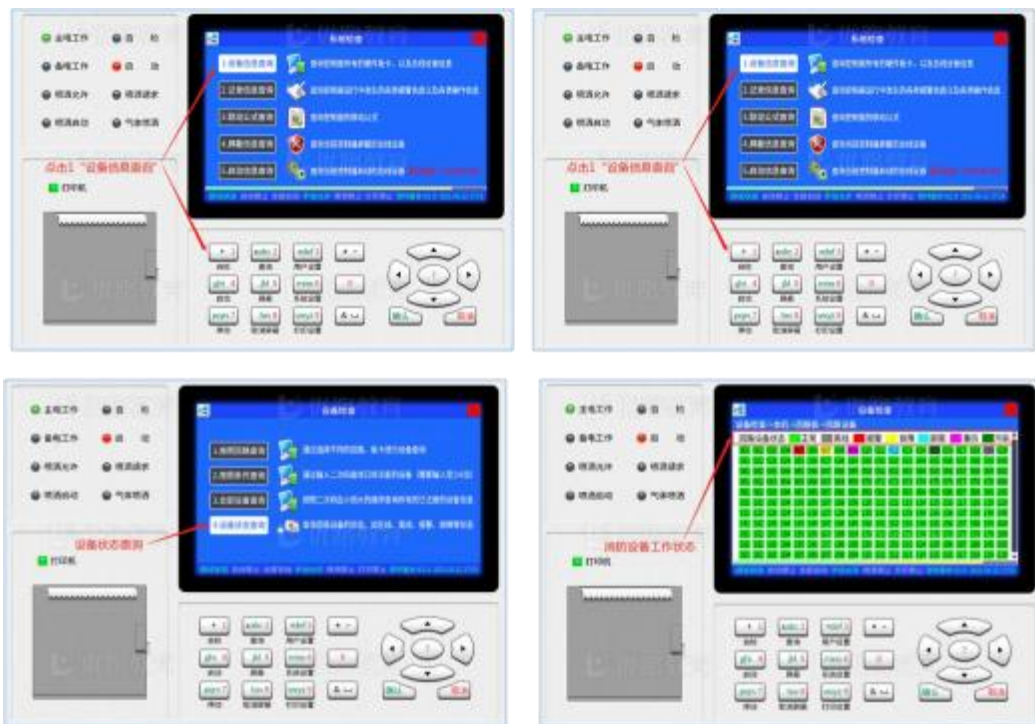

### 青鸟机型

#### 1. 查看火灾报警控制器连接的现场设备总数两种方法:

方法（1） 按“检查”键



方法（2）

功能 → F1 查询 → 3 “查询系统配置” → F3 现场部件



2. 查看某一现场消防设备的回路号、地址号或已知回路号查询设备名称

功能 → 查询 → 9 “查询汉字注释信息” → 录入回路号、地址号





### 3. 查看某一现场消防设备的工作状态

功能 → 测试 → 5“现场部件类型状态” → 录入回路号、地址号 → F5 确认 → F6 退出

