Schémas de principe de l'ATS-01

Champ	Valeur
Identifiant	F2-SCH-ATS-01
Équipement	ATS-01 entre réseau, groupe GE-01, UPS-01 et charges
Contenu	Figures 1 à 3 : sur réseau, sur groupe, chronogramme TD

Vert = chemin d'énergie actif, gris = chemin inactif.

Figure 1 - Fonctionnement normal sur réseau (page 1)

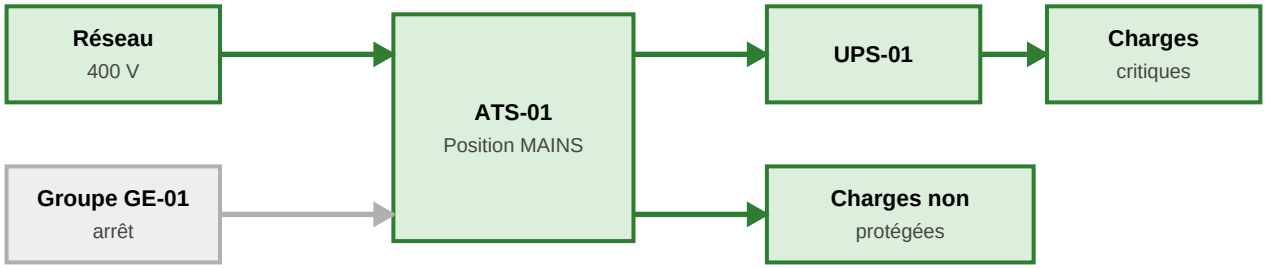

L'ATS est en position MAINS : le réseau alimente l'UPS-01 et les charges non protégées. Le groupe est à l'arrêt.

Figure 2 - Coupure réseau, transfert sur groupe (page 1)

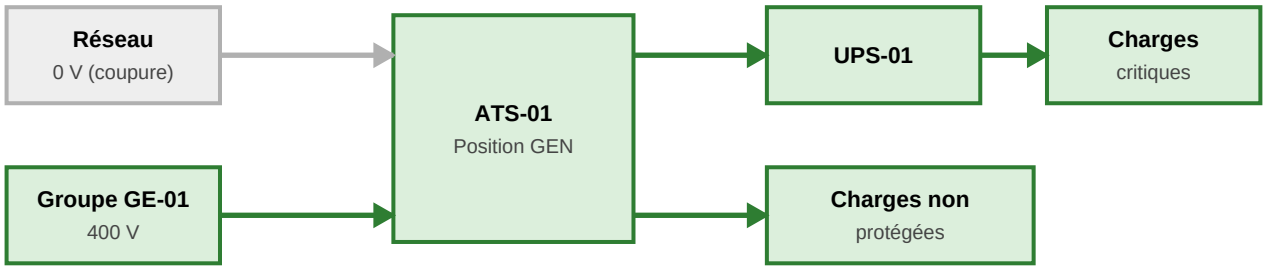

L'ATS est en position GEN : le groupe GE-01 alimente l'UPS-01 et les charges non protégées.

Figure 3 - Chronogramme du transfert (page 2)

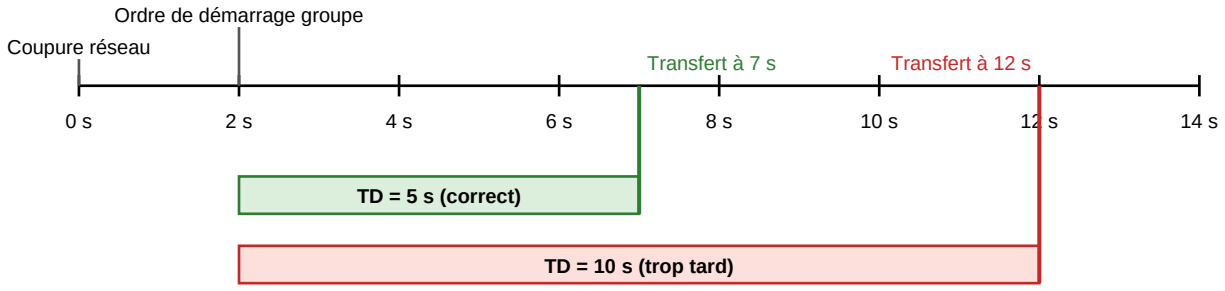

Avec TD = 5 s, le transfert a lieu 5 s après l'ordre de démarrage (t = 7 s). Avec TD = 10 s, il a lieu à t = 12 s : l'alarme T201 se déclenche.

Tableau 1 - Lecture des figures (page 2)

Figure	Situation	Position ATS	Alarme possible
Figure 1	Réseau présent	MAINS (I)	Aucune
Figure 2	Coupure réseau	GEN (II)	T101, T102
Figure 3	Temporisation TD	MAINS puis GEN	T201