Fiche technique UPS-01

Champ	Valeur
Identifiant	F2-FIC-UPS-01
Équipement	UPS-01 (VoltaSecure VS-40T, S/N VS40T-000123, année 2021)
Version / date	1.0 / 2026-11-06

1. Caractéristiques

Tableau 1 - Caractéristiques de l'UPS-01 (page 1)

Paramètre	Valeur	Unité
Puissance apparente / active	40 / 36	kVA / kW
Topologie	Double conversion en ligne	-
Tension d'entrée et de sortie	400 triphasé + neutre	V
Fréquence	50	Hz
Rendement en mode normal	94	%
Batterie	32 blocs VRLA 12 V, 100 Ah	-
Tension du bus DC	384	V DC
Autonomie à 80 % de charge	15	min
Dimensions de l'onduleur (L x H x P)	800 x 1900 x 850	mm
Température interne maximale	45	°C

2. Interfaces et raccordements

Tableau 2 - Raccordements de l'UPS-01 (page 1)

Interface	Raccordement	Remarque
Entrée réseau (redresseur)	400 V, depuis l'ATS-01	Disjoncteur d'entrée
Entrée bypass	400 V, depuis l'ATS-01	Alimente la charge en mode bypass (A401)
Sortie	400 V vers les charges critiques	Charge maximale 36 kW
Batterie	Armoire batterie, 384 V DC	32 blocs en série
Supervision	Port RJ45 et contact sec d'alarme générale	Remontée des codes Axxx

Figure 1 - Plan de l'armoire batterie (page 2)

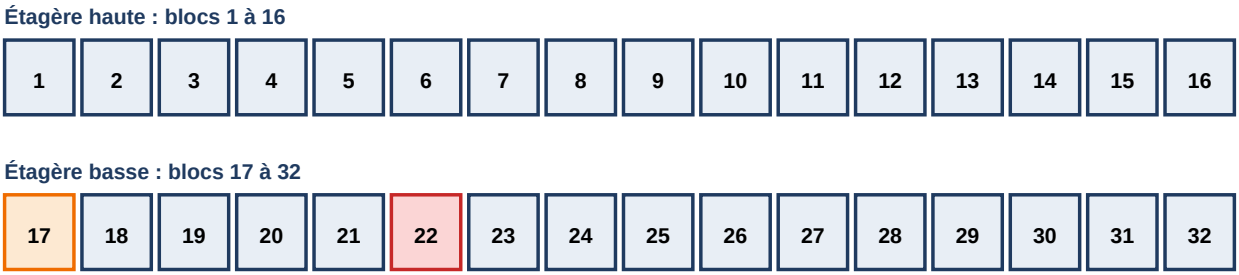

Orange : bloc 17, tension 10,9 V (relevé du 2026-10-28) Rouge : bloc 22, bornes corrodées

3. Batteries

Tableau 3 - Repérage et état des blocs (page 2)

Élément	Valeur	Remarque
Nombre de blocs	32 (2 étagères de 16)	Numérotés de 1 à 32
Date d'installation des blocs	2019-05	Batteries reprises d'une installation précédente, plus anciennes que l'onduleur
Durée de vie attendue	5 ans à 25 °C	Dépassée en 2026
Relevé du 2026-10-28	Bloc 17 : 10,9 V ; bloc 22 : bornes corrodées	Seuil de bloc défectueux : inférieur à 11,5 V